

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» декабря 2022 г. № 3260

Сведения об утвержденных типах средств измерений, подлежащие изменению в части конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики средств измерений

№ п/ п	Наименование типа	Обозначение типа	Заводской номер	Регистраци- онный номер в ФИФ	Правообла- датель	Отменяемая методика поверки	Действие методики поверки сохраняется	Устанавлива- емая методика поверки	Добавляемый изготовитель	Дата утверж- дения акта испытани- й	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1.	Система автоматизированная информационно- измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»	-	002	77863-20	-	-	МП ЭПР- 226-2020	-	-	11	12	13 ООО «МетроСервис», г. Красноярск
2.	Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-1 ЛПДС «Володарская»	-	001.2019	77864-20	-	-	МП 208-002- 2020	-	-	21.08. 2022	Акционерное общество «Транснефть- Метрология» (АО «Транснефть- Метрология»), г. Москва	АО «Транснефть- Метрология», г. Москва

3.	Газоанализатор	Галонайзер	001	78162-20	-	МП-140/12-2019	-	МП-011-2022	-	22.07.2022	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА), г. Москва	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология», г. Чехов, Московская область
4.	Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-2 ЛПДС «Володарская»	-	002.2019	79235-20	-	-	МП 208-018-2020	-	-	18.08.2022	Акционерное общество «Транснефть-Метрология» (АО «Транснефть-Метрология»), г. Москва	АО «Транснефть-Метрология», г. Москва
5.	Система автоматизированной информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго»	-	002	80961-21	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго»), г. Москва	-	МП-006-2020	-	-	28.10.2022	Общество с ограниченной ответственностью «НПК» (ООО «НПК»), г. Москва	ООО ИИГ «КАРНЕОЛ», г. Магнитогорск
6.	Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735	-	735	81863-21	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»), Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск	МП 1210-14-2020	-	МП 1210-14-2020 с изменением № 1	-	26.08.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»), Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск	АО «Транснефть – Метрология», г. Москва

7.	Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736	-	736	81864-21	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»), Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск	МП 1209- 14-2020	-	МП 1209-14- 2020 с изменением № 1	-	26.08. 2022	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть – Порт Приморск»), Ленинградская обл., Выборгский район, г. Приморск	АО «Транснефть - Метрология», г. Москва

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» декабря 2022 г. № 3260

Регистрационный № 78162-20

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализатор Галонайзер

Назначение средства измерений

Газоанализатор Галонайзер (далее – газоанализатор) предназначен для измерений объемной доли огнегасящего вещества Хладон 13B1.

Описание средства измерений

Газоанализатор является стационарным многоканальным прибором непрерывного действия.

Газоанализатор позволяет выполнять измерения в 16 точках забора проб воздуха одновременно.

Принцип действия газоанализатора – оптико-абсорбционный, основан на селективном поглощении молекулами определяемого компонента оптического излучения в инфракрасном диапазоне.

Способ забора пробы – принудительный с помощью насоса.

Конструктивно газоанализатор состоит из блока приема и передачи сигналов и датчиков.

Датчики подключаются к блоку приема и передачи сигналов с помощью кабеля. Допускается подключение от 1 до 4 датчиков. В каждом датчике установлены четыре оптические ячейки. На корпусе датчика расположены четыре входных фитинга для присоединения трубок (газовых магистралей), по которым в ячейки поступает анализируемый воздух из четырех точек забора проб, и выходной фитинг для соединения с воздушным насосом производительностью не менее 1,0 л/с. В зависимости от количества подключенных датчиков и задействованных в работе оптических ячеек, возможное число точек забора проб воздуха составляет от 1 до 16. Датчики осуществляют усиление и аналого-цифровое преобразование сигналов, полученных при измерении интенсивности инфракрасного излучения после прохождения им среды, содержащей определяемый компонент. В датчике газоанализатора дополнительно установлены датчики для индикации температуры и давления анализируемого воздуха.

Блок приема и передачи сигналов осуществляет прием сигналов от всех подключенных датчиков и передачу данных по интерфейсу CAN на персональный компьютер (ПК). На корпусе блока приема и передачи сигналов расположен тумблер включения питания со световой индикацией, разъем для подключения датчиков при помощи кабеля типа CAN для подключения к ПК и разъемы для подключения внешнего источника питания и датчиков.

Расчет значений объемной доли определяемого компонента осуществляется средствами программного обеспечения, установленного на ПК.

К данному типу средства измерений относятся газоанализатор с заводским номером 001.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в виде цифрового обозначения, нанесен методом лазерной гравировки на маркировочную табличку в месте, указанном на рисунке 1.

Общий вид газоанализатора Галонайзер с указанием мест пломбировки, места нанесения заводского номера приведены на рисунке 1 и 2.

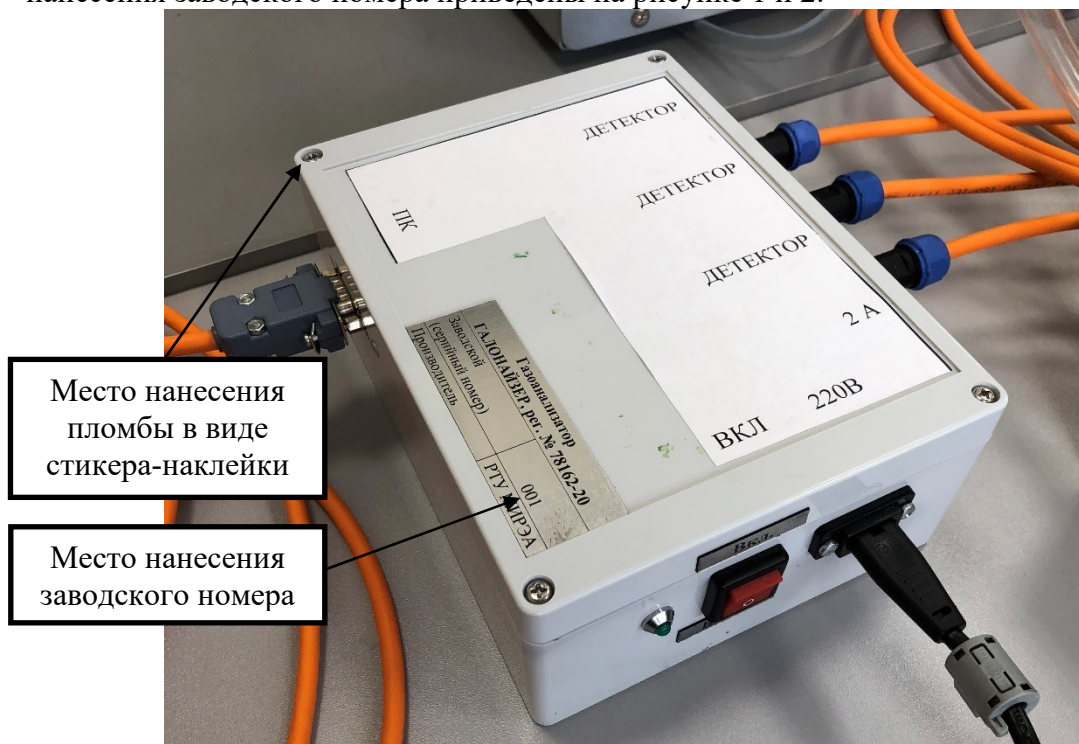


Рисунок 1 – Общий вид блока приема и передачи сигналов с указанием мест пломбировки, места нанесения заводского номера.

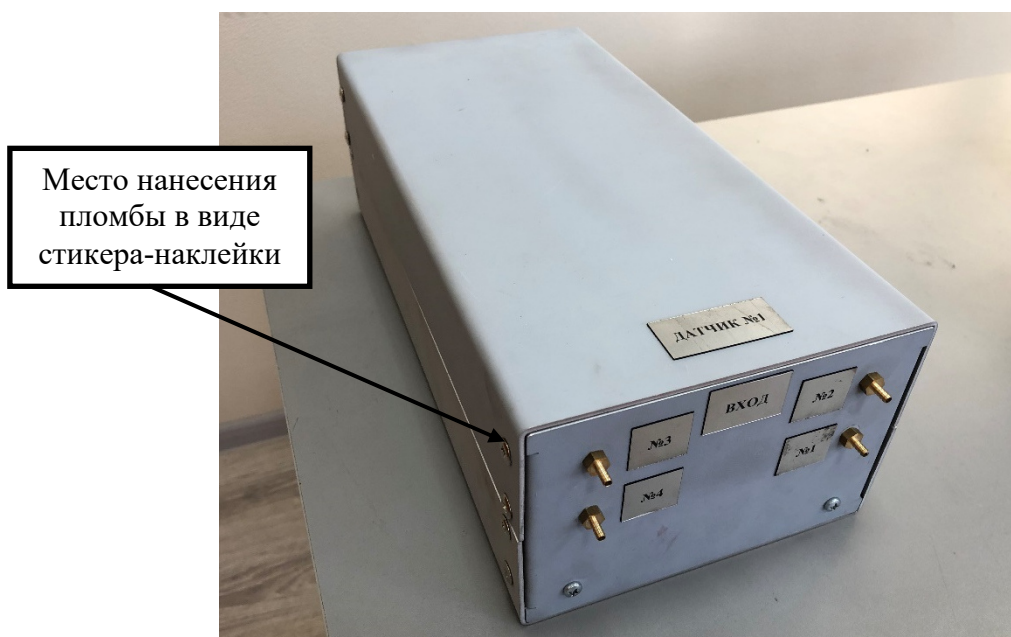


Рисунок 2 – Общий вид датчика с указанием мест пломбировки

Программное обеспечение

Для работы с газоанализатором применяется программное обеспечение (далее - ПО) «Hallon», которое устанавливается на персональный компьютер. ПО разработано изготовителем и обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- прием, обработку и отображение измерительной информации;
- непрерывную самодиагностику аппаратной части газоанализатора и целостности фиксированной части встроенного ПО.

Влияние встроенного программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик газоанализаторов.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблицы 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Hallon
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, %	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, %
Хладон 13B1	от 0 до 12	±1
Время установления показаний $T_{0,9}$, с, не более 15.		

Таблица 3 – Дополнительные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды в диапазонах от 0 до +15 °С включительно и от +25 до +40 °С включительно, на каждые 10 °С, в долях от предела допускаемой основной погрешности	±0,5

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (высота×ширина×длина), мм, не более: - блок приема и передачи сигналов - датчик	250×150×100 360×210×200
Масса, кг, не более: - блок приема и передачи сигналов - датчик	1 3
Длина газовой магистрали от датчика до точки забора пробы, м, не более	40
Внутренний диаметр газовой магистрали, мм	от 3 до 5
Материал газовой магистрали ¹⁾	ФД4

Продолжение таблицы 4

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды, °С - диапазон относительной влажности воздуха при температуре +30 °С и более низких температурах, без конденсации влаги, %, не более - атмосферного давления, кПа	от 0 до +45 95 от 84 до 106,7
Напряжение питания переменным током частотой 50/60 Гц, В	от 207 до 253
Потребляемая мощность ²⁾ Вт, не более	700
Время прогрева, с, не более	600
Средняя наработка на отказ ³⁾ , ч	10000
Срок службы, лет, не менее	10
¹⁾ Допускается использовать аналогичный материал; ²⁾ Без учета воздушного насоса; ³⁾ С учетом технического обслуживания в условиях эксплуатации.	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Блок приема и передачи сигналов	-	1 шт.
Датчик	-	4 шт.
Кабель для подключения датчиков к блоку приема и передачи сигналов	-	1 комп.
Ноутбук Panasonic CF-31	-	1 шт.
Кабель для подключения блока приема и передачи сигналов к ПК	-	1 шт.
Газовая магистраль	-	1 комп. ¹⁾
Руководство по эксплуатации	МРАГ.А555.600РЭ	1 экз.
Руководство оператора	МРАГ.А555.600РО	1 экз.
Насос НР-1400V-220		1 шт. ²⁾
Инструкция по эксплуатации Насоса НР-1400V-220	-	1 экз.
¹⁾ Один комплект к каждому датчику; ²⁾ Один насос к каждому датчику.		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 1 документа МРАГ.А555.600РЭ Газоанализатор Галонайзер. Руководство по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;

ТУ МРАГ.А555.600ТУ Газоанализатор Галонайзер. Технические условия.

Изготовитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА)
ИНН 7729040491

Адрес: 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78

Телефон: +7 (499) 215-65-65

E-mail: mirea@mirea.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 28

Телефон: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.

В части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ Метрология»)

Юридический адрес: 142300, г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2, Лит. А, пом. I

Адрес: 355021, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный обход, д. 3 А

Тел.: +7 (495) 108 69 50

E-mail: info@metrologiya.prommashtest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313733.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» декабря 2022 г. № 3260

Регистрационный № 79235-20

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-2 ЛПДС «Володарская»

Назначение средства измерений

Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-2 ЛПДС «Володарская» (далее – система) предназначена для измерений и регистрации объема и массы нефтепродуктов при их наливе в автомобильные цистерны на автоналивном пункте ЛПДС «Володарская» АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Описание средства измерений

Принцип действия системы основан на прямом методе динамических измерений массы нефтепродуктов при их наливе в автомобильные цистерны с помощью массовых расходомеров.

Система, заводской № 002.2019, представляет собой единичный экземпляр измерительной системы целевого назначения, спроектированной для конкретного объекта и состоящей из двадцати восьми наливных стояков и системы обработки информации.

Монтаж и наладка системы осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с документацией на систему и ее составные части.

В состав системы входят:

- девять островков налива с установленными на каждом островке двумя постами налива, в состав каждого из которых входит стояк верхнего налива (далее - стояк налива);
- микропроцессорная система автоматики.

Посты налива изготовлены на базе комплексов измерительных АСН-8ВГ. В состав комплекса измерительного АСН-8ВГ входят:

- модуль измерительный;
- блок насосный;
- клапан управляемый;
- блок оператора;
- трап перекидной;
- система автоматизации.

В состав модуля измерительного входят:

- фильтр;
- газоотделитель;
- счетчик-расходомер массовый Micro Motion CMF300 с преобразователем модели 2700 (регистрационный номер 45115-10), далее – массомер;
- обратный клапан;
- система трубопроводов.

Блок насосный представляет собой раму с системой трубопроводов, на которой смонтирована запорная арматура, обратный клапан, насос.

Блок оператора представляет собой каркас, на котором находится площадка оператора и монтируются стояки налива, трапы перекидные и клапаны управляемые.

Клапан управляемый предназначен для перекрытия потока при наливе заданной дозы, а также плавного регулирования расхода нефтепродукта при его наливе в автомобильную цистерну.

Стояк налива предназначен для налива нефтепродукта в автомобильную цистерну.

В состав системы автоматизации входят:

- микропроцессорная система автоматики (МПСА);
- блок заземления автомобильной цистерны (БЗА);
- монитор налива МН-01Ех;
- монитор налива МН-02Ех;
- датчики положения наконечника, уровня, гаражного положения стояка и трапа, перепада давления;
- шкаф силовой;
- персональный компьютер с программным обеспечением «АРМ оператора налива»;
- комплект монтажных и силовых кабелей.

Микропроцессорная система автоматики (далее - МПСА) состоит из:

- девяти шкафов контроллеров связи АСН-2.УСО.5(1)...АСН-2.УСО.5(9);
- шкафа АСН-2.УСО.1(1);
- шкафа АСН-2.КЦ;
- основного и резервного АРМ оператора МПСА АСН-2.

Шкафы контроллеров связи АСН-2.УСО.5(1)...АСН-2.УСО.5(9) установлены непосредственно на островках налива.

В состав каждого шкафа контроллера связи входит контроллер, который обеспечивает сбор данных о состоянии технологического оборудования (положении наливных консолей, перекидных трапов, кнопок управления насосными агрегатами и т.п.) и формирования сигналов управления. Обмен информацией между контроллерами связи АСН-2.УСО.5(1)...АСН-2.УСО.5(9) и центральным контроллером шкафа АСН-2.Шкаф КЦ осуществляется по интерфейсу RS-485, протокол Emibus.

Шкаф АСН-2.УСО.1(1) установлен в щитовой КИП. В состав шкафа АСН-2.УСО.1(1) входит контроллер, который управляет насосами и светофорами, а также осуществляет прием информации с массометров и передачу ее в центральный контроллер АСН-2.Шкаф КЦ. Обмен информацией между контроллером шкафа АСН-2.УСО.1(1) и центральным контроллером АСН-2.Шкаф КЦ осуществляется по интерфейсу RS-485, протокол Emibus.

Шкаф АСН-2. Шкаф КЦ установлен в помещении КИП. В состав шкафа АСН-2. Шкаф КЦ входят контроллер центральный КЦ, выполненный на базе двух центральных процессорных устройств, работающих в горячем резерве, контроллер коммуникационный КК СТМ (основной) и контроллер связи со смежными системами. Контроллеры АСН-2. Шкаф КЦ обеспечивает управление технологическими процессами и организацию связи по каналам информационного обмена данными между составными частями системы.

БЗА предназначен для заземления автомобильных цистерн в процессе налива нефтепродуктов.

Мониторы налива МН-01Ех и МН-02Ех предназначены для обеспечения безопасного налива нефтепродуктов в автомобильной цистерны, оборудованные системой контроля перелива.



Рисунок 1 - Общий вид системы

АРМ оператора МПСА АСН-2 установлен в операторной и предназначен для обработки измерительной информации, индикации результатов измерений массы и объема нефтепродукта, отпущенного через пост налива в автомобильные цистерны, настройки параметров работы системы, контроля работы системы, отображения в виде мнемосхем на показывающем устройстве состояния системы, формирования и передачу информации АРМ оператора налива АСН-2. Прием информации в АРМ оператора налива АСН-2 проводится через ОПС-сервер.

АРМ оператора МПСА АСН-2 обеспечивает взаимодействие оператора и системы.

АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ) установлен в операторной и предназначен для регистрации результатов измерений, а также другой информации о состоянии системы, и передачи этих данных в вышестоящие системы. АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ) состоит из ПЭВМ с программным обеспечением.

При наливе нефтепродукта в автомобильную цистерну с помощью программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-2 задаются номер стояка налива, направление налива (верхнее или нижнее) и необходимый для налива объем нефтепродукта, который передается в контроллер центральный КЦ и далее в контроллер шкафа АСН-2.УСО.1(1) и контроллер связи АСН необходимого островка налива. После завершения всех подготовительных работ к наливу и включения насоса, открывается клапан управляемый и насос подает нефтепродукт в фильтр, газоотделитель, где осуществляется деаэрация нефтепродукта и его очистка от механических примесей. При прохождении нефтепродукта через массомер, он измеряет массу и объем нефтепродукта. Далее нефтепродукт через клапан управляемый и наконечник стояка налива попадает в автомобильную цистерну.

Результаты измерений массы и объема нефтепродукта передаются через контроллер в АРМ оператора МПСА АСН-2 и далее в АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ).

Система позволяет регистрировать объем и массу нефтепродукта по каждой автомобильной цистерне при каждом наливе. Система может выдавать управляющие и аварийные сигналы, формировать отчеты и выдавать их на печать.

Пломбирование системы не предусмотрено.

Заводской номер системы нанесен на маркировочную табличку, установленную на площадке системы и типографским способом в инструкции по эксплуатации системы.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение системы состоит из программного обеспечения массометров, программного обеспечения шкафа АСН.КЦ, программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-2, программного обеспечения АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ).

Программное обеспечение контроллеров шкафа АСН-2.Шкаф КЦ предназначено для формирования управляющих сигналов на начало и окончание налива нефтепродукта, передачи результатов измерений и событий в АРМ оператора МПСА АСН-2. Программное обеспечение контроллеров шкафа АСН-2.Шкаф КЦ разделено на метрологически значимую часть ПО и метрологически незначимую часть ПО. Защита ПО осуществляется с помощью системы паролей.

Программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-2 предназначено для обработки измерительной информации, индикации результатов измерений массы и объема нефтепродукта, отпущенного через стояк налива в автомобильные цистерны, настройки параметров работы системы, контроля работы системы, отображения в виде мнемосхем на показывающем устройстве состояния системы, формирования и хранения отчетных документов.

В процессе работы программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-2 позволяет контролировать настроечные коэффициенты массометров, версию программного обеспечения и серийные номера массометров в составе системы. Программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-2 разделено на метрологически значимую часть ПО и метрологически незначимую часть ПО.

Идентификация программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-2 и программного обеспечения контроллеров шкафа АСН-2.Шкаф КЦ проводится на показывающем устройстве АРМ оператора МПСА АСН-2.

Программное обеспечение АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ) предназначен для передачи результатов измерений, а также другой информации о состоянии системы в вышестоящие системы. Программное обеспечение АРМ оператора налива АСН-2 (АСОКУ) не содержит метрологически значимой части.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО АРМ оператора МПСА АСН-2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Модуль OpсProxy.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не отображается
Цифровой идентификатор ПО	081441a0fe72644d599c14d45ebd903a
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО контроллера центрального КЦ шкафа АСН-2.Шкаф КЦ

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	MetrologyDataFlowMeter.library
Номер версии (идентификационный номер) ПО	0001-0002
Цифровой идентификатор ПО	40C0-E89B
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	CRC32

Защита ПО системы от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по п. 4.5 Р 50.2.077-2014. Примененные специальные средства защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимого ПО и измеренных (вычисленных) данных.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики системы

Наименование характеристики	Значение
Измеряемая среда (нефтепродукты)	автомобильные бензины по ГОСТ 32513-2013, дизельное топливо по ГОСТ 32511-2013
Количество стояков налива	18
Диапазон изменений температуры нефтепродукта, °С: – автомобильные бензины – дизельное топливо	от -20 до +30 от -27 до +40
Максимальное давление нефтепродукта, МПа	0,6
Диапазон изменений плотности нефтепродукта, кг/м ³	от 670 до 870
Минимальный объем продукта при отпуске, дм ³	2000
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы нефтепродукта, %	±0,25
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема нефтепродукта, %	±0,25

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Температура окружающей среды, °С: – стояк налива – операторная	от -45 до +40 от +15 до +25
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	380 ⁺³⁸ ₋₅₇ ; 220 ⁺²² ₋₃₃ 50±1

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации системы типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность системы

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-2 ЛПДС «Володарская»	—	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	—	1 экз.
Методика поверки	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе: «Инструкция. ГСИ. Масса нефтепродуктов. Методика измерений в автоцистернах системой измерения количества нефтепродуктов на АНП-2 ЛПДС «Володарская», ФР.1.29.2021.41363.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Символ-Дизайн»

(ООО «Символ-Дизайн»)

ИНН 7724024626

Юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Деловая, д. 11, стр. 5, оф. 1

Адрес: 115201, Россия, г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д. 1, стр. 99, оф. 205

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

В части вносимых изменений

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2

Телефон: (495) 950-87-00, факс: (495) 950-85-97

Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>

E-mail: cmo@cmo.transneft.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313994.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» декабря 2022 г. № 3260

Регистрационный № 77864-20

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-1 ЛПДС «Володарская»

Назначение средства измерений

Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-1 ЛПДС «Володарская» (далее – система) предназначена для измерений и регистрации объема и массы нефтепродуктов при их наливе в автомобильные цистерны на автоналивном пункте ЛПДС «Володарская» АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Описание средства измерений

Принцип действия системы основан на прямом методе динамических измерений массы нефтепродуктов при их наливе в автомобильные цистерны с помощью массовых расходомеров.

Система, заводской № 001.2019, представляет собой единичный экземпляр измерительной системы целевого назначения, спроектированной для конкретного объекта и состоящей из двадцати восьми наливных стояков и системы обработки информации.

Монтаж и наладка системы осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с документацией на систему и ее составные части.

В состав системы входят:

- восемь островков налива с установленными на каждом островке двумя постами налива, в состав каждого из которых входит стояк верхнего налива;
- один островок налива с двумя постами налива в состав каждого из которых входит стояк верхнего налива и стояк нижнего налива;
- один островок налива с четырьмя постами налива в состав каждого из которых входит стояк верхнего налива и стояк нижнего налива;
- микропроцессорная система автоматики.

Посты налива изготовлены на базе комплексов измерительных АНП: АСН-8ВНГ (посты налива со стояками верхнего и нижнего налива) и АСН-8В (посты налива со стояками верхнего налива). В состав комплекса измерительного АНП входят:

- модуль измерительный;
- блок насосный (посты налива на базе комплексов измерительных АСН-8В);
- станция «Каскад» (посты налива на базе комплексов измерительных АСН-8ВНГ);
- клапан управляемый;
- блок оператора;
- трап перекидной;
- система автоматизации.

В состав модуля измерительного входят:

- фильтр;
- газоотделитель;
- счетчик-расходомер массовый Micro Motion CMF300 с преобразователем модели 2700 (регистрационный номер 45115-10) или (регистрационный номер 45115-16), далее – массомер;
- обратный клапан;
- система трубопроводов.

Станция «Каскад» с автоматизированной системой управления представляет собой раму с системой трубопроводов, на которой смонтирована запорная арматура, электродвигатель, полевой контроллер сбора информации, пот управления, обратный клапан, насос, компенсатор, мановакуумметр, манометр, датчики: избыточного давления, давления разряжения, температуры подшипников двигателя, вибрации насоса, температуры перекачиваемой жидкости, уровня жидкости торцевого уплотнения, сигнализатор уровня наличия продукта, коробки соединительные.

Блок оператора представляет собой каркас, на котором находится площадка оператора и монтируются стояки налива, трапы перекидные и клапаны управляемые.

Клапан управляемый предназначен для перекрытия потока при наливе заданной дозы, а также плавного регулирования расхода нефтепродукта при его наливе в автомобильную цистерну.

Стояк налива предназначен для налива нефтепродукта в автомобильную цистерну.

В состав системы автоматизации входят:

- микропроцессорная система автоматики (МПСА);
- блок заземления автомобильной цистерны (БЗА);
- монитор налива МН-01Ех;
- монитор налива МН-02Ех;
- датчики положения наконечника, уровня, гаражного положения стояка и трапа, перепада давления;
- шкаф силовой;
- персональный компьютер с программным обеспечением «АРМ оператора налива»;
- комплект монтажных и силовых кабелей.

Микропроцессорная система автоматики (далее - МПСА) состоит из:

- десяти шкафов контроллеров связи АСН-1.УСО.5(1)...АСН-1.УСО.5(10) и шкафа контроллера связи АСН-1.УСО.5(10.2);
- шкафа АСН-1.УСО.1(1);
- шкафа АСН-1.КЦ;
- основного и резервного АРМ оператора МПСА АСН-1.

Шкафы контроллеров связи АСН-1.УСО.5(1)...АСН-1.УСО.5(9) установлены непосредственно на островках налива с одним или двумя постами налива. Шкафы контроллеров связи АСН-1.УСО.5(10), АСН-1.УСО.5(10.2) установлены на островке налива с четырьмя постами налива.

В состав каждого шкафа контроллера связи входит контроллер, который обеспечивает сбор данных о состоянии технологического оборудования (положении наливных консолей, перекидных трапов, кнопок управления насосными агрегатами и т.п.) и формирования сигналов управления. Обмен информацией между контроллерами связи АСН-1.УСО.5(1)...АСН-1.УСО.5(10), АСН-1.УСО.5(10.2), и центральным контроллером шкафа АСН-1.Шкаф КЦ осуществляется по интерфейсу RS-485, протокол Emibus.

Шкаф АСН-1.УСО.1(1) установлен в щитовой КИП. В состав шкафа АСН-1.УСО.1(1) входит контроллер, который управляет насосами и светофорами, а также осуществляет прием информации с массомеров и передачу ее в центральный контроллер АСН-1.Шкаф КЦ. Обмен информацией между контроллером шкафа АСН-1.УСО.1(1) и центральным контроллером АСН-1.Шкаф КЦ осуществляется по интерфейсу RS-485, протокол Emibus.

Шкаф АСН-1. Шкаф КЦ установлен в помещении КИП. В состав шкафа АСН-1. Шкаф КЦ входят контроллер центральный КЦ, выполненный на базе двух центральных процессорных устройств, работающих в горячем резерве, контроллер коммуникационный КК СТМ (основной) и контроллер связи со смежными системами. Контроллеры АСН-1. Шкаф КЦ обеспечивает управление технологическими процессами и организацию связи по каналам информационного обмена данными между составными частями системы.

БЗА предназначен для заземления автомобильных цистерн в процессе налива нефтепродуктов.

Мониторы налива МН-01Ех и МН-02Ех предназначены для обеспечения безопасного налива нефтепродуктов в автомобильной цистерны, оборудованные системой контроля перелива.



Рисунок 1 - Общий вид системы

АРМ оператора МПСА АСН-1 установлен в операторной и предназначен для обработки измерительной информации, индикации результатов измерений массы и объема нефтепродукта, отпущенного через пост налива в автомобильные цистерны, настройки параметров работы системы, контроля работы системы, отображения в виде мнемосхем на показывающем устройстве состояния системы, формирования и передачу информации АРМ оператора налива АСН-1. Прием информации в АРМ оператора налива АСН-1 проводится через ОРС-сервер.

АРМ оператора МПСА АСН-1 обеспечивает взаимодействие оператора и системы.

АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ) установлен в операторной и предназначен для регистрации результатов измерений, а также другой информации о состоянии системы, и передачи этих данных в вышестоящие системы. АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ) состоит из ПЭВМ с программным обеспечением.

При наливе нефтепродукта в автомобильную цистерну с помощью программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-1 задаются номер стояка налива, направление налива (верхнее или нижнее) и необходимый для налива объем нефтепродукта, которой передается в контроллер центральный КЦ и далее в контроллер шкафа АСН-1.УСО.1(1) и контроллер связи АСН необходимого островка налива. После завершения всех подготовительных работ к наливу и включения насоса, открывается клапан управляемый и насос подает нефтепродукт в фильтр, газоотделитель, где осуществляется деаэрация нефтепродукта и его очистка от механических примесей. При прохождении нефтепродукта через массомер, он измеряет массу и объем нефтепродукта. Далее нефтепродукт через клапан управляемый и наконечник стояка налива попадает в автомобильную цистерну.

Результаты измерений массы и объема нефтепродукта передаются через контроллер в АРМ оператора МПСА АСН-1 и далее в АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ).

Система позволяет регистрировать объем и массу нефтепродукта по каждой автомобильной цистерне при каждом наливе. Система может выдавать управляющие и аварийные сигналы, формировать отчеты и выдавать их на печать.

Пломбирование системы не предусмотрено.

Заводской номер системы нанесен на маркировочную табличку, установленную на площадке системы и типографским способом в инструкции по эксплуатации системы.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение системы состоит из программного обеспечения массометров, программного обеспечения шкафа АСН.КЦ, программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-1, программного обеспечения АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ).

Программное обеспечение контроллеров шкафа АСН-1.Шкаф КЦ предназначено для формирования управляющих сигналов на начало и окончание налива нефтепродукта, передачи результатов измерений и событий в АРМ оператора МПСА АСН-1. Программное обеспечение контроллеров шкафа АСН-1.Шкаф КЦ разделено на метрологически значимую часть ПО и метрологически незначимую часть ПО. Защита ПО осуществляется с помощью системы паролей.

Программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-1 предназначено для обработки измерительной информации, индикации результатов измерений массы и объема нефтепродукта, отпущенного через стояк налива в автомобильные цистерны, настройки параметров работы системы, контроля работы системы, отображения в виде мнемосхем на показывающем устройстве состояния системы, формирования и хранения отчетных документов.

В процессе работы программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-1 позволяет контролировать настроечные коэффициенты массометров, версию программного обеспечения и серийные номера массометров в составе системы. Программное обеспечение АРМ оператора МПСА АСН-1 разделено на метрологически значимую часть ПО и метрологически незначимую часть ПО.

Идентификация программного обеспечения АРМ оператора МПСА АСН-1 и программного обеспечения контроллеров шкафа АСН-1.Шкаф КЦ проводится на показывающем устройстве АРМ оператора МПСА АСН-1.

Программное обеспечение АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ) предназначен для передачи результатов измерений, а также другой информации о состоянии системы в вышестоящие системы. Программное обеспечение АРМ оператора налива АСН-1 (АСОКУ) не содержит метрологически значимой части.

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимой части ПО АРМ оператора МПСА АСН-1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Модуль OprProxy.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не отображается
Цифровой идентификатор ПО	081441a0fe72644d599c14d45ebd903a
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО контроллера центрального КЦ шкафа АСН-1.Шкаф КЦ

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	MetrologyDataFlowMeter.library
Номер версии (идентификационный номер) ПО	0001-0003
Цифровой идентификатор ПО	6AA2-EE8E
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	CRC32

Защита ПО системы от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по п. 4.5 Р 50.2.077-2014. Примененные специальные средства защиты в достаточной мере исключают возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимого ПО и измеренных (вычисленных) данных.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики системы

Наименование характеристики	Значение
Измеряемая среда (нефтепродукты)	автомобильные бензины по ГОСТ 32513-2013, дизельное топливо по ГОСТ 32511-2013
Количество постов налива: - верхний налив - верхний и нижний	16 6
Диапазон изменений температуры нефтепродукта, °С: – автомобильные бензины – дизельное топливо	от -20 до +30 от -27 до +40
Максимальное давление нефтепродукта, МПа	0,6
Диапазон изменений плотности нефтепродукта, кг/м ³	от 670 до 870
Минимальный объем продукта при отпуске, дм ³	2000
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы нефтепродукта, %	±0,25
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема нефтепродукта, %	±0,25

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Температура окружающей среды, °С: – пост налива – операторная	от -45 до +40 от +15 до +25
Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц	380 ⁺³⁸ ₋₅₇ ; 220 ⁺²² ₋₃₃ 50±1

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации системы типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность системы

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерения количества нефтепродуктов на АНП-1 ЛПДС «Володарская»	–	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	–	1 экз.
Методика поверки	–	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе: «Инструкция. ГСИ. Масса нефтепродуктов. Методика измерений в автоцистернах системой измерения количества нефтепродуктов на АНП-1 ЛПДС «Володарская», ФР.1.29.2020.37865.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Символ-Дизайн»
(ООО «Символ-Дизайн»)
ИНН 7724024626
Юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Деловая, д. 11, стр. 5, оф. 1
Адрес: 115201, Россия, г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д. 1, стр. 99, оф. 205

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Телефон: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

В части вносимых изменений

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 2
Телефон: (495) 950-87-00, факс: (495) 950-85-97
Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>
E-mail: cmo@cmo.transneft.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313994.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «23» декабря 2022 г. № 3260

Регистрационный № 77863-20

Лист № 1
Всего листов 37

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ, представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ состоит из трех уровней:

1-й уровень – измерительно-информационный комплекс (ИИК) включает в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) включает устройства сбора и передачи данных (УСПД) ОАО «РЖД» (основное и/или резервное);

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер ОАО «РЖД» (основной и/или резервный), сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированное рабочее место (АРМ).

Основной сервер ОАО «РЖД» создан на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ», построен на базе виртуальной машины, функционирующей в распределенной среде виртуализации VMware VSphere, резервный сервер ОАО «РЖД» создан на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Сервер ОАО «РЖД» одновременно работает либо в основном канале, либо в резервном.

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» создан на базе ПО «АльфаЦЕНТР» и ПО «Энергия Альфа 2», построен на базе виртуальной машины, функционирующей в распределенной среде виртуализации VMware VSphere.

АРМ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» с ПО «Энергия Альфа 2».

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» создан на базе ПО «Пирамида 2.0».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в сигналы, которые по вторичным измерительным цепям поступают на измерительные входы счетчика. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут. Счетчики электрической энергии сохраняют в регистрах памяти фиксируемые события с привязкой к шкале времени UTC(SU).

Цифровой сигнал с выходов счетчиков ИК при помощи технических средств приёма-передачи данных поступает на входы УСПД ОАО «РЖД» (основные типа ЭКОМ-3000 и/или резервные типа RTU-327), где осуществляется формирование и хранение информации. Допускается опрос счетчиков любым УСПД в составе АИИС КУЭ с сохранением настроек опроса. УСПД ОАО «РЖД» одномоментно работает либо в основном канале, либо в резервном.

Далее по основному каналу связи, данные с УСПД ОАО «РЖД» передаются на сервер ОАО «РЖД», где осуществляется оформление отчетных документов. Цикличность сбора информации – не реже одного раза в сутки.

При отказе основного канала связи или УСПД счетчики опрашиваются по резервному каналу с использованием каналобразующего оборудования стандарта GSM.

Передача информации об энергопотреблении от сервера ОАО «РЖД» на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» производится автоматически, путем межсерверного обмена.

Передача информации об энергопотреблении от сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» производится путем межсистемного обмена посредством АРМ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ».

Обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации ТТ и ТН) происходит автоматически в счетчике, либо в УСПД, либо в ИВК.

Формирование и передача данных от АРМ или сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» прочим участникам и инфраструктурным организациям оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за электронно-цифровой подписью ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ осуществляется по коммутируемым телефонным линиям, каналу связи Internet через интернет-провайдеров или сотовой связи.

Серверы ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» также обеспечивает сбор/передачу данных по электронной почте Internet (E-mail) при взаимодействии с АИИС КУЭ третьих лиц и смежных субъектов ОРЭМ в виде макетов XML формата 80020, а также в иных согласованных форматах в соответствии с регламентами ОРЭМ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени с допускаемой погрешностью не более, указанной в таблице 7. СОЕВ включает в себя сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройства синхронизации времени УСВ-3, серверы точного времени Метроном-50М, часы сервера ОАО «РЖД», часы сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», часы сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», часы УСПД и счётчиков.

Сервер синхронизации времени ССВ-1Г, серверы точного времени Метроном-50М, устройства синхронизации времени УСВ-3 осуществляют прием и обработку сигналов времени, по которым осуществляют синхронизацию собственных часов со шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU).

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оснащён УССВ на базе серверов точного времени (основного и резервного) типа Метроном-50М. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени (величины расхождения времени корректируемого и корректирующего компонентов). Уставка коррекции времени сервера равна ± 1 с (параметр программируемый).

Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основной сервер ОАО «РЖД» оснащен сервером синхронизации времени ССВ-1Г. Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ОАО «РЖД» и ССВ-1Г осуществляется посредством ntp-сервера не реже 1 раза в сутки. Резервным источником сигналов точного времени является УСВ-3. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

Основные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от сервера ССВ-1Г посредством ntp-сервера. Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от сервера ОАО «РЖД». Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Счетчики ИК синхронизируются от УСПД (основных и/или резервных) ОАО «РЖД». Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Журналы событий счетчиков, УСПД и серверов отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую был скорректирован компонент.

Заводской номер указывается в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ».

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в эксплуатационную документацию.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используются: ПО «Энергия Альфа 2», ПО «АльфаЦЕНТР», ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Пирамида 2.0». Конструкция АИИС КУЭ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО «Энергия Альфа 2», ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Пирамида 2.0» и измерительную информацию, что соответствует уровню «высокий» (в соответствии с Р 50.2.077-2014). ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР», что соответствует уровню «средний» (в соответствии с Р 50.2.077-2014).

Метрологически значимые части ПО приведена в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО «АльфаЦЕНТР»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	АльфаЦЕНТР
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 12.01
Цифровой идентификатор ПО (MD 5, ac_metrology.dll)	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО	54 b0 a6 5f cd d6 b7 13 b2 0f ff 43 65 5d a8 1b

Таблица 4 - Идентификационные данные ПО «Пирамида 2.0»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	Пирамида 2.0
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.4.1.32375
Цифровой идентификатор ПО (MD 5)	
BinaryPackControls.dll	EB19 84E0 072A CFE1 C797 269B 9DB1 5476
CheckDataIntegrity.dll	E021 CF9C 974D D7EA 9121 9B4D 4754 D5C7
ComIECFunctions.dll	BE77 C565 5C4F 19F8 9A1B 4126 3A16 CE27
ComModbusFunctions.dll	AB65 EF4B 617E 4F78 6CD8 7B4A 560F C917
ComStdFunctions.dll	EC9A 8647 1F37 13E6 0C1D AD05 6CD6 E373
DateTimeProcessing.dll	D1C2 6A2F 55C7 FECF F5CA F8B1 C056 FA4D
SafeValuesDataUpdate.dll	B674 0D34 19A3 BC1A 4276 3860 BB6F C8AB
SimpleVerifyDataStatuses.dll	61C1 445B B04C 7F9B B424 4D4A 085C 6A39
SummaryCheckCRC.dll	EFCC 55E9 1291 DA6F 8059 7932 3644 30D5
ValuesDataProcessing.dll	013E 6FE1 081A 4CF0 C2DE 95F1 BB6E E645

Метрологические и технические характеристики

Перечень и характеристики основных средств измерений, входящих в состав ИК АИИС КУЭ, с указанием наименования присоединения, типов и классов точности средств измерений, представлены в таблицах 5-6

Таблица 5 — Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но- мер ИК	Наименование точки измерений	Измерительные компоненты			УСПД, УССВ
		ТТ	ТН	Счетчик	
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ Запань тяговая, ОРУ-110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
2	ПС 110 кВ Кварцит тяговая, ОРУ-110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ-110 кВ Кварцит тяговая – Нагорная (С-44)	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 600/1 Рег. № 36672-08	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
3	ПС 110 кВ Запань тяговая, ОРУ-110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ-110 кВ Тайшет - Кварцит тяговая с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
4	ПС 110 кВ Кварцит тяговая, ОРУ-110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ-110 кВ Тайшет - Кварцит тяговая с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46)	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 600/1 Рег. № 36672-08	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
5	ПС 110 кВ Абакумовка тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43)	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 36672-08	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
6	ПС 110 кВ Абакумовка тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-99	ТФЗМ-40,5 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 49580-12	1 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
7	ПС 110 кВ Абакумовка тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-41	ТВ Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 46101-10	2 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
8	ПС 110 кВ Абакумовка тяговая, ОРУ 35 кВ, ОВ-35 кВ	ТФЗМ 35А-У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 26417-06	1 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 912-70 2 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
9	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 11, КЛ 10 кВ ф. № 11	ТОЛ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 7069-79	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
10	ПС 110 кВ Ачинск тяговая ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 3, КЛ 10 кВ ф. № 3	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
11	ПС 110 кВ Ачинск тяговая ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 5, КЛ 10 кВ ф. № 5	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 300/5 Рег. № 30709-05	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C29- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
12	ПС 110 кВ Ачинск тяговая ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 7, КЛ 10 кВ ф. № 7	ТПОЛ-10 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 1261-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
13	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
14	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - БСМИ с отпайкой на ПС Кротово тяговая (С-25)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
15	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС - Ачинск тяговая I цепь с отпайками (С-31)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
16	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинский НПЗ - Ачинск тяговая I цепь с отпайкой на ПС Северная (С-701)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
17	ПС 110 кВ Ачинск тяговая ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. ф. № 4, КЛ 10 кВ ф. № 4	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 1000/5 Рег. № 30709-05	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
18	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
19	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Назаовская ГРЭС - Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С- 32)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
20	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинский НПЗ - Ачинск тяговая II цепь с отпайкой на ПС Северная(С-702)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
21	ПС 110 кВ Ачинск тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
22	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. № 4, КЛ-10 кВ ф. № 4	ТОЛ 10-I Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 15128-03	НАМИ-1 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 59760-15	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
23	ПС 110 кВ Бугач тяговая , ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. № 5, КЛ-10 кВ ф. № 5	ТОЛ-10-I Кл.т. 0,2S 600/5 Рег. № 15128-03	НАМИ-1 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 59760-15	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
24	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
25	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 10, КЛ-10 кВ ф. № 10	ТОЛ Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 47959-11	НАМИ-1 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 59760-15	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
26	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 11, КЛ-10 кВ ф. № 11	ТОЛ Кл.т. 0,2S 600/5 Рег. № 47959-11	НАМИ-1 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 59760-15	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
27	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 7, КЛ-10 кВ ф. № 7	ТОЛ Кл.т. 0,2S 50/5 Рег. № 47959-11	НАМИ-1 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 59760-15	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
28	ПС 110 кВ Бугач тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
29	ПС 110 кВ Зыково тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-47	ТФЗМ-35А-1У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
30	ПС 110 кВ Зыково тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-48	ТФЗМ-35А-1У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
31	ПС 110 кВ Зыково тяговая, 27,5 кВ, ввод 27,5 кВ 1Т	ТВ Кл.т. 0,5 750/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 27500/√3/100/√3 Рег. № 912-05	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08	
32	ПС 110 кВ Зыково тяговая, ОРУ 27,5 кВ, ввод 27,5 кВ 2Т	ТВ Кл.т. 0,5 750/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 27500/√3/100/√3 Рег. № 912-05	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-08	
33	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф. № 3	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 2473-69	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
34	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, КЛ 10 кВ ф. № 4	ТЛМ-10 Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 2473-69	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
35	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 2, КЛ 10 кВ ф. № 2	ТПЛМ-10 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 2363-68	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
36	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-61	ТВ Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
37	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 35 кВ, 3 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-33	ТВ Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70 Зав. № 1450197	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
38	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 35 кВ, 3 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-62	ТВ Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
39	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая, РУ 35 кВ, 3 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-68	ТВ Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 46101-10	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
40	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая ОРУ 110 кВ, Ввод 110 кВ 3Т	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 150/1 Рег. № 36672-08	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08 1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
41	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая ОРУ 110 кВ, Ввод 110 кВ 1Т	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 36672-08	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
42	ПС 110 кВ Илан- ская тяговая ОРУ 110 кВ, Ввод 110 кВ 2Т	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 200/1 Рег. № 36672-08	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
43	ПС 110 кВ Ирбей- ская тяговая ОРУ 35 кВ, СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-20	ТФН-35 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 664- 51	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
44	ПС 110 кВ Ирбей- ская тяговая ОРУ 35 кВ, СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-65	ТФН-35М Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-Т Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
45	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
46	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 тяговая I цепь (С-63)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
47	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Солянская (С-65)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
48	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Уяр городская - Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
49	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Бородинская II цепь (С-52)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
50	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 тяговая II цепь (С-64)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
51	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Карьер с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
52	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Буйная - Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
53	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая, ОРУ 35 кВ, ввод 35 кВ 1Т	ТФНД-35М Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 3689-73	НОМ-35 Кл.т. 0,5 35000/100 Рег. № 187-49	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
54	ПС 110 кВ Камала-2 тяговая ОРУ 35 кВ, ввод 35 кВ 2Т	ТФНД-35М Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 3689-73	НОМ-35 Кл.т. 0,5 35000/100 Рег. № 187-49	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
55	ПС 110 кВ Камарча- га тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-81	ТФЗМ-35Б-1У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3689-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
56	ПС 110 кВ Камарча- га тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-22	ТФН-35 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 664-51 ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
57	ПС 110 кВ Камарчага тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-80	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73 ф.С ТФН-35М Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25-T+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
58	ПС 110 кВ Камарчага тяговая, ОРУ 110 кВ, СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 24218-08	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
59	ПС 110 кВ Камарчага тяговая, ОРУ 110 кВ, СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 24218-08	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
60	ПС 110 кВ Камарчага тяговая, ОРУ 110 кВ, СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 24218-08	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
61	ПС 110 кВ Камарчага тяговая, ОРУ 110 кВ, СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Вознесенская - Камарчага тяговая (С-802)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Рег. № 24218-08	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
62	ПС 110 кВ Кача тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 2, КЛ-10 кВ ф. № 2	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 300/5 Рег. № 25433-03	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
63	ПС 110 кВ Кача тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. ф. № 3, КЛ-10 кВ ф. № 3	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 30709-05	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
64	ПС 110 кВ Кача тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. ф. № 6, КЛ-10 кВ ф. № 6	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 100/5 Рег. № 30709-05	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
65	ПС 110 кВ Кача тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. ф. № 7, КЛ-10 кВ ф. № 7	ТПЛ-10У3 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 1276-59	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
66	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
67	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-113	ТОЛ 35 Кл.т. 0,2S 50/5 Рег. № 21256-03	1 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70 ЗНОЛ-35Ш Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 21257-06	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
68	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Боготольский ПП – Каштан тяговая с отпайками (С-29)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 500/1 Рег. № 26813-06	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
69	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-112	ТФНД-35М Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3689-73	2 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
70	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
71	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
72	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
73	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Козульская с отпайкой на ПС НПС Кемчуг (С-24)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
74	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-29	ТВ Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 19720-06	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 54371-13	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
75	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 35 кВ, 3 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-33	ТВ Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 19720-06	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
76	ПС 110 кВ Кемчуг тяговая, ОРУ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ОВ 110 кВ	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 26813-06	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08 1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
77	ПС 110 кВ Ключи тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 600/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
78	ПС 110 кВ Ключи тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Ключи тяговая (С-58)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 600/1 Рег. № 26813-06	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
79	ПС 110 кВ Ключи тяговая, ОРУ 110 кВ, Ремонтная перемычка 110 кВ	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 600/1 Рег. № 26813-06	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08 1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
80	ПС 110 кВ Красно- ярск Восточный тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.ф. № 1, КВЛ-10 кВ ф. № 1	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 25433-03	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
81	ПС 110 кВ Криво- тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-5	ТФН-35 Кл.т. 0,5 75/5 Рег. № 664-51 ТОЛ-СВЭЛ-35 III Кл.т. 0,2S 75/5 Рег. № 51517-12	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
82	ПС 110 кВ Криво- тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-7	ТФЗМ-35Б-I ХЛ1 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 26419-04 ТФЗМ-35Б-1У1 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 3689-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
83	ПС 110 кВ Криво- тяговая , ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-4	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 50/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
84	ПС 110 кВ Филимо- ново тяговая, ЗРУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. № 2, ВЛ 10 кВ, ф. № 2	ТОЛ-СВЭЛ-10 Кл.т. 0,5S 400/5 Рег. № 42663-09	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
85	ПС 110 кВ Филимо- ново тяговая, ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 1, ВЛ 10 кВ, ф. № 1	ТОЛ-СВЭЛ-10 Кл.т. 0,5S 400/5 Рег. № 42663-09	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
86	ПС 110 кВ Филимо- ново тяговая, ЗРУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. № 3, ВЛ 10 кВ, ф. № 3	ТПЛ-10У3 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 1276-59	НАМИ-10 Кл.т. 0,2 10000/100 Рег. № 11094-87	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
87	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. ф. № 3, КЛ 6 кВ ф. № 3 кВ	ТПЛУ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 1276-59	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70	A2R-3-0L-C25-T+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
88	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. ф. № 4, КЛ 6 кВ ф. № 4 кВ	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 100/5 Рег. № 30709-05	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
89	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. ф. № 6, КЛ 6 кВ ф. № 6 кВ	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 50/5 Рег. № 1276-59	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70	A2R-3-0L-C25-T+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
90	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. ф. № 8, КЛ 6 кВ ф. № 8	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 200/5 Рег. № 25433-03	НТМИ-6-66 Кл.т. 0,5 6000/100 Рег. № 2611-70	A2R-3-0L-C25-T+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
91	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Новая Пойма I цепь с отпайкой на ПС НПС Пойма (С-821)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	1 СШ: ф.А и ф.С НАМИ Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15 ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. №24218-03	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
92	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая I цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05	A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
93	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Канская опорная - Шарбыш тяговая II цепь с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
94	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Решоты (С-57)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
95	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Ключи тяговая (С-58)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
96	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая - Новая Пойма II цепь с отпайкой на ПС НПС Пойма (С-822)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
97	ПС 110 кВ Шарбыш тяговая, ОРУ 110 кВ, ОВ 110кВ	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 800/1 Рег. № 34096-07	2 СШ: ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 Зав. № 2374 ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.А НКФ-110-57 Кл.т. 0,5 110000/√3/100/√3 Рег. № 14205-05 1 СШ: ф.А и ф.С НАМИ Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15 ф.В НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. №24218-03	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
98	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, ф. № 1-10	ТЛП-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 30709-05	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
99	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-49	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
100	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-51	ТОЛ 35 Кл.т.0,5S 150/5 Рег. № 21256-03	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
101	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ф. № 3-10	ТЛО-10 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 25433-03	НАМИ-10-95 УХЛ2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 20186-05	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
102	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-48	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73 ТФЗМ 35Б-I ХЛ1 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 26419-04	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
103	ПС 220 кВ Кошурниково тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-52	ТОЛ 35 Кл.т. 0,2S 150/5 Рег. № 21256-03	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
104	ПС 220 кВ Кравченко тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-48	ТОЛ 35 Кл.т. 0,5S 150/5 Рег. № 21256-03	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-05	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
105	ПС 220 кВ Кравченко тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Т-52	ТОЛ 35 Кл.т. 0,5S 150/5 Рег. № 21256-03	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-05	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
106	ПС 220 кВ Крупская тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-32	ТФН-35М Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. №51644-12
107	ПС 220 кВ Крупская тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-33	ТФЗМ-35Б-1-У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. №3689-73 ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
108	ПС 220 кВ Крупская тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ- 35 кВ Т-34	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
109	ПС 220 кВ Крупская тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-31	ТФН-35М Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
110	ПС 220 кВ Курагино тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-36	ТФН-35М Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	НАМИ-35 УХЛ1 Кл.т. 0,5 35000/100 Рег. № 19813-05	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
111	ПС 220 кВ Курагино тяговая, ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-46	ТФН-35М Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	НАМИ-35 УХЛ1 Кл.т. 0,5 35000/100 Рег. № 19813-05	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
112	ПС 220 кВ Курагино тяговая, ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-39	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-T Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
113	ПС 220 кВ Мана тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, ф. № 4-10 (129-04)	ТОЛ-НТЗ Кл.т. 0,5S 200/5 Рег. № 69606-17	ЗНОЛ(П)-НТЗ Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 69604-17	A1805RL-P4G- DW-4 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	
114	ПС 220 кВ Мана тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ф. № 2-10 (129-02)	ТОЛ-НТЗ Кл.т. 0,5S 200/5 Рег. № 69606-17	ЗНОЛ(П)-НТЗ Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 69604-17	A1805RL-P4G- DW-4 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
115	ПС 220 кВ Мана тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ф. № 3-10 (129-03)	ТОЛ-НТЗ Кл.т. 0,5S 200/5 Рег. № 69606-17	ЗНОЛ(П)-НТЗ Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 69604-17	A1805RL-P4G- DW-4 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
116	ПС 220 кВ Мана тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ф. № 8-10 (129-08)	ТОЛ-НТЗ Кл.т. 0,5S 400/5 Рег. № 69606-17	ЗНОЛ(П)-НТЗ Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 69604-17	A1805RL-P4G- DW-4 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 31857-11	
117	ПС 220 кВ Саянская тяговая, КРУН 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, ВЛ 10 кВ ф. № 3-10 (Т-55-03)	ТЛК-10-5,6 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 9143-01	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 16687-02	A1R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
118	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, линейная яч.ВЛ-35 кВ Т-16, ВЛ-35 кВ Т-16	ТВ Кл.т. 0,5 400/5 Рег. № 46101-10	1 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
119	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ-35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ВЛ-35 кВ Т-43	ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 3690-73	1 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R2-3-L-C25-Т Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
120	ПС 220 кВ Саянская тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ВЛ 10 кВ ф. № 7-10 (Т-55-05)	ТЛК-10-5,6 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 9143-01	НАМИТ-10 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 16687-02	A1R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
121	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, I СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42)	ТГФ110-П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	I СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
122	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, П СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	II СШ: ф.А и ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.В НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	
123	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Рыбинская (С-881)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	II СШ: ф.А и ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.В НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
124	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Агинская I цепь с отпайкой на ПС Унер (С-903)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	I СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A2R-4-AL-C29- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
125	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Агинская II цепь с отпайкой на ПС Унер (С-904)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	I СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	
126	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Партизанская I цепь (С-905)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	I СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
127	ПС 220 кВ Саянская тяговая, ОРУ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Партизанская II цепь (С-906)	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	II СШ: ф.А и ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.В НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	
128	ПС 220 кВ Саян- ская тяговая, ОРУ 110 кВ, ОВ 110кВ	ТГФ110-II* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 34096-07	II СШ: ф.А и ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-03 ф.В НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15 I СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
129	ПС 220 кВ Саян- ская тяговая, ОРУ 35 кВ, ввод 35 кВ 1Т	ТВ Кл.т. 0,5 300/5 Рег. № 46101-10	I СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
130	ПС 220 кВ Саян- ская тяговая, ОРУ 35 кВ, ввод 35 кВ 2Т	ТВ-35-III Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 3187-72	2 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
131	ПС 220 кВ Щетин- кино тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. № 2	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 1276-59	НАМИТ-10-2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 16687-02	A2R2-3-L-C25-Т Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 27428-04	
132	ПС 220 кВ Щетин- кино тяговая, КРУН 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, КЛ-10 кВ ф. № 6	ТОЛ-10 Кл.т. 0,5 50/5 Рег. № 7069-07	НАМИТ-10-2 Кл.т. 0,5 10000/100 Рег. № 16687-02	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
133	ПС «Каштан тяговая», ОРУ 35 кВ, 1 СШ 35 кВ; ВЛ 35кВ Т-10	ТФН-35М Кл.т. 0,5 100/5 Рег. № 3690-73	1 СШ: ф.А и ф.В ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70 ф.С ЗНОЛ-35 III Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 21257-06	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССВ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
134	ПС «Каштан тяговая», ОРУ 35 кВ, 2 СШ 35 кВ; ВЛ 35кВ Т-9	ТФМ-35-II Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 17552-06 ТФЗМ-35А-У1 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 3690-73	2 СШ: ЗНОМ-35-65 Кл.т. 0,5 35000/√3/100/√3 Рег. № 912-70	A2R-3-0L-C25- Т+ Кл.т. 0,5S Рег. № 14555-02	
135	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая (А-16)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 26813-06	2 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
136	ПС 110 кВ Каштан тяговая, ОРУ-110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками (А-6)	ТРГ-110 П* Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 26813-06	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALXQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	
155	ПС 110 кВ Кача тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21)	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 58287-14	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
156	ПС 110 кВ Кротово тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - БСМИ с отпайкой на ПС Кротово тяговая (С-25)	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 58287-14	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
157	ПС 110 кВ Кротово тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26)	ф.А ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Пер. № 52261-12 ф.В и ф.С ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Пер. № 58287-14	ф.А НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13 ф.В и ф.С НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Пер. №17049-14 RTU327 Пер. №19495-03 CCB-1Г Пер. №58301-14 УСВ-3 Пер. №51644-12 Метроном-50М Пер. №68916-17 Метроном-50М Пер. №68916-17 УСВ-3 Пер. № 51644-12
158	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ 1Т	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 200/1 Пер. № 58287-14	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
159	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ 2Т	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 200/1 Пер. № 58287-14	1 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13 3 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
160	ПС 110 кВ Чернореченская тяговая, ОРУ 110 кВ, ввод 110 кВ 3Т	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 200/1 Пер. № 58287-14	3 СШ: НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
161	ПС 110 кВ Кача тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка КВЛ 110 кВ Левобережная - Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Пер. № 58287-14	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
162	ПС 110 кВ Филимоново тяговая, ОРУ 110 кВ 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Соянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67)	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Пер. № 58287-14	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Пер. №17049-14 RTU327 Пер. №19495-03 ССВ-1Г Пер. №58301-14 УСВ-3 Пер. №51644-12 Метроном-50М Пер. №68916-17 Метроном-50М Пер. №68916-17 УСВ-3 Пер. № 51644-12
163	ПС 110 кВ Филимоново тяговая, ОРУ 110 кВ 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая - Карьер с отпайкой на ПС Флимоново тяговая (С-68)	ТГФ-110 Кл.т. 0,2S 400/1 Пер. № 58287-14	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 24218-13	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	
164	ПС 110 кВ Красноярск Восточный тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ-110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Вознесенская с отпайками (С-6)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Пер. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Пер. №17049-14 RTU327 Пер. №19495-03 ССВ-1Г Пер. №58301-14 УСВ-3 Пер. №51644-12 Метроном-50М Пер. №68916-17 Метроном-50М Пер. №68916-17 УСВ-3 Пер. № 51644-12
165	ПС 110 кВ Красноярск Восточный тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ- 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 - Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Пер. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Пер. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Пер. № 31857-11	

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
166	ПС 110 кВ Уяр тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	ЭКОМ-3000 Рег. №17049-14 RTU327 Рег. №19495-03 ССБ-1Г Рег. №58301-14 УСВ-3 Рег. №51644-12 Метроном-50М Рег. №68916-17 Метроном-50М Рег. №68916-17 УСВ-3 Рег. № 51644-12
167	ПС 110 кВ Уяр тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - Уяр городская с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-53)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
168	ПС 110 кВ Ирбейская тяговая, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
169	ПС 110 кВ Ирбейская тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, отпайка ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42)	ТГФМ-110 Кл.т. 0,2S 300/1 Рег. № 52261-12	НАМИ-110 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 60353-15	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-11	
170	ПС 110 кВ Абакумовка тяговая, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41)	ТГФМ-110 П* Кл.т. 0,2S 400/1 Рег. № 36672-08	НАМИ-110 УХЛ1 Кл.т. 0,2 110000/√3/100/√3 Рег. № 24218-08	A1802RALQ- P4GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 31857-06	

Примечания:

1. Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 5, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 6 метрологических характеристик.
2. Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.
3. Допускается изменение наименования ИК без изменения объекта измерений.
4. Изменение наименования ИК и замена средств измерений оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 6 – Основные метрологические характеристики ИК

Номер ИК	Вид электрической энергии	Границы основной погрешности, ($\pm\delta$) %	Границы погрешности в рабочих условиях, ($\pm\delta$) %
1,3,24,28,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169	Активная Реактивная	$\pm 0,6$ $\pm 1,1$	$\pm 2,2$ $\pm 2,1$
113,114,115,116	Активная Реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,7$	$\pm 3,3$ $\pm 5,5$
2,4,5,13,14,15,16,18,19,20,21,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,58,59,60,61,66,68,70,71,72,73,76,77,78,79,91,92,93,94,95,96,97,135,136,170	Активная Реактивная	$\pm 0,6$ $\pm 1,1$	$\pm 2,2$ $\pm 2,2$
92,93,94,95,96,97	Активная Реактивная	$\pm 0,8$ $\pm 1,7$	$\pm 1,6$ $\pm 2,6$
121,122,123,125,126,127,128	Активная Реактивная	$\pm 0,6$ $\pm 1,1$	$\pm 2,2$ $\pm 2,2$
6,7,8,29,30,44,74,81,82,83,99,102,106,107,108,109,110,111,112,119,131	Активная Реактивная	$\pm 1,3$ $\pm 2,5$	$\pm 5,7$ $\pm 3,6$
27,80,88,103	Активная Реактивная	$\pm 1,0$ $\pm 1,8$	$\pm 2,9$ $\pm 4,0$
86	Активная Реактивная	$\pm 1,1$ $\pm 2,2$	$\pm 5,6$ $\pm 3,5$
100,104,105,	Активная Реактивная	$\pm 1,3$ $\pm 2,5$	$\pm 5,7$ $\pm 4,6$
9,10,12,22,33,34,35,36,37,38,39,43,53,54,55,56,57,65,69,75,87,89,118,129,130,132,133,134	Активная	$\pm 1,3$	$\pm 5,7$
117,120	Активная	$\pm 1,1$	$\pm 3,3$
84	Активная	$\pm 1,3$	$\pm 5,7$
85	Активная	$\pm 1,1$	$\pm 5,6$
11,17,23,25,26,62,63,64,67,90,98,101	Активная	$\pm 1,0$	$\pm 2,9$
124	Активная	$\pm 0,8$	$\pm 2,7$
31,32	Активная Реактивная	$\pm 1,0$ $\pm 2,5$	$\pm 2,9$ $\pm 4,6$
Примечание: В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95. Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электроэнергии на интервале времени 30 минут. Погрешность в рабочих условиях указана для силы тока 2(5) % от $I_{\text{ном}} \cos\varphi = 0,8$ инд. и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков для ИК №№1-136,155-170 от +5 до +35 °С.			

Таблица 7 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	152
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ 1-5,11,13-21,23-28,40-42,45-52,58-64,66-68,70-73,76-81,84,85,88,90-98,100,101,103-105,113-116,121-128,135,136,155-170 для остальных ИК коэффициент мощности $\cos\varphi$ частота, Гц температура окружающей среды, °C	от 95 до 105 от 1 до 120 от 5 до 120 0,87 от 49,8 до 50,2 от +15 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ 1-5,11,13-21,23-28,40-42,45-52,58-64,66-68,70-73,76-81,84,85,88,90-98,100,101,103-105,113-116,121-128,135,136,155-170 для остальных ИК коэффициент мощности $\cos\varphi$ частота, Гц температура окружающей среды в месте расположения ТТ и ТН, °C температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °C температура окружающей среды в месте расположения УСПД, °C температура окружающей среды в месте расположения серверов, °C	от 90 до 110 от 1 до 120 от 5 до 120 от 0,5 до 1,0 от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от +5 до +35 от +5 до +35 от +15 до +25
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: для счетчиков типов Альфа А1800, Альфа А2, Альфа: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч для УСПД - среднее время наработки на отказ не менее, ч: RTU-327 ЭКОМ 300 - среднее время восстановления работоспособности, ч: RTU-327 ЭКОМ 300	120000 2 90000 2 35000 100000 2 24

Продолжение таблицы 7

1	2
для УССВ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее: УСВ-3 ССВ-1Г Метроном-50М - среднее время восстановления работоспособности, ч: для серверов: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	 45000 22000 100000 1 70000 1
Глубина хранения информации: для счетчиков типа Альфа А1800: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для счетчиков типов Альфа А2, Альфа: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу, суток, не менее - сохранение информации при отключении питания, лет, не менее для серверов: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	 180 30 70 3 113 40 45 5 3,5
Предел допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ, с	±5

Надежность системных решений:
 защита от кратковременных сбоев питания серверов и УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
 резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.
 В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 параметрирования;
 пропадания напряжения;
 коррекции времени в счетчике.
- журнал УСПД:
 параметрирования;
 пропадания напряжения;
 коррекции времени в счетчике и УСПД;
 пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование: счетчика электрической энергии; промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения; испытательной коробки; УСПД; серверов.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании: счетчика электрической энергии; УСПД; сервера.

Возможность коррекции времени в:

счетчике электрической энергии (функция автоматизирована);
УСПД (функция автоматизирована);
сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

о состоянии средств измерений;
о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

измерений 30 мин (функция автоматизирована);
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на АИИС КУЭ и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 8.

Таблица 8 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
1	2	3
Трансформаторы тока	ТРГ-110 П*	84
Трансформаторы тока	ТГФМ-110 П*	21
Трансформаторы тока	ТФЗМ 40,5	2
Трансформаторы тока	ТВ	16
Трансформаторы тока	ТВ	4
Трансформаторы тока	ТФЗМ 35А-У1	19
Трансформаторы тока	ТФЗМ 35А-У1	2
Трансформаторы тока	ТОЛ 10	2
Трансформаторы тока	ТОЛ 10	2
Трансформаторы тока	ТПЛ-10	12
Трансформаторы тока	ТПП-10	12

Продолжение таблицы 8

1	2	3
Трансформаторы тока	ТПОЛ-10	2
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-I	2
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-I	2
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-I	6
Трансформаторы тока	ТФЗМ-35Б-1У1	4
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	4
Трансформаторы тока	ТПЛМ-10	2
Трансформаторы тока	ТФН-35	4
Трансформаторы тока	ТФН-35М	13
Трансформаторы тока	ТГФ110-II*	69
Трансформаторы тока	ТФНД-35М	6
Трансформаторы тока	ТЛО-10	8
Трансформаторы тока	ТОЛ 35	6
Трансформаторы тока	ТОЛ 35	4
Трансформаторы тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III	1
Трансформаторы тока	ТФЗМ 35Б-I ХЛ1	2
Трансформаторы тока	ТОЛ-СВЭЛ-10	4
Трансформаторы тока	ТВ-35-III	2
Трансформаторы тока	ТГФ-110	26
Трансформаторы тока	ТГФМ-110	19
Трансформаторы тока	ТОЛ-НТЗ-10	12
Трансформаторы тока	ТЛК-10	4
Трансформаторы тока	ТФМ-35-II	1
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	68
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	6
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	11
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-35-65	59
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-35-65	2
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-35-65	9
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	9
Трансформаторы напряжения	НАМИ-1-10 У2	2
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	22
Трансформаторы напряжения	НОМ-35	3
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-35 III	1
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV	3
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10	1
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66	2
Трансформаторы напряжения	НАМИ-110	9
Трансформаторы напряжения	НКФ-110-57	1
Трансформаторы напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	1
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10-2	1
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	2
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ(II)-НТЗ-10	6

Продолжение таблицы 8

1	2	3
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800	46
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800	19
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А1800	4
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Альфа А2	29
Счетчики электрической энергии многофункциональные	Альфа	45
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	9
Устройства сбора и передачи данных	RTU327	3
Устройства сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	3
Устройства синхронизации системного времени	ССВ-1Г	1
Устройства синхронизации системного времени	УСВ-3	2
Устройства синхронизации системного времени	Метроном-50М	2
Программное обеспечение	ПО «Энергия Альфа 2»	1
Программное обеспечение	ПО «АльфаЦЕНТР»	1
Программное обеспечение	ПО «ГОРИЗОНТ»	1
Программное обеспечение	ПО «Пирамида 2.0»	1
Паспорт-формуляр	2465115953.411711.002.ПФ	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», аттестованной ООО «МетроСервис», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311779.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»
(ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»)

ИНН 2465115953

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 12, пом. 48

Телефон: (391) 227-60-70

Web-сайт: rusenergosis.ru

E-mail: office@rusenergosis.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс»

ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Адрес: 143443, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская,
д. 57, офис 19

Телефон: (495) 380-37-61

E-mail: energopromresurs2016@gmail.com

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312047.

В части вносимых изменений:

Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический сервисный центр»

(ООО «МетроСервис»)

Адрес: 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311779.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735 (далее – СИКНП) предназначена для динамических измерений массы нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводу за отчетный интервал времени.

Описание средства измерений

Принцип действия СИКНП основан на использовании косвенного метода динамических измерений массы нефтепродуктов. Выходные сигналы преобразователей расхода турбинных, преобразователей температуры, давления, плотности по линиям связи поступают на соответствующие входы комплекса измерительно-вычислительного, который преобразует их и вычисляет массу нефтепродуктов по реализованному в нем алгоритму.

СИКНП, заводской № 735, представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКНП осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией и эксплуатационными документами ее компонентов.

СИКНП состоит из блока измерительных линий, блока измерений показателей качества нефтепродуктов, системы сбора и обработки информации, узла подключения передвижной поверочной установки и системы дренажа.



Рисунок 1 - Общий вид СИКНП

В состав СИКНП входят средства измерений, приведенные в таблице 1.

Средства измерений могут быть заменены в процессе эксплуатации на средства измерений утвержденного типа, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень средств измерений

Наименование измерительного компонента	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Преобразователи расхода турбинные НТМ (далее – ТПР)	56812-14
Датчики давления Метран-150	32854-13
Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*	59868-15
Датчики температуры ТМТ142R	63821-16
Преобразователи температуры программируемые ТСПУ 031	46611-16
Преобразователи плотности и расхода CDM	63515-16
Комплекс измерительно-вычислительный ТН-01 (далее – ИВК)	67527-17
Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400	57762-14

В состав СИКНП входят показывающие средства измерений давления и температуры нефтепродуктов утвержденных типов.

СИКНП обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- автоматические измерения массы нефтепродуктов косвенным методом динамических измерений за установленные интервалы времени в рабочем диапазоне расхода, температуры, давления, плотности нефтепродуктов;
- автоматические измерения плотности нефтепродуктов;
- измерения давления и температуры нефтепродуктов автоматические и с помощью показывающих средств измерений давления и температуры нефтепродуктов соответственно;
- поверка и контроль метрологических характеристик ТПР с применением стационарной поверочной установки (общей с системой измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736) или передвижной поверочной установки;
- автоматический и ручной отбор проб нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»;
- автоматический контроль технологических параметров нефтепродуктов в СИКНП, их индикацию и сигнализацию нарушений установленных границ;
- регистрацию и хранение результатов измерений, формирование отчетов;
- защиту информации от несанкционированного доступа программными средствами.

Заводской номер СИКНП нанесен на маркировочную табличку, установленную на площадке СИКНП.

Нанесение знака поверки на СИКНП не предусмотрено.

Пломбирование СИКНП не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) обеспечивает реализацию функций СИКНП. ПО СИКНП реализовано в ИВК и компьютерах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора. Идентификационные данные ПО ИВК приведены в таблице 2. ПО АРМ оператора не содержит метрологически значимой части.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AnalogConverter.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.2.2.1
Цифровой идентификатор ПО	d1d130e5
Идентификационное наименование ПО	SIKNCalc.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.2.2.1
Цифровой идентификатор ПО	6ae1b72f
Идентификационное наименование ПО	Sarasota.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.18
Цифровой идентификатор ПО	1994df0b
Идентификационное наименование ПО	PP_78xx.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.20
Цифровой идентификатор ПО	6aa13875
Идентификационное наименование ПО	MI1974.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.11
Цифровой идентификатор ПО	4bc442dc
Идентификационное наименование ПО	MI3233.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.28
Цифровой идентификатор ПО	58049d20
Идентификационное наименование ПО	MI3265.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.3
Цифровой идентификатор ПО	29c26fcf
Идентификационное наименование ПО	MI3266.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.6
Цифровой идентификатор ПО	4c134dd0
Идентификационное наименование ПО	MI3267.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.5
Цифровой идентификатор ПО	5e6ec20d
Идентификационное наименование ПО	MI3287.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.4
Цифровой идентификатор ПО	86fff286

Продолжение таблицы 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	MI3312.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.30
Цифровой идентификатор ПО	f3578252
Идентификационное наименование ПО	MI3380.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.12
Цифровой идентификатор ПО	e2edee82
Идентификационное наименование ПО	KMH_PP.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.17
Цифровой идентификатор ПО	5b181d66
Идентификационное наименование ПО	KMH_PP_AREOM.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.3.3.1
Цифровой идентификатор ПО	62b3744e
Идентификационное наименование ПО	MI2816.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.5
Цифровой идентификатор ПО	c5136609
Идентификационное наименование ПО	MI3151.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	c25888d2
Идентификационное наименование ПО	MI3272.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.50
Цифровой идентификатор ПО	4ecfdc10
Идентификационное наименование ПО	KMH_MPR_MPR.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.4
Цифровой идентификатор ПО	82dd84f8
Идентификационное наименование ПО	MI3288.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.14
Цифровой идентификатор ПО	c14a276b
Идентификационное наименование ПО	MI3155.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.30
Цифровой идентификатор ПО	8da9f5c4
Идентификационное наименование ПО	MI3189.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	41986ac5

Продолжение таблицы 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	КМН_PV.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.2.1
Цифровой идентификатор ПО	adde66ed
Идентификационное наименование ПО	КМН_PW.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.2
Цифровой идентификатор ПО	2a3adf03
Идентификационное наименование ПО	MI2974.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	c73ae7b9
Идентификационное наименование ПО	MI3234.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.34
Цифровой идентификатор ПО	df6e758c
Идентификационное наименование ПО	GOSTR8908.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.33
Цифровой идентификатор ПО	37cc413a
Примечания 1. Допускается ограничивать количество программных модулей ИБК в зависимости от функционального назначения СИКНП. 2. Цифровой идентификатор ПО представлен в шестнадцатеричной системе счисления в виде буквенно-цифрового кода, регистр букв при этом может быть представлен в виде заглавных или прописных букв, при этом значимым является номинал и последовательность расположения цифр и букв. 3. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора – CRC32	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений объемного расхода нефтепродуктов*, м³/ч	от 200 до 4800
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов, %	±0,25
* Указан максимальный диапазон измерений. Фактический диапазон измерений определяется при проведении поверки и не может превышать максимальный диапазон измерений	

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных линий, шт.	4 (3 рабочие, 1 контрольно-резервная)
Режим работы СИКНП	периодический
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	380±38 (трехфазное), 220±22 (однофазное) 50±1
Условия эксплуатации: - температура наружного воздуха, °С	от -36 до +37
Средний срок службы, лет, не менее	10
Параметры измеряемой среды	
Измеряемая среда	дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
Диапазон давления измеряемой среды, МПа:	от 0,1 до 1,6
Температура измеряемой среды, °С	от -10 до +30
Плотность измеряемой среды при температуре 15 °С, кг/м ³	от 820 до 845
Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, мм ² /с (сСт)	от 2,0 до 4,5

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации СИКНП типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность СИКНП

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735	—	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	—	1 экз.
Методика поверки	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Масса нефтепродуктов. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735 ООО «Транснефть – Порт Приморск», с изменением №1, ФР.1.29.2021.39159.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

Приказ Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск»
(ООО «Транснефть – Порт Приморск»)
ИНН 4704045809
Адрес: 188910, Российская Федерация, Ленинградская обл., Выборгский р-он, проезд
Портовый (Приморская тер.), д. 7
Телефон: +7 (81378) 7-87-78, факс: +7 (81378) 7-87-20
E-mail: info@prm.transneft.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)
ИНН 7723107453
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2
Телефон: (495) 950-87-00, факс: (495) 950-85-97
Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>
E-mail: cmo@cmo.transneft.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 19
Адрес местонахождения: 420088, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. 2-я Азинская, 7 «а»
Телефон: +7 (843) 272-70-62, факс: +7 (843) 272-00-32
Web-сайт: www.vniir.org
E-mail: office@vniir.org
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.

В части вносимых изменений

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2
Телефон: +7 (495) 950-87-00, факс: +7 (495) 950-85-97
Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>
E-mail: cmo@cmo.transneft.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313994.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736 (далее – СИКНП) предназначена для динамических измерений массы нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводу за отчетный интервал времени.

Описание средства измерений

Принцип действия СИКНП основан на использовании косвенного метода динамических измерений массы нефтепродуктов. Выходные сигналы преобразователей расхода турбинных, преобразователей температуры, давления, плотности по линиям связи поступают на соответствующие входы комплекса измерительно-вычислительного, который преобразует их и вычисляет массу нефтепродуктов по реализованному в нем алгоритму.

СИКНП, заводской № 736, представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКНП осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией и эксплуатационными документами ее компонентов.

СИКНП состоит из блока измерительных линий, блока измерений показателей качества нефтепродуктов, системы сбора и обработки информации, узла подключения передвижной поверочной установки и системы дренажа.



Рисунок 1 - Общий вид СИКНП

В состав СИКНП входят средства измерений, приведенные в таблице 1.

Средства измерений могут быть заменены в процессе эксплуатации на средства измерений утвержденного типа, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень средств измерений

Наименование измерительного компонента	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Преобразователи расхода турбинные НТМ (далее – ТПР)	56812-14
Датчики давления Метран-150	32854-13
Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*	59868-15
Датчики температуры ТМТ142R	63821-16
Преобразователи температуры программируемые ТСПУ 031	46611-16
Преобразователи плотности и расхода CDM	63515-16
Комплекс измерительно-вычислительный ТН-01 (далее – ИВК)	67527-17
Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400	57762-14

В состав СИКНП входят показывающие средства измерений давления и температуры нефтепродуктов утвержденных типов.

СИКНП обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- автоматические измерения массы нефтепродуктов косвенным методом динамических измерений за установленные интервалы времени в рабочем диапазоне расхода, температуры, давления, плотности нефтепродуктов;
- автоматические измерения плотности нефтепродуктов;
- измерения давления и температуры нефтепродуктов автоматические и с помощью показывающих средств измерений давления и температуры нефтепродуктов соответственно;
- поверка и контроль метрологических характеристик ТПР с применением стационарной поверочной установки (общей с системой измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 735) или передвижной поверочной установки;
- автоматический и ручной отбор проб нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»;
- автоматический контроль технологических параметров нефтепродуктов в СИКНП, их индикацию и сигнализацию нарушений установленных границ;
- регистрацию и хранение результатов измерений, формирование отчетов;
- защиту информации от несанкционированного доступа программными средствами.

Заводской номер СИКНП нанесен на маркировочную табличку, установленную на площадке СИКНП.

Нанесение знака поверки на СИКНП не предусмотрено.

Пломбирование СИКНП не предусмотрено.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) обеспечивает реализацию функций СИКНП. ПО СИКНП реализовано в ИВК и компьютерах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора. Идентификационные данные ПО ИВК приведены в таблице 2. ПО АРМ оператора не содержит метрологически значимой части.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО СИКНП

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AnalogConverter.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.2.2.1
Цифровой идентификатор ПО	d1d130e5
Идентификационное наименование ПО	SIKNCalc.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.2.2.1
Цифровой идентификатор ПО	6ae1b72f
Идентификационное наименование ПО	Sarasota.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.18
Цифровой идентификатор ПО	1994df0b
Идентификационное наименование ПО	PP_78xx.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.20
Цифровой идентификатор ПО	6aa13875
Идентификационное наименование ПО	MI1974.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.11
Цифровой идентификатор ПО	4bc442dc
Идентификационное наименование ПО	MI3233.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.28
Цифровой идентификатор ПО	58049d20
Идентификационное наименование ПО	MI3265.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.3
Цифровой идентификатор ПО	29c26fcf
Идентификационное наименование ПО	MI3266.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.6
Цифровой идентификатор ПО	4c134dd0
Идентификационное наименование ПО	MI3267.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.5
Цифровой идентификатор ПО	5e6ec20d
Идентификационное наименование ПО	MI3287.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.4
Цифровой идентификатор ПО	86fff286

Продолжение таблицы 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	MI3312.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.30
Цифровой идентификатор ПО	f3578252
Идентификационное наименование ПО	MI3380.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.6.1.12
Цифровой идентификатор ПО	e2edee82
Идентификационное наименование ПО	KMH_PP.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.17
Цифровой идентификатор ПО	5b181d66
Идентификационное наименование ПО	KMH_PP_AREOM.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.3.3.1
Цифровой идентификатор ПО	62b3744e
Идентификационное наименование ПО	MI2816.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.5
Цифровой идентификатор ПО	c5136609
Идентификационное наименование ПО	MI3151.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	c25888d2
Идентификационное наименование ПО	MI3272.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.50
Цифровой идентификатор ПО	4ecfdc10
Идентификационное наименование ПО	KMH_MPR_MPR.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.4
Цифровой идентификатор ПО	82dd84f8
Идентификационное наименование ПО	MI3288.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.14
Цифровой идентификатор ПО	c14a276b
Идентификационное наименование ПО	MI3155.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.30
Цифровой идентификатор ПО	8da9f5c4
Идентификационное наименование ПО	MI3189.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	41986ac5

Продолжение таблицы 2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	КМН_PV.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.2.1
Цифровой идентификатор ПО	adde66ed
Идентификационное наименование ПО	КМН_PW.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.2
Цифровой идентификатор ПО	2a3adf03
Идентификационное наименование ПО	MI2974.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.21
Цифровой идентификатор ПО	c73ae7b9
Идентификационное наименование ПО	MI3234.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.34
Цифровой идентификатор ПО	df6e758c
Идентификационное наименование ПО	GOSTR8908.app
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.33
Цифровой идентификатор ПО	37cc413a
Примечания 1. Допускается ограничивать количество программных модулей ИБК в зависимости от функционального назначения СИКНП. 2. Цифровой идентификатор ПО представлен в шестнадцатеричной системе счисления в виде буквенно-цифрового кода, регистр букв при этом может быть представлен в виде заглавных или прописных букв, при этом значимым является номинал и последовательность расположения цифр и букв. 3. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора – CRC32	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений объемного расхода нефтепродуктов*, м ³ /ч	от 200 до 4800
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов, %	±0,25
* Указан максимальный диапазон измерений. Фактический диапазон измерений определяется при проведении поверки и не может превышать максимальный диапазон измерений	

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных линий, шт.	4 (3 рабочие, 1 контрольно-резервная)
Режим работы СИКНП	периодический
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	380±38 (трехфазное), 220±22 (однофазное) 50±1
Условия эксплуатации: - температура наружного воздуха, °С	от -36 до +37
Средний срок службы, лет, не менее	10
Параметры измеряемой среды	
Измеряемая среда	дизельное топливо ЕВРО по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»
Диапазон давления измеряемой среды, МПа:	от 0,1 до 1,6
Температура измеряемой среды, °С	от -10 до +30
Плотность измеряемой среды при температуре 15 °С, кг/м ³	от 820 до 845
Вязкость кинематическая при температуре 40 °С, мм ² /с (сСт)	от 2,0 до 4,5

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации СИКНП типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность СИКНП

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736	—	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	—	1 экз.
Методика поверки	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Масса нефтепродуктов. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефтепродуктов № 736 ООО «Транснефть – Порт Приморск», с изменением №1, ФР.1.29.2021.39160.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

Приказ Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск»
(ООО «Транснефть – Порт Приморск»)
ИНН 4704045809
Адрес: 188910, Российская Федерация, Ленинградская обл., Выборгский р-он, проезд
Портовый (Приморская тер.), д. 7
Телефон: +7 (81378) 7-87-78, факс: +7 (81378) 7-87-20
E-mail: info@prm.transneft.ru

Изготовитель

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)
ИНН 7723107453
Адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2
Телефон: (495) 950-87-00, факс: (495) 950-85-97
Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>
E-mail: cmo@cmo.transneft.ru

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)
Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 19
Адрес местонахождения: 420088, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. 2-я Азинская, д. 7 «а»
Телефон: +7 (843) 272-70-62, факс: +7 (843) 272-00-32
Web-сайт: www.vniir.org
E-mail: office@vniir.org
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310592.

В части вносимых изменений

Акционерное общество «Транснефть - Метрология» (АО «Транснефть - Метрология»)
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 4, стр. 2
Телефон: +7 (495) 950-87-00, факс: +7 (495) 950-85-97
Web-сайт: <https://metrology.transneft.ru/>
E-mail: cmo@cmo.transneft.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313994.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее – ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (далее – УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее – ИВК) АИИС КУЭ, включающий в себя сервера опроса, сервера хранения данных (сервера базы данных), сервера приложений, устройства синхронизации системного времени (далее – УССВ), автоматизированные рабочие места (далее – АРМ).

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- измерение количества активной и реактивной электрической энергии с дискретностью 30 минут (30-минутные приращения электроэнергии) и нарастающим итогом на начало расчетного периода (далее – результаты измерений), используемое для формирования данных коммерческого учета;
- формирование данных о состоянии средств измерений («Журналы событий») и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры предоставление в КО данных о состоянии объектов измерений (далее – данные о состоянии средств и объектов измерений);

- ведение единого времени при выполнении измерений количества активной и реактивной электрической энергии и формирования данных о состоянии средств и объектов измерений;
- периодический (1 раз в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии и данных о состоянии средств и объектов измерений;
- хранение не менее 3,5 лет результатов измерений, данных о состоянии средств и объектов измерений;
- обработку, формирование и передачу результатов измерений и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры данных о состоянии объектов измерений в XML-формате по электронной почте КО и внешним организациям с электронной подписью;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- обеспечение по запросу КО дистанционного доступа к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений и в случае использования для расчета значений учетных показателей данных о вариантах схем электроснабжения и (или) о положении коммутационной аппаратуры объектов измерений с сервера (АРМа) ИВК АИИС КУЭ на всех уровнях АИИС КУЭ.

В состав АИИС КУЭ входит 1825 ИИК:

- ГЭС-1 им. Смидовича – 142 ИИК;
- ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) – 10 ИИК;
- ГРЭС-3 им. Классона – 54 ИИК;
- ТЭЦ-08 – 139 ИИК;
- ТЭЦ-09 – 96 ИИК;
- ТЭЦ-11 – 144 ИИК;
- ТЭЦ-12 – 181 ИИК;
- ТЭЦ-16 – 213 ИИК;
- ТЭЦ-17 – 56 ИИК;
- ТЭЦ-20 – 162 ИИК;
- ТЭЦ-21 – 181 ИИК;
- ТЭЦ-22 – 38 ИИК;
- ТЭЦ-23 – 104 ИИК;
- ТЭЦ-25 – 69 ИИК;
- ТЭЦ-26 – 123 ИИК;
- ТЭЦ-27 – 130 ИИК.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 мин) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485) и GSM каналу.

Серверы опроса ИВК производят автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью измерений 30 минут. Каждые 30 минут сервера опроса ИВК АИИС КУЭ ПАО «Мосэнерго» производят автоматический опрос УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основного канала) присоединенного к транспортной сети передачи данных ПАО «Мосэнерго». При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервер баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML и передает его в ПАК АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ посредством электронной почты с использованием электронно-цифровой подписи.

АИИС КУЭ имеет возможность принимать измерительную информацию от других смежных АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее - СОЕВ). СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ и включает все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии: УССВ, серверы, УСПД, счетчики электрической энергии.

Для синхронизации шкалы времени сервера АИИС КУЭ в состав ИВК входят устройства синхронизации системного времени РСТВ-01-01 (основное и резервное), которые обеспечивают автоматическую непрерывную синхронизацию часов сервера от источника точного времени, который синхронизирован с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

Синхронизация времени на УСПД осуществляется в рамках локальной Ethernet-сети каждой электростанции устройством синхронизации системного времени РСТВ-01-01 по протоколу NTP. Синхронизация выполняется автоматически при расхождении с источником точного времени более чем ± 1 с, с интервалом проверки текущего времени не более 60 мин.

В процессе сбора информации со счетчиков с периодичностью 1 раз в 30 мин УСПД автоматически выполняет проверку текущего времени, и, в случае расхождения более чем ± 2 с, автоматически выполняет синхронизацию текущего времени в счетчиках электрической энергии. СОЕВ обеспечивает синхронизацию времени компонентов АИИС КУЭ от источника точного времени, регистрацию даты, времени событий с привязкой к ним данных измерений количества электрической энергии с точностью ± 5 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер 002 средства измерений указывается в паспорте-формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго».

Программное обеспечение

В ИВК АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии «Телескоп+» (далее – СПО «Телескоп+»). СПО «Телескоп+» предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, получаемых со счетчиков электроэнергии, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчетности виде, взаимодействии со смежными системами АИИС КУЭ.

СПО «Телескоп+» обеспечивает защиту измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами.

Идентификационные данные СПО «Телескоп+» приведены в таблице 1.

Таблица 1- Идентификационные данные метрологически значимой части СПО «Телескоп+»

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
1	2	3
Идентификационное наименование ПО	SERVER_MZ4	ASCUE_MZ4
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.1.1	1.0.1.1
Цифровой идентификатор ПО	f851b28a924da7cde6a 57eb2ba15af0c	cda718bc6d123b63a8 822ab86c2751ca

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Другие идентификационные данные	SERVER_MZ4.dll	ASCUE_MZ4.dll

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – уровень «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ, а также метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 4.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

Канал измерений		Состав измерительного канала						
Номер ИК, код точки измерений	Наименование учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, Рег. №	Обозначение, тип	Ктт · Ктн · Ксч	Наименование измеряемой величины			
1	2	3	4	5	6			
	Радиосервер точного времени (основной)	40586-09	РСТВ-01-01		Системное время			
	Радиосервер точного времени (резервный)	40586-09	РСТВ-01-01		Системное время			
ГЭС-1 им.Смидовича								
	Радиосервер точного времени		67958-17		Системное время			
1	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-10 кВ, 1 секц., яч. 26-1, КЛ 10 кВ 12277А+12278А	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛЮ-10			
			25433-11	C	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2				
			Ксч=1					
			22422-02					
		2	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-10 кВ, 1 секц., яч. 26-2, КЛ 10 кВ 26046	ТТ	КТ=0,2S			A
Ктт=600/5	B				ТЛЮ-10			
25433-11	C				ТЛЮ-10			
ТН	КТ=0,5			A	НОМ-10-66			
	Ктн=10000/100			B	-			
	4947-98			C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405СТ44.0457 S2				
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
3	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 26-4, КЛ 10 кВ 12300а	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5		ТЛО-10				
			25433-11		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	В	-				
			4947-98	С	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
4	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 26-5, КЛ 10 кВ 21078	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		ТЛО-10				
			25433-11		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	В	-				
			4947-98	С	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
5	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 28-1, КЛ 10 кВ 12277 Б+12278 Б	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		В				
			1856-63		С				ТВЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	В	-				
			4947-98	С	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
6	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-10 кВ, 1 секц., яч. 28-2, КЛ 10 кВ 27028	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
7	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-10 кВ, 1 секц., яч. 28-3, КЛ 10 кВ 10135	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
8	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-10 кВ, 1 секц., яч. 28-4, КЛ 10 кВ 12300β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
9	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 29-1, КЛ 10 кВ 10013(α+β)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТТ=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТН=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
10	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 29-2, КЛ 10 кВ 11744	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТТ=400/5	B					
			1276-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТН=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
11	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 29-3, КЛ 10 кВ 18051	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТТ=400/5	B					
			1276-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТН=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
12	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 29-4, КЛ 10 кВ 27033+20020	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =600/5		A	ТЛМ-10 -		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			2473-69		C	ТЛМ-10				
			КТ=0,5 К _{тн} =10000/100		A	НОМ-10-66				
		ТН	4947-98		B	-				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1		C	НОМ-10-66				
Счетчик		22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2						
13	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 8-3, КЛ 6 кВ РТП-Сбербанк Капитал ввод № 1	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5		A	ТЛО-10 ТЛО-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			25433-11		C	ТЛО-10				
			КТ=0,5 К _{тн} =6000:√3/100:√3		A	ЗНОЛ				
		ТН	46738-11		B	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1		C	ЗНОЛ				
Счетчик		22422-07		ZMD 405CT44.0457 S3						
14	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 33-3, КЛ 10 кВ 10146(γ+δ)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5		A	ТЛО-10 ТЛО-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			25433-11		C	ТЛО-10				
			КТ=0,5 К _{тн} =10000/100		A	НОМ-10-66				
		ТН	4947-98		B	-				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1		C	НОМ-10-66				
Счетчик		22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
15	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 33-2, КЛ 10 кВ 10016(γ+δ)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
16	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 34-1, КЛ 10 кВ 10146(α+β)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
17	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 34-2, КЛ 10 кВ 10016(α+β)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
18	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 35-1, КЛ 10 кВ 11113	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100		В				-
			4947-98		С				НОМ-10-66
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
19	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 35-2, КЛ 10 кВ 18044	ТТ	КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			1276-59						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100		В				-
			4947-98		С				НОМ-10-66
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
20	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 35-3, КЛ 10 кВ 12268	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100		В				-
			4947-98		С				НОМ-10-66
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
21	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 35-4, КЛ 10 кВ 18045	ТТ	КТ=0,5 Ктт=600/5		A	ТПОЛ-10 -		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1261-59		C	ТПОЛ-10				
			КТ=0,5 Ктн=10000/100		A	НОМ-10-66 -				
		ТН	4947-98		B	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1		C	НОМ-10-66				
			Ксч=1 22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2					
		22	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 33-1; КЛ 10 кВ Ввод № 2 РТП- Сбербанк Капитал яч. 33-1	ТТ	КТ=0,2S Ктт=400/5		A			
25433-11					C	ТЛО-10				
КТ=0,5 Ктн=10000/100					A	НОМ-10-66 -				
ТН	4947-98			B	НОМ-10-66					
	КТ=0,5S/1			C	НОМ-10-66					
	Ксч=1 22422-07			ZMD 405CT44.0457 S2						
23	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 7, КЛ 10 кВ 12060			ТТ	КТ=0,2S Ктт=400/5		A	ТЛО-10 ТЛО-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07
		25433-11			C	ТЛО-10				
		КТ=0,5 Ктн=10000/100			A	НОМ-10-66 -				
		ТН	4947-98		B	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1		C	НОМ-10-66				
			Ксч=1 22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
24	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 110 кВ, яч. 4, КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Автозаводская	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110/50	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B	TB-110/50			
			3190-72	C	TB-110/50			
		ТН	КТ=0,5	A	CPB 123			
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	CPB 123			
			15853-06	C	CPB 123			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6				
25	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц. яч. 17, ТСН- 12+ТСН-18	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5	B	ТПФ			
			517-50	C	ТПФ			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
26	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 110 кВ, яч. 6, КЛ 110 кВ ГЭС-1 - Кожухово	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110/50	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B	TB-110/50			
			3190-72	C	TB-110/50			
		ТН	КТ=0,5	A	CPB 123			
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	CPB 123			
			15853-06	C	CPB 123			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
27	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 5-1, КЛ 10 кВ 16018+16023	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
28	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 5-2, КЛ 10 кВ РТП-Театр наций ввод № 1	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=200/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S3						
	Ксч=1								
	22422-07								
29	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 1, КЛ 10 кВ 10075 α+Блок Тр-р № 1	ТТ	КТ=0,5		A	АРП-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	15 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=750/5		B	-			
			37888-08		C	АРП-10			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
30	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 3-1, КЛ 10 кВ 20015	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
31	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 7, КЛ 10 кВ 12060+10073а+Блок Тр-р № 1	ТТ	КТ=0,5	A	АРР-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 15	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=750/5	B	-				
			37888-08	C	АРР-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
32	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 15-1, КЛ 10 кВ 12100	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
33	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 15-2, КЛ 10 кВ 10088	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
34	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц. яч. 17, КЛ 10 кВ 27156+ТСН- 12+ТСН-18	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 15	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
35	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 19, КЛ 10 кВ 10071 α+Блок Тр-р № 1	ТТ	КТ=0,5	A	АРP-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 15	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=750/5	B	-				
			37888-08	C	АРP-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
36	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 21, КЛ 10 кВ 10072 α+Блок Тр-р № 1	ТТ	КТ=0,5	A	ARP-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	15 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =750/5	B	-				
			37888-08	C	ARP-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{гн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
37	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 3-2, КЛ 10 кВ 11064/19507Б+Тр-р м/э	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =400/5	B	-				
			2363-68	C	ТПЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{гн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
38	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 6-3, КЛ 6 кВ РТП-1 альфа	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =400/5	B	-				
			25433-08	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			К _{гн} =6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-11	C	ЗНОЛ				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3					
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
39	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 22-2, КЛ 6 кВ 208 γ+β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-1I	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			К _{тн} =6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-1I	C	ЗНОЛ				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
40	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 22-3, КЛ 6 кВ РТП-Сбербанк Капитал ввод № 2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-1I	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			К _{тн} =6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-1I	C	ЗНОЛ				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
Ксч=1									
22422-07									
41	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 2 секц., яч. 15-3, КЛ 10 кВ РТП-Театр наций ввод № 2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =200/5	B	ТЛО-10				
			25433-1I	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
Ксч=1									
22422-07									

1	2	3			4			5	6
42	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 8-1, КЛ 6 кВ 4713	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-6				
			К _{гн} =6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
43	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 4-2, КЛ 6 кВ 642	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =400/5	B					
			517-50	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			К _{гн} =6000:√3/100:√3	B					ЗНОЛ
			46738-11	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
44	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 4-4, КЛ 6 кВ 1278	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			К _{гн} =6000:√3/100:√3	B					ЗНОЛ
			46738-11	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
45	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 6-1, КЛ 6 кВ 322 α	ТТ	КТ=0,2S	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			25433-08						
		ТН	КТ=0,5					А	ЗНОЛ
			К _{тн} =6000:√3/100:√3					В	ЗНОЛ
			46738-11					С	ЗНОЛ
		Счетчик	КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
22422-02									
46	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 6-2, КЛ 6 кВ 815	ТТ	КТ=0,2S	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			25433-08						
		ТН	КТ=0,5					А	ЗНОЛ
			К _{тн} =6000:√3/100:√3					В	ЗНОЛ
			46738-11					С	ЗНОЛ
		Счетчик	КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
22422-02									
47	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 8-1, КЛ 6 кВ 322 β	ТТ	КТ=0,2S	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5						
			25433-11						
		ТН	КТ=0,5					А	ЗНОЛ
			К _{тн} =6000:√3/100:√3					В	ЗНОЛ
			46738-11					С	ЗНОЛ
		Счетчик	КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
48	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 8-2, КЛ 6 кВ247	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
49	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 12, КЛ 6 кВ 5438+452 γ	ТТ	КТ=0,5S/1	C	ЗНОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	9 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1	B	-				
			22422-02	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
50	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 10 кВ, 1 секц., яч. 26-3; КЛ 10 кВ Ввод № 1 РТП- Сбербанк Капитал яч. 26- 3	ТТ	46738-11	C	ЗНОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
		Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	A	НОМ-10-66				
			Ксч=1	B	-				
		ТН	4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=10000/100	A	НОМ-10-66				
			4947-98	B	-				
		Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			КТ=0,5S/1						
		ТН	Ктн=6000:√3/100:√3	A	НОМ-10-66				
			46738-11	B	-				
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФУ-10				
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФУ-10				
		ТН	КТ=0,5	A					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
51	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 24-1, КЛ 6 кВ 5433	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-11	C	ЗНОЛ				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
52	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 24-2, КЛ 6 кВ 42 (ПС Раушская)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B					
			517-50	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-11	C	ЗНОЛ				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
53	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ- 6 кВ, яч. 24-3, КЛ 6 кВ 34 α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-11	C	ЗНОЛ				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
54	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Раушская, РУ-6 кВ, яч. 24-4, КЛ 6 кВ 2162 β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			814-53	C					
			КТ=0,5	A					
		ТН	К _{тн} =6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			46738-11	C	ЗНОЛ				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
55	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция А, яч. 14, ТГ-26	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B					ТВ-ЭК
			56255-14	C					ТВ-ЭК
			КТ=0,2	А,В,С					НАМИ-10 У2
		К _{тн} =6000/100							
		Счетчик	11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			КТ=0,2S/0,5						
Ксч=1									
56	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция А, яч. 14, ТГ-26(контрольный)	ТТ	48266-11	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S	B					ТВ-ЭК
			К _{тт} =8000/5	C					ТВ-ЭК
			56255-14	А,В,С					НАМИ-10 У2
		КТ=0,2							
		ТН	К _{тн} =6000/100	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			11094-87						
КТ=0,2S/0,5									
Счетчик	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
57	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция А, яч. 8, ТГ-27	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
58	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция А, яч. 8, ТГ-27 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
59	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция Б, яч.5, ТГ-28	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6
60	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ, секция Б, яч. 5, ТГ-28 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=6000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			КТн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
61	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-29 (6 кВ)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=2000/5	B	ТЛШ-10				
			11077-03	C	ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			КТн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
62	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-29 (6 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=2000/5	B	ТЛШ-10				
			11077-03	C	ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			КТн=6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
63	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Центральная, РУ-110 кВ, яч. 18, КЛ110 кВ ГЭС-1 - Павелецкая 1	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ-110П У1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=500/5	B	ТГФ-110П У1				
			34096-07	C	ТГФ-110П У1				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТФ-123				
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	СРТФ-123				
			29695-05	C	СРТФ-123				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
			30830-05						
64	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-30 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=3000/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
			48266-11						
65	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-30 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=3000/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
			48266-11						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
66	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-31 (6 кВ)	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	48 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =4000/5		B	ТЛП-10			
			30709-11		C	ТЛП-10			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			К _{тн} =6000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			47583-11		C	ЗНОЛ-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
67	ГЭС-1 им. Смидовича, ТГ-31 (6 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	48 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =4000/5		B	ТЛП-10			
			30709-11		C	ТЛП-10			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			К _{тн} =6000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			47583-11		C	ЗНОЛ-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
68	ГЭС-1 им. Смидовича, ПС 110 кВ Центральная, РУ-110 кВ, яч. 12, КЛ110 кВ ГЭС-1 - Берсенеvская	ТТ	КТ=0,2S		A	TG-145	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	TG-145			
			15651-06		C	TG-145			
		ТН	КТ=0,2		A	СРТf-123			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3		B	СРТf-123			
			29695-05		C	СРТf-123			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
69	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 6, МВ 694	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ-20-I-Y3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	ТШЛ-20-I-Y3				
			4016-74	C	ТШЛ-20-I-Y3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
70	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 11, МВ 695	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ-15Б-Y3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШВ-15Б-Y3				
			1836-63	C	ТШВ-15Б-Y3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66				
			Ктн=6000/100						
Счетчик	2611-70	ZMD 405CT44.0457 S2							
71	Раушская ПС 110 кВ, РУ- 10 кВ, яч. 11	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	ТПОФ-10				
			518-50	C	ТПОФ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	4947-98	B	-						
	КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4			5	6
	Радиосервер точного времени	67958-17		РСТВ-01-01				Системное время
72	ГЭС-1 им. Смидовича, Сборка ПР-3 в КРУ-2 0,4 кВ, насосная теплосети ввод № 2, КЛ 0,4 кВ Дренажная насосная станция	ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5	B	T-0,66 У3			
			15764-96	C	T-0,66 У3			
		ТН	ТН отсутствуют					
	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
		Ксч=1						
		22422-02						
73	ГЭС-1 им. Смидовича, КРУ-2 3,15 кВ, яч. 52, КЛ 3,15 кВ Опредосочный насос теплосети	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	900	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=150/5	B	-			
			814-53	C	ТПФ-10			
		КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6	ZMD 405CT44.0457 S2			
		Ктн=3000/100						
		380-49						
Счетчик	КТ=0,5S/1							
	Ксч=1							
	22422-02							
74	ГЭС-1 им. Смидовича, КРУ-2 6 кВ, яч. 14	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B	-			
			7069-02	C	ТОЛ-10			
		КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2	ZMD 405CT44.0457 S2			
		Ктн=6000/100						
		11094-87						
		ТН	КТ=0,5S/1					
Счетчик	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
75	ГЭС-1 им. Смидовича, КРУ-2 6 кВ, яч. 16	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТОЛ-10				
			7069-02	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	16687-97	ZMD 405CT44.0457 S2							
76	ГЭС-1 им.Смидовича, ГРЩ-0,4 кВ Лидер- Инновации ввод 2, ввод 0,4 кВ Тр-р № 2 м/э	ТТ	КТ=0,5	A	ТС-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	500	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2500/5	B	ТС-10				
			26100-03	C	ТС-10				
		ТН	ТН отсутствуют						
			Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
77	ГЭС-1 им.Смидовича, ГРЩ-0,4 кВ Лидер- Инновации ввод 1, ввод 0,4 кВ Тр-р № 1 м/э	ТТ	КТ=0,5	A	ТС-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	500	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2500/5	B	ТС-10				
			26100-03	C	ТС-10				
		ТН	ТН отсутствуют						
			Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
78	ГЭС-1 им. Смидовича, КРУ-1 6 кВ, яч. 15	ТТ	КТ=0,5		ТОЛ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5							ТОЛ-10
			7069-02							
		ТН	КТ=0,5		НАМИТ-10	А,В,С				
			К _{тн} =6000/100							
			16687-97							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
79	ГЭС-1 им. Смидовича, КРУ-1 6 кВ, яч. 17	ТТ	КТ=0,5		ТОЛ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5							ТОЛ-10
			7069-02							
		ТН	КТ=0,5		НАМИТ-10	А,В,С				
			К _{тн} =6000/100							
			16687-97							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
80	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч.4-1, КЛ 6 кВ 100+676	ТТ	КТ=0,2S		ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5							-
			25433-11							
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-6-66 У3	А,В,С				
			К _{тн} =6000/100							
			2611-70							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
81	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 4-2, КЛ 6 кВ 669γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66 У3				
			К _{тн} =6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
82	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 4-3, КЛ 6 кВ 663	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66 У3				
			К _{тн} =6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
83	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 6-1, КЛ 6 кВ 3115	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66 У3				
			К _{тн} =6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
84	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 6-2, КЛ 6 кВ 176а	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
85	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 6-3, КЛ 6 кВ 465	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
86	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 14-1, КЛ 6 кВ 622а	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
87	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 10-2, КЛ 6 кВ 3054β	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		В				
			2473-69		С				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
88	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 10-1, КЛ 6 кВ 26β	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		В				
			25433-11		С				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
89	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 10-3, КЛ 6 кВ 669α	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		В				
			2473-69		С				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
90	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 12-1, КЛ 6 кВ 1331+42	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
91	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 12-2, КЛ 6 кВ 463	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
92	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 12-3, КЛ 6 кВ 2162а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
93	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 16-1, КЛ 6 кВ 208а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
94	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 16-2, КЛ 6 кВ 228	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
95	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 16-3, КЛ 6 кВ 1055β	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
96	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 18-1, КЛ 6 кВ 34β	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
97	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 18-2, КЛ 6 кВ 26α	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
Ксч=1									
22422-07									
98	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 18-3, КЛ 6 кВ 3054α	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66 У3				
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
99	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 20, МВ 631-А	ТТ	КТ=0,5		А	ТШВ-15Б	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	96 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=8000/5			ТШВ-15Б			
			5719-03			ТШВ-15Б			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6			
			Ктн=6000/100						
			380-49						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
100	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 13, МВ 632-А	ТТ	КТ=0,5		А	ТШЛ-20-I-Y3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=6000/5			ТШЛ-20-I-Y3			
			36053-07			ТШЛ-20-I-Y3			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6-66 У3			
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
101	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 1, КЛ 6 кВ Блок тр-р №1	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			ТЛМ-10-1У3			
			2473-69			ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6			
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
102	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 5-1, КЛ 6 кВ 60	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тп} =600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тп} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
103	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 5-2, КЛ 6 кВ 5438	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тп} =600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тп} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
104	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 5-3, КЛ 6 кВ 1055а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тп} =600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тп} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
			22422-02						

1	2	3			4		5	6
105	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 9-2, КЛ 6 кВ 689γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =600/5	B	-			
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66 У3			
			К _{тн} =6000/100					
106	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 9-3, КЛ 6 кВ 3295	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1	A	ТЛМ-10-1У3			
			22422-02	B	-			
		ТТ	2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6-66 У3			
К _{тн} =6000/100								
107	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 15-1, КЛ 6 кВ 622β	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1	A	ТЛМ-10-1У3			
			22422-02	B	-			
		ТТ	2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6			
К _{тн} =6000/100								
108	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 15-2, КЛ 6 кВ 622γ	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1	A	ТЛМ-10-1У3			
			22422-02	B	-			
		ТТ	2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6			
К _{тн} =6000/100								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
108	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 15-2, КЛ 6 кВ 569β	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	А	В	С	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5								ТЛМ-10-1У3
			2473-69								
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6						
			Ктн=6000/100								
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2									
109	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 15-3, КЛ 6 кВ 629β	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	А	В	С	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5								ТЛМ-10-1У3
			2473-69								
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6						
			Ктн=6000/100								
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2									
110	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 17-2, КЛ 6 кВ 629α	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	А	В	С	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5								ТЛМ-10-1У3
			2473-69								
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6						
			Ктн=6000/100								
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2									
			КТ=0,5S/1								
			Ксч=1								
			22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
111	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 17-3, КЛ 6 кВ 569а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
112	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. А, яч. 17-1, КЛ 6 кВ 176б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
113	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 2-1, КЛ 6 кВ 629γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
114	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 2-2, КЛ 6 кВ 527а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5	B	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6					
			Ктп=6000/100							
115	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 2-3, КЛ 6 кВ 400	Счетчик	831-53	ZMD 405СТ44.0457 S2	НТМИ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1							
			Ксч=1							
		ТТ	КТ=0,5						A	ТЛМ-10-1У3
			Ктт=600/5						B	-
116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655	Счетчик	2473-69	C	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5							
			Ктп=6000/100							
		ТН	831-53	А,В,С	НТМИ-6					
			КТ=0,5S/1							
116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655	Счетчик	Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2	НТМИ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02							
			ТТ						КТ=0,5	A
		Ктт=600/5							B	-
		116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655						Счетчик	2473-69
КТ=0,5										
Ктп=6000/100										
ТН	831-53			А,В,С	НТМИ-6					
	КТ=0,5S/1									
116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655	Счетчик	Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2	НТМИ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02							
			ТТ						КТ=0,5	A
		Ктт=600/5							B	-
		116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655						Счетчик	2473-69
КТ=0,5										
Ктп=6000/100										
ТН	831-53			А,В,С	НТМИ-6					
	КТ=0,5S/1									
116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655	Счетчик	Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2	НТМИ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02							
			ТТ						КТ=0,5	A
		Ктт=600/5							B	-
		116	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-1, КЛ 6 кВ 655						Счетчик	2473-69
КТ=0,5										
Ктп=6000/100										
ТН	831-53			А,В,С	НТМИ-6					
	КТ=0,5S/1									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
117	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-2, КЛ 6 кВ 1017а	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	A	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B				
			2473-69		C				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
118	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 4-3, КЛ 6 кВ 527β	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	A	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B				
			2473-69		C				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
119	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 8-2, КЛ 6 кВ 3502	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	A	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B				
			2473-69		C				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
120	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 12, МВ 631-Б	ТТ	КТ=0,5		А	ТШЛ-20-I-Y3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=6000/5			ТШЛ-20-I-Y3			
			21255-08			ТШЛ-20-I-Y3			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6			
			Ктн=6000/100						
			380-49						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
121	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 18, МВ 632-Б	ТТ	КТ=0,5		А	ТШЛ-20-I-Y3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	72 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=6000/5			ТШЛ-20-I-Y3			
			36053-07			ТШЛ-20-I-Y3			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6-66 УЗ			
			Ктн=6000/100						
			2611-70						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
122	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 10-2, КЛ 6 кВ 685а	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛМ-10-1УЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-			
			2473-69			ТЛМ-10-1УЗ			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6			
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
123	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 10-3, КЛ 6 кВ 687а	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
124	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 8-3, КЛ 6 кВ резерв	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
125	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 14-2, КЛ 6 кВ 685β	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
126	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 14-3, КЛ 6 кВ 687β	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10-1У3	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5							В	
			2473-69							С	
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6						
			Ктн=6000/100								
127	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 16-1, КЛ 6 кВ 669β	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	А,В,С	НТМИ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1								
			Ксч=1								
		ТТ	22422-02	А	ТЛМ-10-1У3						
			КТ=0,5	В	-						
Ктт=600/5	С		ТЛМ-10-1У3								
128	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 16-2, КЛ 6 кВ 689β	ТН	2473-69	ЗНОЛ-ЭК-10	А	ЗНОЛ-ЭК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2							В	ЗНОЛ-ЭК-10
			Ктн=6000/100							С	ЗНОЛ-ЭК-10
		Счетчик	47583-11	ZMD 405CT44.0457 S2	А,В,С	ЗНОЛ-ЭК-10					
			КТ=0,5S/1								
Ксч=1											
129	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 16-3, КЛ 6 кВ 687β	ТТ	22422-02	ТЛМ-10-1У3	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5							В	
			Ктт=600/5							С	
		ТН	2473-69	ЗНОЛ-ЭК-10	А	ЗНОЛ-ЭК-10					
			КТ=0,2							В	ЗНОЛ-ЭК-10
Ктн=6000/100	С		ЗНОЛ-ЭК-10								
130	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 16-4, КЛ 6 кВ 687β	Счетчик	47583-11	ZMD 405CT44.0457 S2	А,В,С	ЗНОЛ-ЭК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1								
			Ксч=1								
		ТТ	22422-02	ТЛМ-10-1У3	А	ТЛМ-10-1У3					
			КТ=0,5							В	
Ктт=600/5	С										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
129	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 7-1, КЛ 6 кВ 2601	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
130	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 7-2, КЛ 6 кВ 997а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
131	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 9-1, КЛ 6 кВ 452а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
132	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 9-2, КЛ 6 кВ 3236	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
133	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 9-3, КЛ 6 кВ 384	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
134	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 13-1, КЛ 6 кВ РТП-1 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			Ктн=6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
135	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 13-2, КЛ 6 кВ 3766(α+β)	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =600/5 2473-69		A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		B	-			
			К _{тн} =6000/100 47583-11		C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			22422-02		C	ЗНОЛ-ЭК-10			
		Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S2					
136	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 13-3, КЛ 6 кВ 689α	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =600/5 2473-69		A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		B	-			
			К _{тн} =6000/100 47583-11		C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			22422-02		C	ЗНОЛ-ЭК-10			
		Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S2					
137	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 15-1, КЛ 6 кВ 656	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =600/5 2473-69		A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		B	-			
			К _{тн} =6000/100 47583-11		C	ТЛМ-10-1У3			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-ЭК-10			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-ЭК-10			
			22422-02		C	ЗНОЛ-ЭК-10			
		Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
138	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 15-2, КЛ 6 кВ 452β	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
139	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 17-1, КЛ 6 кВ 681	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
140	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 17-2, КЛ 6 кВ 997β/4713	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
141	ГЭС-1 им. Смидовича, ГРУ-6 кВ сек. Б, яч. 17-3, КЛ 6 кВ 1017б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =6000/100	B	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10	ZMD 405СТ44.0457 S2					
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
142	ГЭС-1 им. Смидовича, КЛ 10 кВ в сторону ТМ ТТ-30	ТТ	ТТ отсутствуют			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	ТН отсутствуют					
				Счетчик	КТ=1/1				
		Ксч=1							
		ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г.Павловский Посад)							
1	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), ЗРУ-6 кВ, 5 сек. 6 кВ, яч.3 (КЛ 6 кВ - "Павлово- I")	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛШ-10	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =2000/5	B	ТЛШ-10				
			11077-03	C	ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛШ-6				
			К _{тн} =6000:√3/100:√3	B	ЗНОЛШ-6				
			23544-07	C	ЗНОЛШ-6				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		СЭТ-4ТМ.03				
Ксч=1									
			27524-04						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4	5	6		
2	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), ЗРУ-6 кВ, 6 сек. 6 кВ, яч.8 (КЛ 6 кВ - "Павлово- 2")	ТТ	КТ=0,2S			A	ТЛШ-10	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =2000/5			B	ТЛШ-10		
			11077-03			C	ТЛШ-10		
		ТН	КТ=0,2			A	ЗНОЛП-6		
			К _{тн} =6000:√3/100:√3			B	ЗНОЛП-6		
3	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) ГТУ-1	Счетчик	23544-07			C	ЗНОЛП-6	18 900	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S/0,5			СЭТ-4ТМ.03			
			Ксч=1						
		27524-04							
4	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) ГТУ-2	ТТ	КТ=0,2S			A	ТЛЮ-10	18 900	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1500/5			B	ТЛЮ-10		
			25433-03			C	ТЛЮ-10		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛП-6У2		
			К _{тн} =6300:√3/100:√3			B	ЗНОЛП-6У2		
5	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) ГТУ-2	Счетчик	23544-02			C	ЗНОЛП-6У2	18 900	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S/0,5			ЗMQ 202С.8f6			
			Ксч=1						
		30830-05							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
5	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), РУ-6/10 кВ, ввод 10 кВ Т-1 (ТГ-1)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5		B	ТВ			
			19720-06		C	ТВ			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП			
			КТн=10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП			
			23544-02		C	ЗНОЛП			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
6	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), РУ-6/10 кВ, ввод 10 кВ Т-1 (ТГ-1) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5		B	ТВ			
			19720-06		C	ТВ			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП			
			КТн=10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП			
			23544-02		C	ЗНОЛП			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
7	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), РУ-6/10 кВ, ввод 10 кВ Т-2 (ТГ-2)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5		B	ТВ			
			19720-06		C	ТВ			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП			
			КТн=10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП			
			23544-02		C	ЗНОЛП			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
8	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад), РУ-6/10 кВ, ввод 10 кВ Т-2 (ТГ-2) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	ТВ			
			19720-06		C	ТВ			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП			
			23544-02		C	ЗНОЛП			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
9	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) КРУ-6 кВ яч.13 Павлово-1	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	25 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =2000/5		B	ТЛП-10			
			30709-05		C	ТЛП-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП-6			
			К _{тн} =6300:√3/100:√3		B	ЗНОЛП-6			
			23544-02		C	ЗНОЛП-6			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMQ 205C.8f6				
10	ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г. Павловский Посад) КРУ-6 кВ яч.6 Павлово-2	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	25 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =2000/5		B	ТЛП-10			
			30709-05		C	ТЛП-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП-6			
			К _{тн} =6300:√3/100:√3		B	ЗНОЛП-6			
			23544-02		C	ЗНОЛП-6			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMQ 205C.8f6				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	
ГРЭС-3 им.Классона						
	Радиосервер точного времени		РСТВ-01-01		Системное время	
1	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 3 (ТГ-6)	ТТ	КТ=0,5	А	ТПШФ-10	
			КТг=2000/5			В
			519-50			С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66	
			КТн=6000/100			
			2611-70			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		
Ксч=1						
48266-11						
2	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 3 (ТГ-6) контрольный	ТТ	КТ=0,5	А	ТПШФ-10	
			КТг=2000/5			В
			519-50			С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66	
			КТн=6000/100			
			2611-70			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		
Ксч=1						
48266-11						
3	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 5 (ТГ-7)	ТТ	КТ=0,5	А	ТПШФ-10	
			КТг=2000/5			В
			519-50			С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66	
			КТн=6000/100			
			2611-70			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		
Ксч=1						
48266-11						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
4	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 5 (ТГ-7) контрольный	ТТ	КТ=0,5	А	ТПШФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=2000/5		-				
			519-50		ТПШФ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6-66				
			КТн=6000/100						
5	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 17 (ТГ-8)	Счетчик	2611-70	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	18 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2S/0,5						
			КСч=1						
		ТТ	48266-11	А				ТПОЛ-10	
			КТ=0,5	В				-	
КТт=1500/5	С		ТПОЛ-10						
6	ГРЭС-3, ГРУ-6 кВ, яч. 17 (ТГ-8) контрольный	ТН	1261-08	А,В,С	НАМИ-10 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	18 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2						
			КТн=6000/100						
		Счетчик	11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			КТ=0,2S/0,5						
КСч=1									
		ТТ	48266-11	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	18 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5		В				-
			КТт=1500/5		С				ТПОЛ-10
		ТН	1261-08	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТ=0,2						
КТн=6000/100									
		Счетчик	11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			КТ=0,2S/0,5						
			КСч=1						
		Счетчик	48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			КТ=0,2S/0,5						
КСч=1									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
7	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ 35 кВ Классон-Васютино	ТТ	КТ=0,5S		А	ТПЛ-35УХЛ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	42 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			21253-06						
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-35			
			К _{тн} =35000/100						
			187-49						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
8	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ 35 кВ Классон-Дубки	ТТ	КТ=0,5S		А	ТПЛ-35УХЛ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	42 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			21253-06						
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-35			
			К _{тн} =35000/100						
			187-49						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
9	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ 35 кВ Классон-Б. Двор с отп.	ТТ	КТ=0,5S		А	ТПЛ-35УХЛ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	42 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			21253-06						
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-35			
			К _{тн} =35000/100						
			187-49						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
10	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6кВ, 6 секция, яч. 21, "Фид. №2 ЭНИЦ (пост)"	ТТ	КТ=0,5 Ктт=300/5 2473-00		A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	087 2	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		B	ТЛМ-10			
			Ктн=6300:√3/100:√3 3344-72		C	ЗНОЛ-06			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-06			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-06			
			22422-02		C	ЗНОЛ-06			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						
11	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6кВ, 6 секция, яч.12, ф. СПК-2	ТТ	КТ=0,5 Ктт=150/5 4346-08		A	ТЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	068 1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		B	-			
			Ктн=6300:√3/100:√3 3344-04		C	ТЛ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-06			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-06			
			22422-02		C	ЗНОЛ-06			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						
12	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6кВ, 5 секция, яч.4, ф. СПК-1	ТТ	КТ=0,5 Ктт=150/5 4346-08		A	ТЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	068 1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		B	-			
			Ктн=6300:√3/100:√3 3344-04		C	ТЛ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1		A	ЗНОЛ-06			
			Ксч=1		B	ЗНОЛ-06			
			22422-02		C	ЗНОЛ-06			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
13	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6кВ, 5 секция, яч. 22, "Фид. №1 ЭНИЦ (пост)"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 780	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	-				
			2473-00	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ-06				
			Ктн=6300:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-06				
			3344-72	C	ЗНОЛ-06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
14	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ-110 кВ Боровое-Классон	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	TB-110				
			19720-00	C	TB-110				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
15	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ-110 кВ Классон-Водовод	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	TB-110				
			19720-00	C	TB-110				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
16	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ 110 кВ Городок-ГРЭС-3	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TB-110				
			19720-00	C	TB-110				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
17	ГРЭС-3 им. Классона, ВЛ 110 кВ Классон- Демихово	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TB-110				
			19720-00	C	TB-110				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
18	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6 кВ, 6 секция, яч.16, Ф."ДСП-2"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛ-10	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			4346-08	C	ТЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =6300:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
19	ГРЭС-3 им. Классона, ЗРУ-6 кВ, 5 секция, яч.7, Ф."ДСП-1"	ТТ	КТ=0,5		ТЛ-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =1000/5							В	
			4346-08								ТЛ-10
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОЛ.06					
			К _{тн} =6300:√3/100:√3							В	ЗНОЛ.06
			3344-04								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										
20	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 2, яч.12, ф. ТП-318	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =150/5							В	
			1856-63								ТВЛМ-10
		ТН	КТ=0,2		А,В,С	НАМИ-10					
			К _{тн} =6000/100								
			11094-87								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										
21	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 2, яч.14, ф. РП-339	ТТ	КТ=0,5		ТЛМ-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =300/5							В	
			2473-05								ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,2		А,В,С	НАМИ-10					
			К _{тн} =6000/100								
			11094-87								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
22	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 4, яч.40, Фид.1 Энергоприбор	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=200/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			Ктн=6000/100						
Счетчик	20186-05	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
23	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 2, яч.8, Фид.2 Энергоприбор	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=150/5						
			2473-05						
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10					
			Ктн=6000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
24	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 5, яч.60, ф. ТП-327 СЦБ	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10					
			Ктн=6000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

1	2	3			4		5	6
25	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 5, яч.57, ф. ТП-355	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10			
			Ктн=6000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	22422-02							
	26	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 5, яч.58, ф. Мечников - 2	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200
КТт=600/5				B	-			
1856-63				C	ТВЛМ-10			
ТН			КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10			
			Ктн=6000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	22422-02							
	27	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 2, яч.6, Ф. "Мебельный 1"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200
КТт=600/5				B	-			
2473-05				C	ТЛМ-10			
ТН			КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10			
			Ктн=6000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
28	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 1, яч.11, ф. ТП-306	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=200/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
Счетчик	20186-05	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
29	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 1, яч.13, ф. РП-303 №1	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
Счетчик	20186-05	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
30	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 1, яч.15, ф. ТП-302	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=150/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
Счетчик	20186-05	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

1	2	3			4			5	6
31	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 1, яч.17, Ф."Мебельный 4"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-05						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
	22422-02								
32	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 3, яч.43, ф. ТП-300	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=150/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
	22422-02								
33	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 3, яч.39, ф. РП-311 ф-2	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
34	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 3, яч.33, ф. РП-303 №2	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
35	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 3, яч.41, ф. Мечников - 1	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
36	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 3, яч.35, Ф. "Мебельный 2"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
37	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 4, яч.46, ф. ТП-326	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =150/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2	А,В,С			
				К _{тн} =6000/100					
				20186-05					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
38	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 4, яч.42, ф. РП-311 ф-1	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =400/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2	А,В,С			
				К _{тн} =6000/100					
				20186-05					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
39	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ-6 кВ Города, секция 4, яч.48, ф. ВНИИ НП	ТТ		КТ=0,5S	ТЛК-СТ	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =400/5					
				58720-14					
		ТН		КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2	А,В,С			
				К _{тн} =6000/100					
				20186-05					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
40	ГРЭС-3 им. Классона, КРУ -6 кВ Города, секция 4, яч.38, Ф. "Мебельный 3"	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
41	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 1	Счетчик	20186-05	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ 15Б				
			К _{тг} =8000/5	B	ТШВ 15Б				
5719-08	C		ТШВ 15Б						
42	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 1 (контрольный)	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	C	ЗНОМ-15-63				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
48266-11									
43	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 1	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ-15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =8000/5	B	ТШВ-15Б				
			5719-08	C	ТШВ-15Б				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
1593-05	C		ЗНОМ-15-63						
44	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 1 (контрольный)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			48266-11						
		ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ-15Б				
			К _{тг} =8000/5	B	ТШВ-15Б				
5719-08	C		ТШВ-15Б						
45	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 1 (контрольный)	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	C	ЗНОМ-15-63				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 2	ТТ	КТ=0,5	А	ТШВ 15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ 15Б				
			5719-08	С	ТШВ 15Б				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	С	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
44	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ- 2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШВ-15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ-15Б				
			5719-08	С	ТШВ-15Б				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	С	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
45	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-3	ТТ	КТ=0,5	А	ТШВ 15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ 15Б				
			5719-08	С	ТШВ 15Б				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	С	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
46	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		A	ТШВ-15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	ТШВ-15Б			
			5719-08		C	ТШВ-15Б			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОМ-15-63			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОМ-15-63			
			1593-05		C	ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
47	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-1, 3 сек. 2СШ, В-34	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ-220	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/1		B	ТВ-220			
			20644-05		C	ТВ-220			
		ТН	КТ=0,2		A	СРВ 245			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	СРВ 245			
			15853-06		C	СРВ 245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202С.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
48	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-1, 1 сек. 1СШ, В-12	ТТ	КТ=0,2S		A	ТВ-220	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/1		B	ТВ-220			
			20644-05		C	ТВ-220			
		ТН	КТ=0,2		A	СРВ 245			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	СРВ 245			
			15853-06		C	СРВ 245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202С.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-4	ТТ		КТ=0,2	A	ТШ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	315 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =10000/5	B	ТШ 20			
				8771-82	C	ТШ 20			
		ТН		КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63			
				К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63			
Счетчик			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			К _{сч} =1						
50	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-4 (контрольный)	ТТ		КТ=0,2	A	ТШ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	315 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =10000/5	B	ТШ 20			
				8771-82	C	ТШ 20			
		ТН		КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63			
				К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63			
Счетчик			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			К _{сч} =1						
51	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-5	ТТ		КТ=0,5	A	ТШ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	315 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =10000/5	B	ТШ 20			
				8771-09	C	ТШ 20			
		ТН		КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63			
				К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63			
Счетчик			1593-05	C	ЗНОМ-15-63				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			К _{сч} =1						
Счетчик			48266-11						

1	2	3			4			5	6
52	ГРЭС-3 им. Классона, ГТУ-5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	315 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=10000/5	B	ТШ 20				
			8771-09	C	ТШ 20				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			КТн=15750:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
53	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-2, 5 сек. ІСШ, В-25	Счетчик	1593-05	C	ЗНОМ-15-63	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11						
			КТ=0,2S	A	SAS 245/8G				
54	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-2, 4 сек. 2СШ, В-24	Счетчик	КТт=1200/1	B	SAS 245/8G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25121-07	C	SAS 245/8G				
			25121-07	C	SAS 245/8G				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 245/2				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	SVS 245/2				
55	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-2, 4 сек. 2СШ, В-24	Счетчик	28655-05	C	SVS 245/2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
		ТТ	30830-05						
			КТ=0,2S	A	SAS 245/8G				
56	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-2, 4 сек. 2СШ, В-24	Счетчик	КТт=1200/1	B	SAS 245/8G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25121-07	C	SAS 245/8G				
			25121-07	C	SAS 245/8G				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 245/2				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	SVS 245/2				
57	ГРЭС-3 им. Классона, ОРУ-220 кВ-2, 4 сек. 2СШ, В-24	Счетчик	28655-05	C	SVS 245/2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
		ТТ	30830-05						
			КТ=0,2S	A	SAS 245/8G				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
ТЭЦ-8					
	Радиосервер точного времени		РСТВ-01-01		
1	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.2, (Т-95 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Новоспасская с отпайкой на ПС Подшипник)	ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000
			Ктт=8000/5		
			1836-63		
		ТН	КТ=0,5		
			Ктн=10000/100		
			4947-75		
2	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.46, (Т-96 КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Чагино с отпайкой на ПС Подшипник)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000
			Ксч=1		
			30830-05		
		ТТ	КТ=0,5		
			Ктт=8000/5		
			1837-63		
3	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.9, Т-61	ТН	КТ=0,5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000
			Ктн=10000/100		
			363-49		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		
			Ксч=1		
			30830-05		
		ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000
			Ктт=2000/5		
			1423-60		
		ТН	КТ=0,5		
			Ктн=10000/100		
			831-69		
		Счетчик	КТ=0,5S/1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000
			Ксч=1		
			22422-02		

1	2	3			4			5	6
4	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 31 (ТГ-6)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТПЛ 20				
			1837-63	C	ТПЛ 20				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
5	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 31 (ТГ-6) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТПЛ 20				
			1837-63	C	ТПЛ 20				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
6	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.39, Т-62	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=2000/5	B	-				
			1423-60	C	ТПШЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
7	ТЭЦ-8, ТГ-7 10 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 891	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	B	ТШЛ-СВЭЛ				
			67629-17	C	ТШЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛП-10				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	C	ЗНОЛП-10						
	Ксч=1	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	48266-11								
8	ТЭЦ-8, ТГ-7 10 кВ (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 891	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	B	ТШЛ-СВЭЛ				
			67629-17	C	ТШЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛП-10				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-10				
Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛП-10						
	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
9	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.57 (ТГ-8)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	B	ТШВ15Б				
			5719-76	C	ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С					НТМИ-10-66
			КТн=10000/100						
Счетчик	831-69								
	КТ=0,2S/0,5								
	Ксч=1								
		48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
10	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 57 (ТГ-8) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШВ15Б				
			5719-76	C	ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
11	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 93 (ТГ-9)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШЛ 20				
			21255-01	C	ТШЛ 20				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
12	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 93 (ТГ-9) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШЛ 20				
			21255-01	C	ТШЛ 20				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
13	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 71 (ТГ-10)	ТТ	КТ=0,5			A	ТШВ15Б	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =6000/5			B	ТШВ15Б		
			5718-76			C	ТШВ15Б		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
14	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.71 (ТГ-10) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5			A	ТШВ15Б	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =6000/5			B	ТШВ15Б		
			5718-76			C	ТШВ15Б		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
15	ТЭЦ-8, ТГ-11 10 кВ	ТТ	КТ=0,2S/0,5			Ртуть 234 АРТМ2-00 РВ.Е		160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			48266-11						
		ТН	КТ=0,5			A	ТШЛ 20		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ТШЛ 20		
		Счетчик	КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
			48266-11			C	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			Ртуть 234 АРТМ2-00 РВ.Е			
			Ксч=1						
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ТШЛ 20		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ТШЛ 20		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			Ксч=1			B	ЗНОМ-15-63		
		Счетчик	48266-11					160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	ЗНОМ-15-63		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОМ-15-63		
			КТ=0,2S/0,5			A	ЗНОМ-15-63</		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
16	ТЭЦ-8, ТГ-11 10 кВ (контрольный)	ТТ	КТ=0,5 КТТ=8000/5 21255-01	КТ=0,5 КТН=10000:√3/100:√3 1593-70	A	ТШЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
					B	ТШЛ 20					
					C	ТШЛ 20					
		ТН	A	ЗНОМ-15-63							
			B	ЗНОМ-15-63							
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			C	ЗНОМ-15-63					
		17	ТЭЦ-8, ввод 10 кВ Т-97 (Т-97 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Угреша)	ТТ	КТ=0,2 КТТ=8000/5 25477-03	КТ=0,5 КТН=10000:√3/100:√3 1593-05	A	GSR 540E380	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
							B	GSR 540E380			
							C	GSR 540E380			
				ТН	A	ЗНОМ-15-63					
B	ЗНОМ-15-63										
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05	ZMQ 202C.8f6			C	ЗНОМ-15-63					
		18	ТЭЦ-8, ввод 10 кВ Т-101 (Т-101, КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Андроньевская-2 с перем.)	ТТ	КТ=0,2 КТТ=8000/5 25477-03	КТ=0,5 КТН=10000:√3/100:√3 1593-05	A	GSR 540/380	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
							B	GSR 540/380			
							C	GSR 540/380			
				ТН	A	ЗНОМ-15-63					
B	ЗНОМ-15-63										
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05	ZMQ 202C.8f6			C	ЗНОМ-15-63					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
19	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.91 (Т-99 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Андроньевская-1 с перем.)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	В					
			1837-63	С					
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	В	-				
			4947-98	С	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
20	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.95 (Т-100 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Карачарово-2 с отпайкой на ПС Подшипник)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	В					
			1837-63	С					
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	В	-				
			4947-75	С	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
21	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.48, (Т-98 КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 Карачарово-1 с отпайкой на ПС Подшипник)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	В					
			36053-07	С					
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	В	-				
			4947-75	С	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
22	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.3, КЛ 10 кВ 12272(5+6)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
23	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.4, КЛ 10 кВ 17121(a+b)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
24	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.4, КЛ 10 кВ 15293(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
25	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.6, КЛ 10 кВ 12272(8+9)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	30 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1500/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
26	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 14102(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
27	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 15072(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
28	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 16129(а)	ТТ		КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5		-			
				1856-63		ТВЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
29	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.10, КЛ 10 кВ 14099(а), КЛ 10 кВ 16133(а)	ТТ		КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1000/5		-			
				1856-63		ТВЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
30	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.10, КЛ 10 кВ 15200(а)	ТТ		КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5		-			
				1856-63		ТВЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
34	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.14, КЛ 10 кВ 15200(b)	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик		КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
		22422-02								
35	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.12, КЛ 10 кВ ВПСБ-2	ТТ	КТ=0,2S		А	ТОЛ-10-I-8У2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			ТОЛ-10-I-8У2				
			15128-07			ТОЛ-10-I-8У2				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик		КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1								
		22422-02								
36	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.25, КЛ 10 кВ 14104	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик		КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1								
		22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
37	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.25, КЛ 10 кВ 16071(а+b)	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
38	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.27, КЛ 10 кВ 17121у, КЛ 10 кВ 17121б	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
39	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.29, КЛ 10 кВ 14095а, КЛ 10 кВ 14095б	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
40	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.33, КЛ 10 кВ 15200(у)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=600/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТ=10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
41	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.33, КЛ 10 кВ 18112(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=1000/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТ=10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
42	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.37, КЛ 10 кВ 15200(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=600/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТ=10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
43	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.37, КЛ 10 кВ 14103(б), КЛ 10 кВ 21074(б)	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
44	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.43, КЛ 10 кВ 14101	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
45	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.43, КЛ 10 кВ 14105а, КЛ 10 кВ 14105б	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
46	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.45, КЛ 10 кВ 16804	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						B
			45040-10						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
47	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ ВПСБ-1	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,2S	A				ТОЛ-10-1	
			К _{тт} =600/5						B
15128-07	C								
48	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ 21084	ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
22422-07									
		ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,2S	A				ТОЛ-10-1	
			К _{тт} =600/5						B
15128-07	C								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.26, КЛ 10 кВ 19090(1), КЛ 10 кВ 19090(2);	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =1000/5					B	
			1856-63					C	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			К _{тн} =10000/100					A,B,C	
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
50	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.26, КЛ 10 кВ 14100(а)	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5					B	
			45040-10					C	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			К _{тн} =10000/100					A,B,C	
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
51	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.28, КЛ 10 кВ 19090(3), КЛ 10 кВ 19090(4)	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =1000/5					B	
			1856-63					C	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			К _{тн} =10000/100					A,B,C	
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.28, КЛ 10 кВ 14100(б)	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5					
				45040-10					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
53	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.30, КЛ 10 кВ 12272(14+15+16)	ТТ		КТ=0,5S	ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1000/5					
				25433-11					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ART2-00 PR						
		Ксч=1							
		75755-19							
54	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.32, КЛ 10 кВ 12272(11+12+13)	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	30 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1500/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6			
55	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.34, КЛ 10 кВ 16071(у+б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТт=1000/5	B	-							
			1856-63	C	ТВЛМ-10							
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66							
			КТн=10000/100									
56	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.34, КЛ 10 кВ 14096	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ксч=1	A	ТОЛ-10-1-7							
			22422-07	B	-							
		ТТ	КТт=600/5	C	ТОЛ-10-1-7	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07				12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15128-07	A,B,C	НТМИ-10-66							
57	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ 15078(у+б)	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТн=10000/100	A	ТВЛМ-10							
			831-69	B	-							
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07				12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТн=10000/100									
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
	22422-02	A,B,C	НТМИ-10-66									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
58	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.38, КЛ 10 кВ 16129(б)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			15128-07		ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
59	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.38, КЛ 10 кВ 15197а, КЛ 10 кВ 15197б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
60	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.40, КЛ 10 кВ 15197у, КЛ 10 кВ 15197б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
61	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.40, КЛ 10 кВ 15072(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			45040-10		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
62	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.42, КЛ 10 кВ 14102(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
63	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.44, ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.44, КЛ 10 кВ 19094, КЛ 10 кВ 21066а	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
64	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.33, КЛ 10 кВ 26123	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
65	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.42, КЛ 10 кВ 17127а, КЛ 10 кВ 17127б	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
66	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.45, КЛ 10 кВ 14099б, КЛ 10 кВ 16133б	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
67	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.47, КЛ 10 кВ 19098а, КЛ 10 кВ 19098б	ТТ	КТ=0,5 К _{гт} =600/5		A	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		C	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5 К _{гн} =10000/100 831-69		НТМИ-10-66					
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1		A,B,C	ЗМД 405СТ44.0457 S2				
			Счетчик		22422-02					
68	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.53, КЛ 10 кВ 17136(а)	ТТ	КТ=0,5 К _{гт} =600/5		A	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		C	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5 К _{гн} =10000/100 831-69		НТМИ-10-66					
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1		A,B,C	ЗМД 405СТ44.0457 S2				
			Счетчик		22422-02					
69	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.53, КЛ 10 кВ 19093(а)	ТТ	КТ=0,5 К _{гт} =600/5		A	ТВЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		C	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5 К _{гн} =10000/100 831-69		НТМИ-10-66					
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1		A,B,C	ЗМД 405СТ44.0457 S2				
			Счетчик		22422-02					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
70	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.53, КЛ 10 кВ 19089(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			К _{тп} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
71	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.55, КЛ 10 кВ 20113(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			К _{тп} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
72	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.55, КЛ 10 кВ 12279, КЛ 10 кВ 20114б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=1000/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			К _{тп} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
73	ТЭЦ-8, ГРУ-10кВ, сек. 3, яч.59, КЛ 10 кВ 17136b	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
74	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.59, КЛ 10 кВ 15073(b)	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=1000/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
75	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.61, КЛ 10 кВ 20109(а)	ТТ		КТ=0,5	ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5					
				1856-63					
		ТН		КТ=0,5	НТМИ-10-66	А,В,С			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
76	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.61, КЛ 10 кВ ГРП МЦ- у	ТТ	КТ=0,2S		ТОЛ-10-I	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5							ТОЛ-10-I
			15128-07							
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-10-66	A,B,C				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1									
	22422-07									
77	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.54, КЛ 10 кВ 19098у, КЛ 10 кВ 19098б	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5							-
			1856-63							
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-10-66	A,B,C				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
78	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.54, КЛ 10 кВ 18112(б)	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5							-
			1856-63							
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-10-66	A,B,C				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
79	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.56, КЛ 10 кВ 17133у, КЛ 10 кВ 17133б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
80	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.56, КЛ 10 кВ 16136	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
81	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.58, КЛ 10 кВ 20115(1+2)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

1	2	3			4			5	6
82	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.60, КЛ 10 кВ 11192	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
83	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.61, КЛ 10 кВ 20006(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
84	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.63, КЛ 10 кВ 26129(у+б)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1 2У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-1 2У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
85	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.50, КЛ 10 кВ 26129(а+в)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-7 У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			15128-07						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
86	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.50, КЛ 10 кВ 27031	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			831-69						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5S	A				ТОЛ-10-1 2У2	
			Ктт=400/5						B
15128-03	C								
87	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ 20001(в)	ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
22422-02									
88	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ 20001(в)	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			1856-63						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
89	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ 20001(в)	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	A				ТВЛМ-10	
			Ктт=600/5						B
1856-63	C								
90	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ 20001(в)	ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
22422-02									

1	2	3			4			5	6
88	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.64, КЛ 10 кВ 15319(b)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
89	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.64, КЛ 10 кВ 17129(b)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
90	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.54, КЛ 10 кВ ГРП МЦ- 6	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-10-I				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
91	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.52, КЛ 10 кВ 20001(а)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			1856-63		C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
92	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.52, КЛ 10 кВ 20007	ТТ	КТ=0,5		A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			1856-63		C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
93	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ 26027(а)	ТТ	КТ=0,5		A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	-			
			1856-63		C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4		5	6
97	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.47, КЛ 10 кВ ИТЭЛМА-1	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1 - ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5	B				
			15128-07	C				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТн=10000/100					
			831-69					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								
98	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.52, КЛ 10 кВ 77003 альфа	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11 ТОЛ-СЭЩ-10-11 ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=300/5	B				
			51623-12	C				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТн=10000/100					
			831-69					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE				
Ксч=1								
75755-19								
99	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.73, КЛ 10 кВ 17135(а+b)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10 - ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B				
			2473-05	C				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			КТн=10000/100					
			831-69					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-07								

1	2	3			4			5	6
100	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.79, КЛ 10 кВ 17129(а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						
101	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.75, КЛ 10 кВ 21066(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						
102	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.75, КЛ 10 кВ 15077а, КЛ 10 кВ 15077б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
103	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ 20109(б)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		В				-
			2473-05		С				ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
Ксч=1									
104	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.79, КЛ 10 кВ 11029а, КЛ 10 кВ 11029б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		В				-
			2473-05		С				ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
Ксч=1									
105	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.81, КЛ 10 кВ 12263(б)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		В				-
			2473-05		С				ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
Ксч=1									
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
106	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.81, КЛ 10 кВ 17133а, КЛ 10 кВ 17133б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			2473-05						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
107	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.85, КЛ 10 кВ 20112	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			2473-05						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
108	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.85, КЛ 10 кВ 19089(б)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			2473-05						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
109	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.78, КЛ 10 кВ 19097а, КЛ 10 кВ 19097б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						B
			2473-05						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
110	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.80, КЛ 10 кВ 19093(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						B
			2473-05						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
111	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.80, КЛ 10 кВ 20113(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						B
			2473-05						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3				4			5	6
112	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ 15319(а)	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=600/5		-				
				2473-05		ТЛМ-10				
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				Ктн=10000/100						
				831-69						
Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S2								
113	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ Винтек (b)	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=600/5		-				
				2473-05		ТЛМ-10				
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				Ктн=10000/100						
				831-69						
Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S2								
114	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.73, КЛ 10 кВ ГРП МЦ- b	ТТ		КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=600/5		ТОЛ-10-I				
				15128-07		ТОЛ-10-I				
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				Ктн=10000/100						
				831-69						
Счетчик		ZMD 405CT44.0457 S3								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
115	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ 20114(а)	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-				
			2473-05			ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
116	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.81, КЛ 10 кВ ГРП МЦ- а	ТТ	КТ=0,2S		А	ТОЛ-10-1		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			ТОЛ-10-1				
			15128-07			ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1									
	22422-07									
117	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ ИТЭЛМА-2	ТТ	КТ=0,5S		А	ТОЛ-10-1		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5			-				
			15128-07			ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
118	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.83, КЛ 10 кВ 18048(а+в)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-12У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-12У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТ=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
119	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.89, КЛ 10 кВ 21083	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТ=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
120	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.89, КЛ 10 кВ 15077у, КЛ 10 кВ 15077б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТ=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
121	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ 20006(б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
122	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.88, КЛ 10 кВ Винтек (а)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
123	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.90, КЛ 10 кВ 18048(у+б)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1 2У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-1 2У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
124	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.84, КЛ 10 кВ 19097у, КЛ 10 кВ 19097б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		-				
			2473-05		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1								
	22422-02								
125	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.85, КЛ 10 кВ 26027(б)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1								
	22422-02								
126	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.88, КЛ 10 кВ 15073(а)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			2473-05		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
127	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.78, КЛ 10 кВ 26028б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
128	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.73, КЛ 10 кВ 77003 бета	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
			51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-00 ДРК2BR.RRE							
129	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.84, КЛ 10 кВ Аквамарин-3 84Б	ТТ	КТ=0,2	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S3							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
130	ТЭЦ-8, РУ-6 кВ, сек.2, яч.10, Т-5	ТТ		КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=200/5		-			
				1276-59		ТПЛ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6			
				Ктн=6000/100					
				831-53					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
131	ТЭЦ-8, РУ-6 кВ, сек.1, яч.20, Т-6	ТТ		КТ=0,5	А	ТПЛ-10	-	2 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=200/5		-			
				1276-59		ТПЛ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-6			
				Ктн=6000/100					
				831-53					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
132	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.3, КЛ 10 кВ 3Б	ТТ		КТ=0,2S	А	ТОЛ-НТ3-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=300/5		ТОЛ-НТ3-10			
				69606-17		ТОЛ-НТ3-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S /1	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						
		Ксч=1							
		75755-19							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
133	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.6, КЛ 10 кВ 6А	ТТ		КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5	B	ТОЛ-НТЗ-10			
				69606-17	C	ТОЛ-НТЗ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S /1	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						
		Ксч=1							
		75755-19							
134	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч. 42, КЛ 10 кВ 42В	ТТ		КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-НТЗ-10			
				69606-17	C	ТОЛ-НТЗ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S /1	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						
		Ксч=1							
		75755-19							
135	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, яч.44, КЛ 10 кВ 44Б	ТТ		КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5	B	ТОЛ-НТЗ-10			
				69606-17	C	ТОЛ-НТЗ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S /1	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						
		Ксч=1							
		75755-19							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
136	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.13Б, КЛ 10 кВ АО НПО СЭМ (альфа)	ТТ		КТ=0,5S	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		ТЛЮ-10			
				25433-11		ТЛЮ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S /1 Ксч=1 75755-19	Ртуть 234 ART2-00 PR				
137	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.13В, КЛ 10 кВ АО НПО СЭМ (гамма)	ТТ		КТ=0,5S	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		ТЛЮ-10			
				25433-11		ТЛЮ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S /1 Ксч=1 75755-19	Ртуть 234 ART2-00 PR				
138	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.30А, КЛ 10 кВ АО НПО СЭМ (бета)	ТТ		КТ=0,5S	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		ТЛЮ-10			
				25433-11		ТЛЮ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S /1 Ксч=1 75755-19	Ртуть 234 ART2-00 PR				

1	2	3			4			5	6
139	ТЭЦ-8, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.30В, КЛ 10 кВ АО НПО СЭМ (дельта)	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S /1 Ксч=1 75755-19	Меркурий 234 ART2-00 PR							
ТЭЦ-9									
	Радиосервер точного времени	67958-17		РСТВ-01-01				Системное время	
1	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч. 4 (ТГ-4)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	GSR				
			55008-13	C	GSR				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ.06.4-10				ЗНОЛ.06.4-10
			Ктн=10000:√3/100:√3 3344-08	B	ЗНОЛ.06.4-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	C	ЗНОЛ.06.4-10	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
2	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч. 4 (ТГ-4) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	GSR				
			55008-13	C	GSR				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ.06.4-10				ЗНОЛ.06.4-10
			Ктн=10000:√3/100:√3 3344-08	B	ЗНОЛ.06.4-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	C	ЗНОЛ.06.4-10	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

1	2	3			4			5	6
3	ТЭЦ-9, ТГ-7 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	ТВ-ЭК-10				
			56255-14	C	ТВ-ЭК-10				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛП-ЭК-10M2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-ЭК-10M2				
4	ТЭЦ-9, ТГ-7 (10 кВ) (контрольный)	Счетчик	47583-11	C	ЗНОЛП-ЭК-10M2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11	A	ТВ-ЭК-10				
			КТ=0,2S	B	ТВ-ЭК-10				
К _{тт} =8000/5	C		ТВ-ЭК-10						
5	ТЭЦ-9, Тр-р №62	ТН	56255-14	A	ЗНОЛП-ЭК-10M2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9Э	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2	B	ЗНОЛП-ЭК-10M2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	C	ЗНОЛП-ЭК-10M2				
		Счетчик	47583-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			КТ=0,2S/0,5	A	ТЛШ-10				
Ксч=1	B		ТЛШ-10						
6	ТЭЦ-9, Тр-р №62	ТТ	48266-11	C	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9Э	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тт} =3000/5	B	НОМ-6				
		ТН	11077-03	C	НОМ-6				
			КТ=0,5	A	НОМ-6				
К _{тн} =6000/100	B		НОМ-6						
7	ТЭЦ-9, Тр-р №62	Счетчик	46786-11	C	НОМ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9Э	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	A	ТЛШ-10				
			КТ=0,5	B	ТЛШ-10				
К _{тт} =3000/5	C		ТЛШ-10						

1	2	3			4			5	6
6	ТЭЦ-9, ТГ-1	ТТ	КТ=0,2S	A	IORAZGN	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	105 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =5000/5	B					IORAZGN
			33344-06	C					IORAZGN
		ТН	КТ=0,2	A	EPR 20Z				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	EPR 20Z				
			50607-12	C	EPR 20Z				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
7	ТЭЦ-9, ТГ-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	IORAZGN	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	105 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =5000/5	B					IORAZGN
			33344-06	C					IORAZGN
		ТН	КТ=0,2	A	EPR 20Z				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	EPR 20Z				
			50607-12	C	EPR 20Z				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
8	ТЭЦ-9, ОРУ-110 кВ, КЛ-110 кВ ТЭЦ-9, – Кожухово №6	ТТ	КТ=0,2S	A	SVAS 123/5G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					SVAS 123/5G
			39473-08	C					SVAS 123/5G
		ТН	КТ=0,5	A	SVAS 123/5G				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVAS 123/5G				
			39473-08	C	SVAS 123/5G				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
9	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч. 15 (ТГ-5)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =6000/5 25477-03			A	GSR 540/380	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04			A			ЗНОЛ.06-10У3
				КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B			ЗНОЛ.06-10У3
		Счетчик				C	ЗНОЛ.06-10У3			
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
10	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч. 15 (ТГ-5) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =6000/5 25477-03			A	GSR 540/380	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04			A			ЗНОЛ.06-10У3
				КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B			ЗНОЛ.06-10У3
		Счетчик				C	ЗНОЛ.06-10У3			
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
11	ТЭЦ-9, ОРУ-110 кВ, КЛ- 110 кВ ТЭЦ-9, - Автозаводская №7	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 37750-08			A	VIS W1	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =110000:√3/100:√3 37115-14			A			SU 170/S
				КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			B			SU 170/S
		Счетчик				C	SU 170/S			
			ZMQ 202C.8f6							

1	2	3			4			5	6
12	ТЭЦ-9, ОРУ-110 кВ, КЛ-110 кВ ТЭЦ-9, - Автозаводская №2	ТТ	КТ=0,2S	A	TAT	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	TAT				
			29838-05	C	TAT				
			КТ=0,2	A	TVBs123				
		ТН	КТн=110000:√3/100:√3	B	TVBs123				
			29693-05	C	TVBs123				
13	ТЭЦ-9, ОРУ-110 кВ, КЛ-110 кВ ТЭЦ-9, – Кожухово №1	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			30830-05						
		ТТ	КТ=0,2S	A	TAT				
			КТг=600/5	B	TAT				
			29838-05	C	TAT				
ТН	КТ=0,2		A	TVBs123					
	КТн=110000:√3/100:√3	B	TVBs123						
	29693-05	C	TVBs123						
14	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.2, КЛ 10 кВ 14140+15018	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			30830-05						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ				
			КТг=400/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66							
	КТн=10000/100			A,B,C					
	831-69								
	КТ=0,5S/1								
Счетчик	Ксч=1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
	75755-19								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
15	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.2, КЛ 10 кВ 11177а	ТТ		КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=200/5	B	ТОЛ-НТЗ			
				69606-17	C	ТОЛ-НТЗ			
		ТН		А,В,С	НТМИ-10-66				
						КТ=0,5			
						Ктн=10000/100			
Счетчик		КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R						
				Ксч=1					
				75755-19					
16	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.1, яч.1, КЛ 10 кВ 11190аβγ	ТТ		КТ=0,5S	A	AB12	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5	B	AB12			
				59024-14	C	AB12			
		ТН		А,В,С	НТМИ-10-66				
						КТ=0,5			
						Ктн=10000/100			
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
				Ксч=1					
				22422-02					
17	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1 яч. №7А ф.11185аβ	ТТ		КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=200/5	B	ТЛО-10			
				25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН		А,В,С	НТМИ-10-66				
						КТ=0,5			
						Ктн=10000/100			
Счетчик		КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R						
				Ксч=1					
				75755-19					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
18	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч. №7Б ф.14123а+17113а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
19	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.6Б, КЛ 10 кВ РП №2-10 кВ с.1 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШ-ЭК-0,66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	ТШ-ЭК-0,66				
			59785-15	C	ТШ-ЭК-0,66				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
20	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.6А, КЛ 10 кВ 11188аβγ	ТТ	КТ=0,5S	A	4МС	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	4МС				
			44089-10	C	4МС				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

1	2	3			4			5	6
21	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.25, КЛ 10 кВ 21047	ТТ	КТ=0,5S	A	AB12	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	AB12				
			59024-14	C	AB12				
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
		КТн=10000/100 831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
22	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.25, КЛ 10 кВ 12076aby	ТТ	КТ=0,5S	A	AB12	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	AB12				
			59024-14	C	AB12				
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
		КТн=10000/100 831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
23	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.24, КЛ 10 кВ 11186aby	ТТ	КТ=0,5S	A	4MC	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	4MC				
			44089-10	C	4MC				
			КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
		КТн=10000/100 831-69							
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
24	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.24, КЛ 10 кВ 11194	ТТ	КТ=0,5S		A	4МС	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	4МС			
			44089-10		C	4МС			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
25	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 12256b	ТТ	КТ=0,5		A	ТПОФ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	-			
			518-50		C	ТПОФ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
26	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 12095aby	ТТ	КТ=0,5		A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5		B	-			
			1261-59		C	ТПОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
30	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.22А, КЛ 10 кВ 12226а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
31	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.20, КЛ 10 кВ 12256а+26075	Счетчик	831-69	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1	A	ТПОФ				
			Ксч=1			B			
		ТТ	75755-19			C			
			ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
Ктн=10000/100									
32	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.20, КЛ 10 кВ 14123б+17113б	Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1	A	ТПОЛ-10				
			22422-02			B			
		ТТ	КТ=0,5			C			
			ТН	Ктн=10000/100	А,В,С	НТМИ-10-66			
831-69									
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
33	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.19, КЛ 10 кВ 14473уд	ТТ	КТ=0,5		А	ТПОФ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-			
			518-50			ТПОФ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
34	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.19, КЛ 10 кВ 18189+11133	ТТ	КТ=0,5		А	ТПОФ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-			
			518-50			ТПОФ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
35	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.18, КЛ 10 кВ 14473аб	ТТ	КТ=0,5		А	ТПОФ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07 12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5			-			
			518-50			ТПОФ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
36	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.18, КЛ 10 кВ 12219+12023	ТТ	КТ=0,5 Ктт=600/5		А В С	ТПОФ-10 - ТПОФ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			518-50							
			КТ=0,5							
		ТН	Ктн=10000/100		А,В,С	НТМИ-10-66				
			831-69							
37	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23А, КЛ 10 кВ 12230γΔ	Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
38	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Г, КЛ 10 кВ 12226β	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
39	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Д, КЛ 10 кВ 12227α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
40	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Е, КЛ 10 кВ 12228α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
41	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ж, КЛ 10 кВ 12229β	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
42	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23И, КЛ 10 кВ 12230γ	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
43	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23К, КЛ 10 кВ 12231α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
44	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Л, КЛ 10 кВ 12232β	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
45	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23М, КЛ 10 кВ 12233α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
46	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Н, КЛ 10 кВ 12234β	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
47	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23О, КЛ 10 кВ 12235α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
48	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23П, КЛ 10 кВ 12236β	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
49	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Р, КЛ 10 кВ 12237α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
50	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23С, КЛ 10 кВ 12238β	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
51	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Т, КЛ 10 кВ 12239α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
52	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23У, КЛ 10 кВ 12240α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
53	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ф, КЛ 10 кВ 12241α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
54	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Х, КЛ 10 кВ 12242α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
55	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ц, КЛ 10 кВ 12243α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
56	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ч, КЛ 10 кВ 12244α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
57	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ш, КЛ 10 кВ 12245α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
58	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Щ, КЛ 10 кВ 12246α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
59	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ъ, КЛ 10 кВ 12247α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
60	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ы, КЛ 10 кВ 12248α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
61	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ь, КЛ 10 кВ 12249α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
62	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Э, КЛ 10 кВ 12250α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
63	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Ю, КЛ 10 кВ 12251α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
64	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12252α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
65	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12253α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
66	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12254α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
67	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12255α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/5			ТОЛ-НТЗ				
68	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12256α	ТТ	69606-17		А,В,С	НТМИ-10-66		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5							
			Ктн=10000/100			А,В,С	НТМИ-10-66			
		ТН	831-69							
			КТ=0,5S/1		Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
69	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.23Я, КЛ 10 кВ 12257α	Счетчик	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			75755-19							
		ТТ	КТ=0,2S		А В С	ТОЛ-НТЗ				
			Ктт=300/							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
39	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ сек.2, яч.17, КЛ 10 кВ 11187aby	ТТ		КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				К _{тт} =600/5		В				ТЛО-10
				25433-11		С				ТЛО-10
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				К _{тн} =10000/100						
				831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1								
		22422-02								
40	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.6, КЛ 10 кВ 11144а	ТТ		КТ=0,5S	A	КСОН	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				К _{тт} =400/5		В				КСОН
				50848-12		С				КСОН
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				К _{тн} =10000/100						
				831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
		Ксч=1								
		22422-07								
41	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.6, КЛ 10 кВ 20002 с.1	ТТ		КТ=0,5S	A	КСОН	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				К _{тт} =800/5		В				КСОН
				50848-12		С				КСОН
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
				К _{тн} =10000/100						
				831-69						
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
		Ксч=1								
		22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
42	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.24, КЛ 10 кВ 11144б	ТТ	КТ=0,5S	A	KSOH	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=400/5	B	KSOH				
			50848-12	C	KSOH				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S3							
43	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.24, КЛ 10 кВ 20002 с.2	ТТ	КТ=0,5S	A	KSOH	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=800/5	B	KSOH				
			50848-12	C	KSOH				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S3							
44	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.5, КЛ 10 кВ 11999а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=300/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S3							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
45	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.17, КЛ 10 кВ 20003 с.2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =300/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
46	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.17, КЛ 10 кВ 11999b	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =300/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								
47	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ 20003 с.1	ТТ	КТ=0,5S	A	KSON	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9I	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =800/5	B	KSON				
			50848-12	C	KSON				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
51	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.24, КЛ 6 кВ 1482γΔ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
52	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.24, КЛ 6 кВ 1482αβ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
53	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.23, КЛ 6 кВ 1686αβ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
54	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.23, КЛ 6 кВ 158	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			814-53	C	ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100 831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
55	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.20, КЛ 6 кВ 1526аβ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100 831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
56	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.20, КЛ 6 кВ 1526γΔ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100 831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
57	ТЭЦ-9, Фид. 1592аб	ТТ	КТ=0,5S		А	ТЛЮ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5			ТЛЮ-10				
			25433-11			ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6				
			Ктн=6000/100							
58	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.2, яч.25, КЛ 6 кВ 1686γΔ	Счетчик	831-53		ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1							
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,5S		А	ТЛЮ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5			ТЛЮ-10				
25433-11			ТЛЮ-10							
ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6						
	Ктн=6000/100									
	831-53									
59	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.1, яч.4, КЛ 6 кВ 2334	Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1							
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,5		А	ТПФМ-10				
			Ктт=400/5			-				
814-53			ТПФМ-10							
ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-6						
	Ктн=6000/100									
	831-53									
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
60	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.1, яч.4, КЛ 6 кВ 4123	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-6				
			КТн=6000/100						
			831-53						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
61	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.1,яч.3, КЛ 6 кВ 2184	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-6				
			КТн=6000/100						
			831-53						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
62	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ сек.1, яч.3, КЛ 6 кВ 1902b	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-6				
			КТн=6000/100						
			831-53						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
63	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.16, КЛ 6 кВ 3114а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
	64	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.16, КЛ 6 кВ 2570β +1479	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
К _{тт} =600/5				B	ТЛП-10				
30709-11				C	ТЛП-10				
ТН			КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
	65	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.20, КЛ 6 кВ 2273α+β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
К _{тт} =600/5				B	ТЛП-10				
30709-11				C	ТЛП-10				
ТН			КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
66	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.25, КЛ 6 кВ 4191а+б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
67	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.20, КЛ 6 кВ 2273γ+Δ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
68	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.17, КЛ 6 кВ 2961α	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
69	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.21, КЛ 6 кВ 2397β+γ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
70	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.25, КЛ 6 кВ 4191γ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
71	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.21, КЛ 6 кВ 2219+2570α	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
72	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.2, яч.17, КЛ 6 кВ 2961б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			46786-11	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
73	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ, сек.1, яч.11, КЛ 6 кВ 2413, КЛ6 кВ 5330б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =400/5	B	-				
			2363-68	C	ТПЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			159-49	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
74	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.1, яч.11, КЛ 6 кВ 3114б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =400/5	B	-				
			2363-68	C	ТПЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-6				
			К _{тн} =6000/100	B	НОМ-6				
			159-49	C	НОМ-6				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6				
75	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.1, яч.6, КЛ 6 кВ 2397Δ	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =300/5		B	ТЛП-10							
			30709-11		C	ТЛП-10							
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-6							
			К _{тн} =6000/100		B	НОМ-6							
76	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.1, яч.6, КЛ 6 кВ 2397α	Счетчик	46786-11		C	НОМ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5S/1		B	НОМ-6							
			22422-02		C	НОМ-6							
		ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛП-10				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5		B	ТЛП-10							
30709-11			C	ТЛП-10									
77	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ, сек.1, яч.10, КЛ 6 кВ 2960α	ТН	КТ=0,5		A	НОМ-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тн} =6000/100		B	НОМ-6							
			159-49		C	НОМ-6							
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2					УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1										
22422-02													

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
78	ТЭЦ-9, ГРУ-6 кВ сек.1, яч.10, КЛ 6 кВ 2960В	ТТ		КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				КТт=600/5	B	ТЛП-10			
				30709-11	C	ТЛП-10			
		ТН		КТ=0,5	A	НОМ-6			
				КТн=6000/100	B	НОМ-6			
				46786-11	C	НОМ-6			
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
79	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.1В, КЛ 10 кВ 10901	ТТ		КТ=0,5S	A	AB12	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				КТт=800/5	B	AB12			
				59024-14	C	AB12			
		ТН		КТ=0,5	A	НТМИ-10-66			
				КТн=10000/100	B				
				831-69	C				
счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE						
		Ксч=1							
		75755-19							
80	ТЭЦ-9, ЗРУ-10кВ яч.25В, КЛ 10 кВ 10902	ТТ		КТ=0,5S	A	AB12	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				КТт=800/5	B	AB12			
				59024-14	C	AB12			
		ТН		КТ=0,5	A	НТМИ-10-66			
				КТн=10000/100	B				
				831-69	C				
счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE						
		Ксч=1							
		75755-19							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
81	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ Яч. № 25Г Резерв	ТТ	КТ=0,5		A	AB12	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5		B	AB12				
			59024-14		C	AB12				
		ТН	КТ=0,5		A	НТМИ-10				
			КТн=10000/100		B					
82	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, яч.5, КЛ 6 кВ 3901	Счетчик	831-69		C	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	14 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5							
			КСч=1							
		ТТ	75755-19		A					ТЛО-10
			КТ=0,5S		B					ТЛО-10
КТт=1200/5			C	ТЛО-10						
83	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, яч.25, КЛ 6 кВ 3902	ТН	25433-11		A	НТМИ-6	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	14 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5		B					
			КТн=6000/100		C					
		Счетчик	831-53		A					Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE
			КТ=0,5S/1		B					
83	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, яч.25, КЛ 6 кВ 3902	Счетчик	75755-19		C	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	14 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1		A					ТЛО-10
			КСч=1		B					ТЛО-10
		ТТ	25433-11		C					ТЛО-10
			КТ=0,5		A					НТМИ-6
83	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, яч.25, КЛ 6 кВ 3902	ТН	831-53		B	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	14 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТн=6000/100		C					
			КСч=1		A					ТЛО-10
		Счетчик	75755-19		B					Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE
			КТ=0,5S/1		C					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
84	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.1, яч.5, КЛ 6 кВ 158 (резерв)	ТТ	КТ=0,5S К _{тт} =400/5 25433-11			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53			A	ТЛО-10			
			КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19			B	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53			B	ТЛО-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19			C	НТМИ-6					
	Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE									
	85	ТЭЦ-9, ЗРУ-6 кВ, сек.1, яч.5Г (резерв)	ТТ	КТ=0,5S К _{тт} =600/5 25433-11			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200
КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53				B	ТЛО-10					
КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19				C	ТЛО-10					
ТН			КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53			A	ТЛО-10			
	Счетчик	КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19			B	ТЛО-10				
		Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE								
86		ТЭЦ-9 ЗРУ-6 кВ, яч. 25Г, сек 2, (резерв)	ТТ	КТ=0,5S К _{тт} =600/5 25433-11			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200
	КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53			B	ТЛО-10					
	КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19			C	ТЛО-10					
	ТН		КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 831-53			A	ТЛО-10			
Счетчик		КТ=0,5S/1 К _{сч} =1 75755-19			B	ТЛО-10				
		Меркурий 234 ARTM2-00 DPK2BR.RRE								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
87	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.2, РП №4-10 кВ с.1 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100	B					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
	Ксч=1								
	75755-19								
88	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.5Г, КЛ 10 кВ РП №1-10 кВ с.1 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100	B					
			831-69	C					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-07						
		89	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.8Б, КЛ 10 кВ РП №3-10 кВ с.1 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШ-ЭК-0,66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91
Ктт=800/5	B				ТШ-ЭК-0,66				
59785-15	C				ТШ-ЭК-0,66				
ТН	КТ=0,5			A	НТМИ-10-66				
	Ктн=10000/100			B					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
Ксч=1									
53319-13									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
90	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.22Б, КЛ 10 кВ РП №1-10 кВ с.2 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
91	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.22Б, КЛ 10 кВ РП №2-10 кВ с.2 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
92	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.23Б, КЛ 10 кВ РП №3-10 кВ с.2 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
			Ксч=1						
			75755-19						

1	2	3			4			5	6
93	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, яч.23В, КЛ 10 кВ РП №4-10 кВ с.2 ООО Самолет-Прогресс	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Регулирующий 234 АРТМ2-00 DPBR.R							
94	ТЭЦ-9, ЗРУ-10кВ яч.2; Резерв	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Регулирующий 234 АРТМ2-00 DPBR.R							
95	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч. 7В ООО "Самолет- Прогресс"	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100	B					
			831-69	C					
Счетчик	КТ=0,5S/1	Регулирующий 234 АРТМ2-00 DPBR.R							

1	2	3			4			5	6
96	ТЭЦ-9, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч. 7Г Резерв	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B					ТЛЮ-10
			25433-11	C					ТЛЮ-10
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100 831-69	B					
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 75755-19	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R							
ТЭЦ-11									
	Радиосервер точного времени		67958-17		РСТВ-01-01				Системное время
1	ТЭЦ-11, ТГ-7 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШФ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТПШФ				
			519-50	C	ТПШФ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ-ЭК				
			КТн=10000:√3/100:√3 68841-17	B	ЗНОЛ-ЭК				
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	C	ЗНОЛ-ЭК				
		Счетчик	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
2	ТЭЦ-11, ТГ-7 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШФ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТПШФ				
			519-50	C	ТПШФ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ-ЭК				
			КТн=10000:√3/100:√3 68841-17	B	ЗНОЛ-ЭК				
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	C	ЗНОЛ-ЭК				
		Счетчик	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
3	ТЭЦ-11, ТГ-8 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S			A	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2	000 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =8000/5			B	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2		
			21255-08			C	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ-ЭК		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ-ЭК		
			68841-17			C	ЗНОЛ-ЭК		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
Ксч=1									
48266-11									
4	ТЭЦ-11, ТГ-8 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S			A	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2	000 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =8000/5			B	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2		
			21255-08			C	ТШЛ-20-1-3 УХЛ2		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ-ЭК		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ-ЭК		
			68841-17			C	ЗНОЛ-ЭК		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
Ксч=1									
48266-11									
5	ТЭЦ-11, ТГ-9 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S			A	ТВ-ЭК исп. М2	000 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =10000/5			B	ТВ-ЭК исп. М2		
			56255-14			C	ТВ-ЭК исп. М2		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06		
			3344-72			C	ЗНОЛ.06		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
Ксч=1									
48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
6	ТЭЦ-11, ТГ-9 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тп} =10000/5 56255-14			A	ТВ-ЭК исп. M2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-72			A	ЗНОЛ.06			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B	ЗНОЛ.06			
		ТН	КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ЗНОЛ.06			
			Счетчик			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
7	ТЭЦ-11, ТГ-10 (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S К _{тп} =8000/5 56255-14			A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-04			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		ТН	КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			Счетчик			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
8	ТЭЦ-11, ТГ-10 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тп} =8000/5 56255-14			A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-04			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		ТН	КТ=0,5 К _{тп} =10000:√3/100:√3 3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			Счетчик			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
9	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 10, КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Прожектор 1	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ110-П* У1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =600/5	B	ТГФ110-П* У1				
			34096-07	C	ТГФ110-П* У1				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1									
30830-05									
10	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 8, КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Прожектор 2	ТТ	КТ=0,2S	A	TG 145N УХЛ1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	110 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =500/5	B	TG 145N УХЛ1				
			30489-05	C	TG 145N УХЛ1				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3				
			28655-05	C	SVS 123/3				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1									
30830-05									
11	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 7, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Фрезер 2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ110-П* У1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =1000/5	B	ТГФ110-П* У1				
			34096-07	C	ТГФ110-П* У1				
		ТН	КТ=0,2	A	CPB 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	CPB 123				
			15853-06	C	CPB 123				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1									
30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
12	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 14, КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково	ТТ	КТ=0,2S			A	TAG 123	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/5			B	TAG 123			
			29694-08			C	TAG 123			
		ТН	КТ=0,2			A	SVS 123/3			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			B	SVS 123/3			
			28655-05			C	SVS 123/3			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			ZMQ 202C.8f6				
13	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 12, КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Фрезер 3	ТТ	КТ=0,2S			A	TAG 123	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/5			B	TAG 123			
			29694-08			C	TAG 123			
		ТН	КТ=0,2			A	CPB 123			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			B	CPB 123			
			15853-06			C	CPB 123			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			ZMQ 202C.8f6				
14	ТЭЦ-11, ЗРУ-110 кВ, яч. 9, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Фрезер 1	ТТ	КТ=0,2S			A	ТГФ110-II* У1	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			B	ТГФ110-II* У1			
			34096-07			C	ТГФ110-II* У1			
		ТН	КТ=0,2			A	CPB 123			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			B	CPB 123			
			15853-06			C	CPB 123			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			ZMQ 202C.8f6				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
15	ТЭЦ-11, РУ-0,4 кВ ХВО, щит 0,4 кВ конференцзала, КЛ 0,4 кВ ПАО МТС	ТТ	ТТ отсутствуют	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют		
		Счетчик	КТ=1/1		
			Ксч=1 22422-02		
16	ТЭЦ-11, КРУ-0,4 кВ блока 9, сборка АВР, ф. ЗАО «Соник Дуо»	ТТ	ТТ отсутствуют	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют		
		Счетчик	КТ=1/1		
			Ксч=1 22422-02		
17	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 1А, КЛ 10 кВ ф. 10124 альфа	ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	Ктт=300/5		
			22944-02		
			КТ=0,5		
			Ктн=10000/100		
			4947-98		
		Счетчик	КТ=0,5S/1	000 9	
			Ксч=1		
			22422-02		
			ZMD 405СТ44.0457 S2		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
18	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 1Б, КЛ 10 кВ ф. 12201+19084альфа	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5			-			
			22944-02			ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			К _{гн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
19	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 5А, ф. 17139	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛК-10 5У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5			-			
			9143-06			ТЛК-10 5У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			К _{гн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
20	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 5Б, ф. 12235Б	ТТ	КТ=0,5S		А	ТОЛ-10-1		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5			ТОЛ-10-1			
			15128-07			ТОЛ-10-1			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			К _{гн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
21	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 7А, ф. 10045 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-I				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
22	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 7Б, ф. 10045 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-I				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
23	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, ГРУ-10 кВ, 1 сек., яч. 16А, ф. 21099 альфа	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	-				
			9143-01	C	ТЛК-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
24	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 3А, ф. 21098	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ-10-1	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5		B				
			15128-07		C				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			К _{гн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
25	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 39А, ф. 10169 бета	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ-10-1-8У2	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5		B				
			15128-07		C				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			К _{гн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
26	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 39Б, ф. 10114 бета	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ-10-1-8У2	A	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5		B				
			15128-07		C				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			К _{гн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
27	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 43А, ф. 10023	ТТ		КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-I-8У2			
				15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2			
		ТН		КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
				Ктн=10000/100	B	-			
				4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2				
28	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 43Б, ф. 1124 I альфа	ТТ		КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-I-8У2			
				15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2			
		ТН		КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
				Ктн=10000/100	B	-			
				4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2				
29	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 47А, ф. 11016 альфа	ТТ		КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-I-8У2			
				15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2			
		ТН		КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
				Ктн=10000/100	B	-			
				4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
30	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 45А, фид. 21070 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК 10-5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			9143-01	C	ТЛК 10-5				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
31	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 45Б, ф. 16190 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	-				
			9143-06	C	ТЛК-10-2 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
32	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., яч. 22В, ф. новая РТП-1 бета яч. 22В	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
33	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 31А, КЛ 10 кВ ф. 12185 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
34	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 21А, КЛ 10 кВ ф. 11156 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТПК-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	-			
			22944-02	C	ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
35	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка II, яч. 13Б, ф. 10002 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-І	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І			
			15128-07	C	ТОЛ-10-І			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
36	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка П, яч. 11Б, КЛ 10 кВ ф. 10017, КЛ 10 кВ ф. 11191	ТТ	КТ=0,5		A	ТПК-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5		B	-			
			22944-07		C	ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
37	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка П, яч. 11А, КЛ 10 кВ ф. 10028 бета	ТТ	КТ=0,5		A	ТПК-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5		B	-			
			22944-07		C	ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
38	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка П, яч. 15А, КЛ 10 кВ ф. 20003 альфа	ТТ	КТ=0,5		A	ТПК-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5		B	-			
			22944-02		C	ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100		B	-			
			4947-98		C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3				4			5	6
39	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка II, яч. 15Б, КЛ 10 кВ ф. 10011 альфа	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3			000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			-				
			22944-02			ТПК-10 У3				
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100			-				
			4947-98			НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
40	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 17А, КЛ 10 кВ ф. 10028 альфа	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3			000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			-				
			22944-02			ТПК-10 У3				
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100			-				
			4947-98			НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
41	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 17Б, КЛ 10 кВ ф. 10126	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3			000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			-				
			22944-02			ТПК-10 У3				
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100			-				
			4947-98			НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
42	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 19А, КЛ 10 кВ ф. 10011 бета	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			-			
			22944-02			ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
43	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 19Б, КЛ 10 кВ ф. 20003 бета	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			-			
			22944-02			ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
44	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка II, яч. 13А, ф. 11156 альфа	ТТ	КТ=0,5S		А	ТОЛ-10-1		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5			ТОЛ-10-1			
			15128-07			ТОЛ-10-1			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
45	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 7В, ф. новая РТП-1 альфа яч. 7В	ТТ	КТ=0,5S		ТОЛ-10-I	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5						
			15128-07						
		ТН	КТ=0,5		НОМ-10-66	А			
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1		НОМ-10-66	С	ZMD 405CT44.0457 S2				
	Ксч=1								
	22422-07								
46	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., яч. 16Б, ф. 20110	ТТ	КТ=0,5		ТЛК-10 5У3	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5						
			9143-01						
		ТН	КТ=0,5		НОМ-10-66	А			
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1		НОМ-10-66	В	С	ZMD 405CT44.0457 S2			
	Ксч=1								
	22422-02								
47	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 23А, КЛ 10 кВ ф. 10036	ТТ	КТ=0,5		ТПК-10 У3	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5						
			22944-07						
		ТН	КТ=0,5		НОМ-10-66	А			
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1		НОМ-10-66	В	С	ZMD 405CT44.0457 S2			
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
48	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 23Б, КЛ 10 кВ ф. 12113	ТТ	КТ=0,5		А	ТПК-10 У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5			-			
			22944-07			ТПК-10 У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			К _{тн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
49	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., яч. 22Б, ф. 26029	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛК-10 5У3		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5			ТЛК-10 5У3			
			9143-06			ТЛК-10 5У3			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66			
			К _{тн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
50	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 25А, ф. 10083	ТТ	КТ=0,5S		А	ТОЛ-10-1-8У2		000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5			ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07			ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5		А	НОМ-10-66 У2			
			К _{тн} =10000/100			-			
			4947-98			НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
51	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 25Б, ф. 10025 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{гн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
52	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 27А, ф. 10114 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{гн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
53	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 27Б, ф. 10169 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{гн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
54	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 29А, КЛ 10 кВ ф. 10035 гамма	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
55	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 29Б, КЛ 10 кВ ф. 10035 дельта	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
56	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IV, яч. 31Б, КЛ 10 кВ ф. 12186	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				
			К _{тн} =10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
57	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 33А, КЛ 10 кВ ф. 10025 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК 10-5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	-			
			9143-01	C	ТЛК 10-5			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
58	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 33Б, КЛ 10 кВ ф. 12185 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
59	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 35А, КЛ 10 кВ ф. 11016 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
60	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 35Б, КЛ 10 кВ ф. 10172 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
61	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка I, яч. 3В, ф. новая РТП-2 альфа яч. 3В	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9I	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =800/5	B	ТОЛ-10-1			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-07							
62	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 37Б, КЛ 10 кВ ф. 10035 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2			
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6			
63	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., яч. 22А, ф. 21070 альфа	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК-10 5У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			Ктт=600/5	B	ТЛК-10 5У3							
			9143-01	C	ТЛК-10 5У3							
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66							
			Ктн=10000/100	B	-							
64	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка V, яч. 37А, КЛ 10 кВ ф. 10035 альфа	Счетчик	4947-98	C	НОМ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5S/1	B	-							
			22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2								
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2							
15128-07	C		ТОЛ-10-1-8У2									
65	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VI, яч. 47Б, ф. 10172 альфа	ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			Ктн=10000/100	B	-							
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1									
22422-02												
66	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VII, яч. 47В, ф. 10172 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2							
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2							
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктн=10000/100	B	-							
4947-98	C		НОМ-10-66 У2									
67	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка VIII, яч. 47В, ф. 10172 альфа	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1									
			22422-02									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07			6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1-8У2							
15128-07	C		ТОЛ-10-1-8У2									
68	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 2 сек., групповая сборка IX, яч. 47В, ф. 10172 альфа	ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66 У2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000			Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктн=10000/100	B	-							
			4947-98	C	НОМ-10-66 У2							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1									
22422-02												

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
66	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 1 сек., групповая сборка III, яч. 21Б, КЛ 10 кВ ф. 10002 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТПК-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	-				
			22944-02	C	ТПК-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
		22422-02							
67	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 13В, ф. Новая РТП-3 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-10-I				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
		Ксч=1							
		22422-07							
68	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 76А, ф. 20111	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
69	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 76Б, ф. 12250 альфа	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=300/5		-			
				25433-03		ТЛО-10			
		ТН		А,В,С	НАМИ-10 У2				
						КТ=0,2			
						Ктн=10000/100			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2						
				11094-87					
				КТ=0,5S/1					
70	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 78Б, ф. 10009 альфа	ТТ		Ксч=1	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				22422-02		-			
				КТ=0,5		ТЛО-10			
		ТН		А,В,С	НАМИ-10 У2				
						КТ=0,2			
						Ктн=10000/100			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2						
				11094-87					
				КТ=0,5S/1					
71	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 78В, КЛ 10 кВ 28190 альфа	ТТ		Ксч=1	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				22422-02		-			
				КТ=0,5		ТЛО-10			
		ТН		А,В,С	НАМИ-10 У2				
						КТ=0,2			
						Ктн=10000/100			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2						
				11094-87					
				КТ=0,5S/1					

1	2	3			4			5	6
72	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 82А, ф. 20108 альфа	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	В	-				
			25433-03	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
73	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 82Б, ф. 10041	Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		22422-02							
		ТТ	КТ=0,5					А	ТЛМ-10
КТт=600/5	В		-						
2473-69	С		ТЛМ-10						
74	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 84А, ф. 10019 альфа + бета	ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТн=10000/100						
			11094-87	А,В,С	НАМИ-10 У2				
		КТ=0,5S/1							
		Счетчик	Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
22422-02									
КТ=0,5	А		ТЛЮ-10						
74	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 84А, ф. 10019 альфа + бета	ТТ	КТт=600/5	В	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25433-03	С	ТЛЮ-10				
			КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
		КТн=10000/100							
		ТН	11094-87	А,В,С	НАМИ-10 У2				
КТ=0,5S/1									
Ксч=1									
Счетчик	22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
75	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 84Б, ф. 19013 альфа	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
76	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 86А, ф. 14084 альфа + бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
77	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 86Б, ф. 10009 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
78	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 78А, ф. 11241 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	В	-				
			25433-03	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100 11094-87						
79	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 81А, КЛ 10 кВ ф. Резерв	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2			20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТТ	КТ=0,5S КТт=1000/5 15128-07	А В С	ТОЛ-10-I - ТОЛ-10-I			
				ТН	КТ=0,2 КТн=10000/100 11094-87	А,В,С			НАМИ-10 У2
		Счетчик			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2			
			80	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 81Б, ф. 11143 альфа	ТТ	КТ=0,5S КТт=1000/5 15128-07			А В С
ТН	КТ=0,2 КТн=10000/100 11094-87					А,В,С	НАМИ-10 У2		
	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02				ZMD 405СТ44.0457 S2			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
81	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 81В, ф. 12184	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
82	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 93А, ф. 11152 гамма	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
83	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 85А, КЛ 10 кВ ф. Резерв	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B	-				
			25433-11, 25433-08	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
84	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 85Б, ф. 11143 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-03						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
85	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 85В, Кл 10 кВ ф. 19084 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-08						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
86	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 87А, ф. 10005 альфа + бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-03						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
87	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 93Б, ф. 19013 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
88	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 4 сек., яч. 93В, ф. 10040	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
89	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 105Б, ф. 10141 + 10028 гамма	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
90	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 107А, КЛ 10 кВ ф. 12235 А	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			25433-07	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
91	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 107Б, ф. 10048 альфа + бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			25433-07	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
92	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 109Б, ф. 15080	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			2473-00	С	ТЛМ-10 У3				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
93	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 109 А, ф. 14084 гамма + дельта	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	В	-				
			25433-11	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
94	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 111 А, ф. 12223 альфа	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	В	-				
			25433-07	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
95	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 111Б, ф. 11152 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	В	-				
			25433-07	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктп=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
96	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 113А, ф. 14097 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тп} =600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			К _{тн} =10000/100					
			11094-87					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								
97	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 113Б, ф. 10014 гамма + дельта	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тп} =600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			К _{тн} =10000/100					
			11094-87					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								
98	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 98А, ф. 15054	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тп} =600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			К _{тн} =10000/100					
			11094-87					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
99	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 98Б, ф. 10042	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
100	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 98В, ф. 12127 альфа	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
101	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 102А, ф. 10124 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
102	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 102Б, ф. 10119	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
103	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 102В, ф. 12127 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
104	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 108А, ф. 11038	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
105	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 108Б, ф. 20108 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
106	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 108В, ф. 11152 альфа	Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	А				ТЛО-10	
			КТ=0,5						В
107	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 110А, ф. 17187	ТТ	Ктт=600/5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25433-07						В
			КТ=0,2						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
107	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 110А, ф. 17187	Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	А				ТЛМ-10-1У3	
			КТ=0,5						В
107	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 110А, ф. 17187	ТТ	Ктт=800/5	А	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			2473-69						В
			КТ=0,2						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
107	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 110А, ф. 17187	Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	А				ТЛМ-10-1У3	
			КТ=0,5						В

1	2	3			4			5	6
108	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 110Б, ф. 16190 альфа	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
109	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 112А, ф. 16126 альфа + бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
110	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 112Б, КЛ 10 кВ 28190 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4		5	6
111	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 97А, ф. 10048 гамма + дельта	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			КТн=10000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
112	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 97Б, ф. 11029 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			КТн=10000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
113	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 99А, ф. 16126 гамма + дельта	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B				
			25433-07	C				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
			КТн=10000/100					
			11094-87					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
114	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 99Б, КЛ 10 кВ ф. 12084 альфа	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
115	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 101А, КЛ 10 кВ ф. 12084 бета	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
116	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 101Б, ф. 12223 бета + ф. 14153	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
117	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 103А, ф. 14097 альфа	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	В	-				
			25433-07	С	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100 11094-87						
118	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 5 сек., яч. 103Б, ф. 10046 альфа + 14150	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			ТТ	КТ=0,5	А	ТЛЮ-10			
				КТг=600/5	В	-			
		ТН		25433-07	С	ТЛЮ-10			
			КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
КТн=10000/100 11094-87									
119	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 56А, ф. 21099 бета	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			ТТ	КТ=0,5	А	ТЛК-10 5У3			
				КТг=300/5	В	-			
		ТН		9143-01	С	ТЛК-10 5У3			
			КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
КТн=10000/100 4947-98	В		-						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	6 000			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
120	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., групповая сборка VII, яч. 49А, ф. 10049 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
121	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., групповая сборка VII, яч. 51А, ф. 10010 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ-10-1				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
122	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 53А, КЛ 10 кВ ф. 10045 гамма	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-16	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
123	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 55А, КЛ 10 кВ ф. 10024 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ				
			47959-16	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
124	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 57А, ф. 11029 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
125	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 59А, КЛ 10 кВ ф. 10047 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
126	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 66Б, ф. 17188	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛК-10 5У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТЛК-10 5У3				
			9143-06	C	ТЛК-10 5У3				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
127	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 69А, КЛ 10 кВ ф.10046 бета	ТТ	4947-98	C	НОМ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	A	ТОЛ-10-9				
			Ксч=1	B	ТОЛ-10-9				
		ТН	47959-11	C	ТОЛ-10-9				
			КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
128	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 51В, ф. Новая РТП-3 бета	ТТ	Ктн=10000/100	B	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			4947-98	C	НОМ-10-66				
			КТ=0,5S/1	A	ТОЛ-10-1				
		ТН	Ксч=1	B	ТОЛ-10-1				
			22422-02	C	ТОЛ-10-1				
129	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 51В, ф. Новая РТП-3 бета	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-10-1				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
130	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, яч. 51В, ф. Новая РТП-3 бета	ТТ	4947-98	C	НОМ-10-66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	A	ТОЛ-10-1				
			Ксч=1	B	ТОЛ-10-1				
		ТН	22422-02	C	ТОЛ-10-1				
			КТ=0,5	A	НОМ-10-66				

1	2	3			4			5	6			
129	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., групповая сборка VII, яч. 49Б, ф. 10047 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТт=300/5	B	ТОЛ-10-1							
			15128-07	C	ТОЛ-10-1							
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66							
			КТн=10000/100	B	-							
			4947-98	C	НОМ-10-66							
130	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., групповая сборка VIII, яч. 51Б, ф. 10010 альфа	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ксч=1									
			22422-02									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07				000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=300/5	B	ТОЛ-10-1							
			15128-07	C	ТОЛ-10-1							
ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
	КТн=10000/100	B	-									
	4947-98	C	НОМ-10-66									
131	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 53Б, КЛ 10 кВ ф. 10045 дельта	Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1									
			22422-02									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТт=400/5	B	ТОЛ							
			47959-16	C	ТОЛ							
ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
	КТн=10000/100	B	-									
	4947-98	C	НОМ-10-66									
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
	Ксч=1											
	22422-02											

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
132	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 55Б, КЛ 10 кВ ф. 10004	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТОЛ				
			47959-16	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
Счетчик	КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
133	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 57Б, КЛ 10 кВ ф. 10026 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
Счетчик	КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
134	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 59Б, КЛ 10 кВ ф. 10049 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
Счетчик	КТ=0,5S/1	C	НОМ-10-66	ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
135	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 61А, КЛ 10 кВ ф. 10024 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
136	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 61Б, КЛ 10 кВ ф. 10014 альфа+бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
137	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 63А, КЛ 10 кВ ф. 12250 бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
138	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 63Б, КЛ 10 кВ ф. 11178 бета	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			47959-11						
		ТН	КТ=0,5	НОМ-10-66					
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
139	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 65А, КЛ 10 кВ ф. 12007	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			47959-11						
		ТН	КТ=0,5	НОМ-10-66					
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
140	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 65Б, КЛ 10 кВ ф. 10026 бета	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			47959-11						
		ТН	КТ=0,5	НОМ-10-66					
			К _{тн} =10000/100						
			4947-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
141	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 67А, КЛ 10 кВ ф. 11178 альфа	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
Ктн=10000/100	B		-						
4947-98	C		НОМ-10-66						
Счетчик			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						
142	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 67Б, КЛ 10 кВ ф. 11050	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
Ктн=10000/100	B		-						
4947-98	C		НОМ-10-66						
Счетчик			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						
143	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., групповая сборка VII, яч. 49В, ф. новая РТП-2 бета яч. 49В	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	ТОЛ-10-I				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
Ктн=10000/100	B		-						
4947-98	C		НОМ-10-66						
Счетчик			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
			22422-07						

1	2	3			4			5	6
144	ТЭЦ-11, ГРУ-10 кВ, 3 сек., яч. 69Б, КЛ 10 кВ ф. 10003 альфа+бета	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТОЛ				
			47959-11	C	ТОЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			КТн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
		22422-02							
ТЭЦ-12									
Радиосервер точного времени		67958-17		PCTB-01-01				Системное время	
1	ТЭЦ-12, ТГ-7	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛП-ЭК-10				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛП-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
		48266-11							
2	ТЭЦ-12, ТГ-7 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=8000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛП-ЭК-10				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-ЭК-10				
			47583-11	C	ЗНОЛП-ЭК-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
		48266-11							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
3	ТЭЦ-12, ТГ-9	ТТ	КТ=0,2S		A	ТВ-ЭК исп. M2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			ТВ-ЭК исп. M2				
			56255-14			ТВ-ЭК исп. M2				
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
			47583-11			ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 PB.E							
	Ксч=1									
	48266-11									
4	ТЭЦ-12, ТГ-9 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	ТВ-ЭК исп. M2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			ТВ-ЭК исп. M2				
			56255-14			ТВ-ЭК исп. M2				
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
			47583-11			ЗНОЛП-ЭК-10 M2				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 PB.E							
	Ксч=1									
	48266-11									
5	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, 1 сек., КЛ 110 кВ ТЭЦ-12, – Берсенеvская №2	ТТ	КТ=0,2S		A	VIS WI		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/5			VIS WI				
			37750-08			VIS WI				
		ТН	КТ=0,2		A	EMF 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			EMF 123				
			32003-06			EMF 123				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1									
	30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6			
6	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, 2 сек., КЛ 110 кВ ТЭЦ-12, – Никитская №2	ТТ	КТ=0,2S	A	SB 0,8	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тг} =600/5	B	SB 0,8							
			20951-08	C	SB 0,8							
		ТН	КТ=0,2	A	EMF 123							
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	EMF 123							
7	ТЭЦ-12, ТГ-8	Счетчик	32003-06	C	EMF 123	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6								
			Ксч=1									
		ТТ	30830-05	A	ТВ-ЭК				УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S	B	ТВ-ЭК							
К _{тг} =8000/5	C		ТВ-ЭК									
8	ТЭЦ-12, ТГ-8 (контрольный)	ТН	56255-14	A	ЗНОЛП-ЭК-10	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5	B	ЗНОЛП-ЭК-10							
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	C	ЗНОЛП-ЭК-10							
		Счетчик	47583-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5									
Ксч=1												
		ТТ	48266-11	A	ТВ-ЭК	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2S	B	ТВ-ЭК							
			К _{тг} =8000/5	C	ТВ-ЭК							
		ТН	56255-14	A	ЗНОЛП-ЭК-10				УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	B	ЗНОЛП-ЭК-10							
К _{тн} =10000:√3/100:√3	C		ЗНОЛП-ЭК-10									
		Счетчик	47583-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S/0,5									
			Ксч=1									
			48266-11	A	ТВ-ЭК	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07			160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2S	B	ТВ-ЭК							
К _{тг} =8000/5	C		ТВ-ЭК									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
9	ТЭЦ-12, ТГ-6	ТТ		КТ=0,2S	ТШЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =5000/5					
				3972-03					
		ТН		НАМИ-10 У2	А,В,С				
						КТ=0,2			
						К _{тн} =10000/100			
Счетчик		11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
		КТ=0,2S/0,5							
		Ксч=1							
10	ТЭЦ-12, ТГ-6 (контрольный)	ТТ		КТ=0,2S	ТШЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =5000/5					
				3972-03					
		ТН		НАМИ-10 У2	А,В,С				
						КТ=0,2			
						К _{тн} =10000/100			
Счетчик		11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
		КТ=0,2S/0,5							
		Ксч=1							
11	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, 2 сек., КЛ 110 кВ ТЭЦ-12, – Никитская №1	ТТ		КТ=0,2S	VIS WI		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =600/5					
				37750-08					
		ТН		EMF 123	А				
						КТ=0,2			
						К _{тн} =110000:√3/100:√3			
Счетчик		32003-06	ZMQ 202C.8f6						
		КТ=0,2S/0,5							
		Ксч=1							
				30830-05					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
12	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, 1 сек., КЛ 110 кВ ТЭЦ-12, – Берсеневакая №1	ТТ	КТ=0,2S		A	VIS WI	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/5		B	VIS WI			
			37750-08		C	VIS WI			
		ТН	КТ=0,2		A	EMF 123			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3		B	EMF 123			
			32003-06		C	EMF 123			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
13	ТЭЦ-12, ТГ-5	ТТ	КТ=0,5		A	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =5000/5		B	ТПШЛ-10			
			1423-60		C	ТПШЛ-10			
		ТН	КТ=0,2		НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
14	ТЭЦ-12, ТГ-5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		A	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =5000/5		B	ТПШЛ-10			
			1423-60		C	ТПШЛ-10			
		ТН	КТ=0,2		НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6			
15	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, сек.2, КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 Зубовская №2	ТТ	КТ=0,5	A	ТФЗМ 110Б-III У1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =2000/5	B	ТФЗМ 110Б-III У1							
			2793-88	C	ТФЗМ 110Б-III У1							
		ТН	КТ=0,2	A	ЕМФ 123							
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	ЕМФ 123							
16	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.15, КЛ 10 кВ ф.18102а+β	Счетчик	32003-06	C	ЕМФ 123	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6								
			Ксч=1									
		ТТ	30830-05									
			КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
К _{тт} =600/5	B		ТЛЮ-10									
25433-11	C	ТЛЮ-10										
ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени						
	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ									
	46738-11	C	ЗНОЛ									
17	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.3, КЛ 10 кВ ф. 10138	Счетчик	КТ=0,5S/1				ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1									
			22422-02									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10							
25433-06	C		ТЛЮ-10									
ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3									
	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3									
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2										
	Ксч=1											
	22422-02											

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
21	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.11, КЛ 10 кВ ф.15138а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-06	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
22	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.11, КЛ 10 кВ ф.27015	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-06	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
23	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.9, КЛ 10 кВ ф.16025	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
24	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.9, КЛ 10 кВ ф.15132	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
25	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.9, КЛ 10 кВ ф.10053α	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
26	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.15, КЛ 10 кВ ф.26047β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
27	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.11, КЛ 10 кВ ф.20173	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{гт} =600/5							ТЛО-10	В
			25433-06								
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06-10 У3	А					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							ЗНОЛ.06-10 У3	В
			3344-04								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										
28	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.15, КЛ 10 кВ ф.26045α	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{гт} =600/5							ТЛО-10	В
			25433-07								
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ	А					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							ЗНОЛ	В
			46738-11								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										
29	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.32, КЛ 10 кВ ф.27105β	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{гт} =600/5							ТЛО-10	В
			25433-03								
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06-10 У3	А					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							ЗНОЛ.06-10 У3	В
			3344-04								
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1										
	22422-02										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
30	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.70, КЛ 10 кВ ф.10038	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5						
			25433-03						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06	В			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3						
			3344-04						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2	С			
Ксч=1									
22422-02									
31	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.6, КЛ 10 кВ ф.18053	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5						
			25433-08						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06-10 У3	А			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3						
			3344-04						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2	В			
Ксч=1									
22422-02									
32	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.24, КЛ 10 кВ ф.100658	ТТ	КТ=0,5S		ТЛО-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5						
			25433-06						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06-10 У3	А			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3						
			3344-04						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2	В			
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
33	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.24, КЛ 10 кВ ф.10065у	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
34	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.16, КЛ 10 кВ ф.10065а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
35	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.16, КЛ 10 кВ ф.10065б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
36	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.20, КЛ 10 кВ ф.10197а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЮ-10				
			25433-03	C	ТЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
37	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.18, КЛ 10 кВ ф.11045б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЮ-10				
			25433-11	C	ТЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
38	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.20, КЛ 10 кВ ф.20093б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЮ-10				
			25433-03	C	ТЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
42	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.22, КЛ 10 кВ ф.21038	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		B	ТЛЮ-10			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1		C	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
43	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.22, КЛ 10 кВ ф.21043	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03		ZMD 405CT44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		A	ТЛЮ-10			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		B	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
44	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.6, КЛ 10 кВ ф.14079	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-08		ZMD 405CT44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		A	ТЛЮ-10			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		B	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
45	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.14, КЛ 10 кВ ф.12060	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10		
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
46	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.8, КЛ 10 кВ ф.Бизар-1	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-07			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10		
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
47	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.14, КЛ 10 кВ ф.10071β	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10		
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик	22422-02			ZMD 405CT44.0457 S2			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
51	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.12, КЛ 10 кВ ф.11045а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-08	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
52	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.58, КЛ 10 кВ ф.10164б	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10				
			КТт=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
53	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.45, КЛ 10 кВ ф.14041	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
54	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.35, КЛ 10 кВ ф.15139б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
55	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.43, КЛ 10 кВ ф.10054	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
56	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.31, КЛ 10 кВ ф.12153	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
57	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.47, КЛ 10 кВ ф.10096	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-08			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТЛО-10		
		ТН	КТ=0,5S/1			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			Ксч=1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик				ZMD 405CT44.0457 S2			
58	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.47, КЛ 10 кВ ф.27098	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-08			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТЛО-10		
		ТН	КТ=0,5S/1			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			Ксч=1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик				ZMD 405CT44.0457 S2			
59	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.47, КЛ 10 кВ ф.12067β	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-08			A	ТЛО-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТЛО-10		
		ТН	КТ=0,5S/1			A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			Ксч=1			B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик				ZMD 405CT44.0457 S2			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
60	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.35, КЛ 10 кВ ф.12281б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
61	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.43, КЛ 10 кВ ф.18103б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
62	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.45, КЛ 10 кВ ф.10073б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
63	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.35, КЛ 10 кВ ф.10184	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
64	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.31, КЛ 10 кВ ф.12116	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
65	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.47, КЛ 10 кВ ф.26041	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-08	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
69	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.28, КЛ 10 кВ ф.12255	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-03		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
70	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ ф.20091β	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-08		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
71	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.32, КЛ 10 кВ ф.11083	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
75	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.46, КЛ 10 кВ ф.10101а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
76	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, яч.48, КЛ 10 кВ 28152β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
77	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.44, КЛ 10 кВ ф.19181а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
78	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.48, КЛ 10 кВ ф.18100	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
79	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.31, КЛ 10 кВ ф.11094α	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	A	ТЛО-10				
			КТ=0,5S	B	ТЛО-10				
80	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.32, КЛ 10 кВ ф.26048	ТН	25433-11	C	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
		ТТ	22422-02	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S	B	ТЛО-10				
			К _{тт} =600/5	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	A	ТЛО-10				
			КТ=0,5S	B	ТЛО-10				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
		ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =1000/5 51623-12 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,5S/1 Ксч=1 53319-13		A	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2 ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2 ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ZMD 405СТ44.0457 S3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
81	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, яч.37 КЛ 10 кВ фидер "п/с Краснопресненская №2"	ТН			A	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2			
		Счетчик			B	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2			
					C	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 405СТ44.0457 S3				
82	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.31, КЛ 10 кВ ф.11008 - 10174	ТТ	КТ=0,5S К _{тг} =600/5 25433-11 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН			B	ТЛО-10			
		Счетчик			C	ТЛО-10			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 405СТ44.0457 S2				
83	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ ф.12155	ТТ	КТ=0,5S К _{тг} =600/5 25433-08 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН			B	ТЛО-10			
		Счетчик			C	ТЛО-10			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 405СТ44.0457 S2				

1	2	3			4			5	6
84	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.32, КЛ 10 кВ ф.15156	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
85	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.36, КЛ 10 кВ ф.15131	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02						
			КТ=0,5S	A	ТЛО-10				
86	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.42, КЛ 10 кВ ф.10117α	ТТ	КТт=600/5	B	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25433-03	C	ТЛО-10				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
87	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.40, КЛ 10 кВ ф.10117δ	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10			
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	Kсч=1			ZMD 405CT44.0457 S2						
	22422-02									
88	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.40, КЛ 10 кВ ф.10117γ	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10			
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	Kсч=1			ZMD 405CT44.0457 S2						
	22422-02									
89	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.50, КЛ 10 кВ ф.10055α	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-03			A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			C	ТЛО-10			
		ТН	3344-04			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТ=0,5S/1			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			22422-02			C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	Kсч=1			ZMD 405CT44.0457 S2						
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
90	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.46, КЛ 10 кВ ф.26043а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
91	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.44, КЛ 10 кВ ф.12128+10064	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
92	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.2, яч.43, КЛ 10 кВ ф.12067а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛО-10				
			25433-03	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
93	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.71, КЛ 10 кВ ф.12281а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
			22422-02						
94	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.63, КЛ 10 кВ ф.10104б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
			22422-02						
95	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.16024	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			ф. А-25433-11, ф. В, ф. С- 25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
96	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.59, КЛ 10 кВ ф.20014	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ			
			46738-11		C	ЗНОЛ			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
97	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.59, КЛ 10 кВ ф.12067γ	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-06		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
98	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.59, КЛ 10 кВ ф.21021	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-06		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
99	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.63, КЛ 10 кВ ф.10087	ТТ	КТ=0,5S		ТЛЮ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			25433-06						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОЛ.06			
			3344-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
100	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.71, КЛ 10 кВ ф.20179γ	ТТ	КТ=0,5S		ТЛЮ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			25433-06						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОЛ.06			
			3344-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
101	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.73, КЛ 10 кВ ф.10163+27013	ТТ	КТ=0,5S		ТЛЮ-10	А	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5						
			25433-03						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОЛ.06			
			3344-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
102	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.20180	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					
103	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.71, КЛ 10 кВ ф.201798	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛЮ-10			
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					
104	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.12030а	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛЮ-10			
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
105	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ,яч.56 КЛ 10 кВ фидер "п/с Краснопресненская №1"	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2				
			51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ-10-01 У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
106	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.71, КЛ 10 кВ ф.12216β	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10				
			Ктт=600/5	B	ТЛО-10				
107	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.10052β	Счетчик	25433-06	C	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
108	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.10052β	Счетчик	22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S	A	ТЛО-10				
			Ктт=600/5	B	ТПОЛ-10				
		ТТ	ф. А-25433-07, ф. В, ф. С-1261-08	C	ТПОЛ-10				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
109	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.67, КЛ 10 кВ ф.10052β	Счетчик	Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
		ТН	Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
108	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.63, КЛ 10 кВ ф.12065а	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-06			ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ТЛЮ-10			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5 К _{гг} =600/5 25433-06			ЗНОЛ.06			
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ЗНОЛ.06			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ЗНОЛ.06			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						
109	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.63, КЛ 10 кВ ф.10104а	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-06			ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ТЛЮ-10			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5 К _{гг} =600/5 25433-11			ЗНОЛ.06			
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ЗНОЛ.06			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ЗНОЛ.06			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						
110	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.54, КЛ 10 кВ ф.21165	ТТ	КТ=0,5S К _{гг} =600/5 25433-11			ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ТЛЮ-10			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5 К _{гг} =600/5 25433-11			ЗНОЛ			
			КТ=0,5 К _{гн} =10000:√3/100:√3 3344-04			ЗНОЛ			
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ЗНОЛ			
		Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
111	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.64, КЛ 10 кВ ф.10101β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					
112	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.66, КЛ 10 кВ ф.10069β	ТТ	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТН	КТ=0,5S	A		ТЛЮ-10			
			К _{гг} =600/5	B		ТЛЮ-10			
25433-06	C		ТЛЮ-10						
113	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.76, КЛ 10 кВ ф.14091α	ТТ	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		ТН	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
Счетчик	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
114	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.58, КЛ 10 кВ ф.27006	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
115	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.66, КЛ 10 кВ ф.10069а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
116	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.73, КЛ 10 кВ ф.Бизар-2	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
117	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, яч.54, Кл 10 кВ РТП(2 секция) «Белком Коммуникейшн»	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
118	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.60, Кл 10 кВ ф.20179β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							
119	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, Кл 10 кВ ф.10053β	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
120	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.58, КЛ 10 кВ ф.15137б	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
121	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.72, КЛ 10 кВ ф.10369	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
122	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.76, КЛ 10 кВ ф.15137а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
123	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.70, КЛ 10 кВ ф.27105а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТт=600/5	B					ТЛЮ-10	
			25433-03	C					ТЛЮ-10	
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06					
124	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.28152а	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
			Ксч=1							
		ТТ	22422-02						ТЛЮ-10	
			КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10					
125	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.26043б	ТТ	КТт=600/5	B	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			25433-06	C	ТЛЮ-10					
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06					
		ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				ЗНОЛ.06	
			3344-04	C	ЗНОЛ.06					
126	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.26043в	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1							ТЛЮ-10
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	ЗНОЛ.06				
			КТт=600/5	B	ТЛЮ-10					ЗНОЛ.06
127	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.26043г	ТН	25433-06	C	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				ЗНОЛ.06	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06					ЗНОЛ.06
		Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06				ЗНОЛ.06	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						ЗНОЛ.06
128	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.26043д	Счетчик	Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			22422-02							ТЛЮ-10
			КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	ТЛЮ-10				
		ТТ	КТт=600/5	B	ТЛЮ-10	ЗНОЛ.06				
			25433-06	C	ТЛЮ-10					ЗНОЛ.06
129	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.74, КЛ 10 кВ ф.26043е	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				ЗНОЛ.06	
			3344-04	C	ЗНОЛ.06					ЗНОЛ.06
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					ЗНОЛ.06	
			Ксч=1							ЗНОЛ.06

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
126	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.58, КЛ 10 кВ ф.14091β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
127	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.68, КЛ 10 кВ ф.10165	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
128	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.60, КЛ 10 кВ ф.20179α	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-06	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
129	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.52, КЛ 10 кВ ф.11097γ+δ	ТТ	КТ=0,5S			A	ТЛЮ-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	ТЛЮ-10		
			25433-03			C	ТЛЮ-10		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06		
			3344-04			C	ЗНОЛ.06		
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
130	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.72, КЛ 10 кВ ф.16016	ТТ	КТ=0,5S			A	ТЛЮ-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	ТЛЮ-10		
			25433-03			C	ТЛЮ-10		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06		
			3344-04			C	ЗНОЛ.06		
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
131	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.64, КЛ 10 кВ ф.11008 - 10086	ТТ	КТ=0,5S			A	ТЛЮ-10	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	ТЛЮ-10		
			25433-03			C	ТЛЮ-10		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06		
			3344-04			C	ЗНОЛ.06		
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
132	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.62, КЛ 10 кВ ф.10086	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					
133	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.68, КЛ 10 кВ ф.10162	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛЮ-10			
			25433-07	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					
134	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.52, КЛ 10 кВ ф.12030β	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛЮ-10			
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
135	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.3, яч.59, КЛ 10 кВ ф.12065β	ТТ	КТ=0,5S		A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛЮ-10			
			25433-06		C	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
136	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.92, КЛ 10 кВ ф.15138β	ТТ	КТ=0,5		A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	-			
			2473-00		C	ТЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-10-66 У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
137	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.94, КЛ 10 кВ ф.19121α	ТТ	КТ=0,5		A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5		B	-			
			7069-07		C	ТОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5		НТМИ-10-66 У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
138	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.96, КЛ 10 кВ ф.21080	ТТ	КТ=0,5S	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТТ=400/5		
			47959-11		
		ТН	КТ=0,5		
			КТн=10000/100		
			831-69		
		Счетчик	КТ=0,5S/1		
			Ксч=1		
			22422-02		
			ZMD 405СТ44.0457 S2		
139	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.94, КЛ 10 кВ ф.21044а+б	ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТТ=400/5		
			7069-07		
		ТН	КТ=0,5		
			КТн=10000/100		
			831-69		
		Счетчик	КТ=0,5S/1		
			Ксч=1		
			22422-02		
			ZMD 405СТ44.0457 S2		
140	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.98, КЛ 10 кВ ф.19121б	ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТТ=400/5		
			7069-79		
		ТН	КТ=0,5		
			КТн=10000/100		
			831-69		
		Счетчик	КТ=0,5S/1		
			Ксч=1		
			22422-02		
			ZMD 405СТ44.0457 S2		

1	2	3			4			5	6
141	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.98, КЛ 10 кВ ф.21044 (γ+δ)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66 У3				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
142	ТЭЦ-12, ЗРУ-110 кВ, сек.2, КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 Зубовская №1	ТТ	КТ=0,5	A	ТФ3М 110Б-III У1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТФ3М 110Б-III У1				
			2793-88	C	ТФ3М 110Б-III У1				
		ТН	КТ=0,2	A	ЕМF 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3 32003-06	B	ЕМF 123				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05	ZMQ 202C.8f6							
143	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ ф.20093а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
144	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ ф.16011	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
22422-02									
145	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.90, КЛ 10 кВ ф.10051	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
146	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ ф. 14180а	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66 УЗ			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
147	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.86, КЛ 10 кВ ф.14180ф	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
148	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.88, КЛ 10 кВ ф.26036	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			7069-07	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66 УЗ				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
149	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.84, КЛ 10 кВ ф.15173+20165	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			7069-07	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66 УЗ				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
150	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.96, КЛ 10 кВ ф.12269	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			47959-11						
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66 УЗ					
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
151	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.96, КЛ 10 кВ ф.20174	ТТ	КТ=0,5S	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =300/5						
			47959-11						
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66 УЗ					
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
152	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.92, КЛ 10 кВ ф.12216а	ТТ	КТ=0,5	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5						
			7069-02						
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66 УЗ					
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									

1	2	3			4			5	6
156	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ ф.26050	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66 УЗ				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
157	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.95, КЛ 10 кВ ф.21053	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
158	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.82, КЛ 10 кВ ф.15139а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66 УЗ				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6			
159	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.97, КЛ 10 кВ ф.18102γ+Δ	ТТ	КТ=0,5 Ктт=400/5 6009-77		А В С	ТОЛ-10 - ТОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			ТН	КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69		А,В,С	НТМИ-10-66 У3					
				Счетчик							КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	
		ТТ	КТ=0,2S Ктт=600/5 25433-11		А В С	ТЛО-10 ТЛО-10 ТЛО-10						
			ТН				КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69				А,В,С	НТМИ-10-66
				Счетчик			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02					
160	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, сек.4, яч.95, КЛ 10 кВ ф.19034	ТТ	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		А В С	ТЛО-10 ТЛО-10 ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			ТН							КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69		А,В,С
				Счетчик						КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		
		ТТ	КТ=0,5S Ктт=600/5 25433-11		А В С	ТЛО-10 ТЛО-10 ТЛО-10						
			ТН							КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69		А,В,С
				Счетчик						КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07		
161	ТЭЦ-12, ГРУ-10 кВ, яч.84, КЛ 10 кВ РТП(1 секция) «Белком Коммуникейшн»	ТТ	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		А В С	ТЛО-10 ТЛО-10 ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			ТН							КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69		А,В,С
				Счетчик						КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07		
		ТТ	КТ=0,5S Ктт=600/5 25433-11		А В С	ТЛО-10 ТЛО-10 ТЛО-10						
			ТН							КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69		А,В,С
				Счетчик						КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
162	ТЭЦ-12, Сб. 0,4 кВ ПР-1 маслотрансформаторной, 2с, п.3, КЛ 0,4 кВ Гостиница Ф-2	ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =100/5	B	T-0,66				
			36382-07	C	T-0,66				
		ТН	ТН отсутствуют						
			Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
	Ксч=1								
		22422-02							
163		ТЭЦ-12, Сб. 0,4 кВ ПР-1 маслотрансформатор- ной, 1с, п.6, КЛ 0,4 кВ Гостиница Ф-1	ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
	К _{гт} =100/5			B	T-0,66				
	36382-07			C	T-0,66				
	ТН		ТН отсутствуют						
			Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
	Ксч=1								
		22422-02							
164		ТЭЦ-12, Сборка №2 питания потребителей сотовой связи 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Медиасети В-1	ТТ	ТТ отсутствуют			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
	ТН			ТН отсутствуют					
			Счетчик	КТ=1/1	ZMD 310CT44.0457 S2a				
				Ксч=1					
				22422-02					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
		ТТ	ТТ отсутствуют		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
165	ТЭЦ-12, Сборка №2 питания потребителей сотовой связи 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ МТС-1	ТН	ТН отсутствуют	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	—
		Счетчик	KT=1/1 Ксч=1 22422-02		
		ТТ	KT=0,5 Ктт=100/5 36382-07		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
166	ТЭЦ-12, Сборка №2 питания потребителей сотовой связи, КЛ 0,4 кВ Соник Дуо В-1	ТН	ТН отсутствуют	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20
		Счетчик	KT=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		
		ТТ	KT=0,5 Ктт=100/5 36382-07		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
167	ТЭЦ-12, Сборка 0,4 кВ мех. мастерской, сек.2, КЛ 0,4 кВ Соник Дуо В-2	ТН	ТН отсутствуют	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20
		Счетчик	KT=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
168	ТЭЦ-12, Сборка №1 питания потребителей сотовой связи 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ МТС-2	ТТ	ТТ отсутствуют	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют		
		Счетчик	КТ=1/1		
			Ксч=1 22422-02		
169	ТЭЦ-12, Сборка №1 питания потребителей сотовой связи 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Медиасети В-2	ТТ	ТТ отсутствуют	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют		
		Счетчик	КТ=1/1		
			Ксч=1 22422-02		
170	ТЭЦ-12, ТГ-1А (15 кВ)	ТТ	КТ=0,2S	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=8000/5		
			39966-10		
			КТ=0,2		
		ТН	Ктн= $15750 \cdot \sqrt{3} / 100 \cdot \sqrt{3}$		
			25475-11		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	232 000	
			Ксч=1		
			48266-11		
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
171	ТЭЦ-12, ТГ-1А (15 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВ-ЭК 20М2С У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			ТВ-ЭК 20М2С У3				
			39966-10			ТВ-ЭК 20М2С У3				
		ТН	КТ=0,2		А	UGE 17,5				
			К _{тн} =15750:√3/100:√3			UGE 17,5				
			25475-11			UGE 17,5				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
172	ТЭЦ-12, ТГ-1Б (10 кВ)	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВ-ЭК 20М2В У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =6000/5			ТВ-ЭК 20М2В У3				
			39966-10			ТВ-ЭК 20М2В У3				
		ТН	КТ=0,2		А	UGE 12 С 1 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3			UGE 12 С 1 У3				
			25475-11			UGE 12 С 1 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
173	ТЭЦ-12, ТГ-1Б (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВ-ЭК 20М2В У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =6000/5			ТВ-ЭК 20М2В У3				
			39966-10			ТВ-ЭК 20М2В У3				
		ТН	КТ=0,2		А	UGE 12 С 1 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3			UGE 12 С 1 У3				
			25475-11			UGE 12 С 1 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
174	ТЭЦ-12, КРУЭ-220 кВ, I с.ш., КЛ 220кВ ТЭЦ-12, - Золотареvская №2	ТТ	КТ=0,2S Ктт=1200/1 39471-08		A	АМТ-ОС-245/1-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 Ктн=220000:√3/100:√3 39470-08		B	SU 245/1-6			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		C	SU 245/1-6			
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6			
175	ТЭЦ-12, КРУЭ-220 кВ, I с.ш., КЛ 220кВ ТЭЦ-12, - Пресня №2	ТТ	КТ=0,2S Ктт=1200/1 39471-08		A	АМТ-ОС-245/1-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 Ктн=220000:√3/100:√3 39470-08		B	SU 245/1-6			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		C	SU 245/1-6			
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6			
176	ТЭЦ-12, КРУЭ-220 кВ, I с.ш., КЛ 220кВ ТЭЦ-12, - Пресня №1	ТТ	КТ=0,2S Ктт=1200/1 39471-08		A	АМТ-ОС-245/1-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 Ктн=220000:√3/100:√3 39470-08		B	SU 245/1-6			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		C	SU 245/1-6			
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
177	ТЭЦ-12, КРУЭ-220 кВ, 1 с.ш., КЛ 220кВ ТЭЦ-12, - Золотареvская №1	ТТ	КТ=0,2S	A	АМТ-ОС-245/1-6	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тг} =1200/1	B	АМТ-ОС-245/1-6					
			39471-08	C	АМТ-ОС-245/1-6					
		ТН	КТ=0,2	A	SU 245/1-6					
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	SU 245/1-6					
178	ТЭЦ-12, КРУЭ-110 кВ, 3 сек., яч.2, КВЛ 110кВ ТЭЦ-12 - МГУ II цепь	Счетчик	39470-08	C	SU 245/1-6	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
		ТТ	30830-13	A, B, C	АМТ 145/3-6				1 100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S							
К _{тг} =1000/1										
179	ТЭЦ-12, КРУЭ-110 кВ, 3 сек., яч.3, КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №2	ТН	37102-08	A, B, C	SUD 145/S	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2							
			К _{тн} =110000:√3/100:√3							
		Счетчик	37114-08	A, B, C	АМТ 145/3-6				1 100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S/0,5							
Ксч=1										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
180	ТЭЦ-12, КРУЭ-110 кВ, 3 сек., яч.9, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - МГУ I цепь	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/1 37102-08			А,В,С	АМТ 145/3-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 100 000	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =110000:√3/100:√3 37114-08						
				КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1 30830-13						
		Счетчик		ЗМҚ 202С.8f6						
181	ТЭЦ-12, КРУЭ-110 кВ, 3 сек., яч.10, КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 – Сити №1	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/1 37102-08			А,В,С	АМТ 145/3-6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 100 000	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =110000:√3/100:√3 37114-08						
				КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1 30830-13						
		Счетчик		ЗМҚ 202С.8f6						
ТЭЦ-16										
	Радиосервер точного времени		67958-17		РСТВ-01-01				Системное время	
1	ТЭЦ-16, ОРУ-110 кВ, II СШ, яч.106, КВЛ 110кВ Ходынка - ТЭЦ-16, II цепь	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/5 17869-05			А В С	ВСТ ВСТ ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =110000:√3/100:√3 23894-02						
				КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1 30830-05						
		Счетчик		ЗМҚ 202С.8f6						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6				
2	ТЭЦ-16, ОРУ-110 кВ, II СШ, яч.107, КЛ 110 кВ ТЭЦ-16, - Динамо №2	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =600/5 28930-05			ВСТ ВСТ ВСТ			132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			ТН	КТ=0,2 К _{тн} =110000:√3/100:√3 23894-02			ЗНОГ-110У1 ЗНОГ-110У1 ЗНОГ-110У1						
				Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			ZMQ 202C.8f6					
		ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =5000/5 3972-73			ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3					100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН		КТ=0,5 К _{тн} =10000/100 831-69			НТМИ-10-66 А,В,С					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =5000/5 3972-73			ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3								
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000/100 831-69			НТМИ-10-66 А,В,С							
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е									
	4	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, яч.1 (ТГ-6) (контрольный)	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =5000/5 3972-73					ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3 ТШЛ-10 У3			100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000/100 831-69			НТМИ-10-66 А,В,С					
Счетчик					КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
5	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ,яч.59 (ТГ-5)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =5000/5	В	ТЛШ-10				
			11077-03	С	ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63У2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63У2				
6	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ,яч.59 (ТГ-5) (контрольный)	ТТ	1593-70	С	ЗНОМ-15-63У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТН	48266-11						
			КТ=0,5	А	ТЛШ-10				
7	ТЭЦ-16, ТГ-7 (10 кВ)	ТТ	К _{тт} =5000/5	В	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			11077-03	С	ТЛШ-10				
			КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63У2				
		ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63У2				
			1593-70	С	ЗНОМ-15-63У2				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
			48266-11						
		ТТ	КТ=0,2	А	ТШВ15Б				
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ15Б				
		ТТ	5719-76	С	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63				
		ТН	1593-70	С	ЗНОМ-15-63				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Счетчик	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
8	ТЭЦ-16, ТГ-7 (10 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШВ15Б	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5		ТШВ15Б				
			5719-76		ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-15-63				
			1593-70	С	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	К _{сч} =1								
	48266-11								
9	ТЭЦ-16, ОРУ-110 кВ, I СШ, яч.110, КВЛ 110кВ Ходынка - ТЭЦ-16, I цепь	ТТ	КТ=0,2S	А	ВСТ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	264 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1200/5		ВСТ				
			17869-05		ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОГ-110У1				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	В	ЗНОГ-110У1				
			ф.А,В 23894-02; ф.С 61431-15	С	ЗНОГ-110				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	К _{сч} =1								
	30830-05								
10	ТЭЦ-16, ОРУ-110 кВ, I СШ, яч.108, КЛ 110кВ ТЭЦ-16, - Динамо №1	ТТ	КТ=0,2	А	ВСТ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		ВСТ				
			28930-05		ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОГ-110У1				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	В	ЗНОГ-110У1				
			ф.А,В 23894-02; ф.С 61431-15	С	ЗНОГ-110				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	К _{сч} =1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
11	ТЭЦ-16, ОРУ-110 кВ, II СШ, яч.109, КЛ 110 кВ ТЭЦ-16, - Токамак	ТТ	КТ=0,2S Ктт=600/5 17869-10		А	ВСТ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 23894-02		А	ЗНОГ-110У1			
					В	ЗНОГ-110У1			
					С	ЗНОГ-110У1			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1						
			30830-05			ZMQ 202C.8f6			
12	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.III, яч.88-1, КЛ 10 кВ 27007	ТТ	КТ=0,2S Ктт=600/5 17085-98		А	TPU4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 17083-08		В	ТПР 4			
					С	ТПР 4			
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1						
			22422-07			ZMD 405CT44.0457 S2			
13	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.89-2, КЛ 10 кВ 27008	ТТ	КТ=0,2S Ктт=600/5 17085-98		А	TPU4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 17083-98		В	ТПР 4			
					С	ТПР 4			
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1						
			22422-07			ZMD 405CT44.0457 S2			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
17	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.16, КЛ 10 кВ14114α+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{гн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
18	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.16, КЛ 10 кВ 14115α+15058α	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{гн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
19	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.4-1, КЛ 10 кВ 10180	ТТ	КТ=0,2S	А	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5		ТПУ4				
			17085-98		ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	А	ТJP 4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		ТJP 4				
			17083-98		ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	К _{сч} =1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
20	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 4-2, КЛ 10 кВ 20176β	ТТ	КТ=0,2S	A	TRU4	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		TRU4				
			17085-98		TRU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-98	C	ТJP 4				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3					
Ксч=1									
22422-07									
21	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 14, КЛ 10 кВ 12079β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		B				-
			1261-59		C				ТПОЛ-10
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100		ZMD 405CT44.0457 S2				
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
22422-02									
22	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 8, КЛ 10 кВ 10152α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		B				-
			1261-59		C				ТПОЛ-10
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100		ZMD 405CT44.0457 S2				
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
23	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.8, КЛ 10 кВ 10134+20059	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
24	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.6, КЛ 10 кВ 20177+12079а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
25	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.6, КЛ 10 кВ 10152б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
26	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.10-2, КЛ 10 кВ 10128β	ТТ	КТ=0,2S		А	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5						
			17085-98						
		ТН	КТ=0,5		А	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3						
			17083-98						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
Ксч=1									
22422-07									
27	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.10-1, КЛ 10 кВ 11327β	ТТ	КТ=0,2S		А	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5						
			17085-98						
		ТН	КТ=0,5		А	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3						
			17083-98						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
Ксч=1									
22422-07									
28	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.18, КЛ 10 кВ 14114γ+δ	ТТ	КТ=0,5		А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5						
			1261-59						
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
			К _{гн} =10000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
29	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.18, КЛ 10 кВ 14115β+15058β	ТТ	КТ=0,5		ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5		НАМИ-10-95 УХЛ2 А,В,С				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	К _{сч} =1								
	22422-02								
30	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.36, КЛ 10 кВ20055α+β	ТТ	КТ=0,5		ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5		НАМИ-10-95 УХЛ2 А,В,С				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	К _{сч} =1								
	22422-02								
31	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.34-3, КЛ 10 кВ12204	ТТ	КТ=0,2S		ТПУ40.13		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		ТПУ40.13				
			39477-08		ТПУ40.13				
		ТН	КТ=0,5		ТJP 4 ТJP 4 ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3						
			17083-98						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	К _{сч} =1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
32	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.36, КЛ 10 кВ 12291а+б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			1261-59	С	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
33	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.38, КЛ 10 кВ 20097а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			1261-59	С	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
34	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.38, КЛ 10 кВ 11165	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	В	-				
			1261-59	С	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
35	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.40-3, КЛ 10 кВ 11092	ТТ		КТ=0,2S	A	ТРУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =600/5		ТРУ4			
				17085-98		ТРУ4			
		ТН		КТ=0,5	A	ТJR 4			
				К _{гтн} =10000:√3/100:√3		ТJR 4			
				45423-10		ТJR 4			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				
36	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.40-1, КЛ 10 кВ 11171	ТТ		КТ=0,2S	A	ТРУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =600/5		ТРУ4			
				17085-98		ТРУ4			
		ТН		КТ=0,5	A	ТJR 4			
				К _{гтн} =10000:√3/100:√3		ТJR 4			
				45423-10		ТJR 4			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				
37	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.44, КЛ 10 кВ 12150а+14155а	ТТ		КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =600/5		ТЛП-10			
				30709-11		ТЛП-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
				К _{гтн} =10000/100					
				20186-00					
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				

1	2	3			4			5	6
38	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 44, КЛ 10 кВ 12140а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТП-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТП-10				
			30709-11	C	ТП-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
39	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 91-1, КЛ 10 кВ 27021а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТПУ4				
			17085-98	C	ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТПР 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ТПР 4				
			45423-10	C	ТПР 4				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									
40	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 90-2, КЛ 10 кВ 27020б	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТПУ4				
			17085-98	C	ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТПР 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ТПР 4				
			17083-98	C	ТПР 4				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
41	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.34-1, КЛ 10 кВ 11327а	ТТ	КТ=0,2S			A	TPU40.13	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	TPU40.13		
			39477-08			C	TPU40.13		
		ТН	КТ=0,5			A	ТJP 4		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			B	ТJP 4		
			17083-98			C	ТJP 4		
		Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2			
Ксч=1									
22422-02									
42	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.34-2, КЛ 10 кВ 21136	ТТ	КТ=0,2S			A	TPU40.13	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	TPU40.13		
			39477-08			C	TPU40.13		
		ТН	КТ=0,5			A	ТJP 4		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			B	ТJP 4		
			17083-98			C	ТJP 4		
		Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2			
Ксч=1									
22422-02									
43	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.52-1, КЛ 10 кВ 17060а	ТТ	КТ=0,5S			A	TPU	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5			B	TPU		
			51368-12			C	TPU		
		ТН	КТ=0,5			A	ТJP		
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			B	ТJP		
			51401-12			C	ТJP		
		Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457			
Ксч=1									
53319-13									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
47	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 48, КЛ 10 кВ 14155β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А, В, С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
48	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 48, КЛ 10 кВ 12140β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А, В, С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
49	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 70-2, КЛ 10 кВ 11090α+β	ТТ	КТ=0,2S	А	ТПУ4	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		ТПУ4				
			17085-98		ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	А	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		ТJP 4				
			17083-98		ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	К _{сч} =1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
50	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.70-1, КЛ 10 кВ резерв	ТТ	КТ=0,2S	A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			К _{тт} =600/5	B	ТРУ4						
			17085-98	C	ТРУ4						
		ТН	КТ=0,5	A	ТJR 4						
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJR 4						
51	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.66, КЛ 10кВ 12139	Счетчик	17083-98	C	ТJR 4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
			Ксч=1								
		ТТ	22422-07	A	ТПФМ-10				8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	B	-						
К _{тт} =400/5	C		ТПФМ-10								
52	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.66, КЛ 10кВ 11055	ТН	814-53	A,В,С	НАМИТ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2							
			К _{тн} =10000/100								
		Счетчик	16687-97						8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1								
Ксч=1											
	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.66, КЛ 10кВ 11055	ТТ	22422-02	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5	B	-						
			К _{тт} =400/5	C	ТПФМ-10						
		ТН	814-53	A,В,С	НАМИТ-10				8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2							
К _{тн} =10000/100											
	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.66, КЛ 10кВ 11055	Счетчик	16687-97				8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5S/1								
			Ксч=1								
		Счетчик	22422-02						8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ZMD 405CT44.0457 S2								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
53	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.62, КЛ 10кВ 21040а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			Ктн=10000/100						
			16687-97						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
54	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.64, КЛ 10кВ 11141	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		-				
			1261-02		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			Ктн=10000/100						
			16687-97						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
55	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.64, КЛ 10кВ 11118	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		-				
			1261-02		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			Ктн=10000/100						
			16687-97						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
56	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 60, КЛ 10кВ 12293	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			К _{ТН} =10000/100						
57	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 60, КЛ 10кВ 12292а+β	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			16687-97						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	A				ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	
			К _{ТТ} =600/5	B					
1261-59	C								
58	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 74-2, КЛ 10 кВ 12150β	ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТН} =10000:√3/100:√3						
			17083-98						
		Счетчик	КТ=0,5S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
22422-07									

1	2	3			4			5	6
59	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, яч. 74 1, КЛ 10 кВ 29007	ТТ	КТ=0,2S	A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=600/5	B	ТРУ4				
			17085-98	C	ТРУ4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJR 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ТJR 4				
60	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 14113β	Счетчик	17083-98	C	ТJR 4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07						
			КТ=0,5	A	ТПФМ-10				
61	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 11049β	ТН	КТн=300/5	B	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			814-53	C	ТПФМ-10				
			КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2					
		Счетчик	КТн=10000/100	A,B,C					
			20186-00	ZMD 405CT44.0457 S2					
61	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 11049β	ТТ	КТ=0,5S/1				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТН	КТ=0,5	A	ТПФМ-10				
			КТн=300/5	B	-				
61	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 11049β	Счетчик	814-53	C	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			КТн=10000/100	A,B,C					
		ТН	20186-00	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
61	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 11049β	Счетчик	Ксч=1				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			22422-02						
			КТ=0,5						
		ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10				
			КТн=300/5	B	-				
61	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 9, КЛ 10 кВ 11049β	ТН	814-53	C	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			КТн=10000/100	A,B,C					
		Счетчик	20186-00	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						

1	2	3			4			5	6			
62	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 78, КЛ 10кВ 17056	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =400/5	B	-							
			814-53	C	ТПФМ-10							
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10							
			К _{тн} =10000/100									
63	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 78, КЛ 10кВ 12039+16105	Счетчик	16687-97	ZMD 405СТ44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5S/1									
			Ксч=1									
		ТТ	22422-02	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07				8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	B	-							
К _{тт} =400/5	C		ТПФМ-10									
64	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, яч. 88 2, КЛ 10 кВ ЛучьЦОД Меркурий	ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3									
			17083-98									
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3								
			Ксч=1									
			22422-07									

1	2	3			4		5	6
65	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.62, КЛ 10кВ 27018	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =400/5	B				
			814-53	C				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10			
			К _{ТН} =10000/100					
Счетчик	16687-97	ZMD 405CT44.0457 S2						
66	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.72-2, КЛ 10 кВ 26044	ТТ	КТ=0,5S	A	ТРУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =600/5	B				
			17085-98	C				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJR 4			
			К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ТJR 4			
Счетчик	17083-98	C	ТJR 4					
67	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.76, КЛ 10кВ 12037+15057	ТТ	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1					
			53319-13					
		ТН	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10			
			К _{ТН} =10000/100	B	-			
Счетчик	1261-59	C	ТПОЛ-10					
		ТТ	КТ=0,5	A	НАМИТ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =600/5	B				
			1261-59	C				
		ТН	КТ=0,5	A,В,С	НАМИТ-10			
			К _{ТН} =10000/100					
Счетчик	16687-97	ZMD 405CT44.0457 S2						
		ТТ	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1					
			53319-13					
		ТН	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10			
			К _{ТН} =10000/100	B	-			
Счетчик	1261-59	C	ТПОЛ-10					

1	2	3			4			5	6
68	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.76, КЛ 10кВ 19037	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10				
			Ктн=10000/100						
			16687-97						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
69	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.72-І, КЛ 10 кВ 15107	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТПУ4				
			17085-98	C	ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТЈР 4				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ТЈР 4				
			17083-98	C	ТЈР 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
70	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІІ, яч.82, КЛ 10кВ 20095+19035	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10				
			Ктн=10000/100						
			16687-97						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
71	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.Ш, яч.82, КЛ 10кВ 141558	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
72	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.П, яч.5-1, КЛ 10кВ 20123	ТТ	КТ=0,2S	А	ТПУ4		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		ТПУ4				
			17085-98		ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	А	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ТJP 4			
Счетчик	17083-98	С	ТJP 4						
	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	22422-02								
73	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.П, яч.5-2, КЛ 10кВ 210408	ТТ	КТ=0,2S	А	ТПУ4		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		ТПУ4				
			17085-98		ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5	А	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ТJP 4			
Счетчик	17083-98	С	ТJP 4						
	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
74	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ, сек.П, яч.3, КЛ 10кВ 16111	ТТ	КТ=0,5S		А	ТЛЮ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			ТЛЮ-10				
			25433-11			ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1				ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1									
	22422-02									
75	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ, сек.П, яч.3, КЛ 10кВ 12074	ТТ	КТ=0,5S		А	ТЛЮ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			ТЛЮ-10				
			25433-11			ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1				ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1									
	22422-02									
76	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.П, яч.5-3, КЛ 10кВ 11001	ТТ	КТ=0,2S		А	ТПУ4		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			ТПУ4				
			17085-98			ТПУ4				
		ТН	КТ=0,5		А	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ТJP 4				
			17083-98			ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1				ZMD 405CT44.0457 S2					
	К _{сч} =1									
	22422-02									

1	2	3			4			5	6
77	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 13, КЛ 10 кВ 10181β+10166	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	20186-00	ZMD 405СТ44.0457 S2							
78	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 13, КЛ 10 кВ 10021α+β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	20186-00	ZMD 405СТ44.0457 S2							
79	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 7, КЛ 10 кВ 14113α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 - ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=300/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	20186-00	ZMD 405СТ44.0457 S2							
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,5	A	ТПФМ-10				
			КТт=300/5	B	-				
			814-53	C	ТПФМ-10				
			КТ=0,5						
			КТн=10000/100						
			20186-00						
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
83	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 29, КЛ 10 кВ 21042β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	20186-00	ЗМД 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
84	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 11, КЛ 10 кВ 10021γ+δ	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	20186-00	ЗМД 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
85	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 25, КЛ 10 кВ 21042α	ТТ	КТ=0,5S	А	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			70109-17						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	20186-00	ЗМД 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
86	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 17-1, КЛ 10 кВ 20181β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5							
			17085-98							
		ТН	КТ=0,5	A	ТJR 4					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3						B	ТJR 4
			17083-98							
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3								
	Ксч=1									
	22422-07									
87	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 15, КЛ 10 кВ 20181α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5						B	-
			1261-59							
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			К _{тн} =10000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-02									
88	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 15, КЛ 10 кВ 14093α+β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5						B	-
			1261-59							
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			К _{тн} =10000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
89	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 11, КЛ 10 кВ 10181а+10167	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
90	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 29, КЛ 10 кВ 12168+12099б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
91	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 65, КЛ 10 кВ 11131+18098б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
92	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 47-1, КЛ 10 кВ 11039	ТТ	КТ=0,2S		A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТРУ4			
			17085-98		C	ТРУ4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJR 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJR 4			
			17083-08		C	ТJR 4			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
93	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 47-3, КЛ 10 кВ 20096	ТТ	КТ=0,2S		A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТРУ4			
			17085-98		C	ТРУ4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJR 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJR 4			
			17083-08		C	ТJR 4			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
94	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 35, КЛ 10 кВ 26038	ТТ	КТ=0,5		A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			1261-02		C	ТПОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5		НАМИ-10-95 УХЛ2 А,В,С				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
95	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 35, КЛ 10 кВ 12040	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			1261-02						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
96	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 89-1, КЛ 10 кВ 27020а	Счетчик	20186-00	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	А				ТПУ4	
			КТ=0,2S						В
К _{тт} =600/5	С								
97	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 97-1, КЛ 10 кВ 27021б	ТН	17085-98	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5						
			К _{тн} =10000:√3/100:√3						
		Счетчик	17083-08	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
98	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 97-1, КЛ 10 кВ 27021в	ТТ	22422-07	А	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S						В
			К _{тт} =600/5						С
		ТН	17085-98	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000:√3/100:√3									
99	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 97-1, КЛ 10 кВ 27021г	Счетчик	17083-08	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	А	ТПУ4				
			КТ=0,2S						В
К _{тт} =600/5	С								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
98	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 43, КЛ 10 кВ 11172а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 - ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{гн} =10000/100						
99	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 43, КЛ 10 кВ 10158	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	A				ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	
			К _{гг} =600/5	B					
1261-02	C								
100	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 33-1, КЛ 10кВ 20120	ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гн} =10000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
22422-02									
	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 33-1, КЛ 10кВ 20120	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПУ4 ТПУ4 ТПУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B					
			17085-98	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ТПР 4 ТПР 4 ТПР 4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B					
17083-98	C								
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
101	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 33-2, КЛ 10 кВ 14106	ТТ	КТ=0,2S		A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТРУ4			
			17085-98		C	ТРУ4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJR 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJR 4			
			17083-98		C	ТJR 4			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07		ZMD 402CT44.0457 S3						
102	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 39, КЛ 10 кВ 14156	ТТ	КТ=0,5		A	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5		B	-			
			814-53		C	ТПФМ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2						
103	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 45, КЛ 10 кВ 26016	ТТ	КТ=0,5		A	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5		B	-			
			814-53		C	ТПФМ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
104	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 45, КЛ 10 кВ 27050	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
105	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 39, КЛ 10 кВ 11172β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
106	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 49, КЛ 10 кВ 12047	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
113	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.73, Кл 10 кВ 12041γ+δ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
114	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.73, Кл 10 кВ 12035	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2			12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10			
				К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10			
		30709-11		C	ТЛП-10				
		115	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.63, Кл 10 кВ 12243α+12101β	ТН	КТ=0,5	A,B,C			НТМИ-10-66
К _{тн} =10000/100 831-69									
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02				ZMD 405СТ44.0457 S2				
	ТТ			КТ=0,5	A	ТПОФ-10			
				К _{тт} =600/5	B	-			
518-50		C	ТПОФ-10						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
116	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.63, КЛ 10 кВ 11161	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			518-50	C	ТПОФ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
117	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.71, КЛ 10 кВ 20116	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			1261-59	C	ТПОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
118	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.71, КЛ 10 кВ 15144	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5	B	-			
			1261-59	C	ТПОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66			
			К _{тн} =10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

1	2	3			4			5	6			
122	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 51, КЛ 10 кВ 12036β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =600/5	B	-							
			1261-59	C	ТПОЛ-10							
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИ-10-95 УХЛ2							
			К _{тн} =10000/100									
123	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 75-1, КЛ 10 кВ 15117α	Счетчик	20186-00	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5S/1									
			Ксч=1									
		ТТ	22422-02							УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S	A	ТПУ							
К _{тт} =600/5	B		ТПУ									
124	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 75-2, КЛ 10 кВ 15117β	Счетчик	51368-12	C	ТПУ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5	A	ТПУ							
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТПУ							
		ТН	51401-12	C	ТПУ				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3								
Ксч=1												
125	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 75-3, КЛ 10 кВ 15117γ	Счетчик	53319-13	ZMD 405CT44.0457 S3			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1									
			Ксч=1									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТПУ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07			12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5	B	ТПУ							
51368-12	C		ТПУ									
126	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 75-4, КЛ 10 кВ 15117δ	Счетчик	КТ=0,5	A	ТПУ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000			Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТПУ							
			51401-12	C	ТПУ							
		ТН	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1									
53319-13												

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
125	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.77, КЛ 10 кВ 11175а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
126	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.77, КЛ 10 кВ 11175б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
127	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.81, КЛ 10 кВ 20097б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
128	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.81, КЛ 10 кВ 14155γ+28008	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{гн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
129	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.I, яч.46-3, КЛ 10 кВ 12199	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B					ТПУ4
			17085-98	C					ТПУ4
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B					ТJP 4
			17083-08	C					ТJP 4
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
130	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.I, яч.46-2, КЛ 10 кВ резерв	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПУ4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B					ТПУ4
			17085-98	C					ТПУ4
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B					ТJP 4
			17083-98	C					ТJP 4
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
131	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.46-1, КЛ 10 кВ 12038	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5		B	TPU4			
			17085-98		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-08		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
132	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.37-1, КЛ 10кВ резерв	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5		B	TPU4			
			17085-98		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-98		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
133	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.37-2, КЛ 10кВ 17060у	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5		B	TPU4			
			17085-98		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-08		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
134	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 37-3, КЛ 10кВ 170608	ТТ	КТ=0,2S		A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		B	ТРУ4				
			17085-98		C	ТРУ4				
		ТН	КТ=0,5		A	ТJR 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJR 4				
			17083-08		C	ТJR 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
135	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 15, КЛ 6 кВ 5123а	ТТ	КТ=0,5S		A	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5		B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17		C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
136	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 15, КЛ 6 кВ 3822γ	ТТ	КТ=0,5S		A	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5		B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17		C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
137	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.І, яч.11, КЛ 6 кВ 3822δ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17	C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктп=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
138	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.І, яч.11, КЛ 6 кВ 2251α	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5	B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17	C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктп=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
139	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.І, яч.27, КЛ 6 кВ 1786α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктп=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
140	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.I, яч.27, КЛ 6 кВ 411а+β	ТТ	КТ=0,5		А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =600/5			-				
			1261-59			ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
141	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.I, яч.13, КЛ 6 кВ 2511	ТТ	КТ=0,5		А	ТПФМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =300/5			-				
			814-53			ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									
142	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.I, яч.13, КЛ 6 кВ 3305	ТТ	КТ=0,5		А	ТПФМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =300/5			-				
			814-53			ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100							
			20186-00							
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
143	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.І, яч.35, КЛ 6 кВ 1036	ТТ	КТ=0,5S	А	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =300/5		ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17		ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
144	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, яч.35, КЛ 6 кВ 1925β+5114β	ТТ	КТ=0,5S	А	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =300/5		ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17		ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
145	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек.І, яч.5, КЛ 6 кВ 1000β+γ	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =300/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
146	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 18, КЛ 6 кВРСИЦ-2	ТТ	КТ=0,2S		A	ТРУ4	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5		B	ТРУ4			
			17085-98		C	ТРУ4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТПР 4			
			К _{тн} =6000:√3/100:√3		B	ТПР 4			
			17083-98		C	ТПР 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S3						
	Ксч=1								
	22422-02								
147	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 14, КЛ 6 кВ 498β	ТТ	КТ=0,5		A	ТПФ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5		B	-			
			517-50		C	ТПФ			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
148	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 14, КЛ 6 кВ 881β	ТТ	КТ=0,5		A	ТПФ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5		B	-			
			517-50		C	ТПФ			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2			
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
149	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 29, КЛ 6 кВ 41 I γ+δ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
150	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 29, КЛ 6 кВ 1786β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
151	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 8, КЛ 6 кВ 2222	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10 ТЛП-10 ТЛП-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B					
			30709-11	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
152	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 8, КЛ 6 кВ 498а+881а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5	B	ТЛП-10					
			30709-11	C	ТЛП-10					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2					
			Ктн=6000/100							
153	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 9, КЛ 6 кВ 2004а	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			20186-00							
			КТ=0,5S/1							
		ТТ	КТт=300/5						A	ТПОЛ-СВЭЛ
			70109-17						B	ТПОЛ-СВЭЛ
154	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. 9, КЛ 6 кВ 2251β+2522	ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=6000/100							
			Счетчик	20186-00	ZMD 405СТ44.0457 S2					НАМИ-10-95 УХЛ2
		КТ=0,5S/1								
		22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
155	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 16, КЛ 6 кВ 2252а+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФ	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5						
			517-50						
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
156	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, яч. 16, КЛ 6 кВ 285	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФ	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5						
			517-50						
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
157	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. 10, КЛ 6 кВ 5123β+2004β	ТТ	КТ=0,5S	А	ТЛП-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						
			30709-11						
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
158	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, яч.10, Кл 6 кВ 5114а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	7 200	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергетическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						
		159	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч.32, Кл 6 кВ 824б	ТТ	КТ=0,5S				A
К _{тт} =300/5	B				ТПОЛ-СВЭЛ				
70109-17	C				ТПОЛ-СВЭЛ				
ТН	КТ=0,5			А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
	К _{тн} =6000/100								
	20186-00								
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2					
	Ксч=1								
	22422-02								
160	ТЭЦ-16, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч.32, Кл 6 кВ 824а			ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-СВЭЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600
		К _{тт} =300/5	B		ТПОЛ-СВЭЛ				
		70109-17	C		ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			К _{тн} =6000/100						
			20186-00						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
161	ТЭЦ-16, ГРУ -6 кВ, сек. II, яч.30, КЛ 6 кВ 1925а	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-СВЭЛ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	009 €	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17	C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
162	ТЭЦ-16, ГРУ -6 кВ, сек. II, яч.30, КЛ 6 кВ 1000а±δ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-СВЭЛ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	009 €	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	ТПОЛ-СВЭЛ				
			70109-17	C	ТПОЛ-СВЭЛ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
163	ТЭЦ-16, ГРУ -6 кВ, сек. I, яч.5, КЛ 6 кВ РСИЦ-1	ТТ	КТ=0,2S	A	ТПОЛ-10-3-У3		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	009 €	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=300/5	B	ТПОЛ-10-3-У3				
			1261-08	C	ТПОЛ-10-3-У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИ-10-95 УХЛ2				
			Ктн=6000/100						
			20186-00						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
164	ТЭЦ-16, ЗРУ-20кВ яч. № 203	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 6				
			КТн=20000:√3/100:√3	B	ТJP 6				
			36412-07	C	ТJP 6				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	22422-07								
165	ТЭЦ-16, ЗРУ-20 кВ, сек.I, яч.107, КЛ 20 кВ линия №4	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 6				
			КТн=20000:√3/100:√3	B	ТJP 6				
			36412-07	C	ТJP 6				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	22422-07								
166	ТЭЦ-16, ЗРУ-20 кВ, сек.I, яч.104, КЛ 20 кВ линия №3	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 6				
			КТн=20000:√3/100:√3	B	ТJP 6				
			36412-07	C	ТJP 6				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
167	ТЭЦ-16, ЗРУ-20кВ яч. № 103	ТТ	КТ=0,2S		А	ТПУ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5						
			51368-12						
		ТН	КТ=0,5		А	ТJP 6			
			К _{гтн} =20000:√3/100:√3						
168	ТЭЦ-16, ЗРУ-20кВ яч. № 105	Счетчик	36412-07		С	ТJP 6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1,0						
			Kсч=1						
		ТТ	КТ=0,2S		А	ТПУ			
			К _{гт} =600/5						
51368-12									
169	ТЭЦ-16, ЗРУ-20кВ яч. № 201	ТН	КТ=0,5		А	ТJP 6	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гтн} =20000:√3/100:√3						
			36412-07						
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0		С	ТJP 6			
			Kсч=1						
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
170	ТЭЦ-16, ЗРУ-20 кВ, сек.П, яч.202, КЛ 20 кВ линия №1	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 6				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	ТJP 6				
			36412-07	C	ТJP 6				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-07							
171	ТЭЦ-16, ЗРУ-20 кВ, сек.П, яч.204, КЛ 20 кВ линия №2	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 6				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	ТJP 6				
			36412-07	C	ТJP 6				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-07							
172	ТЭЦ-16, ТГ-8А	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 810/650	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 400 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =12000/1	B	GSR 810/650				
			25477-08	C	GSR 810/650				
		ТН	КТ=0,2	A	UGE 24				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	UGE 24				
			25475-11	C	UGE 24				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 P.B.E							
	Ксч=1								
		48266-11							

1	2	3			4			5	6
173	ТЭЦ-16, ТГ-8А (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 810/650	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=12000/1	B	GSR 810/650				
			25477-08	C	GSR 810/650				
		ТН	КТ=0,2	A	UGE 24				
			Ктн=20000:√3/100:√3	B	UGE 24				
174	ТЭЦ-16, ТГ-8Б	Счетчик	25475-11	C	UGE 24	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11						
			КТ=0,2S	A	GSR 630/470				
Ктт=8000/1	B		GSR 630/470						
175	ТЭЦ-16, ТГ-8Б (контрольный)	ТТ	25477-08	C	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2	A	UGE-17,5				
			Ктн=15750:√3/100:√3	B	UGE-17,5				
		ТН	25475-08	C	UGE-17,5				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
176	ТЭЦ-16, ТГ-8Б (контрольный)	Счетчик	48266-11				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2S	A	GSR 630/470				
			Ктт=8000/1	B	GSR 630/470				
		ТТ	25477-08	C	GSR 630/470				
			КТ=0,2	A	UGE-17,5				
Ктн=15750:√3/100:√3	B		UGE-17,5						
177	ТЭЦ-16, ТГ-8Б (контрольный)	ТН	25475-08	C	UGE-17,5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		Счетчик	48266-11						
			КТ=0,2S	A	GSR 630/470				
Ктт=8000/1	B		GSR 630/470						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
176	ТЭЦ-16, КРУЭ-220 кВ, II СШ, КЛ 220 кВ ТЭЦ-16, - Мневники №2	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A	АМТ-ОС-245/1-6	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2			A	SU 245/1-6			
			К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08			B	SU 245/1-6			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			C	SU 245/1-6			
			30830-13			ZMQ 202C.8f6				
			ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A			АМТ-ОС-245/1-6
				КТ=0,2			B			АМТ-ОС-245/1-6
К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08				C	АМТ-ОС-245/1-6					
177	ТЭЦ-16, КРУЭ-220 кВ, II СШ, КЛ 220 кВ ТЭЦ-16, - Ваганьковская №2	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A	АМТ-ОС-245/1-6	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2			B	АМТ-ОС-245/1-6			
			К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08			C	АМТ-ОС-245/1-6			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			ZMQ 202C.8f6				
			30830-13							
			ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A			АМТ-ОС-245/1-6
				КТ=0,2			B			АМТ-ОС-245/1-6
К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08				C	АМТ-ОС-245/1-6					
178	ТЭЦ-16, КРУЭ-220 кВ, I СШ, КЛ 220 кВ ТЭЦ-16, - Ваганьковская №1	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A	АМТ-ОС-245/1-6	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2			B	АМТ-ОС-245/1-6			
			К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08			C	АМТ-ОС-245/1-6			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			ZMQ 202C.8f6				
			30830-13							
			ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/1 39471-08			A			АМТ-ОС-245/1-6
				КТ=0,2			B			АМТ-ОС-245/1-6
К _{тпн} =220000:√3/100:√3 39470-08				C	АМТ-ОС-245/1-6					

1	2	3			4			5	6
182	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.87-1, КЛ 10 кВ Авиапарк-871	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	TJP 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP 4				
			45423-10	C	TJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
183	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ,яч.90 1, КЛ 10 кВ Паллант-2	ТТ	КТ=0,5	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	TJP 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP 4				
			45423-10	C	TJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								
184	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.III, яч.92-2, КЛ 10 кВ 3002β	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	TJP 4				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP 4				
			45423-10	C	TJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
185	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.85-3, КЛ 10 кВ 3002а	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			45423-10	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
186	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.II, яч.47-2, КЛ 10кВ 3001б	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			45423-10	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
187	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.I, яч.40-2, КЛ 10 кВ 3001а	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			45423-10	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
188	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.I, яч.2-1, КЛ 10 кВ 494 УНРа	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-98	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
189	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ,яч.2- 2, КЛ 10 кВ 2-2	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-08	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
190	ТЭЦ-16, Фидер Резерв яч.2-3	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-08	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
191	ТЭЦ-16, Фидер Резерв яч.97-3	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			TPU4			
			17085-98			TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	TJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			TJP 4			
			17083-08			TJP 4			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
Ксч=1									
22422-07									
192	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.17-3, КЛ 10кВ Минсен-2	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			TPU4			
			17085-98			TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	TJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			TJP 4			
			17083-98			TJP 4			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
Ксч=1									
22422-07									
193	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІV, яч.93-1, КЛ 10 кВ 494 УНРб	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4		12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5			TPU4			
			45424-10			TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	TJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3			TJP 4			
			45423-10			TJP 4			
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S3				
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
194	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 74-3, КЛ 10 кВ 27187β	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	TPU4			
			45424-10		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-98		C	ТJP 4			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
195	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ, сек. III, яч. 70-3, ф. Паллант-1	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	TPU4			
			45424-10		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-98		C	ТJP 4			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
196	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 4-3, КЛ 10 кВ 27187α	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	TPU4			
			45424-10		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-98		C	ТJP 4			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3				
			Ксч=1						
			22422-07						

1	2	3			4			5	6
197	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.10-3, КЛ 10 кВ Минсен-1	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			45424-10	C	TPU4				
			КТ=0,5	A	ТJP 4				
		КТн=10000:√3/100:√3	B	ТJP 4					
		Счетчик	17083-98	C	ТJP 4				
	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3						
	Ксч=1								
			22422-07						
198	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.33-3 (резерв)	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
			КТ=0,5	A	ТJP 4				
		КТн=10000:√3/100:√3	B	ТJP 4					
		Счетчик	17083-08	C	ТJP 4				
	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3						
	Ксч=1								
			22422-07						
199	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ яч. № 87-3	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
			КТ=0,5	A	ТJP 4				
		КТн=10000:√3/100:√3	B	ТJP 4					
		Счетчик	45423-10	C	ТJP 4				
	КТ=0,5S/1,0		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
200	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.I, яч.52-3, КЛ 10 кВ Авиапарк-523	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
			КТ=0,5	A	TJP				
		ТН	КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP				
			51401-12	C	TJP				
			ZMD 405CT44.0457 S3						
201	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.III, яч.72-3, КЛ 10 кВ Авиапарк-723	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
			КТ=0,5	A	TJP				
		ТН	КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP				
			51401-12	C	TJP				
			ZMD 405CT44.0457 S3						
202	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек.IV, яч.75-3, КЛ 10 кВ Авиапарк-753	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
			КТ=0,5	A	TJP				
		ТН	КТн=10000:√3/100:√3	B	TJP				
			51401-12	C	TJP				
			ZMD 405CT44.0457 S3						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
203	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 92-3, КЛ 10 кВ Ф. №2-ОЦ	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{гт} =600/5	B	TPU4					
			17085-98	C	TPU4					
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4					
204	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. IV, яч. 87-2, КЛ 10 кВ Ф. №1-ОЦ	Счетчик	45423-10	C	ТJP 4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3						
			22422-07							
		ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4				12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гт} =600/5	B	TPU4					
17085-98	C		TPU4							
205	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, сек. III, яч. 88-3, КЛ 10 кВ 27188а	ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4					
			45423-10	C	ТJP 4					
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 c2 S3						
			Ксч=1							
53319-13										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
206	ТЭЦ-16, ГРУ -10 кВ, сек.IV, яч.93-2, КЛ 10 кВ 27188β	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	TPU4			
			17085-98		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			45423-10		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1,0		ZMD 405CR44.0457 c2 S3						
	Ксч=1								
			53319-13						
207	ТЭЦ-16, ГРУ -10 кВ,яч.90 3, КЛ 10 кВ 10005α	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	14 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =700/5		B	TPU			
			51368-12		C	TPU			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			45423-10		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1,0		ZMD 405CR44.0457 c2 S3						
	Ксч=1								
			53319-13						
208	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ яч. № 92-1	ТТ	КТ=0,2S		A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{гг} =600/5		B	TPU4			
			17085-98		C	TPU4			
		ТН	КТ=0,5		A	ТJP 4			
			К _{гн} =10000:√3/100:√3		B	ТJP 4			
			17083-98		C	ТJP 4			
Счетчик	КТ=0,5S/1,0		ZMD 405CR44.0457 c2 S3						
	Ксч=1								
			53319-13						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
209	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, яч.93 3, Кл 10 кВ Луч а ЦОД Меркурий	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-98	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 c2 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
210	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ яч. № 91-3	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-08	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 c2 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
211	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ,яч.91 2, Кл 10 кВ 91-2	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-08	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 c2 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
212	ТЭЦ-16, ГРУ-10 кВ, яч. 85 2, Кл 10 кВ 10005Б	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	14 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=700/5	B	TPU				
			51368-12	C	TPU				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			45423-10	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 с2 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
213	ТЭЦ-16, ГРУ-10кВ яч. № 85-1	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,5	A	ТJP 4				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-98	C	ТJP 4				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CR44.0457 с2 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
ТЭЦ-17									
1	ПС 110 кВ Головлинка, РУ 10 кВ, яч. 20, фидер 10 кВ № 20	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=100/5	B	-				
			30709-08	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-10-66 У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М					
			Ксч=1						
			36697-08						

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4	5	6		
	Радиосервер точного времени	67958-17		РСТВ-01-01		Системное время		
2	ТЭЦ-17, БНС КРУ-10 кВ, фидер 10 кВ № 1 БНС	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛО-10-2	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5	B	ТЛО-10-2			
			25433-08	C	ТЛО-10-2			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛП-10 У2			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛП-10У2			
			23544-07	C	ЗНОЛП-10У2			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD405CT44.0457 S3				
3	ТЭЦ-17, Г1	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =3000/5	B	ТПШЛ-10			
			1423-60	C	ТПШЛ-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66		000 09	
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
4	ТЭЦ-17, Г1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =3000/5	B	ТПШЛ-10			
			1423-60	C	ТПШЛ-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66		000 09	
			К _{тн} =10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
			Ксч=1	УСПД				000 09
			48266-11	ТК16L.31.00				
				Рег. № 36643-07				
			КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	000 09		
			К _{тт} =3000/5	B	ТПШЛ-10			
			1423-60	C	ТПШЛ-10			
			КТ=0,5	A	НОМ-10-66		000 09	
К _{тн} =10000/100	B		-					
4947-98	C		НОМ-10-66					
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	УСПД				000 09
			Ксч=1	ТК16L.31.00				
			48266-11	Рег. № 36643-07				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
5	ТЭЦ-17, Г-2	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛШФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 08	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =4000/5	B					ТЛШФ-10
			519-50	C					ТЛШФ-10
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
6	ТЭЦ-17, Г-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛШФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 08	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =4000/5	B					ТЛШФ-10
			519-50	C					ТЛШФ-10
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
7	ТЭЦ-17, Г-3	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =3000/5	B					ТЛШ-10
			6811-78	C					ТЛШ-10
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6
8	ТЭЦ-17, Г-3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=3000/5	В	ТЛШ-10				
			6811-78	С	ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100 11094-87						
11	ТЭЦ-17, Г-6	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			ТТ	КТ=0,5	А	ТПШЛ-10			
				Ктт=3000/5	В	ТПШЛ-10			
		ТН	1423-60	С	ТПШЛ-10				
			КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69	А,В,С	НТМИ-10-66				
12	ТЭЦ-17, Г-6 (контрольный)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			ТТ	КТ=0,5	А	ТПШЛ-10			
				Ктт=3000/5	В	ТПШЛ-10			
		ТН	1423-60	С	ТПШЛ-10				
			КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69	А,В,С	НТМИ-10-66				
12	ТЭЦ-17, Г-6 (контрольный)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			ТТ	КТ=0,5	А	ТПШЛ-10			
				Ктт=3000/5	В	ТПШЛ-10			
12	ТЭЦ-17, Г-6 (контрольный)	ТН	1423-60	С	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69	А,В,С	НТМИ-10-66				
12	ТЭЦ-17, Г-6 (контрольный)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 09	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 Ктн=10000/100 831-69	А,В,С	НТМИ-10-66				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
13	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, ЭВ-103, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Сидорово	ТТ	КТ=0,2S		А	ВСТ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5			ВСТ				
			17869-05			ВСТ				
		ТН	КТ=0,2		А	СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			СРВ 123				
			15853-96			СРВ 123				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1										
30830-05										
14	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, МВ-105, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Алеево	ТТ	КТ=0,2S		А	ВСТ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	88 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5			ВСТ				
			17869-10			ВСТ				
		ТН	КТ=0,2		А	СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			СРВ 123				
			15853-96			СРВ 123				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1										
30830-05										
15	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, ЭВ-104, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Крутыши	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВГ-110		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5			ТВГ-110				
			22440-07			ТВГ-110				
		ТН	КТ=0,2		А	СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			СРВ 123				
			15853-96			СРВ 123				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1										
30830-05										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
16	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, ЭВ-101, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Лужники - I	ТТ	КТ=0,2S		ТВГ-110	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						
			22440-07						
		ТН	КТ=0,2		СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3						
			15853-96						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6				
Ксч=1									
30830-05									
17	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, ЭВ-100, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Лужники - II	ТТ	КТ=0,2S		ТВГ-110	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						
			22440-07						
		ТН	КТ=0,2		СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3						
			15853-96						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6				
Ксч=1									
30830-05									
18	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ОРУ-110 кВ, ЭВ-102, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-17, - Тишково с отпайкой	ТТ	КТ=0,2S		ТВГ-110	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						
			22440-07						
		ТН	КТ=0,2		СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3						
			15853-96						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6				
Ксч=1									
30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
19	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 2, яч. № 10А, фидер 10 кВ № 10А	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			517-50						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100						В
			4947-98						С
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
20	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 2, яч. № 10Б, фидер 10 кВ № 10Б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			517-50						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100						В
			4947-98						С
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
21	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 2, яч. № 18, фидер 10 кВ № 18	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 81	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=750/5						В
			518-50						С
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100						В
			4947-98						С
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
22	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 1, яч. № 19, фидер 10 кВ № 19	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
			Ксч=1						
			22422-02						
23	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 2, яч. № 22, фидер 10 кВ № 22	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	15 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=750/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
			Ксч=1						
			22422-02						
24	ТЭЦ-17, Мосэнерго, ГРУ-10 кВ, с. 1, яч. № 23, фидер 10 кВ № 23	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОФ		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B	-				
			518-50	C	ТПОФ				
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66				
			Ктн=10000/100	B	-				
			4947-98	C	НОМ-10-66				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
25	ТЭЦ-17, ГРУ-10 кВ, с. 1, яч. № 21А, фидер 10 кВ № 21А	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5	B	ТЛО-10			
			25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457				
Ксч=1								
53319-13								
26	ТЭЦ-17, ГРУ-10 кВ, с. 2, яч. № 24А, фидер 10 кВ № 24А	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5	B	ТЛО-10			
			25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457				
Ксч=1								
53319-13								
27	ТЭЦ-17, ГРУ-10 кВ, с. 1, яч. № 25А, фидер 10 кВ № 25А	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5	B	ТЛО-10			
			25433-08	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5	A	НОМ-10-66			
			Ктн=10000/100	B	-			
			4947-98	C	НОМ-10-66			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
31	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 38, фидер 10 кВ № 38	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		ТОЛ-10				
			7069-82		ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
32	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 40, фидер 10 кВ № 40	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			831-53						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А				ТОЛ-10	
			Ктт=150/5					ТОЛ-10	
6009-77	ТОЛ-10								
33	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 1А, яч. № 41, фидер 10 кВ № 41	ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктн=10000/100						
			831-53						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
34	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 40, фидер 10 кВ № 40	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		ТОЛ-10				
			7069-82		ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
35	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 40, фидер 10 кВ № 40	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			831-53						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А				ТОЛ-10	
			Ктт=150/5					ТОЛ-10	
6009-77	ТОЛ-10								

1	2	3			4			5	6
34	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 42, фидер 10 кВ № 42	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			КТн=10000/100						
			831-53						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
35	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 1А, яч. № 43, фидер 10 кВ № 43	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	В	-				
			7069-02	С	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
36	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 44, фидер 10 кВ № 44	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
37	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 1А, яч. №47, фидер 10 кВ № 47	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	ТОЛ-10				
			6009-77	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
38	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. №48, фидер 10 кВ № 48	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
39	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 1А, яч. №49, фидер 10 кВ № 49	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=150/5	B	ТОЛ-10				
			7069-82	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
40	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2А, яч. № 50, фидер 10 кВ № 50	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		-				
			1856-63		ТВЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
41	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 1Б, яч. № 59, фидер 10 кВ № 59	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		ТОЛ-10				
			7069-82		ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
42	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 62, фидер 10 кВ № 62	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		-				
			1856-63		ТВЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 64, фидер 10 кВ № 64	ТТ	КТ=0,5	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5					-	
			1856-63					ТВЛ-10	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			Ктн=10000/100						
44	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 70, фидер 10 кВ № 70	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
45	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 72, фидер 10 кВ № 72	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
46	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 73, фидер 10 кВ № 73	ТТ	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТН	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
47	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 74, фидер 10 кВ № 74	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
48	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 75, фидер 10 кВ № 75	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
49	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 76, фидер 10 кВ № 76	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
50	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 77, фидер 10 кВ № 77	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
51	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 78, фидер 10 кВ № 78	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
52	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 79, фидер 10 кВ № 79	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
53	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 80, фидер 10 кВ № 80	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
54	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 81, фидер 10 кВ № 81	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
55	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 82, фидер 10 кВ № 82	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
56	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 83, фидер 10 кВ № 83	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
57	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 84, фидер 10 кВ № 84	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
58	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 85, фидер 10 кВ № 85	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
59	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 86, фидер 10 кВ № 86	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
60	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 87, фидер 10 кВ № 87	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
61	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 88, фидер 10 кВ № 88	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
62	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 89, фидер 10 кВ № 89	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
63	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 90, фидер 10 кВ № 90	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
64	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 91, фидер 10 кВ № 91	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
65	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 92, фидер 10 кВ № 92	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
66	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 93, фидер 10 кВ № 93	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
67	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 94, фидер 10 кВ № 94	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
68	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 95, фидер 10 кВ № 95	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
69	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 96, фидер 10 кВ № 96	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
70	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 97, фидер 10 кВ № 97	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
71	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 98, фидер 10 кВ № 98	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
72	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 99, фидер 10 кВ № 99	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
73	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 100, фидер 10 кВ № 100	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
74	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 101, фидер 10 кВ № 101	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
75	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 102, фидер 10 кВ № 102	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
76	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 103, фидер 10 кВ № 103	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
77	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 104, фидер 10 кВ № 104	Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10-I					
			Ктт=400/5					-	
1856-63	ТОЛ 10-I								
78	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 105, фидер 10 кВ № 105	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
79	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 106, фидер 10 кВ № 106	Счетчик	22422-02	ТОЛ 10-I	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5					-	
			Ктт=100/5					ТОЛ 10-I	
		ТТ	15128-96	НТМИ-10-66					
			КТ=0,5						
Ктн=10000/100									
80	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 107, фидер 10 кВ № 107	Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	ТОЛ 10-I					
			КТ=0,5					-	
Ктт=100/5	ТОЛ 10-I								
81	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 108, фидер 10 кВ № 108	ТН	15128-96	НТМИ-10-66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-53	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
82	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 109, фидер 10 кВ № 109	Счетчик	Ксч=1	ТВЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02					-	
			КТ=0,5					ТВЛ-10	
		ТТ	Ктт=400/5	НТМИ-10-66					
			1856-63						
83	ТЭЦ-17, Мосэнерго, КРУ-10 кВ, с. 2Б, яч. № 110, фидер 10 кВ № 110								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4	5	6
55	ТЭЦ-17, щит 0,4 кВ ПВК, яч. 5, фидер 0,4 кВ ОАО "Вымпелком" вывод 1	ТТ	ТТ отсутствуют			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют				
		Счетчик	ZMD 310СТ44.0457 S2a				
			КТ=1/1				
56	ТЭЦ-17, щит 0,4 кВ пожарной насосной, пан. 8, фидер 0,4 кВ ООО «Мособлспецстрой»	ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=150/5	B	T-0,66 У3		
			6891-85	C	T-0,66 У3		
		ТН	ТН отсутствуют				
57	ТЭЦ-17, Мосэнерго, щит 0,4 кВ ПВК пан. 15, фидер 0,4 кВ СНТ "Энергетик-1"	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1				
			22422-02				
		ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66 У3		
		ТН	КТ=200/5	B	T-0,66 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			28649-05	C	T-0,66 У3		
			ТН отсутствуют				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2			
			Ксч=1			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			22422-02				
			ZMD 405СТ44.0457 S2				

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4	5	6
		ТТ	ТТ отсутствуют			Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
58	ТЭЦ-17, щит 0,4 кВ ПВК, яч. 10, фидер 0,4 кВ ОАО "Вымпелком" вывод 2	ТН	ТН отсутствуют		—	
		Счетчик	КТ=1/1	ZMD 310CT44.0457 S2a		
			Ксч=1			
			22422-02			
ТЭЦ-20						
	Радиосервер точного времени	67958-17		РСТВ-01-01		
		ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B	ВСТ	
			17869-05	C	ВСТ	
1	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20, - Семеновская № 1"	ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110	
			КТн=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110	
			26452-04	C	НКФ-110	
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6		
			Ксч=1			
			30830-05			
		ТТ	КТ=0,5	A	ТВ-110/50	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5	B	ТВ-110/50	
			3190-72	C	ТВ-110/50	
2	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20, - Москворецкая № 2"	ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110	
			КТн=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110	
			26452-06	C	НКФ-110	
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6		
			Ксч=1			
			30830-05			

1	2	3			4			5	6
3	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20, - Семеновская №2"	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B	ВСТ				
			17869-05	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	НКФ-110				
			26452-06	C	НКФ-110				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
			30830-05						
		4	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20, - Черемушки №1"	ТТ	КТ=0,2S				A
КТг=1000/5	B				ВСТ				
28930-05	C				ВСТ				
ТН	КТ=0,5			A	НКФ-110				
	К _{тн} =110000:√3/100:√3			B	НКФ-110				
	26452-04			C	НКФ-110				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5			ZMQ 202C.8f6					
	Ксч=1								
	30830-05								
5	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20, - Черемушки №2"			ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000
		КТг=1000/5	B		ВСТ				
		28930-05	C		ВСТ				
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	НКФ-110				
			26452-06	C	НКФ-110				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
			30830-05						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
6	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, КЛ 110 кВ "ТЭЦ-20,- Москворецкая № 1	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 17869-10		А	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =110000:√3/100:√3 26452-04		А	НКФ-110			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		В	НКФ-110			
8	ТЭЦ-20, ТГ-2	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =2000/5 519-50		А	ТПШФ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000/100 831-69		В	ТПШФ			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		С	ТПШФ			
9	ТЭЦ-20, ТГ-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =2000/5 519-50		А,В,С	НТМИ-10-66У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000/100 831-69		А	НТМИ-10-66У3			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		В	НТМИ-10-66У3			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
10	ТЭЦ-20, ТГ-3 (3Г)	ТТ	КТ=0,2S	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	48 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =4000/5					
			30709-11					
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100					
			380-49					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							
11	ТЭЦ-20, ТГ-3 (3Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	48 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =4000/5					
			30709-11					
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-6				
			К _{тн} =6000/100					
			380-49					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							
13	ТЭЦ-20, ТГ-5 (5Г)	ТТ	КТ=0,2S	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =6000/5					
			56255-14					
		ТН	КТ=0,5	ЗНОМ-15-63У2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3					
			1593-70					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							

1	2	3			4			5	6
14	ТЭЦ-20, ТГ-5 (5Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=6000/5	B	ТВ-ЭК				
			56255-14	C	ТВ-ЭК				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63У2				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63У2				
			1593-70	C	ЗНОМ-15-63У2				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
15	ТЭЦ-20, ТГ-6 (6Г)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШВ15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШВ15				
			5718-76	C	ТШВ15				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
16	ТЭЦ-20, ТГ-6 (6Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШВ15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШВ15				
			5718-76	C	ТШВ15				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			Ктн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
17	ТЭЦ-20, ТГ-7 (7Г)	ТТ	КТ=0,2		ТШВ15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5						
			5718-76						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОМ-15-63М				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		ЗНОМ-15-63М				
			46277-10		ЗНОМ-15-63М				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
Ксч=1									
48266-11									
18	ТЭЦ-20, ТГ-7 (7Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2		ТШВ15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5						
			5718-76						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОМ-15-63М				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		ЗНОМ-15-63М				
			46277-10		ЗНОМ-15-63М				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
Ксч=1									
48266-11									
19	ТЭЦ-20, ТГ-8 (8Г)	ТТ	КТ=0,2S		ТВ-ЭК 10М2Е	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5						
			74600-19						
		ТН	КТ=0,5		ЗНОМ-15-63М				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		ЗНОМ-15-63М				
			46277-10		ЗНОМ-15-63М				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
Ксч=1									
48266-11									

1	2	3			4		5	6
20	ТЭЦ-20, ТГ-8 (8Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТВ-ЭК 10М2Е	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5	B	ТВ-ЭК 10М2Е			
			74600-19	C	ТВ-ЭК 10М2Е			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63М			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63М			
			46277-10	C	ЗНОМ-15-63М			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Ртг Меркурий 234 АРТМ2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							
21	ТЭЦ-20, ТГ-9 (9Г)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШ-20 УХЛ3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =10000/5	B	ТШ-20 УХЛ3			
			8771-82	C	ТШ-20 УХЛ3			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10			
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Ртг Меркурий 234 АРТМ2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							
22	ТЭЦ-20, ТГ-9 (9Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШ-20 УХЛ3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =10000/5	B	ТШ-20 УХЛ3			
			8771-82	C	ТШ-20 УХЛ3			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10			
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Ртг Меркурий 234 АРТМ2-00 РВ.Е						
	Ксч=1							
	48266-11							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
23	ТЭЦ-20, ТГ-10 (10Г)	ТТ	КТ=0,2S		A	ТВ-ЭК 20М2Д У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=8000/5		B	ТВ-ЭК 20М2Д У2			
			39966-10		C	ТВ-ЭК 20М2Д У2			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛ.06-10У3			
			Ктн=10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10У3			
			3344-08		C	ЗНОЛ.06-10У3			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
24	ТЭЦ-20, ТГ-10 (10Г) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	ТВ-ЭК 20М2Д У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=8000/5		B	ТВ-ЭК 20М2Д У2			
			39966-10		C	ТВ-ЭК 20М2Д У2			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛ.06-10У3			
			Ктн=10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10У3			
			3344-08		C	ЗНОЛ.06-10У3			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
25	ТЭЦ-20, ОРУ-110 кВ, ОМВ-110 кВ	ТТ	КТ=0,5		A	ТВ-110/50	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5		B	ТВ-110/50			
			3190-72		C	ТВ-110/50			
		ТН	КТ=0,5		A	НКФ-110			
			Ктн=110000:√3/100:√3		B	НКФ-110			
			26452-04		C	НКФ-110			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
		Ксч=1							
		30830-05							

1	2	3			4			5	6
26	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 1, фид. 14179	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
27	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 1, фид. 12005β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
28	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 7, фид. 18185 + 10749α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
29	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 7 , фид. 14035а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
30	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 7 , фид. 17198	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5		-				
			1261-59		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
31	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 13 , фид. 10193у	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5		-				
			1261-02		ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
32	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 13 , фид. 10108β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=400/5		-			
				1261-02		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
33	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 15 , фид. 17200	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=1000/5		-			
				1261-59		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
34	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 1, фид. 11053	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				1261-59		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
35	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 17, фид. 12255	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			814-53						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
36	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 19, фид. 14173	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
37	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 19, фид. 11067а + 11067б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
44	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 16, фид. 11129+ 10749б	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5					
				1261-59					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
45	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 18, фид. 10173а	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=400/5					
				517-50					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
46	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 18, фид. 10081а	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=400/5					
				517-50					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

1	2	3			4			5	6
47	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 20, фид.10188а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
48	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 20, фид. 10131	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
49	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 22, фид.10188б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
50	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 22, фид. 10136	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
51	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 24, фид. 10173β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10 - ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
52	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 24, фид. 10081β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10 - ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
53	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 26, фид. 10071γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТг=400/5	B	-				
			517-50	C	ТПФ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
54	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 28, фид. 15135α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТг=400/5	B	-				
			814-53	C	ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
55	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 28, фид. 10102α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТг=400/5	B	-				
			814-53	C	ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
56	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 25, фид. 10078	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-02	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
57	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 25, фид. 12125	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
58	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 37, фид. 11003	ТТ	КТ=0,5	A	ТПК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	-				
			22944-02	C	ТПК-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
59	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 35, фид. 11067γ + 11067δ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5	B						
			1261-02	C						
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2					
			К _{тн} =10000/100							
			11094-87							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-02									
60	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 56-3, фид. 14024	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU 40.23	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5	B					TPU 40.23	
			46752-11	C					TPU 40.23	
		ТН	КТ=0,2	A	TJP 4.0					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3						B	TJP 4.0
			17083-08						C	TJP 4.0
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-02									
61	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 37, фид. 14035β + 21148	ТТ	КТ=0,5	A	ТПК-10 - ТПК-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =1000/5	B						
			22944-02	C						
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2					
			К _{тн} =10000/100							
			11094-87							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
65	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 29, фид. 14137α + 14137β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
66	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 29, фид. 14112	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B					
			1261-59	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
67	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 31, фид. 10073γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			517-50	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
68	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 35, фид. 14172	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=600/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
69	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 30, фид. 15135β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 - ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
70	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 30, фид. 10102β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10 - ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
71	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 32, фид. 11128	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
72	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 32, фид. 21050	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
73	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 34, фид. 10072у	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФМ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5		-				
			814-53		ТПФМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
74	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 36, КЛ-10 кВ 10107а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10				
			К _{гн} =10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
75	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 38, фид. 10107б	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5						В
			1261-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{гн} =10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
76	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 36, КЛ-10 кВ 12236 + 10077	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5						В
			1261-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10				
			К _{гн} =10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
77	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. П, яч. № 38, фид. 10139+ 16082	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1261-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
78	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. П, яч. № 42, фид. 12003а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			1276-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
79	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. П, яч. № 42, фид. 16086а	ТТ	КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			1276-59						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
80	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 44, фид. 16086β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =400/5		-			
				1276-59		ТПЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
81	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 45, фид. 12002γ + 12002δ	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =600/5		-			
				1261-02		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
82	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 45, фид. 12068β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гт} =600/5		-			
				1261-02		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
83	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 47, фид. 12002а + 12002б	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				1261-02		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
84	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 47, фид. 12068а	ТТ		КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				1261-02		ТПОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
85	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 49, фид. 10075у	ТТ		КТ=0,5	А	ТПЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=400/5		-			
				1276-59		ТПЛ-10			
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				Ктн=10000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

1	2	3			4			5	6
86	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 51, фид. 20094у	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
87	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 51, фид. 20094ѡ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
88	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 44, фид. 12003Ѣ	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			1276-59	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
89	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 46, фид. 14032	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
90	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 52, фид. 14051	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
91	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 46, фид. 11151 + 16081	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

1	2	3			4			5	6
92	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 48, фид. 10193а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
93	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 52, фид. 12005а + 10193б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=400/5	B	-				
			1276-59	C	ТПЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
94	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 50, фид. 17193	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5	B	-				
			1261-59	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
95	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 5, фид. ОАО МПКК "Мослес"	ТТ	КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =200/5						В
			517-50						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
96	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 9, фид. 1665	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5						В
			1261-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
97	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 9, фид. 2257γ	ТТ	КТ=0,5	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5						В
			1261-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
101	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 15, фид. 2260а + 2262а	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				517-50		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
102	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 15, фид. 3548	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				517-50		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
103	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 19 , фид. 1801	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				517-50		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

1	2	3			4			5	6
104	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 19 , фид. 2298	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			517-50	C	ТПФ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
105	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 21 , фид. 2257а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1261-02	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
106	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 21, фид. 882а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			1261-02	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
107	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 23, фид. 2337а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
108	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 23, фид. 2262β + 3727а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			1261-02	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
109	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 31, фид. 2861а	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
110	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. I, яч. № 31, фид. 2258γ	ТТ	КТ=0,5S	A	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТПОЛ-10				
			47958-11	C	ТПОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
111	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 10, фид. 2263α	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			517-50	C	ТПФ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
112	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 12, фид. 2263β	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			517-50	C	ТПФ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
116	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. № 10, фид. 5622	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5					
				517-50					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
117	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 16, фид. 2906а	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5					
				814-53					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
118	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. № 18, фид. 4595	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5					
				814-53					
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

1	2	3			4			5	6
119	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 18, фид. 2260Б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
120	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 20 , фид. 2440	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
121	ТЭЦ-20, ГРУ-6 кВ, сек. II, яч. № 20, фид. 2259	ТТ	КТ=0,5	A	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			814-53	C					
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
122	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 22, фид.2258β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				К _{гг} =400/5						В	-
				814-53							
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2					
				К _{тн} =6000/100							
				11094-87							
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
		Ксч=1									
		22422-02									
123	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 24, фид.2258α	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				К _{гг} =400/5						В	-
				814-53							
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2					
				К _{тн} =6000/100							
				11094-87							
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
		Ксч=1									
		22422-02									
124	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 26, фид.3727β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				К _{гг} =400/5						В	-
				814-53							
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2					
				К _{тн} =6000/100							
				11094-87							
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
		Ксч=1									
		22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
125	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 26, фид.2337β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				814-53		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
126	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 24, фид.2861β	ТТ		КТ=0,5S	А	ТПОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				47958-11		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							
127	ТЭЦ-20, ГРУ-6кВ, сек. II, яч. № 34, фид.2906β	ТТ		КТ=0,5	А	ТПФМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 800	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тг} =400/5		Б			
				814-53		С			
		ТН		КТ=0,2	А,Б,С	НАМИ-10 У2			
				К _{тн} =6000/100					
				11094-87					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
131	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 57-3, фид. 27141а	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-08	C	ТJP 4				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S3					
22422-07									
132	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 60-2, фид. 13000β	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP 4.0				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4.0				
			17083-98	C	ТJP 4.0				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2					
22422-02									
133	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 60-3, фид. 27141β	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP 4				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4				
			17083-98	C	ТJP 4				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S3					
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
134	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ 1 секция яч.№59-1, Ф-1 Окружная	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛП-ЭК-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП-ЭК-10			
			47583-11		C	ЗНОЛП-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 53319-13		ZMD 405СТ44.0457						
135	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ 1 секция яч.№59-2, Ф-2 Окружная	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛП-ЭК-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП-ЭК-10			
			47583-11		C	ЗНОЛП-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 53319-13		ZMD 405СТ44.0457						
136	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ 1 секция яч.№62-1, Ф-3 Окружная	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОЛП-ЭК-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛП-ЭК-10			
			47583-11		C	ЗНОЛП-ЭК-10			
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 53319-13		ZMD 405СТ44.0457						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
137	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ 1 секция яч.№62-2, Ф-4 Окружная	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 25433-11			A	ТЛО-10	000 07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			A	ЗНОЛП-ЭК-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 47583-11			B	ЗНОЛП-ЭК-10		
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 53319-13			C	ЗНОЛП-ЭК-10		
			ZMD 405CT44.0457						
138	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, яч. № 57-1, КЛ-10 кВ 57101	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =400/5 17085-98			A	ТПУ4	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			A	ТПУ4		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 17083-98			B	ТПУ4		
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			C	ТПУ4		
			ZMD 405CT44.0457 S2						
139	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 53-2, фид. 26175	ТТ	КТ=0,5S К _{тт} =400/5 46752-11			A	ТПУ 40.23	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			A	ТПУ 40.23		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 17083-08			B	ТПУ 40.23		
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			C	ТПУ 40.23		
			ZMD 405CT44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
140	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 55-1, фид. 27052а	ТТ		КТ=0,5S	A	TPU 40.23	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5	B	TPU 40.23			
				17085-98	C	TPU 40.23			
		ТН		КТ=0,2	A	ТJP 4.0			
				К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4.0			
				17083-08	C	ТJP 4.0			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				
141	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 54-1, фид. 27052б	ТТ		КТ=0,5S	A	TPU 40.23	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5	B	TPU 40.23			
				46752-11	C	TPU 40.23			
		ТН		КТ=0,2	A	ТJP 4.0			
				К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4.0			
				17083-08	C	ТJP 4.0			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				
142	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 53-3, Ф-РТП-1 с. 1	ТТ		КТ=0,5S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{гг} =400/5	B	TPU4			
				17085-98	C	TPU4			
		ТН		КТ=0,2	A	ТJP 4.0			
				К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP 4.0			
				17083-98	C	ТJP 4.0			
		Счетчик		КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
143	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 58-1, Ф-РТП-1 с. 2	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU4	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5	B	TPU4			
			17085-98	C	TPU4			
		ТН	КТ=0,2	A	TJP 4.0			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	TJP 4.0			
			17083-98	C	TJP 4.0			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
144	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 53-1, фид. РНЦХ № 1	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU 40.13	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	TPU 40.13			
			45424-10	C	TPU 40.13			
		ТН	КТ=0,2	A	TJP4.0			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	TJP4.0			
			17083-98	C	TJP4.0			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							
145	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 56-2, фид. РНЦХ № 2	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU 40.13	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =300/5	B	TPU 40.13			
			45424-10	C	TPU 40.13			
		ТН	КТ=0,2	A	TJP4.0			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	TJP4.0			
			17083-98	C	TJP4.0			
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1							
	22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
146	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. № 55-2, КЛ-10 кВ 55205	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU4	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	TPU4				
			45424-10	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP4				
			17083-98	C	ТJP4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
147	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. № 56-1, фид. 56122	ТТ	КТ=0,2S	A	TPU40	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	TPU40				
			45424-10	C	TPU40				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP4.0				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP4.0				
			17083-98	C	ТJP4.0				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
148	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, яч. № 54-2, КЛ-10 кВ 54202	ТТ	КТ=0,5S	A	TPU4	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	TPU4				
			17085-98	C	TPU4				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJP4				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ТJP4				
			17083-98	C	ТJP4				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6					
149	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 5, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Золотареvская 1"	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 41961-09			A	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 51206-12			B	STE 1/245							
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			C	STE 1/245							
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6								
			ТН	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 41961-09			A				JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 51206-12			B				STE 1/245			
КТ=0,2S/0,5 Ксч=1				C	STE 1/245									
150	ТЭЦ-20, КРУЭ 220кВ, яч. 7, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Кожевническая № 1"	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 41961-09			A	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 51206-12			B	STE 1/245							
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			C	STE 1/245							
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6								
			ТН	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 41961-09			A				JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 51206-12			B				STE 1/245			
КТ=0,2S/0,5 Ксч=1				C	STE 1/245									
151	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 10, КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Котловка № 2"	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 41961-09			A	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 51206-12			B	STE 1/245							
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			C	STE 1/245							
		Счетчик	30830-13			ZMQ 202C.8f6								

1	2	3			4			5	6
152	ТЭЦ-20, КРУЭ 220, I с.ш., ОЭВ 220 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1200/1 41961-09	B	JK ELK CN14				
			41961-09	C	JK ELK CN14				
		ТН	КТ=0,2	A	STE 1/245				
			Ктн=220000: $\sqrt{3}/100 \cdot \sqrt{3}$	B	STE 1/245				
153	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 19, КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 – Котловка № 1	ТТ	51206-12	C	STE 1/245	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
		ТН	30830-13						
			КТ=0,2S	A	JK ELK CN14				
154	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 22, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Кожевническая № 2"	ТТ	Ктт=1200/1 41961-09	B	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			41961-09	C	JK ELK CN14				
			КТ=0,2	A	STE 1/245				
		ТН	Ктн=220000: $\sqrt{3}/100 \cdot \sqrt{3}$	B	STE 1/245				
			51206-12	C	STE 1/245				
154	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 22, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Кожевническая № 2"	ТТ	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6			УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1						
			30830-13						
		ТН	КТ=0,2S	A	JK ELK CN14				
			Ктт=1200/1 41961-09	B	JK ELK CN14				
154	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 22, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Кожевническая № 2"	ТТ	41961-09	C	JK ELK CN14	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2	A	STE 1/245				
			Ктн=220000: $\sqrt{3}/100 \cdot \sqrt{3}$	B	STE 1/245				
		ТН	51206-12	C	STE 1/245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
154	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 22, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Кожевническая № 2"	ТТ	Ксч=1	ZMQ 202C.8f6			УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			30830-13						
			КТ=0,2S	A	JK ELK CN14				
		ТН	Ктт=1200/1 41961-09	B	JK ELK CN14				
			41961-09	C	JK ELK CN14				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
155	ТЭЦ-20, КРУЭ 220 кВ, яч. 23, КЛ 220 кВ "ТЭЦ-20, - Золотареvская 2"	ТТ	КТ=0,2S	A	JK ELK CN14	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1200/1	B	JK ELK CN14				
			41961-09	C	JK ELK CN14				
		ТН	КТ=0,2	A	STE 1/245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	STE 1/245				
			51206-12	C	STE 1/245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
Ксч=1									
30830-13									
156	ТЭЦ-20, КРУЭ 220, П с.ш., ОЭВ 220 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	JK ELK CN14	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1200/1	B	JK ELK CN14				
			41961-09	C	JK ELK CN14				
		ТН	КТ=0,2	A	STE 1/245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	STE 1/245				
			51206-12	C	STE 1/245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
Ксч=1									
30830-13									
157	ТЭЦ-20, ТГ-11А	ТТ	КТ=0,2S	A	GAR3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/1	B	GAR3				
			52590-13	C	GAR3				
		ТН	КТ=0,2	A	EGG				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	EGG				
			52588-13	C	EGG				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
Ксч=1									
48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
158	ТЭЦ-20, ТГ-11А (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =12000/1		A	GAR3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 400 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			52590-13		B	GAR3			
			КТ=0,2		C	GAR3			
		ТН	К _{тн} =20000:√3/100:√3		A	EGG			
			52588-13		B	EGG			
			КТ=0,2S/0,5		C	EGG			
		Счетчик	Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
159	ТЭЦ-20, ТГ-11Б	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =8000/1		A	GAR3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			52590-13		B	GAR3			
			КТ=0,2		C	GAR3			
		ТН	К _{тн} =15750:√3/100:√3		A	EGG			
			52588-13		B	EGG			
			КТ=0,2S/0,5		C	EGG			
		Счетчик	Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				
160	ТЭЦ-20, ТГ-11Б (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =8000/1		A	GAR3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 260 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			52590-13		B	GAR3			
			КТ=0,2		C	GAR3			
		ТН	К _{тн} =15750:√3/100:√3		A	EGG			
			52588-13		B	EGG			
			КТ=0,2S/0,5		C	EGG			
		Счетчик	Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е				

1	2	3			4			5	6
164	ТЭЦ-20, ГРУ-10 кВ, сек. П, яч. № 64-2, КЛ-10 кВ РП-10 кВ δ	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =800/5	B					ТОЛ-НТЗ
			69606-17	C					ТОЛ-НТЗ
		ТН	КТ=0,2	A					ЗНОЛ(II)-НТЗ
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B					ЗНОЛ(II)-НТЗ
			69604-17	C					ЗНОЛ(II)-НТЗ
Счетчик	КТ=0,5S/1			Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R					
	Ксч=1								
	75755-19								
ТЭЦ-21									
Радиосервер точного времени		67958-17		РСТВ-01-01				Системное время	
2	ТЭЦ-21, ТГ-1	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ 15Б - ТШВ 15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B					
			1836-63	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	C	ЗНОМ-15-63				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PVE					
			Ксч=1						
			48266-11						
3	ТЭЦ-21, ТГ-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШВ 15Б - ТШВ 15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B					
			1836-63	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-05	C	ЗНОМ-15-63				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PVE					
			Ксч=1						
			48266-11						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
4	ТЭЦ-21, ТГ-2	ТТ	КТ=0,5		А	ТШВ 15Б		000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			-			
			5719-03			ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-15-63			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОМ-15-63			
			1593-70			ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
5	ТЭЦ-21, ТГ-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		А	ТШВ 15Б		000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			-			
			5719-03			ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-15-63			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОМ-15-63			
			1593-70			ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
6	ТЭЦ-21, ТГ-3	ТТ	КТ=0,5		А	ТШВ 15Б		000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			-			
			5719-03			ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-15-63			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			ЗНОМ-15-63			
			1593-05			ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
7	ТЭЦ-21, ТГ-3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =8000/5 5719-03			ТШВ 15Б - ТШВ 15Б			000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 1593-05			ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63				
				Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
		ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =8000/5 5719-76			ТШВ 15Б - ТШВ 15Б					
			ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 1593-70			ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63				
8	ТЭЦ-21, ТГ-4	Счетчик		КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =8000/5 5719-76			ТШВ 15Б - ТШВ 15Б				
				ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 1593-70			ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			9	ТЭЦ-21, ТГ-4 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =8000/5 5719-76			ТШВ 15Б - ТШВ 15Б		
ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 1593-70					ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63					
	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11				Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
ТТ		КТ=0,5 К _{тт} =8000/5 5719-76			ТШВ 15Б - ТШВ 15Б						
	ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 1593-70			ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63 ЗНОМ-15-63						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
10	ТЭЦ-21, ТГ-5	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 540/380	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 540/380		
			25477-06		C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
11	ТЭЦ-21, ТГ-5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 540/380	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 540/380		
			25477-06		C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
12	ТЭЦ-21, ТГ-6	ТТ	КТ=0,5		A	ТШВ 15Б	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	ТШВ 15Б		
			5719-03		C	ТШВ 15Б		
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66		
			К _{тн} =10000/100					
			831-69					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
13	ТЭЦ-21, ТГ-6 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		A	ТШВ 15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=8000/5		B	ТШВ 15Б			
			5719-03		C	ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								
14	ТЭЦ-21, ДГА-1	ТТ	КТ=0,5		A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	-			
			7069-02		C	ТОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66У3			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
15	ТЭЦ-21, ДГА-2	ТТ	КТ=0,5		A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	-			
			7069-02		C	ТОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5		A,B,C	НТМИ-10-66У3			
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
16	ТЭЦ-21, ТГ-7	ТТ	КТ=0,5	А	ТШВ 15Б		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		В	-			
			5719-03		С	ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		В	ЗНОМ-15-63			
			1593-70		С	ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
Ксч=1									
48266-11									
17	ТЭЦ-21, ТГ-7 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШВ 15Б		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		В	-			
			5719-03		С	ТШВ 15Б			
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		В	ЗНОМ-15-63			
			1593-70		С	ЗНОМ-15-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
Ксч=1									
48266-11									
18	ТЭЦ-21, ТГ-10	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 891	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		В	ТШЛ			
			64182-16		С	ТШЛ			
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОЛ				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3		В	ЗНОЛ			
			46738-11		С	ЗНОЛ			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
Ксч=1									
48266-11									

1	2	3			4			5	6
19	ТЭЦ-21, ТГ-10 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	168 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=8000/5	B	ТШЛ				
			64182-16	C	ТШЛ				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
20	ТЭЦ-21, ОРУ-110 кВ № 1, ЭВ-192, ВЛ 110 кВ Бусиновская № 2 с отпайкой на ТСН-60р3	Счетчик	46738-11	C	ЗНОЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11						
			КТ=0,2S	A	ТГ 145N УХЛ1				
21	ТЭЦ-21, ОРУ-110 кВ № 1, ЭВ-191, КВЛ 110 кВ Бусиновская I с отпайками	ТТ	Ктт=1000/5	B	ТГ 145N УХЛ1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			30489-05	C	ТГ 145N УХЛ1				
			КТ=0,2	A	СРВ 123				
		ТН	Ктн=110000:√3/100:√3	B	СРВ 123				
			15853-06	C	СРВ 123				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
22	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 10, ВЛ 220 кВ Куркино - ТЭЦ-21, I цепь	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	ВСТ				
			17869-10	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf245				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	СРТf245				
23	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 16, ОМВ-200	Счетчик	29695-08	C	СРТf245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
		ТТ	30830-05	A	ВСТ				
			КТ=0,2S	B	ВСТ				
КТт=1000/5	C		ВСТ						
24	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 9, ВЛ 220 кВ Куркино - ТЭЦ-21, II цепь	ТН	КТ=0,2	A	СРТf245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТн=220000:√3/100:√3	B	СРТf245				
			29695-08	C	СРТf245				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
25	ТЭЦ-21, ОРУ-110 кВ № 2, МВ-107, КВЛ 110 кВ Бусиновская I с отпайками	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110/50	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	TB-110/50				
			3190-72	C	TB-110/50				
		ТН	КТ=0,2	A	CPB 123				
			Ктн=110000:√3/100:√3	B	CPB 123				
26	ТЭЦ-21, ОРУ-110 кВ № 2, МВ-108, ВЛ 110 кВ Бусиновская № 2 с отпайкой на ТСН-60р3	Счетчик	15853-06	C	CPB 123	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	A	TB-110/50				
			КТ=0,5	B	TB-110/50				
27	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 11, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Левобережная I цепь	ТТ	Ктт=1000/5	B	BCT	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			17869-10	C	BCT				
			КТ=0,2	A	CPTf 245				
		ТН	Ктн=220000:√3/100:√3	B	CPTf 245				
			29695-08	C	CPTf 245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

1	2	3			4			5	6
28	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 12, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Левобережная II цепь	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	ВСТ				
			17869-10	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf 245				
			Ктн=220000:√3/100:√3	B	СРТf 245				
			29695-08	C	СРТf 245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
		Ксч=1							
		30830-05							
29	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 5, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Щедрино	ТТ	КТ=0,2S	A	SB 0,8	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	SB 0,8				
			20951-06	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf 245				
			Ктн=220000:√3/100:√3	B	СРТf 245				
			29695-08	C	СРТf 245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
		Ксч=1							
		30830-05							
30	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 1, яч. 7, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Хвойная	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	ВСТ				
			17869-10	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf 245				
			Ктн=220000:√3/100:√3	B	СРТf 245				
			29695-08	C	СРТf 245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
		Ксч=1							
		30830-05							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
31	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 19, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Бескудниково I цель	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ВСТ				
			17869-10	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	СРТf245				
			29695-08	C	СРТf245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
32	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 20, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Бескудниково II цель	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ВСТ				
			17869-10	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	СРТf245				
			29695-08	C	СРТf245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
33	ТЭЦ-21, ЭВ-102, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21, - Химки с отпайкой на ПС Коровино	ТТ	КТ=0,2S	A	TG 145N УХЛ1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	TG 145N УХЛ1				
			30489-05	C	TG 145N УХЛ1				
		ТН	КТ=0,2	A	СРВ 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	СРВ 123				
			15853-06	C	СРВ 123				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
34	ТЭЦ-21, ОРУ-110 кВ № 2, ЭВ-101, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-21, - Бутаково с отпайкой на ПС Коровино	ТТ	КТ=0,2S	A	TG 145N UXЛП	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	TG 145N UXЛП				
			30489-05	C	TG 145N UXЛП				
		ТН	КТ=0,2	A	CPB 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	CPB 123				
			15853-06	C	CPB 123				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
Ксч=1									
30830-05									
35	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 18, ШСОМВ-214	ТТ	КТ=0,2S	A	BCТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	BCТ				
			17869-10	C	BCТ				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	СРТf245				
			29695-08	C	СРТf245				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
36	ТЭЦ-21, ТГ-8	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ 20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	B	-				
			1837-63	C	ТШЛ 20				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	C	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PBE							
Ксч=1									
48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
37	ТЭЦ-21, ТГ-8 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5		А	ТШЛ 20		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =12000/5			В				
			1837-63			С				
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			В				
			51674-12			С				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1										
48266-11										
38	ТЭЦ-21, ТГ-9	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВ-ЭК		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =12000/5			В				
			74600-19			С				
		ТН	КТ=0,2		А	ТЭС 6-Г				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			В				
			66885-17			С				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1										
48266-11										
39	ТЭЦ-21, ТГ-9 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		А	ТВ-ЭК		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =12000/5			В				
			74600-19			С				
		ТН	КТ=0,2		А	ТЭС 6-Г				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			В				
			66885-17			С				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1										
48266-11										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
40	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, 1 сек., 1А сек., яч. 14, КЛ 10 кВ 12082 А	ТТ	КТ=0,5		A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			2473-69		C	ТЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66У3			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
41	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, 1 сек., 1А сек., яч. 19, КЛ 10 кВ 12082 В	ТТ	КТ=0,5		A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			2473-69		C	ТЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66У3			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
42	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, 2 сек., 2А сек., яч. 35, КЛ 10 кВ 12082 (Г+Б)	ТТ	КТ=0,5		A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	-			
			2473-69		C	ТЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		А,В,С	НТМИ-10-66У3			
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 1-1, КЛ 10 кВ 17088а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
44	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 2-1, КЛ 10 кВ 15081а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
45	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 2-2, КЛ 10 кВ 12078	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
46	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 4-1, КЛ 10 кВ 18155а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-1У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10-1У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
47	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 4-2, КЛ 10 кВ 20086а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
48	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 1-2, КЛ 10 кВ 21166а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 5-2, КЛ 10 кВ 18156(3+4)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
50	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 6-1, КЛ 10 кВ 12296	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
51	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 9-1, КЛ 10 кВ 17088b	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 10-1, КЛ 10 кВ 12220б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
53	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 10-2, КЛ 10 кВ 16199а	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
54	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 12-1, КЛ 10 кВ 15193б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 12	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
58	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 17-1, КЛ 10 кВ 14063а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
59	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 16-2, КЛ 10 кВ 17089а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
60	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 18-2, КЛ 10 кВ 20089б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
61	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 22-1, КЛ 10 кВ 16199б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		В				-
			2473-69		С				ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
62	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 22-2, КЛ 10 кВ 12220 у	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	А				ТЛМ-10	
			К _{тт} =400/5					В	-
63	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 23-1, КЛ 10 кВ 12213а	ТТ	2473-69	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5		В				-
			К _{тт} =600/5		С				ТЛМ-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени						
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
64	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 31-1, КЛ 10 кВ 12220б	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
65	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 31-3, КЛ 10 кВ 18155б	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	А				ТЛМ-10	
			Ктт=600/5					-	
66	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 14-1, КЛ 10 кВ 12207	ТН	2473-69	А,В,С	НТМИ-10-66У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1						
66	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 14-1, КЛ 10 кВ 12207	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			2473-69		ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
66	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 14-1, КЛ 10 кВ 12207	Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		Счетчик	22422-02						
			66	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 14-1, КЛ 10 кВ 12207				ТТ	КТ=0,5
Ктт=600/5	-								
2473-69	ТЛМ-10								
ТН	КТ=0,5	А,В,С			НТМИ-10-66У3				
	Ктн=10000/100								
66	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 14-1, КЛ 10 кВ 12207	Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		Счетчик	22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
67	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 32-2, КЛ 10 кВ 12220а	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5							В
			2473-69							С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3					
			К _{тн} =10000/100							
68	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 38-1, КЛ 10 кВ 15182а	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
			831-69							
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10	А	ТЛМ-10				
			К _{тт} =600/5				В			
2473-69	С									
69	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 38-2, КЛ 10 кВ 12225а	ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66У3	А,В,С					
			К _{тн} =10000/100							
			831-69							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
			831-69							
22422-02										

1	2	3			4			5	6
70	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 40-2, КЛ 10 кВ 26022б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
71	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 45-2, КЛ 10 кВ 26021а+21170	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
72	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 47-2, КЛ 10 кВ 21167	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
73	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 45-1, КЛ 10 кВ 27165	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
74	ТЭЦ-21, резерв	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
75	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 32-1, КЛ 10 кВ 18164b	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
76	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 41-1, КЛ 10 кВ 14063б	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
77	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 41-2, КЛ 10 кВ 12225б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
78	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 41-3, КЛ 10 кВ 15182б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

1	2	3			4			5	6
82	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 48-1, КЛ 10 кВ 12224б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
83	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 48-2, КЛ 10 кВ 12206а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
84	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 49-1, КЛ 10 кВ 18157	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =1000/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
85	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 49-4, КЛ 10 кВ 26021b+26178	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1000/5		-			
				2473-69		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		К _{сч} =1							
		22422-02							
86	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 52-1, КЛ 10 кВ 12271(a+b)	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1000/5		-			
				2473-69		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		К _{сч} =1							
		22422-02							
87	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 49-2, КЛ 10 кВ 14065+14058	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =1000/5		-			
				2473-05		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		К _{сч} =1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
88	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 49-3, КЛ 10 кВ 18156(5+6)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
89	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 19-1, КЛ 10 кВ 597	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
90	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 35-1, КЛ 10 кВ 598	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
91	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 5-3, КЛ 10 кВ 722	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				2473-69		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
92	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 12-2, КЛ 10 кВ 637	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				2473-69		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									
93	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 52-2, КЛ 10 кВ 638	ТТ		КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				Ктт=600/5		-			
				2473-69		ТЛМ-10			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3			
				Ктн=10000/100					
				831-69					
		Счетчик		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
94	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 5-1, КЛ 10 кВ Варяг-I	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
95	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 19-2, КЛ 10 кВ Варяг-II	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	А				ТЛМ-10	
			Ктт=400/5						В
96	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 15-1, КЛ 10 кВ 3(У-25)	ТТ	2473-69	С	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5						
			Ктн=10000/100						
		ТН	831-69	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			КТ=0,5S/1,0						
Счетчик	Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
97	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 36-1, КЛ 10 кВ 4(У-25)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =1000/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
98	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 3-1, КЛ 10 кВ 5(У-25)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =1000/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
99	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 6-2, КЛ 10 кВ 20086b	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
100	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 47-1, КЛ 10 кВ 12213б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
101	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 40-1, КЛ 10 кВ 18164а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
102	ТЭЦ-21, Резерв	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6	
103	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 34-1, КЛ 10 кВ 6(У-25)	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
104	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 50-1, КЛ 10 кВ 21166b	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
105	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 50-2, КЛ 10 кВ 12224a	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5						В
			2473-69						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
106	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 1, яч. 9-2, КЛ 10 кВ 12206б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
107	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 56-2, КЛ 10 кВ 18162(а+б)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
108	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 56-1, КЛ 10 кВ 18165а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
109	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 57-1, КЛ 10 кВ 20088а, КЛ 10 кВ 21033б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			2473-69	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
110	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 57-2, КЛ 10 кВ 20089у	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B					
			7069-79	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
111	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 58-2, КЛ 10 кВ 17088у	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			7069-79	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66У3				
			К _{тн} =10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
112	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 58-3, КЛ 10 кВ 20085а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
113	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 60-1, КЛ 10 кВ 18158а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10-I 2У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-I 2У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
114	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 60-2, КЛ 10 кВ 16197(а+b)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
115	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 61-1, КЛ 10 кВ 170886	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
116	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 63-1, КЛ 10 кВ 21035а	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			2473-05	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
117	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 63-2, КЛ 10 кВ 200896	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
118	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 64-1, КЛ 10 кВ 16010(а+в)	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
119	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 66-1, КЛ 10 кВ 18165b	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
120	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 66-3, КЛ 10 кВ 12083	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
121	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 69-1, КЛ 10 кВ 21033а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
122	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 69-2, КЛ 10 кВ 18158б	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
123	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 71-2, КЛ 10 кВ 21032а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
124	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 77-2, КЛ 10 кВ 20088б	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
125	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 79-1, КЛ 10 кВ 21032б	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
126	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 79-3, КЛ 10 кВ 20085б	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
127	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 82-1, КЛ 10 кВ 21034	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 УЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 УЗ				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66УЗ				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
128	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 75-2, КЛ 10 кВ 26022а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 УЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10 УЗ				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66УЗ				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
129	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 77-1, КЛ 10 кВ 21169	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66УЗ				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
130	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 78-1, КЛ 10 кВ 181645	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
131	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 84-1, КЛ 10 кВ 18164у	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
132	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 75-1, КЛ 10 кВ 16010(y+6)	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A, B, C	НТМИ-10-66У3				
			Ктп=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
133	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 84-3, КЛ 10 кВ 21035б	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=400/5	B					
			7069-79	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
134	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 79-2, КЛ 10 кВ 599	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=400/5	B					
			7069-79	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
135	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 84-2, КЛ 10 кВ 600	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=400/5	B					
			7069-79	C					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
136	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 82-2, КЛ 10 кВ 8316	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
137	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 58-1, КЛ 10 кВ 1183	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									
138	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 2, яч. 66-2, КЛ 10 кВ 16198	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			2473-69	C	ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
139	ТЭЦ-21, Г-11А (15,75 кВ)	ТТ	КТ=0,2S К _{тн} =8000/5 25477-06			A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =15750:√3/100:√3 48526-11			B	GSR 630/470			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2 К _{тн} =15750:√3/100:√3 48526-11			A	GSES24D			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B	GSES24D			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	GSES24D			
		Счетчик	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
140	ТЭЦ-21, Г-11А (15,75 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тн} =8000/5 25477-06			A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =15750:√3/100:√3 48526-11			B	GSR 630/470			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2 К _{тн} =15750:√3/100:√3 48526-11			A	GSES24D			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B	GSES24D			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	GSES24D			
		Счетчик	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
141	ТЭЦ-21, Г-11Б (15,75 кВ)	ТТ	КТ=0,2S К _{тн} =8000/5 25477-06			A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тн} =15750:√3/100:√3 3344-04			B	GSR			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	GSR			
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =15750:√3/100:√3 3344-04			A	ЗНОЛ.06			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			B	ЗНОЛ.06			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			C	ЗНОЛ.06			
		Счетчик	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
142	ТЭЦ-21, Г-11В (15,75 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	GSR				
			25477-06	C	GSR				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
143	ТЭЦ-21, Г-11В (15,75 кВ)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	GSR				
			25477-06	C	GSR				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
144	ТЭЦ-21, Г-11В (15,75 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	GSR				
			25477-06	C	GSR				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =15750:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									

1	2	3			4			5	6
145	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 117-2, КЛ 10 кВ 21117	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
146	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 117-3, КЛ 10 кВ 1173	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-1М-3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-1М-3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
147	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 119-2, КЛ 10 кВ 21119	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
148	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 121-2, КЛ 10 кВ 21121	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
149	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 88-2, КЛ 10 кВ 28077б	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	-				
			32139-11	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
150	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-2, КЛ 10 кВ 0892	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-11	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
151	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 90-1, КЛ 10 кВ 26023	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =400/5	B	-				
			32139-11	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2					
152	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 90-2, КЛ 10 кВ КЭС-2	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2					
153	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 88-1, КЛ 10 кВ КЭС-1	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2					

1	2	3			4			5	6
154	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 91-3, КЛ 10 кВ 2191б	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
155	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 91-2, КЛ 10 кВ 2191а	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				
156	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-1, КЛ 10 кВ 0891	ТТ	32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
157	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-2, КЛ 10 кВ 0892	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				
158	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-3, КЛ 10 кВ 0893	ТТ	51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-4, КЛ 10 кВ 0894	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				
160	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-5, КЛ 10 кВ 0895	ТТ	32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
161	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-6, КЛ 10 кВ 0896	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				
162	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-7, КЛ 10 кВ 0897	ТТ	51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
163	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-8, КЛ 10 кВ 0898	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				
164	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-9, КЛ 10 кВ 0899	ТТ	51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
165	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 89-10, КЛ 10 кВ 0900	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-СЭЩ-10				
			КТ=0,5S	B	-				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
157	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 93-3, КЛ 10 кВ 933	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-10-IM-3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-IM-3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
158	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 92-2, фид. "КЭС-3"	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
159	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 97-2, КЛ 10 кВ 2197	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
160	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ №3, яч. 97-3, КЛ 10 кВ РТП 42010-1	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
161	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 93-1, КЛ 10 кВ 2193	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10-11				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
162	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 123-2, КЛ 10 кВ ТП ССТ-II	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=100/5	B	-				
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6			
163	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 121-3, КЛ 10 кВ РТП 42010-2	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТт=400/5	B								
			32139-06	C								
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06							
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06							
164	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 112-2, КЛ 10 кВ 1122	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
			Ксч=1									
		ТТ	22422-07						УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10							
165	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 111-1, КЛ 10 кВ 1111	ТТ	КТт=400/5	B	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ							
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
		ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
166	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 111-1, КЛ 10 кВ 1111	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ксч=1									
			22422-07									
		ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ							
			КТт=800/5	B	-							
167	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 112-2, КЛ 10 кВ 1122	ТТ	51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
168	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 112-2, КЛ 10 кВ 1122	Счетчик	Ксч=1				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			22422-07									
			КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10							
		ТТ	КТт=400/5	B	-							
			32139-06	C	ТОЛ-СЭЩ-10							
169	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 112-2, КЛ 10 кВ 1122	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06							
			3344-08	C	ЗНОЛ.06							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
			Ксч=1									
170	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 111-1, КЛ 10 кВ 1111	Счетчик	22422-07				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ							
			КТт=800/5	B	-							
		ТТ	51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ							
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
171	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 111-1, КЛ 10 кВ 1111	ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ							
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2								
		Счетчик	Ксч=1									
			22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
166	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ №3 яч. №109-2, КЛ 10 кВ фид. 27162	ТТ	КТ=0,2S	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5					В	
			32139-11					С	
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-08	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									
167	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 111-2, КЛ 10 кВ 1112	ТТ	КТ=0,2S	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =400/5					В	
			32139-11					С	ТОЛ-СЭЩ-10-11
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-08	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									
168	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 110-2, КЛ 10 кВ 28077а	ТТ	КТ=0,2S	ТОЛ-СЭЩ-10-11	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =600/5					В	
			32139-11					С	ТОЛ-СЭЩ-10-11
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-08	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
172	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 104-3, фид. 1043	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B					
			32139-06	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-07							
173	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 99-2, КЛ 10 кВ 2199	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10-11 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =400/5	B					
			32139-06	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-07							
174	ТЭЦ-21, ГРУ-10 кВ № 3, яч. 99-1, КЛ 10 кВ ТП ССТ-1	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ-10 -	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =100/5	B					
			32139-06	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
		КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2						
		Ксч=1							
		22422-07							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
175	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 32, КЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Дубнинская № 2	ТТ	КТ=0,2S	A	SB 0,8	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=500/5	B	SB 0,8				
			20951-08	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	CPTf245				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	CPTf245				
			29695-08	C	CPTf245				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
176	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 23, КЛ220 кВ ТЭЦ-21, - Новобратцево № 1	ТТ	КТ=0,2	A	SB 0,8	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	SB 0,8				
			20951-08	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	CPTf245				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	CPTf245				
			29695-08	C	CPTf245				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMQ 205C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
177	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 26, КЛ220 кВ ТЭЦ-21, – Новобратцево № 2	ТТ	КТ=0,2	A	SB 0,8	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	SB 0,8				
			20951-08	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	CPTf245				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	CPTf245				
			29695-08	C	CPTf245				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMQ 205C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
178	ТЭЦ-21, ОРУ-220 кВ № 2, яч. 31, КЛ 220 кВ ТЭЦ-21, - Дубнинская № 1	ТТ	КТ=0,2S	A	SB 0,8	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =500/5	B	SB 0,8				
			20951-08	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	СРТf 245				
			К _{ТН} =220000:√3/100:√3	B	СРТf 245				
			29695-08	C	СРТf 245				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1									
30830-05									
179	ТЭЦ-21 ГРУ-10 кВ № 3, сек. 5, В Яч. 94-1 ф. 0941	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =800/5	B	-				
			51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									
180	ТЭЦ-21 ГРУ-10 кВ № 3, сек. 6, В Яч. 116-3 ф. 1163	ТТ	КТ=0,5S	A	ТОЛ-СЭЩ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{ТТ} =800/5	B	-				
			51623-12	C	ТОЛ-СЭЩ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{ТН} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-07									

1	2	3			4			5	6
181	ТЭЦ-21 ГРУ-10 кВ № 3, сек. 5, В Яч. 102-3 ф. 1023	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
182	ТЭЦ-21 ГРУ-10 кВ № 3, сек. 6, В Яч. 122-1 ф. 1221	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=800/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
ТЭЦ-22									
Радиосервер точного времени		67958-17		PCTB-01-01			Системное время		
1	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-1	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 540/380	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=6000/5	B	GSR 540/380				
			25477-08	C	GSR 540/380				
		ТН	КТ=0,2	A	UGE				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	UGE				
			55007-13	C	UGE				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Mercurий 234 ARTM2-00 P.B.E							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
2	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S			A	GSR 540/380	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =6000/5			B	GSR 540/380		
			25477-08			C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,2			A	UGE		
			К _{тн} =10500:√3/100:√3			B	UGE		
			55007-13			C	UGE		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
3	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-2	ТТ	КТ=0,2S			A	ТВ-ЭК	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =6000/5			B	ТВ-ЭК		
			74600-19			C	ТВ-ЭК		
		ТН	КТ=0,2			A	ЗНОЛП-ЭК		
			К _{тн} =10500:√3/100:√3			B	ЗНОЛП-ЭК		
			68841-17			C	ЗНОЛП-ЭК		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
4	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S			A	ТВ-ЭК	126 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =6000/5			B	ТВ-ЭК		
			74600-19			C	ТВ-ЭК		
		ТН	КТ=0,2			A	ЗНОЛП-ЭК		
			К _{тн} =10500:√3/100:√3			B	ЗНОЛП-ЭК		
			68841-17			C	ЗНОЛП-ЭК		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

1	2	3			4			5	6
5	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-3	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТШЛ				
			47957-11	C	ТШЛ				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
6	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТШЛ				
			47957-11	C	ТШЛ				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
7	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-4	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
8	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-4 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=5000/5	B	ТЛП-10				
			30709-11	C	ТЛП-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66У3				
			КТн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
9	ТЭЦ-22, Т-1, ЛЭП "ТЭЦ- 22, - Нефтезавод I" 110 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	ИМВ-123	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=500/5	B	ИМВ-123				
			32002-06	C	ИМВ-123				
		ТН	КТ=0,2	A	НАМИ-110 УХЛ1				
			КТн=110000:√3/100:√3	B	НАМИ-110 УХЛ1				
			24218-08	C	НАМИ-110 УХЛ1				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
10	ТЭЦ-22, Т-4, ЭВ-104, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Красково III, IV" с отпайкой 110 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ110	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=500/5	B	ТГФ110				
			58287-14	C	ТГФ110				
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-110				
			КТн=110000:√3/100:√3	B	НКФ-110				
			26452-06	C	НКФ-110				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
11	ТЭЦ-22, ОРУ-110 кВ, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22 - Нефтезавод II цепь	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =500/5 47845-11			A	IMB-123	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			A	ЗНГА-110		
			К _{тн} =110000:√3/100:√3 60290-15			B	ЗНГА-110		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			C	ЗНГА-110		
			ZMQ 202C.8f6						
12	ТЭЦ-22, ОРУ-110 кВ, ЭВ-134, отпайка ВЛ 110 кВ ТЭЦ-22 - Красково № 3-4 с отпайкой на Т-60Р2	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =500/5 52261-12			A	ТГФМ-110	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	НКФ-110		
			К _{тн} =110000:√3/100:√3 26452-06			B	НКФ-110		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			C	НКФ-110		
			ZMQ 202C.8f6						
13	ТЭЦ-22, Т-3, ЭВ-103, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Красково III, IV" с отпайкой 110 кВ	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =500/5 58287-14			A	ТГФ110	000 011	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			A	НКФ-110		
			К _{тн} =110000:√3/100:√3 26452-06			B	НКФ-110		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			C	НКФ-110		
			ZMQ 202C.8f6						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
14	ТЭЦ-22, РУ-10 кВ ТГ-2, МВ-622, КЛ 10 кВ фидер № 2 ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10-3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =1000/5	B					ТЛП-10-3
			30709-11	C					ТЛП-10-3
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛП-ЭК				
			К _{тн} =10500: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$	B	ЗНОЛП-ЭК				
Счетчик	68841-17	C	ЗНОЛП-ЭК	ZMD 405CT44.0457 S2					
	КТ=0,5S/1								
		Ксч=1							
		22422-02							
15	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-5	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =5000/5	B					ТЛП-10-1
			30709-11	C					ТЛП-10-1
		ТН	КТ=0,2		НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100	A, B, C					
Счетчик	11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
		КТ=0,2S/0,5							
		Ксч=1							
		48266-11							
16	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛП-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	100 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =5000/5	B					ТЛП-10-1
			30709-11	C					ТЛП-10-1
		ТН	КТ=0,2		НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100	A, B, C					
Счетчик	11094-87	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
		КТ=0,2S/0,5							
		Ксч=1							
		48266-11							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
17	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-6	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=5000/5	B					ТПШЛ-10	
			1423-60	C					ТПШЛ-10	
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-10-66У3					
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е								
	Ксч=1									
	48266-11									
18	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-6 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТПШЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 001	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=5000/5	B					ТПШЛ-10	
			1423-60	C					ТПШЛ-10	
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НГМИ-10-66У3					
			Ктн=10000/100							
			831-69							
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е								
	Ксч=1									
	48266-11									
19	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-7	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 540/380	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=8000/5	B					GSR 540/380	
			25477-08	C					GSR 540/380	
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10					
			Ктн=10000:√3/100:√3						B	ЗНОЛ.06-10
			3344-72						C	ЗНОЛ.06-10
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е								
	Ксч=1									
	48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
20	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-7 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S			A	GSR 540/380	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			B	GSR 540/380		
			25477-08			C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06-10		
			3344-72			C	ЗНОЛ.06-10		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
21	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-8	ТТ	КТ=0,2S			A	GSR 540/380	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			B	GSR 540/380		
			25477-08			C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06-10		
			3344-08			C	ЗНОЛ.06-10		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
22	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 10 кВ, ТГ-8 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S			A	GSR 540/380	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5			B	GSR 540/380		
			25477-08			C	GSR 540/380		
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06-10		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06-10		
			3344-08			C	ЗНОЛ.06-10		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
23	ТЭЦ-22, Т-5, ЭВ-105, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Красково V, VI" с отпайкой 110кВ	ТТ		КТ=0,2S	A	ТГФМ-110	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	110 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				КТг=500/5	B	ТГФМ-110					
				52261-12	C	ТГФМ-110					
		ТН		КТ=0,2	A	СРВ 123					
				КТн=110000:√3/100:√3	B	СРВ 123					
Счетчик		15853-06	C	СРВ 123							
		КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6								
		Ксч=1									
		30830-05									
		24	ТЭЦ-22, Т-6, ЭВ-106, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Красково V, VI" с отпайкой 110кВ	ТТ		КТ=0,2S	A	ТГФМ-110	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	110 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
						КТг=500/5	B	ТГФМ-110			
52261-12	C					ТГФМ-110					
ТН				КТ=0,2	A	СРВ 123					
				КТн=110000:√3/100:√3	B	СРВ 123					
Счетчик		15853-06	C	СРВ 123							
		КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6								
		Ксч=1									
		30830-05									
		25	ТЭЦ-22, Т-7, ЭВ-207, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Чагино VII, VIII" 220 кВ	ТТ		КТ=0,2	A	ТГФ-220-II*	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
						КТг=1000/5	B	ТГФ-220-II*			
20645-07	C					ТГФ-220-II*					
ТН				КТ=0,2	A	НАМИ-220 УХЛ1					
				КТн=220000:√3/100:√3	B	НАМИ-220 УХЛ1					
Счетчик		20344-05	C	НАМИ-220 УХЛ1							
		КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6								
		Ксч=1									
		30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
26	ТЭЦ-22, Т-8, ЭВ 208, ЛЭП "ТЭЦ-22, - Чагино VII, VIII" 220 кВ	ТТ	КТ=0,2	A	ТГФ-220-II*	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТГФ-220-II*				
			20645-07	C	ТГФ-220-II*				
		ТН	КТ=0,2	A	НАМИ-220 УХЛП				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	НАМИ-220 УХЛП				
			20344-05	C	НАМИ-220 УХЛП				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
27	ТЭЦ-22, РУ-10 кВ ТГ-1, МВ-621, КЛ 10 кВ филер № 1 ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют"	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 380/240	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	GSR 380/240				
			25477-08	C	GSR 380/240				
		ТН	КТ=0,2	A	UGE				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	UGE				
			25475-11	C	UGE				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
28	ТЭЦ-22, ТГ-9 20 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	BDG 072A1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	B	BDG 072A1				
			48214-11	C	BDG 072A1				
		ТН	КТ=0,2	A	ТJC 6-G				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	ТJC 6-G				
			66885-17	C	ТJC 6-G				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PK2BR.RRE							
	Ксч=1								
	75755-19								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
29	ТЭЦ-22, ОРУ-220 кВ, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 - Чагино № 9	ТТ	КТ=0,2S		A	ВСТ	УСПД ТК 16Л.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =1000/5		B	ВСТ			
			67779-17		C	ВСТ			
		ТН	КТ=0,2		A	СРВ 245			
			К _{ТН} =220000:√3/100:√3		B	СРВ 245			
			47844-11		C	СРВ 245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
30	ТЭЦ-22, Т-10, ЛЭП "ТЭЦ- 22, - Чагино X" 220 кВ	ТТ	КТ=0,2S		A	ТГФ-220-П*	УСПД ТК 16Л.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =1000/5		B	ТГФ-220-П*			
			20645-07		C	ТГФ-220-П*			
		ТН	КТ=0,5		A	НКФ-220-58 У1			
			К _{ТН} =220000:√3/100:√3		B	НКФ-220-58 У1			
			14626-06		C	НКФ-220-58 У1			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
31	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 20 кВ, ТГ-10	ТТ	КТ=0,2S		A	ТШЛ	УСПД ТК 16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{ТТ} =12000/5		B	ТШЛ			
			47957-11		C	ТШЛ			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОМ-20-63			
			К _{ТН} =20000:√3/100:√3		B	ЗНОМ-20-63			
			51674-12		C	ЗНОМ-20-63			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6
32	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 20 кВ, ТГ-10 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТШЛ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=12000/5	B	ТШЛ				
			47957-11	C	ТШЛ				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-20-63				
			КТн=20000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	C	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
33	ТЭЦ-22, Т-11, ЛЭП "ТЭЦ- 22, - Восточная 11" 220 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	VISWI	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	VISWI				
			37750-08	C	VISWI				
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ-220-58 У1				
			КТн=22000:√3/100:√3	B	НКФ-220-58 У1				
			14626-06	C	НКФ-220-58 У1				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
34	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 20 кВ, ТГ-11	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=12000/5	B	ТШЛ-20-1				
			21255-08	C	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-20-63				
			КТн=20000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-20-63				
			1593-62	C	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6			
35	ТЭЦ-22, генераторный токопровод 20 кВ, ТГ-11 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	A	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			Ктт=12000/5	B	ТШЛ-20-1							
			21255-08	C	ТШЛ-20-1							
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-20-63							
			Ктн=20000: $\sqrt{3}/100 \cdot \sqrt{3}$	B	ЗНОМ-20-63							
36	ТЭЦ-22, КРУ-6 кВ, 3 сек., яч. 104, фидер 6 кВ ООО "ДОН СП-1"	Счетчик	1593-62	C	ЗНОМ-20-63	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е								
			Ксч=1									
		ТТ	48266-11	A	ТОЛ-10				3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5	B	-							
Ктт=300/5	C		ТОЛ-10									
37	ТЭЦ-22, КРУ-6 кВ, VI сек., яч. 284, КЛ 6 кВ фидер ВЗУ-1 ДМУП "ЭКПО"	ТН	38395-08	A,B,C	НТМИ-10-66У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2								
			Ктн=6000/100									
		Счетчик	2611-70									
			КТ=0,5S/1									
Ксч=1												
37	ТЭЦ-22, КРУ-6 кВ, VI сек., яч. 284, КЛ 6 кВ фидер ВЗУ-1 ДМУП "ЭКПО"	ТТ	22422-02	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,5	B	-							
			Ктт=300/5	C	ТОЛ-10							
		ТН	38395-08	A,B,C	НТМИ-6-66				3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2								
Ктн=6000/100												
37	ТЭЦ-22, КРУ-6 кВ, VI сек., яч. 284, КЛ 6 кВ фидер ВЗУ-1 ДМУП "ЭКПО"	Счетчик	2611-70				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600			Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1,0									
			Ксч=1									
		ТТ	22422-02						УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	3 600		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5	ZMD 405CT44.0457 S2								
Ктт=300/5												

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4	5	6
38	ТЭЦ-22, ТГ-9 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	A	BDG 072A1	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =12000/5	B	BDG 072A1		
			48214-11	C	BDG 072A1		
		ТН	КТ=0,2	A	ТЈС 6-Г		
			20000:√3/100:√3	B	ТЈС 6-Г		
			66885-17	C	ТЈС 6-Г		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PK2BR.RRE			
Ксч=1							
ТЭЦ-23							
1	РП-15004, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.9, 15004б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5	B	ТПОЛ-10		
			1261-08	C	ТПОЛ-10		
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М			
Ксч=1							
36697-08							
2	РП-15004, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.24, 15004б	ТТ	КТ=0,5	A	ТПОЛ-10	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5	B	ТПОЛ-10		
			1261-08	C	ТПОЛ-10		
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3		
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3		
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М			
Ксч=1							
36697-08							

Продолжение таблицы 2

1	2	3		4			5	6
	Радиосервер точного времени	67958-17		РСТВ-01-01				Системное время
3	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.1А, КЛ 10 кВ 12231Б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2			
			Ктн=10000/100					
		Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2				
КТ=0,5S/1								
4	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.1Б, КЛ 10 кВ 14182а	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2			
			Ктн=10000/100					
		Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2				
КТ=0,5S/1								
5	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.3А, КЛ 10 кВ 12239А	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5	B	-			
			1856-63	C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2			
			Ктн=10000/100					
		Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2				
КТ=0,5S/1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6	
6	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.3Б, Кл 10 кВ 12273+18085а	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			1856-63						С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100		А,В,С				
Счетчик	11094-87	ЗМД 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
7	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.4А, Кл 10 кВ 14145а+21173	ТТ	КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			15128-07						С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100		А,В,С				
Счетчик	11094-87	ЗМД 402СТ44.0457 S3							
	КТ=0,2S/0,5								
	Ксч=1								
8	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.5Б, Кл 10 кВ 27001а	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5						В
			1856-63						С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100		А,В,С				
Счетчик	11094-87	ЗМД 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

1	2	3			4			5	6			
9	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.5В, КЛ 10 кВ 27001β	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТт=400/5	В	-							
			1856-63	С	ТВЛМ-10							
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2							
			КТн=10000/100									
10	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.4Б, КЛ 10 кВ 15055β	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ксч=1									
			22422-02									
		ТТ	КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07				000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	В	-							
ТН	15128-07	С	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2									
	КТн=10000/100											
11	ТЭЦ-23, ГРУ-10кВ, сек.1Б, яч.5А, КЛ 10 кВ 15004α	Счетчик	11094-87			ZMD 402СТ44.0457 S3			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5									
			Ксч=1									
		ТТ	22422-07				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8				Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5	А	ТВЛМ-10							
ТН	КТт=400/5	В	-	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени						
	1856-63	С	ТВЛМ-10									
	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2									
КТн=10000/100												
Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
	КТ=0,5S/1											
	Ксч=1											

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6	
12	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.6А, КЛ 10 кВ 16056	ТТ	КТ=0,2S		A	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	-			
			15128-07		C	ТОЛ-10-І-8У2			
		ТН	КТ=0,2		А,В,С	НАМИ-10 У2			
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402СТ44.0457 S3						
	Ксч=1								
	22422-07								
13	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.6Б, КЛ 10 кВ 14183	ТТ	КТ=0,2S		A	ТОЛ-10-І	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/5		B	-			
			15128-07		C	ТОЛ-10-І			
		ТН	КТ=0,2		А,В,С	НАМИ-10			
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402СТ44.0457 S3						
	Ксч=1								
	22422-07								
14	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.7А, КЛ 10 кВ 18066	ТТ	КТ=0,5		A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=400/5		B	-			
			1856-63		C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,2		А,В,С	НАМИ-10 У2			
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405СТ44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
15	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.9А, КЛ 10 кВ 15003а+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
16	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.9Б, КЛ 10 кВ 15003γ+δ	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									
17	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.10А, КЛ 10кВ 12237А	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5		-				
			1856-63		ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
18	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.10Б, КЛ 10кВ 11069α+β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5							В
			1856-63							С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2	А,В,С					
			К _{тн} =10000/100							
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2								
19	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.13Б, КЛ 10кВ 11031+15004β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5							В
			1856-63							С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2	А,В,С					
			К _{тн} =10000/100							
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S3								
20	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.14А, КЛ 10 кВ 14163α+β	ТТ	КТ=0,2S	ТОЛ-НТЗ	А	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5							В
			69606-17							С
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10	А,В,С					
			К _{тн} =10000/100							
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2								
			КТ=0,5S/1							
			Ксч=1							
			53319-13							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
21	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.31Б, КЛ 10 кВ 27003	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-НТЗ					
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66					
			Ктн=10000/100							
22	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.14Б, КЛ 10 кВ 15055а	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1							
			22422-02							
		ТТ	КТ=0,2S						A	ТОЛ-НТЗ
			Ктт=600/5						B	ТОЛ-НТЗ
23	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.16А, КЛ 10 кВ 12238а	Счетчик	69606-17	C	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10					
			Ктн=10000/100							
		ТН	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2	НАМИ-10					
			КТ=0,5S/1							
23	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.16А, КЛ 10 кВ 12238а	Счетчик	Ксч=1	ZMD 405CT44.0457 S2	НАМИ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			22422-02							
			КТ=0,2S						A	ТОЛ-НТЗ
		ТТ	Ктт=600/5						B	ТОЛ-НТЗ
			69606-17						C	ТОЛ-НТЗ
23	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.16А, КЛ 10 кВ 12238а	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	НАМИ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1							
			22422-02							
		ТН	КТ=0,2						А,В,С	НАМИ-10
			Ктн=10000/100							
23	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.16А, КЛ 10 кВ 12238а	Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2	НАМИ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1							
			Ксч=1							
		ТН	22422-02						НАМИ-10	
			КТ=0,2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
24	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.16Б, КЛ 10 кВ 11069γ+δ	ТТ		КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				К _{тт} =600/5	B	ТОЛ-НТЗ				
				69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН		А,В,С	НАМИ-10					
						КТ=0,2				
25	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.22А, КЛ 10кВ 16118α	Счетчик		К _{тн} =10000/100	ZMD 405СТ44.0457 S2		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				11094-87						
				КТ=0,5S/1						
		ТТ		КТ=0,5S	A	ТЛО-10				
					К _{тт} =600/5	B				-
25433-08	C				ТЛО-10					
26	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.22Б, КЛ 10кВ 14181α+β	ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				К _{тн} =10000/100						
				11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик		КТ=0,5S/1						НАМИ-10 У2
					Ксч=1					
22422-02										

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
33	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, яч.31А, КЛ 10 кВ 11044, КЛ 10 кВ 15004δ	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
34	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.33А, КЛ 10 кВ 14163γ+δ	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
35	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.35А, КЛ 10кВ 12086γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
36	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.36А, КЛ 10кВ 14109	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
37	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.36В, КЛ 10кВ 17184б	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
38	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.37А, КЛ 10кВ 19046	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктп=10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

1	2	3			4			5	6
39	ТЭЦ-23, ГРУ-10кВ, сек.2Б, яч.37Б, КЛ 10кВ 15004γ	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							
40	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.38Б, КЛ 10кВ 12239Б+14182β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07	ZMD 402СТ44.0457 S3							
41	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.35Б, КЛ 10кВ 14145β	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тг} =600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
42	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.35Б, КЛ 10кВ 19050	ТТ	КТ=0,5 Ктт=400/5		A	ТВЛМ-10 -		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		C	ТВЛМ-10				
			ТН	КТ=0,5 Ктн=10000/100		A,B,C	НТМИ-10-66			
		831-69		ZMD 405CT44.0457 S2						
		Счетчик					КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			
			43	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.40Б, КЛ 10кВ 19045	ТТ	КТ=0,2S Ктт=600/5				
15128-07		C				ТОЛ-10-1-8У2				
ТН	КТ=0,5 Ктн=10000/100					A,B,C	НТМИ-10-66			
	831-69				ZMD 402CT44.0457 S3					
	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07								
44		ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.40А, КЛ 10кВ 19051β			ТТ	КТ=0,2S Ктт=400/5		A	ТОЛ-10-1-8У2	
	15128-07		C	ТОЛ-10-1-8У2						
	ТН		КТ=0,5 Ктн=10000/100			A,B,C	НТМИ-10-66			
			831-69		ZMD 402CT44.0457 S3					
			Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
45	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.11А, КЛ 10кВ 12086а	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5					В	
			1856-63					С	
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100					А,В,С	
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
47	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.26В, ДГА-2	ТТ	КТ=0,5S	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5					В	
			25433-03					С	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			Ктн=10000/100					А,В,С	
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
48	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.12А, КЛ 10кВ 10149Б	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5					В	
			1856-63					С	
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100					А,В,С	
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.12Б, КЛ 10кВ 12240а+β	ТТ	КТ=0,5 Ктт=400/5		ТВЛМ-10 -		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		ТВЛМ-10				
			КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		НАМИ-10 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1		ZMD 405CT44.0457 S2				
			22422-02						
50	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.13А, КЛ 10кВ 12282А	ТТ	КТ=0,5 Ктт=400/5		ТВЛМ-10 -		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			1856-63		ТВЛМ-10				
			КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		НАМИ-10 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1		ZMD 405CT44.0457 S2				
			22422-02						
51	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.22В, КЛ 10кВ 21172а	ТТ	КТ=0,5S Ктт=600/5		ТЛО-10-3-5У3 -		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			25433-03		ТЛО-10-3-5У3				
			КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		НАМИ-10 У2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1		ZMD 405CT44.0457 S2				
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.29В, КЛ 10кВ 21172β	ТТ	КТ=0,5S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			25433-03		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405CT44.0457 S2							
53	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.11В, КЛ 10кВ 21174	ТТ	КТ=0,5S	А	ТПЛ-10М	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5		-				
			22192-07		ТПЛ-10-М				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
54	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.7Б, КЛ 10 кВ 1001α	ТТ	КТ=0,5S	А	ТПЛ-10-М	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5		-				
			22192-07		ТПЛ-10-М				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
55	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.33Б, КЛ 10 кВ 12229А	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
56	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.40В, КЛ 10кВ 1003β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 402СТ44.0457 S3							
	КТ=0,2S/0,5								
	Ксч=1								
57	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.34А, КЛ 10кВ 17184α	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66				
			Ктн=10000/100						
Счетчик	831-69	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
58	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.34Б, Кл 10кВ 14181γ+δ	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5					-	
			1856-63					ТВЛМ-10	
		ТН	КТ=0,5	НТМИ-10-66					
			Ктн=10000/100						
			831-69						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
59	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.6В, Кл 10 кВ 19051α	ТТ	КТ=0,2S	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=600/5					-	
			15128-07					ТОЛ-10-1-8У2	
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								
60	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.12В, Кл 10кВ 16121	ТТ	КТ=0,5S	ТПЛ-10-М	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5					-	
			22192-03					ТПЛ-10-М	
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
61	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.38В, КЛ 10 кВ 1001β	ТТ		КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				Ктт=600/5						В	-
				15128-07							
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66					
				Ктн=10000/100							
				831-69							
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3								
		Ксч=1									
		22422-07									
62	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.1Б, яч.4В, КЛ 10 кВ 1003α	ТТ		КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				Ктт=600/5						В	-
				15128-07							
		ТН		КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2					
				Ктн=10000/100							
				11094-87							
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3								
		Ксч=1									
		22422-07									
63	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, сек.2Б, яч.38А, КЛ 10 кВ 10149А	ТТ		КТ=0,2S	А	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
				Ктт=400/5						В	-
				15128-07							
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66					
				Ктн=10000/100							
				831-69							
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3								
		Ксч=1									
		22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6				
64	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек. IIIA, яч.20, КЛ 220 кВ ТЭЦ-23, - Красносельская I	ТТ	КТ=0,2S		A	SB 0.8	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тт} =1000/1		B	SB 0.8							
			55006-13		C	SB 0.8							
		ТН	КТ=0,2		A	CPB 245							
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	CPB 245							
65	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IVA, яч.21, КЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Красносельская II	Счетчик	15853-96		C	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6								
			Ксч=1										
		ТТ	30830-13		A	SB 0.8				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S		B	SB 0.8							
К _{тт} =1000/1			C	SB 0.8									
66	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.I, яч.9, КЛ 220 кВ ТЭЦ-23, - Елоховская I	ТН	КТ=0,2		A	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	CPB 245							
			15853-96		C	CPB 245							
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6					УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1										
30830-13			A	SB 0.8									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
73	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.І, сек.ІІ, яч.5, СОВМ- 212	ТТ	КТ=0,5	A	TB-220	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =1000/5	B	TB-220					
			20644-05	C	TB-220					
		ТН	КТ=0,2	A	TVG-245					
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	TVG-245					
74	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.І, яч.8, КЛ 110 кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская І	Счетчик	38886-08	C	TVG-245	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
		ТТ	30830-05	A	ТГФ110-ІІ*					
			КТ=0,2S	B	ТГФ110-ІІ*					
К _{тт} =1000/5	C		ТГФ110-ІІ*							
75	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТН	34096-07	A	SVS 123/3	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2	B	SVS 123/3					
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	C	SVS 123/3					
		Счетчик	28655-05	ZMQ 202C.8f6						
			КТ=0,2S/0,5							
Ксч=1	A		ТГФ-110 ІІ*							
76	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*					
			К _{тт} =1000/5	A	SVS 123/3					
		ТН	34096-07	B	SVS 123/3					
			КТ=0,2	C	SVS 123/3					
К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6									
28655-05										
77	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		78	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
79	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		80	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
81	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		82	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
83	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		84	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
85	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		86	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
87	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		88	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
89	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		90	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
91	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		92	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
93	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		94	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
95	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		96	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
97	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		98	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
99	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		100	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
101	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		102	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
103	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		104	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
105	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		106	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
107	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		108	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
					КТ=0,2S	C	ТГФ-110 ІІ*			
К _{тт} =1000/5	A				SVS 123/3					
ТН	34096-07			B	SVS 123/3					
	КТ=0,2			C	SVS 123/3					
	К _{тн} =110000:√3/100:√3	ZMQ 202C.8f6								
28655-05										
109	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6						
			Ксч=1							
			30830-05	A	ТГФ-110 ІІ*					
		110	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, яч.16, КЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Метростроевская ІІ	ТТ	30830-05	B	ТГФ-110 ІІ*	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электри

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
76	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек. III, яч. 13, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23, - Электрозаводская I	ТТ	КТ=0,2S		ТГФ-110 П*	A	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			B			
			34096-07			C			
		ТН	КТ=0,2		SVS 123/3	A			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			B			
			28655-05			C			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
77	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек. IV, яч. 14, КВЛ 110кВ ТЭЦ-23, - Электрозаводская II	ТТ	КТ=0,2S		ТГФ-110 П*	A	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			B			
			34096-07			C			
		ТН	КТ=0,2		SVS 123/3	A			
			К _{тн} =110000:√3/100:√3			B			
			28655-05			C			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
78	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек. II, яч. 2, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23, - Свиблдово I цепь	ТТ	КТ=0,5		ТВ-220	A	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			B			
			20644-03			C			
		ТН	КТ=0,2		TVG-245	A			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3			B			
			38886-08			C			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
79	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.Ш, яч.12, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Свиблдово II цепь	ТТ	КТ=0,2S	A	SB 0,8	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	SB 0,8				
			20951-08	C	SB 0,8				
		ТН	КТ=0,2	A	CPB 245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245				
80	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.Ш, яч.15, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново I цепь	ТТ	КТ=0,2S	A	ВСТ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ВСТ				
			52235-12	C	ВСТ				
		ТН	КТ=0,2	A	CPB 245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	КТ=0,2S/0,5	C	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1	ZMQ 202C.8f6					
			30830-05						
		ТН	КТ=0,5	A	ТВ-220-IIУ 2				
			К _{тт} =1000/5	B	ТВ-220-IIУ 2				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	20644-05	C	ТВ-220-IIУ 2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2	A	CPB 245				
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245				
		ТН	15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
Ксч=1									
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05	ZMQ 202C.8f6					
			КТ=0,5				A	ТВ-220-IIУ 2	
			К _{тт} =1000/5	B	ТВ-220-IIУ 2				
		ТН	20644-05	C	ТВ-220-IIУ 2				
			КТ=0,2	A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15853-06	C	CPB 245				
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
		Ксч=1							
		81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	30830-05				ZMQ 202C.8f6
КТ=0,5	A				ТВ-220-IIУ 2				
К _{тт} =1000/5	B				ТВ-220-IIУ 2				
ТН	20644-05			C	ТВ-220-IIУ 2				
	КТ=0,2			A	CPB 245				
81	ТЭЦ-23, ОРУ-220 кВ, сек.IV, яч.16, ВЛ 220кВ ТЭЦ-23, - Гольяново II цепь	ТТ	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	CPB 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	440 000		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
82	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.І, сек.ІІ, яч.5, ОМВ-110	ТТ	КТ=0,5	A	TB-110/50	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТт=1000/5	B	TB-110/50						
			3190-72	C	TB-110/50						
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123/3						
			КТн=110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3						
83	ТЭЦ-23, ОРУ-110 кВ, сек.ІІІ, сек.ІV, яч.19, ОМВ-120	Счетчик	28655-05	C	SVS 123/3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
			Ксч=1								
		ТТ	30830-05	A	TB-110/50						
			КТ=0,5	B	TB-110/50						
84	ТЭЦ-23, ТГ-1	ТН	3190-72	C	TB-110/50	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			КТ=0,2	A	SVS 123/3						
			КТн=110000:√3/100:√3	B	SVS 123/3						
		Счетчик	28655-05	C	SVS 123/3						
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
ТТ	Ксч=1										
	30830-05	A	ТШВ-15								
84	ТЭЦ-23, ТГ-1	ТН	КТ=8000/5	B	ТШВ-15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			5719-03	C	ТШВ-15						
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ-ЭК-10 M2						
		Счетчик	КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ-ЭК-10 M2						
			47583-11	C	ЗНОЛ-ЭК-10 M2						
84	ТЭЦ-23, ТГ-1	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PBE			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ксч=1								
			48266-11								
		ТТ	КТ=0,2	A	ТШВ-15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07				160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=8000/5	B	ТШВ-15						
Счетчик	5719-03	C	ТШВ-15								
	КТ=0,5	A	ЗНОЛ-ЭК-10 M2								

1	2	3			4			5	6
85	ТЭЦ-23, ТГ-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШВ-15	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ-15				
			5719-03	С	ТШВ-15				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОЛ-ЭК-10 М2				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОЛ-ЭК-10 М2				
			47583-11	С	ЗНОЛ-ЭК-10 М2				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
86	ТЭЦ-23, ТГ-2	ТТ	КТ=0,2S	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 891	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	В	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	С	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
87	ТЭЦ-23, ТГ-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 891	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОЛ-ЭК-10				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	В	ЗНОЛ-ЭК-10				
			47583-11	С	ЗНОЛ-ЭК-10				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
88	ТЭЦ-23, ТГ-3	ТТ		КТ=0,2	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =8000/5		ТШЛ-20			
				36053-07		ТШЛ-20			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
		Ксч=1							
		48266-11							
89	ТЭЦ-23, ТГ-3 (контрольный)	ТТ		КТ=0,2	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =8000/5		ТШЛ-20			
				36053-07		ТШЛ-20			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
		Ксч=1							
		48266-11							
90	ТЭЦ-23, ТГ-4	ТТ		КТ=0,2	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 091	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				К _{тт} =8000/5		ТШЛ-20			
				36053-07		ТШЛ-20			
		ТН		КТ=0,5	А,В,С	НТМИ-10-66			
				К _{тн} =10000/100					
				831-69					
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
		Ксч=1							
		48266-11							

1	2	3			4			5	6
91	ТЭЦ-23, ТГ-4 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	ТШЛ-20				
			36053-07	C	ТШЛ-20				
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НТМИ-10-66				
			К _{тн} =10000/100 831-69						
92	ТЭЦ-23, ТГ-5	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						
			48266-11						
		ТТ	КТ=0,2	A	ТШЛ-20-1				
			К _{тт} =12000/5	B	ТШЛ-20-1				
21255-08	C		ТШЛ-20-1						
93	ТЭЦ-23, ТГ-5 (контрольный)	ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-20-63	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	C	ЗНОМ-20-63				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
48266-11									

1	2	3			4			5	6
94	ТЭЦ-23, ТГ-6	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
95	ТЭЦ-23, ТГ-6 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
96	ТЭЦ-23, ТГ-7	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
97	ТЭЦ-23, ТГ-7 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
98	ТЭЦ-23, ТГ-8	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
99	ТЭЦ-23, ТГ-8 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20-1				
			21255-08	С	ТШЛ-20-1				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6
100	ТЭЦ-23, КРУ-10 кВ ДГА сек.1 яч.6	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-02						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
101	ТЭЦ-23,КРУ-10 кВ ДГА сек.2 яч.7	ТТ	КТ=0,5S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТЛЮ-10				
			25433-03	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
102	ТЭЦ-23, ГРУ-10 кВ, яч.14В, КЛ 10 кВ РП-10 кВ α	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	ТОЛ-НТЗ				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Mercurий 234 ARTM2-00 PBR.R							
	Ксч=1								
	75755-19								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
ТЭЦ-25					
	Радиосервер точного времени		РСТВ-01-01		
1	ТЭЦ-25, ОРУ-110 кВ, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-25 - Очаково №2 с отпайкой на Т-60Р2	ТТ	КТ=0,2S	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=1000/5		
			30828-05		
		ТН	КТ=0,2		
			КТн=110000:√3/100:√3		
			30828-05		
2	ТЭЦ-25, ТГ- 1	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1		
			30830-05		
		ТТ	КТ=0,5		
			КТт=6000/5		
			5719-76		
3	ТЭЦ-25, ТГ- 1 (контрольный)	ТН	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТн=10000:√3/100:√3		
			1593-05		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		
			Ксч=1		
			48266-11		
		ТТ	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=6000/5		
			5719-76		
		ТН	КТ=0,5		
			КТн=10000:√3/100:√3		
			1593-05		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1		
			48266-11		
		ТТ	КТ=0,5		
			КТт=6000/5		
			5719-76		
		ТН	КТ=0,5	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТн=10000:√3/100:√3		
			1593-05		
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5		
			Ксч=1		
			48266-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
4	ТЭЦ-25, ОРУ-110 кВ, КВЛ 110 кВ ТЭЦ-25 - Очаково №1 с отпайкой на Т-60Р1	ТТ	КТ=0,2S	A	TG 145	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	220 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	TG 145				
			15651-06	C	TG 145				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 123				
			К _{тн} =110000:√3/100:√3	B	SVS 123				
			28655-05	C	SVS 123				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
5	ТЭЦ-25, ТГ- 2	ТТ	КТ=0,2	A	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =6000/5	B	ТШЛ-20				
			36053-07	C	ТШЛ-20				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
6	ТЭЦ-25, ТГ- 2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШЛ-20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	120 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =6000/5	B	ТШЛ-20				
			36053-07	C	ТШЛ-20				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОМ-15-63				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОМ-15-63				
			1593-70	C	ЗНОМ-15-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
7	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.2А+Б, КЛ 10 кВ 17882+21187α	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
8	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.2В+Г, КЛ 10 кВ 14171α+18130α	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3					
			Ксч=1						
		ТТ	22422-07	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			КТ=0,2S	B	ТОЛ-10-І-8У2				
9	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.4В+Г, КЛ 10 кВ 14171β+18130β	ТТ	К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			Ксч=1						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
10	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 4А+Б, КЛ 10 кВ 15163а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТЛО-10-1 У3				
			25433-08	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
11	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 6В+Г, КЛ 10 кВ 16167а+β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТОЛ-10-1-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								
12	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 6А+Б, КЛ 10 кВ 11065	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТОЛ-10-1-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-1-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								

1	2	3			4			5	6
13	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.10В+Г, КЛ 10 кВ 14023+14026	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	9 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=300/5	B	ТОЛ-НТЗ-10				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
Ксч=1									
75755-19									
14	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.10А+Б, КЛ 10 кВ 21054	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	9 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=300/5	B	ТОЛ-НТЗ-10				
			69606-17	C	ТОЛ-НТЗ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R					
Ксч=1									
75755-19									
15	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.8А+Б, КЛ 10 кВ 26057а	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТг=1000/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛЮ-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
16	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.19Д+Е, КЛ 10 кВ РТП 705 С2	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5 25433-11			A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	ТЛО-10			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			A	ЗНОЛ.06			
			22422-02			B	ЗНОЛ.06			
						C	ЗНОЛ.06			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2							
17	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.7В+Г, КЛ 10 кВ 19112а	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =1000/5 1856-63			A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	-			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			22422-02			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
						C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2							
18	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.11В+Г, КЛ 10 кВ 14042+21185а	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 25433-06			A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5			B	-			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04			C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			22422-02			B	ЗНОЛ.06-10 У3			
						C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик			ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
19	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 13А+Б, КЛ 10 кВ 18120α+21123	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5 69606-17		А	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04		В	ТОЛ-НТЗ			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		С	ТОЛ-НТЗ			
			75755-19		ЗНОЛ.06-10 У3	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R			
20	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 13В+Г, КЛ 10 кВ 17091α+β	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =400/5 69606-17		А	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04		В	ТОЛ-НТЗ			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		С	ТОЛ-НТЗ			
			75755-19		ЗНОЛ.06-10 У3	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R			
21	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 6 Д+Е, РП-2-7	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =500/5 15128-07		А	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	10 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04		В	ТОЛ-10-1-8У2			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		С	ТОЛ-10-1-8У2			
			22422-07		ЗНОЛ.06-10 У3	ZMD 402CT44.0457 S3			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
		ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =500/5 15128-07 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07		A	ТОЛ-10-1-8У2 ТОЛ-10-1-8У2 ТОЛ-10-1-8У2 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ZMD 402СТ44.0457 S3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	10 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
22	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.1, яч.2Д+Е, КЛ10 кВ РТП-1 7	ТН			A	ТОЛ-10-1-8У2			
		Счетчик			B	ТОЛ-10-1-8У2			
					C	ТОЛ-10-1-8У2			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 402СТ44.0457 S3				
23	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.П, яч.26А+Б, КЛ10 кВ 16167γ+δ	ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =300/5 15128-07 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 22422-07		A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН			B	ТОЛ-10-1-8У2			
		Счетчик			C	ТОЛ-10-1-8У2			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 402СТ44.0457 S3				
24	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.П, яч.30А+Б, КЛ10 кВ 30А+Б	ТТ	КТ=0,5 К _{тг} =1000/5 1856-63 КТ=0,5 К _{тн} =10000:√3/100:√3 3344-04 КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		A	ТВJM-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН			B	-			
		Счетчик			C	ТВJM-10			
					A	ЗНОЛ.06-10 У3			
					B	ЗНОЛ.06-10 У3			
					C	ЗНОЛ.06-10 У3			
					ZMD 405СТ44.0457 S2				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6	
25	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.32В+Г, КЛ 10 кВ 19104+27181	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
26	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.32А+Б, КЛ 10 кВ 15164β	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3					
			Ксч=1						
		ТТ	53319-13						
			КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
27	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.28А+Б, КЛ 10 кВ 19110β, КЛ 10 кВ 21185β	ТТ	К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2				
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402СТ44.0457 S3					
			Ксч=1						
			53319-13						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =400/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТТ	15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,2S/0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2					
		Счетчик	Ксч=1						
			22422-02						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-1				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
28	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 31В+Г, КЛ 10 кВ 21052+19112Б	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
29	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, II сек. яч. 27 В+Г	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	ТЛО-10-1 У3				
			25433-06	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
30	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 19А+Б, КЛ 10 кВ 16141+14039	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
31	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.19В+Г, КЛ 10 кВ 17092 α + β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
		22422-02							
32	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.31А+Б, КЛ 10 кВ 18120 β +21159	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 01	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =500/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
		22422-02							
33	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.27А+Б, КЛ 10 кВ 26057 β , КЛ 10 кВ 15163 β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 02	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
		Ксч=1							
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
34	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.32Д+Е, КЛ10 кВ РП-2-8	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-І-8У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 01	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =500/5	B	ТОЛ-10-І-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-І-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
35	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.15А+Б, КЛ 10 кВ 12130+15164α	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
36	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.22В+Г, КЛ 10 кВ 16147α+17883	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-НТ3-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-НТ3-10				
			69606-17	C	ТОЛ-НТ3-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R							
	Ксч=1								
	75755-19								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
37	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 26В+Г, КЛ 10 кВ 17093	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОЛ-10-I-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-10-I-8У2				
			15128-07	C	ТОЛ-10-I-8У2				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMD 402CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	22422-07								
38	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч. 24В+Г, КЛ 10 кВ 14040+27042	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
39	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 24А+Б, КЛ 10 кВ 16147β+21187β	ТТ	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			1856-63	C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
40	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. I, яч. 15В+Г, КЛ 10 кВ 21124+26173	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	ТЛО-10				
			25433-11	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
41	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 22А+Б, КЛ 10 кВ 17094	Счетчик	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-НТ3-10				
			К _{тт} =300/5	B	ТОЛ-НТ3-10				
42	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 30В+Г, КЛ 10 кВ 19110а	Счетчик	69606-17	C	ТОЛ-НТ3-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
			КТ=0,5S/1	Mercury 234 ARTM2-00 PBR.R					
		ТТ	3344-04	Mercury 234 ARTM2-00 PBR.R			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07		
			КТ=0,5S/1						
			75755-19						
		ТН	КТ=0,5	A	ТВЛМ-10				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ТВЛМ-10				
		Счетчик	1856-63	C	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07			
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
		ТН	3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 УЗ				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек. II, яч. 26Д+Е, КЛ 10 кВ РТП-1-10	ТТ	КТ=0,2S		A	ТОЛ-10-1-8У2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	10 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =500/5		B	ТОЛ-10-1-8У2			
			15128-07		C	ТОЛ-10-1-8У2			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMD 402CT44.0457 S3						
	Ксч=1								
	22422-07								
44	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч. 15Д+Е, КЛ 10 кВ РТП 705 С1	ТТ	КТ=0,2S		A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		B	ТЛО-10			
			25433-11		C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
45	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч. 7А+Б, КЛ 10 кВ 7β	ТТ	КТ=0,5		A	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5		B	-			
			1856-63		C	ТВЛМ-10			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-10 У3			
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
46	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.17А+Б, КЛ 10 кВ 17β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=1000/5					В	
			1856-63					С	
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			Ктн=10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-04	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
47	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.ІІ, яч.28В+Г, КЛ 10 кВ 28В+Г	ТТ	КТ=0,5S	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=1000/5					В	
			25433-06					С	
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			Ктн=10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-04	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
48	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек.І, яч.11А+Б, КЛ 10 кВ 11А+Б	ТТ	КТ=0,5S	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			Ктт=400/5					В	
			25433-06					С	
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06-10 У3					
			Ктн=10000:√3/100:√3	В				ЗНОЛ.06-10 У3	
			3344-04	С				ЗНОЛ.06-10 У3	
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-25, ОРУ-220 кВ, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-25, - Очаково №3	ТТ	КТ=0,2S		A	SVAS 245/2G	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/1		B	SVAS 245/2G			
			39473-08		C	SVAS 245/2G			
		ТН	КТ=0,2		A	SVAS 245/2G			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	SVAS 245/2G			
			39473-08		C	SVAS 245/2G			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
50	ТЭЦ-25, ОРУ-220 кВ, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-25 - Очаково №4А, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-25 – Очаково №4Б	ТТ	КТ=0,2S		A	SVAS 245	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/1		B	SVAS 245			
			39473-13		C	SVAS 245			
		ТН	КТ=0,2		A	SVAS 245			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	SVAS 245			
			39473-13		C	SVAS 245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-13								
51	ТЭЦ-25, ТГ- 3	ТТ	КТ=0,2		A	ТШЛ20Б-II	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =12000/5		B	ТШЛ20Б-II			
			4242-74		C	ТШЛ20Б-II			
		ТН	КТ=0,5		A	ЗНОЛ.06-20 У3			
			К _{тн} =20000:√3/100:√3		B	ЗНОЛ.06-20 У3			
			3344-04		C	ЗНОЛ.06-20 У3			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
	Ксч=1								
	48266-11								

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-25, ТГ-3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ20Б-П	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ20Б-П				
			4242-74	С	ТШЛ20Б-П				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОЛ.06-20 У3				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОЛ.06-20 У3				
53	ТЭЦ-25, ТГ-4	Счетчик	3344-04	С	ЗНОЛ.06-20 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11						
			КТ=0,2	А	ТШЛ20Б-П				
К _{тт} =12000/5	В		ТШЛ20Б-П						
54	ТЭЦ-25, ТГ-4 (контрольный)	Счетчик	4242-74	С	ТШЛ20Б-П	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
		ТН	1593-70	С	ЗНОМ-20-63				
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
54	ТЭЦ-25, ТГ-4 (контрольный)	Счетчик	48266-11				УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2	А	ТШЛ20Б-П				
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ20Б-П				
		ТН	4242-74	С	ТШЛ20Б-П				
			КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
К _{тн} =20000:√3/100:√3	В		ЗНОМ-20-63						
54	ТЭЦ-25, ТГ-4 (контрольный)	Счетчик	1593-70	С	ЗНОМ-20-63	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
		ТТ	48266-11						
			КТ=0,2	А	ТШЛ20Б-П				
К _{тт} =12000/5	В		ТШЛ20Б-П						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
55	ТЭЦ-25, ТГ- 5	ТТ	КТ=0,2		А	ТШЛ20Б-II		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =12000/5			ТШЛ20Б-II				
			4242-74			ТШЛ20Б-II				
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			ЗНОМ-20-63				
			1593-62			ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1									
	48266-11									
56	ТЭЦ-25, ТГ- 5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2		А	ТШЛ20Б-II		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =12000/5			ТШЛ20Б-II				
			4242-74			ТШЛ20Б-II				
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			ЗНОМ-20-63				
			1593-62			ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1									
	48266-11									
57	ТЭЦ-25, ТГ- 6	ТТ	КТ=0,2		А	ТШ20		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тг} =12000/5			ТШ20				
			8771-82			ТШ20				
		ТН	КТ=0,5		А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3			ЗНОМ-20-63				
			51674-12			ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1									
	48266-11									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
58	ТЭЦ-25, ТГ-6 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШ20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШ20				
			8771-82	С	ТШ20				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
59	ТЭЦ-25, ТГ-7 (20 кВ)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШ20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШ20				
			8771-82	С	ТШ20				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
60	ТЭЦ-25, ТГ-7 (20 кВ) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШ20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШ20				
			8771-82	С	ТШ20				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			51674-12	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
64	ТЭЦ-25, КРУ-6 кВ, ввод А 6 кВ ТСН-67	ТТ	КТ=0,5			A	ТЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =2000/5			B	ТЛ-10			
			4346-08			C	ТЛ-10			
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =6000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06			
			3344-04			C	ЗНОЛ.06			
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ZMD 405CT44.0457 S2						
65	ТЭЦ-25, КРУ-6 кВ, ввод Б 6 кВ ТСН-67	ТТ	КТ=0,5			A	ТЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =2000/5			B	ТЛ-10			
			4346-08			C	ТЛ-10			
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =6000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06			
			3344-04			C	ЗНОЛ.06			
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ZMD 405CT44.0457 S2						
66	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.13Д+Е, КЛ 10 кВ РП-1 1 сек.	ТТ	КТ=0,2S			A	ТОЛ-НТЗ	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5			B	ТОЛ-НТЗ			
			69606-17			C	ТОЛ-НТЗ			
		ТН	КТ=0,5			A	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3			B	ЗНОЛ.06			
			3344-04			C	ЗНОЛ.06			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 75755-19			Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
67	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, яч.27В+Г, КЛ 10 кВ РП-1 2 сек.	ТТ	КТ=0,2S			А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5							
			25433-06							
		ТН	КТ=0,5			А	ЗНОЛ.06			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							
			3344-04							
Счетчик	КТ=0,5S/1			ZMD 405CT44.0457 S2						
	К _{сч} =1									
	22422-02									
68	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек 1, яч. 10 Д+E	ТТ	КТ=0,2S			А	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	30 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1500/5							
			69606-17							
		ТН	КТ=0,5			А	ЗНОЛ.06-10 УЗ			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							
			3344-04							
Счетчик	КТ=0,5S/1			Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R						
	К _{сч} =1									
	75755-19									
69	ТЭЦ-25, ГРУ-10 кВ, сек 2, яч. 22 Д+E	ТТ	КТ=0,2S			А	ТОЛ-НТЗ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	30 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1500/5							
			69606-17							
		ТН	КТ=0,5			А	ЗНОЛ.06-10 УЗ			
			К _{тн} =10000:√3/100:√3							
			3344-04							
Счетчик	КТ=0,5S/1			Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R						
	К _{сч} =1									
	75755-19									

1	2	3	4	5	6
ТЭЦ-26					
	Радиосервер точного времени	67958-17	РСТВ-01-01		
1	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 10 (Г-1)	ТТ	А	ТШ-20	000 091
			В	ТШ-20	
			С	ТШ-20	
		ТН	А	ЗНОЛ.06	
			В	ЗНОЛ.06	
			С	ЗНОЛ.06	
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		
2	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 10 (Г-1) (контрольный)	ТТ	А	ТШ-20	000 091
			В	ТШ-20	
			С	ТШ-20	
		ТН	А	ЗНОЛ.06	
			В	ЗНОЛ.06	
			С	ЗНОЛ.06	
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		
3	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 30 (Г-2)	ТТ	А	ТШ20	000 091
			В	ТШ20	
			С	ТШ20	
		ТН	А	ЗНОЛ.06	
			В	ЗНОЛ.06	
			С	ЗНОЛ.06	
			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
4	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 30 (Г-2) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ктт=8000/5	В	ТШЛ-20						
			8771-82	С	ТШЛ-20						
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОЛ.06						
			Ктн=10000:√3/100:√3	В	ЗНОЛ.06						
			3344-08	С	ЗНОЛ.06						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е									
		Ксч=1									
			48266-11								
5	ТЭЦ-26, Г - 3	ТТ	КТ=0,2	А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Ктт=12000/5	В	ТШЛ-20 У3						
			36053-07	С	ТШЛ-20 У3						
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63У2						
			Ктн=20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63У2						
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63У2						
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
			Ксч=1								
			48266-11								
		6	ТЭЦ-26, Г - 3 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2				А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07
Ктт=12000/5	В				ТШЛ-20 У3						
36053-07	С				ТШЛ-20 У3						
ТН	КТ=0,5			А	ЗНОМ-20-63У2						
	Ктн=20000:√3/100:√3			В	ЗНОМ-20-63У2						
	1593-62			С	ЗНОМ-20-63У2						
Счетчик	КТ=0,2S/0,5			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1										
	48266-11										

1	2	3			4			5	6
7	ТЭЦ-26, Г - 4	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =12000/5	В	ТШЛ-20 У3				
			1837-63	С	ТШЛ-20 У3				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63У2				
			К _{гн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63У2				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63У2				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
8	ТЭЦ-26, Г - 4 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =12000/5	В	ТШЛ-20 У3				
			1837-63	С	ТШЛ-20 У3				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63У2				
			К _{гн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63У2				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63У2				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									
9	ТЭЦ-26, Г - 5	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =12000/5	В	ТШЛ-20 У3				
			1837-63	С	ТШЛ-20 У3				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63У2				
			К _{гн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63У2				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63У2				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
Ксч=1									
48266-11									

1	2	3			4			5	6
10	ТЭЦ-26, Г - 5 (контрольный)	ТТ	КТ=0,5	А	ТШЛ-20 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШЛ-20 У3				
			1837-63	С	ТШЛ-20 У3				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63У2				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63У2				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63У2				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
11	ТЭЦ-26, Г - 6	ТТ	КТ=0,2	А	ТШ20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШ20				
			8771-82	С	ТШ20				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								
12	ТЭЦ-26, Г - 6 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШ20	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =12000/5	В	ТШ20				
			8771-82	С	ТШ20				
		ТН	КТ=0,5	А	ЗНОМ-20-63				
			К _{тн} =20000:√3/100:√3	В	ЗНОМ-20-63				
			1593-62	С	ЗНОМ-20-63				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
13	ТЭЦ-26, Г - 7	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =12000/5 21255-08		A	ТШЛ-20-1 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		B	ТШЛ-20-1 У3			
			К _{тн} =20000:√3/100:√3 1593-62		C	ТШЛ-20-1 У3			
		ТН	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		A	ЗНОМ-20-63У2			
					B	ЗНОМ-20-63У2			
					C	ЗНОМ-20-63У2			
14	ТЭЦ-26, Г - 7 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =12000/5 21255-08		A	ТШЛ-20-1 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	480 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5		B	ТШЛ-20-1 У3			
			К _{тн} =20000:√3/100:√3 1593-62		C	ТШЛ-20-1 У3			
		ТН	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		A	ЗНОМ-20-63У2			
					B	ЗНОМ-20-63У2			
					C	ЗНОМ-20-63У2			
15	ТЭЦ-26, ВЛ500кВ Очаково	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =2000/1 25121-07		A	SAS 550/5G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	10 000 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		B	SAS 550/5G			
			К _{тн} =50000:√3/100:√3 55517-13		C	SAS 550/5G			
		ТН	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		A	TEMP-550			
					B	TEMP-550			
					C	TEMP-550			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
16	ТЭЦ-26, ВЛ500кВ Пахра	ТТ	КТ=0,2S			A	SAS 550/5G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2000/1			B	SAS 550/5G			
			25121-07			C	SAS 550/5G			
		ТН	КТ=0,2			A	TEMP 550			
			К _{тн} =500000:√3/100:√3			B	TEMP 550			
			25474-03			C	TEMP 550			
17	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 5А, КЛ-10 кВ 19069а1+а2	Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05			ZMQ 202C.8f6		20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТТ	КТ=0,5			A			ТВЛМ-10
				К _{тт} =1000/5			B			-
		1856-63			C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5			A	НОЛ.08-10 УТ2			
			К _{тн} =10000/100			B	-			
3345-04			C	НОЛ.08-10 УТ2						
18	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 5Б, КЛ-10 кВ 19073б/19072б	Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02			ZMD 405СТ44.0457 S2		20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТТ	КТ=0,5			A			ТВЛМ-10
				К _{тт} =1000/5			B			-
		1856-63			C	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5			A	НОЛ.08-10 УТ2			
			К _{тн} =10000/100			B	-			
3345-04			C	НОЛ.08-10 УТ2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
19	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.7Б, КЛ 10 кВ Фид.14186 α+β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			К _{тн} =10000/100						
20	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч.11А, КЛ 10 кВ ф. 20101γ+δ	Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тт} =1000/5									
21	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч.11Б, КЛ-10 кВ 17020α+β	Счетчик	1856-63	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5						
			К _{тн} =10000/100						
		ТН	3345-04	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			КТ=0,5S/1						
Ксч=1									
		Счетчик	22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТН	22422-02	А	ТВЛМ-10				
			КТ=0,5						
К _{тн} =10000/100									
		Счетчик	3345-04	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						
			Ксч=1						
		ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10				
			К _{тт} =1000/5						
1856-63									
		Счетчик	КТ=0,5	ZMD 405СТ44.0457 S2	С	НОЛ.08-10 УТ2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
22	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 6А, КЛ-10 кВ 17022α+β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	В	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5							ТВЛМ-10
			1856-63							НОЛ.08-10 УТ2
		ТН	КТ=0,5	А	В	С				
			Ктн=10000/100							НОЛ.08-10 УТ2
			3345-04							НОЛ.08-10 УТ2
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	А	В	С					
	Ксч=1									
	22422-02									
23	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 6Б, КЛ-10 кВ 15121α+β	ТТ	КТ=0,5	ТВЛМ-10	А	В	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5							ТВЛМ-10
			1856-63							НОЛ.08-10 УТ2
		ТН	КТ=0,5	А	В	С				
			Ктн=10000/100							НОЛ.08-10 УТ2
			3345-04							НОЛ.08-10 УТ2
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	А	В	С					
	Ксч=1									
	22422-02									
24	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 8А, КЛ-10 кВ 20101α+β	ТТ	КТ=0,5	ТЛМ-10	А	В	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5							ТЛМ-10
			2473-69							НОЛ.08-10 УТ2
		ТН	КТ=0,5	А	В	С				
			Ктн=10000/100							НОЛ.08-10 УТ2
			3345-04							НОЛ.08-10 УТ2
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2	А	В	С					
	Ксч=1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
25	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 8Б, КЛ-10 кВ 15038а+б	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
26	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 12А, КЛ-10 кВ 17168а	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
27	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч. 12Б, КЛ-10 кВ 18073а+20029а	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
28	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 14А, КЛ-10 кВ 14139α+β	ТТ	КТ=0,5		А	ТЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			-				
			2473-05			ТЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А	НОЛ.08-10 УТ2				
			К _{тн} =10000/100			-				
			3345-04			НОЛ.08-10 УТ2				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1									
	22422-02									
29	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 7А, КЛ-10 кВ 19073α/19072α	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А	НОЛ.08-10 УТ2				
			К _{тн} =10000/100			-				
			3345-04			НОЛ.08-10 УТ2				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1									
	22422-02									
30	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 16А, КЛ-10 кВ 15124α+β	ТТ	КТ=0,5		А	ТВЛМ-10		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1000/5			-				
			1856-63			ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5		А	НОЛ.08-10 УТ2				
			К _{тн} =10000/100			-				
			3345-04			НОЛ.08-10 УТ2				
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1									
	22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
37	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 18А, КЛ-10 кВ 19069β1+β2	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
38	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 18Б, КЛ-10 кВ 17023α+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
39	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, сек.2, яч.20А, КЛ 10 кВ Фид.17173	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08-10 УТ2				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 26Б, КЛ-10 кВ 18076β+18077α	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
44	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 28А, КЛ-10 кВ 17174α+β	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								
45	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 28Б, КЛ-10 кВ 19064α	ТТ	КТ=0,5		ТВЛМ-10	-	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5						
			1856-63						
		ТН	КТ=0,5		НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100						
			3345-04						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6
46	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, яч. 32А, КЛ-10 кВ 19067а+б	ТТ	КТ=0,5	А	ТВЛМ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			1856-63	С	ТВЛМ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08-10 УТ2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
47	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, секция 2 ячейка №26А, КЛ 10 кВ Ф. МИЦ-26А	ТТ	КТ=0,5S	А	ТОЛ-10-1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			47959-11	С	ТОЛ-10-1				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08-10 УТ2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					
48	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ, сек.1, яч. 14Б, КЛ-10 кВ МИЦ-14Б	ТТ	КТ=0,5S	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	В	-				
			47959-11	С	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,5	А	НОЛ.08-10 УТ2				
			Ктн=10000/100	В	-				
			3345-04	С	НОЛ.08-10 УТ2				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 105, КЛ-10 кВ фид. «РТП27150,с1»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08 46738-11	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
50	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 113, КЛ-10 кВ фидер № 113	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08 46738-11	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
51	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 1 ячейка №108, КЛ 10 кВ фидер №108	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 1 ячейка №109, КЛ 10 кВ фидер №109	ТТ	КТ=0,2S	ТЛО-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			25433-11						
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06	В				
			Ктн=10500:√3/100:√3						ЗНОЛ
			3344-08, 46738-11, 3344-08						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	С						
	Ксч=1								
	53319-13								
53	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 107, КЛ- 10 кВ Ф. МФС-107	ТТ	КТ=0,2S	ТЛО-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			25433-11						
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06	В				
			Ктн=10500:√3/100:√3						ЗНОЛ
			3344-08, 46738-11, 3344-08						
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3	С						
	Ксч=1								
	53319-13								
54	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 106, КЛ- 10 кВ Ф. «43ОКС-106»	ТТ	КТ=0,2S	ТЛО-10	А	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						
			25433-11						
		ТН	КТ=0,5	ЗНОЛ.06	В				
			Ктн=10500:√3/100:√3						ЗНОЛ
			3344-08, 46738-11, 3344-08						
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3	С						
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
55	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 207, КЛ- 10 кВ Ф. «НЧ-207»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-03	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
			53319-13						
56	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 208, КЛ- 10 кВ Ф. «МИЦ СК-208»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-03	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
			53319-13						
57	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 209, КЛ-10 кВ Фид. «Видное-209»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-03	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3						
			КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
			Ксч=1						
			53319-13						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
58	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 2 ячейка №205, КЛ 10 кВ фидер №205	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B				
			25433-03	C				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3				
Ксч=1								
53319-13								
59	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 2 ячейка №206, КЛ 10 кВ фидер №206	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B				
			25433-03	C				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3				
Ксч=1								
53319-13								
60	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 213, КЛ-10 кВ Фидер 5051	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1000/5	B				
			25433-03	C				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3				
Ксч=1								
53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
61	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 214, КЛ- 10 кВ Ф. «214 (парк)»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
К _{сч} =1									
53319-13									
62	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 306, КЛ- 10 кВ Фид. «Видное-306»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
К _{сч} =1									
53319-13									
63	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 307, КЛ- 10 кВ Ф. «МИЦ СК-307»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-03	C	ТЛО-10 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3					
К _{сч} =1									
53319-13									

1	2	3	4	5	6
64	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 3 ячейка №304, КЛ 10 кВ фидер №304	ТТ	КТ=0,2S	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5		
			25433-03		
		ТН	КТ=0,5		
			КТн=10500:√3/100:√3		
65	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 3 ячейка №305, КЛ 10 кВ фидер №305	ТТ	3344-08	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1		
			Ксч=1		
		ТН	53319-13		
			КТ=0,2S		
66	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 3, яч. 308, КЛ-10 кВ Ф. «НЧ-308»	ТТ	КТт=1000/5	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			25433-03		
			КТ=0,5		
		ТН	КТн=10500:√3/100:√3		
			3344-08		
67	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 3, яч. 308, КЛ-10 кВ Ф. «НЧ-308»	ТТ	КТ=0,5S/1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ксч=1		
			53319-13		
		ТН	КТ=0,2S		
			КТт=1000/5		

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
67	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 312, КЛ- 10 кВ Фидер № 5052	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						B
			25433-03						C
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
68	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 313, КЛ- 10 кВ Ф. «313 (парк)»	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						B
			25433-03						C
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
69	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 407, КЛ- 10 кВ фид. «РТП27147,с2»	ТТ	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						C
			53319-13						A
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
69	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 407, КЛ- 10 кВ фид. «РТП27147,с2»	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						C
			53319-13						A
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
69	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 407, КЛ- 10 кВ фид. «РТП27147,с2»	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						C
			53319-13						A
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
69	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 407, КЛ- 10 кВ фид. «РТП27147,с2»	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						C
			53319-13						A
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
69	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 407, КЛ- 10 кВ фид. «РТП27147,с2»	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ксч=1						C
			53319-13						A
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
70	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 408, КЛ- 10 кВ Ф. МФС-408	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 25433-03			ТЛЮ-10 У3 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5						
			К _{тн} =10500:√3/100:√3 3344-08						
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3			
			53319-13						
			ZMD 405CT44.0457 S3						
		Счетчик							
71	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 404, КЛ-10 кВ фидер № 404	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5 25433-11			ТЛЮ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5						
			К _{тн} =10500:√3/100:√3 3344-08						
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3			
			53319-13						
			ZMD 405CT44.0457 S3						
		Счетчик							
72	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 4 ячейка №410, КЛ 10 кВ фидер №410	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1000/5 25433-03			ТЛЮ-10 -	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5						
			К _{тн} =10500:√3/100:√3 3344-08						
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3 ЗНОЛ.06-10 У3			
			53319-13						
			ZMD 405CT44.0457 S3						
		Счетчик							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
73	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ №2, секция 4 ячейка №411, КЛ 10 кВ фидер №411	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B					
			25433-03	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
74	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 409, КЛ- 10 кВ Ф. «43ОКС-409»	Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S3					
			Ксч=1						
		ТТ	53319-13	A	ТЛО-10 У3				
			КТ=0,2S	B	-				
75	ТЭЦ-26, ЩРС-1 Аппаратная БС 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ МедиаСети	ТН	КТ=1000/5	C	ТЛО-10 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
		Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
			КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S3					
75	ТЭЦ-26, ЩРС-1 Аппаратная БС 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ МедиаСети	ТТ	Ксч=1	ZMD 405СТ44.0457 S3			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			53319-13						
			ТН	ТН отсутствуют	ТН отсутствуют				
		Счетчик	КТ=1/1	ZMD 310СТ44.0457 S2a					
			Ксч=1						
75	ТЭЦ-26, ЩРС-1 Аппаратная БС 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ МедиаСети	Счетчик	22422-02						
			22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
		ТТ	ТТ отсутствуют		Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
76	ТЭЦ-26, РУ-0,4 кВ сб. вентиляции бл. 6, КЛ-0,4 кВ ОАО «Вымпел Ком»	ТН	ТН отсутствуют	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	—
		Счетчик	KT=1/1 Kсч=1 22422-02		
		ТТ	KT=0,5S Kтг=300/5 25433-11	ТЛО-10 -	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
77	ТЭЦ-26, КРУ-6 кВ п/с 2Б, яч. 226, КЛ-6 кВ Старкад 1	ТН	KT=0,5 Kтн=6000/100 2611-70	НТМИ-6-66	
		Счетчик	KT=0,2S/0,5 Kсч=1 22422-07	ZMD 402CT44.0457 S3	
		ТТ	KT=0,2S Kтг=1000/1 36671-08	А ТГФМ-220 П*УХЛ1* В ТГФМ-220 П*УХЛ1* С ТГФМ-220 П*УХЛ1*	
78	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 14, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Чертаново I цепь	ТН	KT=0,2 Kтн=220000:√3/100:√3 28655-05	А SVS 245/2 В SVS 245/2 С SVS 245/2	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		Счетчик	KT=0,2S/0,5 Kсч=1 30830-05	ZMQ 202C.8f6	

1	2	3			4			5	6
79	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 12, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Черганово II цепь	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФМ-220 II*УХЛП *	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/1	B	ТГФМ-220 II*УХЛП *				
			36671-08	C	ТГФМ-220 II*УХЛП *				
		ТН	КТ=0,2	A	СРВ 245				
			Ктн=220000:√3/100:√3	B	СРВ 245				
80	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 3, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-26,-Бутово I цепь	Счетчик	15853-06	C	СРВ 245	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ZMQ 202C.8f6						
			КТ=0,2S/0,5						
		ТТ	Ксч=1						
			30830-05						
81	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 10, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-26,-Гулево-1	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ-220-II*	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/1	B	ТГФ-220-II*				
			20645-07	C	ТГФ-220-II*				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS 245/2				
			Ктн=220000:√3/100:√3	B	SVS 245/2				
Счетчик	28655-05	C	SVS 245/2	ZMQ 202C.8f6					
	КТ=0,2S/0,5								
	Ксч=1								
		30830-05							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
82	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 5, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-26,- Гулево-2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФМ-220 П*УХЛП *	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =1000/1	B	ТГФМ-220 П*УХЛП *				
			36671-08	C	ТГФМ-220 П*УХЛП *				
		КТ=0,2	A	SVS245					
		К _{гн} =220000:√3/100:√3	B	SVS245					
		70901-18	C	SVS245					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
83	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч.15, ШОЭВ-211	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФМ-220П	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =1000/1	B	ТГФМ-220П				
			36671-08	C	ТГФМ-220П				
		КТ=0,2	A	SVS 245/2					
		К _{гн} =220000:√3/100:√3	B	SVS 245/2					
		28655-05	C	SVS 245/2					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								
84	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч.1, ШОЭВ-212	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФМ-220П	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 200 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гг} =1000/1	B	ТГФМ-220П				
			36671-08	C	ТГФМ-220П				
		КТ=0,2	A	SVS245					
		К _{гн} =220000:√3/100:√3	B	SVS245					
		70901-18	C	SVS245					
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6							
	Ксч=1								
	30830-05								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
85	ТЭЦ-26, КРУ-0,4 кВ сек. 3, шк № 12, КЛ-0,4 кВ Старкад 2	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=50/5	B	Т-0,66 У3					
			17551-06	C	Т-0,66 У3					
		ТН	ТН отсутствуют							
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						
86	ТЭЦ-26, КРУ-0,4 кВ щит № 3 ОРУ, пан. 9н, КЛ-0,4 кВ ООО «МеКона»	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	80	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=400/5	B	Т-0,66 У3					
			22656-02	C	Т-0,66 У3					
		ТН	ТН отсутствуют							
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						
87	ТЭЦ-26, КРУ-0,4 кВ ОРУ, сек. 3, пан. 9, КЛ-0,4 кВ ООО ВИД 2005	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 У3		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	40	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=200/5	B	Т-0,66 У3					
			17551-06	C	Т-0,66 У3					
		ТН	ТН отсутствуют							
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2						

1	2	3			4			5	6
88	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 6, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-26, Ясенево	ТТ	КТ=0,2S	A	ТГФ-220-П*	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 400 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=2000/1	B	ТГФ-220-П*				
			20645-07	C	ТГФ-220-П*				
		ТН	КТ=0,2	A	SVS245				
			КТн=220000:√3/100:√3	B	SVS245				
89	ТЭЦ-26, Г – 8А	Счетчик	70901-18	C	SVS245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 280 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТ=0,2S/0,5	ZMQ 202C.8f6					
			Ксч=1						
		ТТ	30830-05						
			КТ=0,2S	A	GSR				
90	ТЭЦ-26, Г – 8А (контрольный)	ТТ	КТт=12000/1	B	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 280 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			25477-08	C	GSR				
			КТ=0,2	A	UKM 24/3 3 мод. FKGI F				
		ТН	КТн=19000:√3/100:√3	B	UKM 24/3 3 мод. FKGI F				
			44598-10	C	UKM 24/3 3 мод. FKGI F				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 280 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
	Ксч=1								
	48266-11								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
91	ТЭЦ-26, Г – 8Б	ТТ		КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 008 I	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=12000/1	B	GSR				
				25477-08	C	GSR				
		ТН		КТ=0,2	A	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
				Ктн=15000:√3/100:√3	B	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
				44598-10	C	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.E							
		Ксч=1								
		48266-11								
92	ТЭЦ-26, Г – 8Б (контрольный)	ТТ		КТ=0,2S	A	GSR	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 008 I	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=12000/1	B	GSR				
				25477-08	C	GSR				
		ТН		КТ=0,2	A	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
				Ктн=15000:√3/100:√3	B	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
				44598-10	C	УКМ 24/3 мод. FKG1N				
Счетчик		КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 PB.E							
		Ксч=1								
		48266-11								
93	ТЭЦ-26, КРУ-0,4 кВ БМЗ, пан. 4 «В», КЛ-0,4 кВ ГСК-35	ТТ		КТ=0,5S	A	T-0,66 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 008 I	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
				Ктт=150/5	B	T-0,66 У3				
				22656-02	C	T-0,66 У3				
		ТН		ТН отсутствуют						
				КТ=0,5S/1						
				Ксч=1						
Счетчик		22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
94	ТЭЦ-26, КТП 6/0,4 кВ Сб. подземного перехода 0,4 кВ, КЛ- 0,4 кВ ГСК-95-1	ТТ	КТ=0,5S	A	T-0,66	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	30	
			КТт=150/5	B	T-0,66				
			36382-07	C	T-0,66				
		ТН	ТН отсутствуют						
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
95	ТЭЦ-26, КТП 6/0,4 кВ Сб. подземного перехода 0,4 кВ, КЛ- 0,4 кВ ГСК-95-2	ТТ	КТ=0,5S	A	T-0,66 Y3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	30	
			КТт=150/5	B	T-0,66 Y3				
			22656-02	C	T-0,66 Y3				
		ТН	ТН отсутствуют						
		Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2					
96	ТЭЦ-26, РП-10 кВ БНС, 1 сек. 10 кВ, яч. 6, КЛ-10 кВ ф. 135	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ 10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	16 000	
			КТт=800/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ 10				
		ТН	КТ=0,5 КТн=10000/100 16687-02	A,B,C	НАМИТ-10				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6		
97	ТЭЦ-26, РП-10 кВ БНС, 2 сек. 10 кВ, яч. 11, КЛ-10 кВ ф. 18010а	ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10	А	ТОЛ 10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =800/5							В	-
			7069-79							С	ТОЛ 10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10						
			К _{тн} =10000/100								
			16687-02								
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е									
	Ксч=1										
98	ТЭЦ-26, РП-10 кВ БНС, 3 сек. 10 кВ, яч. 22, КЛ-10 кВ ф. 108	ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10	А	ТОЛ 10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =800/5							В	-
			7069-79							С	ТОЛ 10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10						
			К _{тн} =10000/100								
			16687-02								
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е									
	Ксч=1										
99	ТЭЦ-26, РП-10 кВ БНС, 4 сек. 10 кВ, яч. 28, КЛ-10 кВ ф. 18010б	ТТ	КТ=0,5	ТОЛ 10	А	ТОЛ 10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 91	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			К _{тт} =800/5							В	-
			7069-79							С	ТОЛ 10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10						
			К _{тн} =10000/100								
			16687-02								
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е									
	Ксч=1										
			48266-11								
			48266-11								

1	2	3			4			5	6
100	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 110, КЛ-10 кВ фидер № 110	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10				
			3344-08; 46738-11; 3344-08	C	ЗНОЛ.06-10				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
101	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 204, КЛ-10 кВ фидер № 204	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
102	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 309, КЛ-10 кВ фидер № 309	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06-10				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
103	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 405, КЛ-10 кВ фидер № 405	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	A					ЗНОЛ.06-10
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B					ЗНОЛ.06-10
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06-10						
	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
104	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 16, КЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Битца № 1	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОГФ (П)	-	3 300 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1500/1	B					ТОГФ (П)
			61432-15	C					ТОГФ (П)
		ТН	КТ=0,2	A					СРВ 245
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B					СРВ 245
Счетчик	15853-06	C	СРВ 245						
	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М.16							
	Ксч=1								
105	ТЭЦ-26, ОРУ-220 кВ, яч. 17, КЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Битца № 2	ТТ	КТ=0,2S	A	ТОГФ (П)	-	3 300 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1500/1	B					ТОГФ (П)
			61432-15	C					ТОГФ (П)
		ТН	КТ=0,2	A					SVS 245
			К _{тн} =220000:√3/100:√3	B					SVS 245
Счетчик	28655-05	C	SVS 245						
	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М.16							
	Ксч=1								
		Счетчик	36697-17						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
106	ТЭЦ-26, ШП 2 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ Ввод-1 АО ОЭК	ТТ	КТ=0,5	A	ТТН-Ш	-	10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =50/5	B	ТТН-Ш				
			75345-19	C	ТТН-Ш				
		ТН	-	A	-				
			-	B	-				
			-	C	-				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М.08							
	Ксч=1								
	36697-17								
107	ТЭЦ-26, ШП 2 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ Ввод-2 АО ОЭК	ТТ	КТ=0,5	A	ТТН-Ш	-	10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =50/5	B	ТТН-Ш				
			75345-19	C	ТТН-Ш				
		ТН	-	A	-				
			-	B	-				
			-	C	-				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	СЭТ-4ТМ.03М.08							
	Ксч=1								
	36697-17								
108	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 103, КЛ-10 кВ ф. №103	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
109	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 104, КЛ-10 кВ ф. №104	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
110	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 111, КЛ-10 кВ ф. №111	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
111	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 1, яч. 112, КЛ-10 кВ ф. №112	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
112	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 210, КЛ-10 кВ ф. №210	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08, 46738-11, 3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
113	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 211, КЛ-10 кВ ф. №211	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
114	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 212, КЛ-10 кВ ф. №212	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			Ктн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
115	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 2, яч. 215, КЛ-10 кВ ф. №215	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
116	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 302, КЛ-10 кВ ф. №302	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
117	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 303, КЛ-10 кВ ф. №303	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

1	2	3			4			5	6
118	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 310, КЛ-10 кВ ф. №310	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
119	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 3, яч. 311, КЛ-10 кВ ф. №311	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								
120	ТЭЦ-26, ЗРУ-10 кВ № 2, секция 4, яч. 406, КЛ-10 кВ ф. №406	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	21 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06				
			КТн=10500:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
			3344-08	C	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,5S/1,0	ZMD 405CT44.0457 S3							
	Ксч=1								
	53319-13								

1	2	3		4	5	6	
ТЭЦ-27							
	Радиосервер точного времени		67958-17	РСТВ-01-01		Системное время	
1	ТЭЦ-27, Г-31	ТТ	КТ=0,2	A	GSR 630/470	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТт=8000/5	B		GSR 630/470
				25477-06	C		GSR 630/470
		КТ=0,2		A	EPR 20Z		
		КТн=15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z		
		30369-05	C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
2	ТЭЦ-27, Г-31 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	GSR 630/470	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТт=8000/5	B		GSR 630/470
				25477-06	C		GSR 630/470
		КТ=0,2		A	EPR 20Z		
		КТн=15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z		
		30369-05	C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			
3	ТЭЦ-27, Г-32	ТТ	КТ=0,2	A	GSR 630/470	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			ТН	КТт=8000/5	B		GSR 630/470
				25477-06	C		GSR 630/470
		КТ=0,2		A	EPR 20Z		
		КТн=15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z		
		30369-05	C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
4	ТЭЦ-27, Г-32 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =8000/5 25477-06			A	GSR 630/470	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			B	GSR 630/470		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3 30369-05			C	GSR 630/470		
		ТН	КТ=0,2			A	EPR 20Z		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3			B	EPR 20Z		
			30369-05			C	EPR 20Z		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
5	ТЭЦ-27, Г-33	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =8000/5 25477-06			A	GSR 630/470	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			B	GSR 630/470		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3 25475-03			C	GSR 630/470		
		ТН	КТ=0,2			A	UGE-17,5		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3			B	UGE-17,5		
			25475-03			C	UGE-17,5		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
6	ТЭЦ-27, Г-33 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2 К _{тт} =8000/5 25477-06			A	GSR 630/470	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2			B	GSR 630/470		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3 25475-03			C	GSR 630/470		
		ТН	КТ=0,2			A	UGE-17,5		
			К _{тн} =15750:√3/100:√3			B	UGE-17,5		
			25475-03			C	UGE-17,5		
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11			Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
7	ТЭЦ-27, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-27, - Хлебниково-2	ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =600/1 39473-08		A	SVAS 245/2G	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 39473-08		B	SVAS 245/2G			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		C	SVAS 245/2G			
8	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ, №2, 2СШ, 3сек, яч.32, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27, - Бутырки с отпайками	ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =1200/1 28839-05		A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 33111-06		B	JK ELK CN14-840			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		C	STE 1/245			
9	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ №2, 2СШ, 4сек, яч.37, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27, - Хвойная	ТТ	КТ=0,2S К _{тг} =1200/1 28839-05		A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3 33111-06		B	JK ELK CN14-840			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		C	STE 1/245			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
10	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ №2, 1СШ, 4сек, яч.43, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27,- Уча I	ТТ	КТ=0,2S		A	JK ELK CN14-840	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1		ZMQ 202C.8f6						
11	ТЭЦ-27, КРУЭ - 220 кВ № 2, 1СШ, 4 сек, яч. 41, ОЭВ-204	ТТ	КТ=0,2S		A	JK ELK CN14-840	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1		ZMQ 202C.8f6						
12	ТЭЦ-27, ВЛ-220 кВ ТЭЦ- 27, - Хвойная (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	JK ELK CN14-840	УСПД TK16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1		ZMQ 202C.8f6						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
13	ТЭЦ-27, Т-6Ф резерв	ТТ	КТ=0,2		A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		ZMQ 202C.8f6				
14	ТЭЦ-27, ОЭВ-204 4 сек. (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		ZMQ 202C.8f6				
15	ТЭЦ-27, КЛ 220кВ ТЭЦ- 27, – Хлебниково-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	JK ELK CN14-840			
			28839-05		C	JK ELK CN14-840			
		ТН	КТ=0,2		A	STE 1/245			
			К _{тн} =220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	STE 1/245			
			33111-06		C	STE 1/245			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		ZMQ 202C.8f6				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
16	ТЭЦ-27, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-27, - Уча-1 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 28839-05			A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =220000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$			A	STE 1/245			
			33111-06			B	STE 1/245			
		ТН	33111-06			C	STE 1/245			
			КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1			ZMQ 202C.8f6				
			30830-05							
17	ТЭЦ-27, КРУЭ-220 кВ №2,1 СШ, 3сек, яч.28, ОЭВ-203	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 28839-05			A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =220000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$			B	STE 1/245			
			33111-06			C	STE 1/245			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1			ZMQ 202C.8f6				
			30830-05							
			18	ТЭЦ-27, ВЛ-220 кВ ТЭЦ-27, - Хлебниково-1	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 28839-05				
КТ=0,2 К _{тн} =220000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$						B	STE 1/245			
33111-06						C	STE 1/245			
ТН	33111-06				ZMQ 202C.8f6					
	КТ=0,2S/0,5 К _{сч} =1									
	30830-05									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6	
19	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ №2, 2Щ, 3сек, яч.29, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27,- Бабушкин	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 28839-05			A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3			A	STE 1/245			
			33111-06			B	STE 1/245			
		ТН	33111-06			C	STE 1/245			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			ZMQ 202C.8f6				
20	ТЭЦ-27, СЭВ-226	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =1200/1 28839-05			A	JK ELK CN14-840	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2 К _{тн} =220000:√3/100:√3			B	JK ELK CN14-840			
			33111-06			C	STE 1/245			
		ТН	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1			A	STE 1/245			
			30830-05			B	STE 1/245			
21	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-11, яч. 49, Ф-49	ТТ	КТ=0,2S К _{тт} =600/5 25433-11			A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 К _{тн} =10000/100			B	-			
			16687-07			C	ТЛЮ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1			A, B, C	НАМИТ-10-2 УХЛ2			
			22422-07			ZMD 405CT44.0457 S2				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
22	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ секция С-11, яч.47 КЛ 10 кВ Ф-47	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 М1В У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									
23	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-11, яч. 61, КЛ- 10 кВ Ф-61	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B					-
			25433-11	C					ТЛО-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									
24	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ секция С-11, яч.№51, КЛ 10 кВ Ф-51	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					-
			25433-11	C					ТЛО-10
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
25	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-11, яч. 75, КЛ- 10 кВ Ф-75	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛЮ-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =100/5		-				
			25433-11		ТЛЮ-10 М1				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	16687-07	ZMD 405CT44.0457 S2							
КТ=0,5S/1									
22422-07									
26	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-11, яч. 45, Ф-45	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛЮ-10 М1В У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			25433-11		ТЛЮ-10 М1В У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
		Счетчик	16687-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
		КТ=0,5S/1							
		Ксч=1							
		22422-07							
		27	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ секция С-12, яч.№58, КЛ 10 кВ Ф-58	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000
К _{тт} =400/5	-								
25433-11	ТЛЮ-10								
ТН	КТ=0,5			А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
	К _{тн} =10000/100								
Счетчик	16687-07			ZMD 405CT44.0457 S2					
КТ=0,5S/1									
Ксч=1									
22422-07									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
28	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ секция С-12, яч.№56, КЛ 10 кВ Ф-56	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2							
29	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-12, яч. 52, КЛ- 10 кВ Ф-52	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10 М1	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2							
30	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-12, яч. 50, КЛ- 10 кВ Ф-50	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2У3	УСПД ТК 16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			25433-08						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405CT44.0457 S2							

1	2	3			4		5	6
31	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-12, яч. 48, Ф-48	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 M1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5	B	-			
			25433-11	C	ТЛО-10 M1			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2			
			КТн=10000/100 16687-07					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2						
32	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-12, яч. 54, Ф-54	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=300/5	B	-			
			25433-08	C	ТЛО-10-2 У3			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2			
			КТн=10000/100 16687-07					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2						
33	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-12, яч. 46, Ф-46	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=1000/5	B	-			
			25433-08	C	ТЛО-10-2 У3			
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2			
			КТн=10000/100 16687-07					
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-07	ZMD 405СТ44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
34	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С 11, яч. №85, КЛ 10 кВ Ф-27062Б	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
35	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, С-11, яч. 91, Ф-91	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-М-1В	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
36	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-11, яч. 81, КЛ-10 кВ Ф-81	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1В У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	9 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
37	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-11, яч. 72, КЛ-10 кВ Ф-72 (ООО «Георесурс»)	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5		-				
			25433-08		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-07								
38	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С 12, яч. №84 КЛ 10кВ 27063 β	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			25433-08		ТЛО-10-2 У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-07								
39	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С-13, яч. 125, КЛ-10 кВ Ф-125	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5		-				
			25433-11		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
40	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С 13, яч. №111, КЛ 10 кВ Ф-27062а	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2 У3		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			25433-07		ТЛО-10-2 У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
41	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С 13, яч.131, КЛ 10 кВ Ф-18035 (α+β)	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2 У3		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =600/5		-				
			25433-07		ТЛО-10-2 У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
42	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, С-13, яч. 105, Ф-105	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-М-1В		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =400/5		-				
			25433-11		ТЛО-10-М-1В				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
43	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С-13, яч. 117, КЛ- 10 кВ Ф-117	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 М1В У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10 М1В У3				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
44	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С-14, яч. №120, КЛ 10 кВ Ф-120	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =400/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
45	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С-13, яч. №147, КЛ 10 кВ Ф-147	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 12	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
46	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10кВ яч. №118	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 M1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5						B
			25433-11						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
47	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С 13, яч.145, КЛ 10 кВ Ф-27061 (α+β)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5						B
			25433-07						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
48	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С-14, яч.112, КЛ 10 кВ Ф-20046β	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						B
			25433-07						C
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
			22422-07						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
49	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С 14, яч.108, КЛ 10 кВ Ф-20046а	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									
50	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, С-13, яч. 149, Ф-149	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									
51	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С 14, яч. №116 КЛ 10кВ 27063а	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10-2 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			25433-07						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
Ксч=1									
22422-07									

1	2	3			4			5	6
52	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С-13, яч. 143, КЛ-10 кВ Ф-143	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10 М1				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
53	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С-11, яч. 124, КЛ-10 кВ Ф-124 (ООО «Георесурс»)	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=1000/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
54	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С-14, яч.№140, КЛ 10 кВ Ф-140	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛЮ-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			КТн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
55	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, секция С-14, яч. 146, КЛ- 10 кВ Ф-146	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10-2У3 - ТЛЮ-10-2У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			25433-07	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
56	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, С-14, яч. 148, Ф-148	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10 М1 - ТЛЮ-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B					
			25433-11	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
57	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, С-14, яч. 150, Ф-150	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛЮ-10-2 У3 - ТЛЮ-10-2 У3	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=1000/5	B					
			25433-08	C					
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			Ктн=10000/100						
			16687-07						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

1	2	3			4			5	6	
58	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ секция С-14, яч.144 КЛ 10 кВ Ф-144	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1В У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТт=800/5	B	-					
			25433-11	C	ТЛО-10 М1В У3					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2					
			КТн=10000/100							
			16687-07							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-07									
59	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, С-14, яч. 142, Ф-142	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1В У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТт=600/5	B	-					
			25433-11	C	ТЛО-10 М1В У3					
		ТН	КТ=0,5	A,B,C	НАМИТ-10-2 УХЛ2					
			КТн=10000/100							
			16687-07							
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2								
	Ксч=1									
	22422-07									
60	ТЭЦ-27, Г-41 (15,75 кВ)	ТТ	КТ=0,2S	A	GSR 630/470	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	232 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТт=8000/5	B	GSR 630/470					
			25477-08	C	GSR 630/470					
		ТН	КТ=0,2	A	EPR 20Z					
			КТн=15750:√3/100:√3						B	EPR 20Z
			30369-05						C	EPR 20Z
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е								
	Ксч=1									
			48266-11							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
61	ТЭЦ-27, Г-41 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 630/470			
			25477-08		C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2		A	EPR 20Z			
			К _{тн} =15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z			
			30369-05		C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Ртуть 234 ARTM2-00 РВ.Е				
62	ТЭЦ-27, Г-42 (15,75 кВ)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 630/470			
			25477-08		C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2		A	EPR 20Z			
			К _{тн} =15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z			
			30369-05		C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Ртуть 234 ARTM2-00 РВ.Е				
63	ТЭЦ-27, Г-42 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 630/470			
			25477-08		C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2		A	EPR 20Z			
			К _{тн} =15750:√3/100:√3		B	EPR 20Z			
			30369-05		C	EPR 20Z			
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Ртуть 234 ARTM2-00 РВ.Е				

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
64	ТЭЦ-27, Г-43 (15,75 кВт)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 630/470			
			25477-08		C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2		A	UGE-17,5			
			К _{тн} =15750:√3/100:√3		B	UGE-17,5			
			25475-08		C	UGE-17,5			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
65	ТЭЦ-27, Г-43 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S		A	GSR 630/470	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	252 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =8000/5		B	GSR 630/470			
			25477-08		C	GSR 630/470			
		ТН	КТ=0,2		A	UGE-17,5			
			К _{тн} =15750:√3/100:√3		B	UGE-17,5			
			25475-08		C	UGE-17,5			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 48266-11		Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е						
66	ТЭЦ-27, резерв	ТТ	КТ=0,2		A	ТГ-220	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			К _{тт} =1200/1		B	ТГ-220			
			19720-00		C	ТГ-220			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОГ-М-220-П УХЛ1			
			К _{тн} =220000:√3/100:√3		B	ЗНОГ-М-220-П УХЛ1			
			7082-79		C	ЗНОГ-М-220-П УХЛ1			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1 30830-05		ZMQ 202C.8f6						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
67	ТЭЦ-27, ОВ-202	ТТ	КТ=0,2S КТт=1200/1 18472-05		A	ТГ-220	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		B	ТГ-220			
			КТн=220000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ 7082-79		C	ТГ-220			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОГ-М-220-П-УХЛП			
			КТн=220000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ 7082-79		B	ЗНОГ-М-220-П-УХЛП			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		C	ЗНОГ-М-220-П-УХЛП			
68	ТЭЦ-27, КРУЭ-220 кВ №1, 1СШ, 1сек, яч.3, ОЭВ-201	ТТ	КТ=0,2 КТт=1200/1 18472-05		ZMQ 202C.8f6		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		A	ТГ-220			
			КТн=220000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ 12491-90		B	ТГ-220			
		ТН	КТ=0,2		C	ТГ-220			
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		A	ЗНОГ-М-220-П-УХЛП			
			30830-05		B	ЗНОГ-М-220-П-УХЛП			
69	ТЭЦ-27, КЛ 220кВ ТЭЦ- 27, – Хлебниково-2 (контрольный)	ТТ	КТ=0,2S КТт=1200/1 39473-08		ZMQ 202C.8f6		УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,2		A	SVAS 245/2G			
			КТн=220000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ 39473-08		B	SVAS 245/2G			
		ТН	КТ=0,2S/0,5 Ксч=1		C	SVAS 245/2G			
			30830-05		A	SVAS 245/2G			
			30830-05		B	SVAS 245/2G			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
70	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ №1, 1СШ, 1сек, яч. 6, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27, - Уча II	ТТ	КТ=0,2		A	ТГ-220	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	2 640 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=1200/1		B	ТГ-220			
			18472-05		C	ТГ-220			
		ТН	КТ=0,2		A	ЗНОГ-М-220-П УХЛП			
			Ктн=220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	ЗНОГ-М-220-П УХЛП			
			7082-79		C	ЗНОГ-М-220-П УХЛП			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
71	ТЭЦ-27, КРУЭ-220кВ №1, 1СШ, 1 сек., яч.4, ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27,-Щедрино	ТТ	КТ=0,2S		A	КОТЕФ 245	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	1 320 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=600/1		B	КОТЕФ 245			
			29696-05		C	КОТЕФ 245			
		ТН	КТ=0,2		A	КОТЕФ 245			
			Ктн=220000; $\sqrt{3}/100;\sqrt{3}$		B	КОТЕФ 245			
			29696-05		C	КОТЕФ 245			
Счетчик	КТ=0,2S/0,5		ZMQ 202C.8f6						
	Ксч=1								
	30830-05								
72	ТЭЦ-27, Щ-0,4 кВ КРУЭ, яч. 16в, КЛ-0,4 кВ ГСК «Энергия»	ТТ	КТ=0,5		A	Т-0,66 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5		B	Т-0,66 У3			
			6891-85		C	Т-0,66 У3			
		ТН	ТН отсутствуют						
Счетчик	КТ=0,5S/1		ZMD 405CT44.0457 S2						
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
73	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-5, яч.18, КЛ 10 кВ Ф-15088	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5						В
			15128-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
74	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-5, яч.17, КЛ 10кВ Ф-15189а+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5						В
			15128-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
75	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-8, яч.31, КЛ 10кВ Ф-12124β	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5						В
			15128-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
76	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-8, яч.29, КЛ 10кВ Ф-12124а	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			15128-07	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
		Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02						
77	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-5, яч. 20, КЛ 10 кВ Ф-282	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=300/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛО-10 М1				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
		Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02						
78	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-10, яч. 39, КЛ 10 кВ Ф-281	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=300/5	B	-				
			25433-07	C	ТЛО-10 М1				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
		Счетчик	11094-87	ZMD 405СТ44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
79	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-6, яч.24, КЛ 10 кВ Ф-280	ТТ	КТ=0,5 Ктт=200/5		А	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			7069-79		В	ТОЛ-10			
			КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		С	ТОЛ-10			
		ТН	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		А,В,С	НАМИ-10 У2			
80	ТЭЦ-27, КРУ-2Ф 10 кВ, С-5, яч. 19, Ф-284	Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2		ZMD 405CT44.0457 S2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5 Ктт=300/5		А	ТОЛ-10			
			7069-02		В	-			
		ТН	КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		С	ТОЛ-10			
81	ТЭЦ-27, КРУ-2Ф 10 кВ, С-10, яч. 40, Ф-40	Счетчик	ZMD 405CT44.0457 S2		ZMD 405CT44.0457 S2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02		А	ТЛО-10 М1			
			КТ=0,2S Ктт=800/5		В	-			
		ТН	25433-11 КТ=0,2 Ктн=10000/100 11094-87		С	ТЛО-10 М1			

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
82	ТЭЦ-27, КРУ-2Ф 10 кВ, С-9, яч. 35, Ф-35	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5						В
			25433-11						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
83	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ- 2Ф, секция С-6, яч. 23, КЛ 10 кВ Ф-20046	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			7069-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
84	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ- 2Ф, секция С-7, яч. 27, КЛ 10 кВ Ф-278	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			7069-79						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

1	2	3			4			5	6					
85	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-7, яч.28, КЛ 10 кВ Ф-276	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ 10-1 У2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 8	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
			КТт=400/5		-									
			15128-03		ТОЛ 10-1 У2									
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2									
			КТн=10000/100											
86	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-7, яч.26, КЛ 10 кВ Ф-274	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07			6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
			Кеч=1											
			22422-02											
		ТТ	КТ=0,5	А						ТОЛ-10				
			КТт=300/5							-				
7069-79	ТОЛ-10													
87	ТЭЦ-27, ГРУ-10кВ, КРУ-2Ф, секция С- 8, яч.32, КЛ 10 кВ Ф-272	ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
			КТн=10000/100											
			11094-87											
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07					6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Кеч=1											
22422-02														
88	ТЭЦ-27, ГРУ-10кВ, КРУ-2Ф, секция С- 8, яч.32, КЛ 10 кВ Ф-272	ТТ	КТ=0,5	А				ТОЛ-10				УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=600/5					-						
			7069-07		ТОЛ-10									
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2									
			КТн=10000/100											
11094-87														
89	ТЭЦ-27, ГРУ-10кВ, КРУ-2Ф, секция С- 8, яч.32, КЛ 10 кВ Ф-272	Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07			6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
			Кеч=1											
			22422-02											
		ТТ	КТ=0,5	А						ТОЛ-10				
			КТт=600/5							-				
7069-07	ТОЛ-10													
90	ТЭЦ-27, ГРУ-10кВ, КРУ-2Ф, секция С- 8, яч.32, КЛ 10 кВ Ф-272	ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2		УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени					
			КТн=10000/100											
			11094-87											
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07					6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени			
			Кеч=1											
22422-02														

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
88	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-9, яч.33, КЛ 10 кВ Ф-21004	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10 УТ2.1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		В				-
			6009-77		С				ТОЛ-10 УТ2.1
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =10000/100						
89	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч.4 (ТГ-1)	Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени		
			КТ=0,5S/1						
			22422-02						
		ТТ	КТ=0,2	А				ТШВ15Б	
			К _{тт} =8000/5	В				ТШВ15Б	
5719-76	С		ТШВ15Б						
90	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч.4 (ТГ-1) (контрольный)	ТН	КТ=0,2	А	ЗНОЛ.06	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОЛ.06				
			3344-08	С	ЗНОЛ.06				
		Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
48266-11									
90	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч.4 (ТГ-1) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	А	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	В	ТШВ15Б				
			5719-76	С	ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,2	А	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	В	ЗНОЛ.06				
3344-08	С		ЗНОЛ.06						
90	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч.4 (ТГ-1) (контрольный)	Счетчик	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е					
			Ксч=1						
			48266-11						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
91	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч. 19 (ТГ-2)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 000 160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	ТШВ15Б				
			5719-76	C	ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	КТ=0,2S/0,5	C	ЗНОЛ.06						
	Ксч=1	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	48266-11								
92	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, яч. 19 (ТГ-2) (контрольный)	ТТ	КТ=0,2	A	ТШВ15Б	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 000 160 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =8000/5	B	ТШВ15Б				
			5719-76	C	ТШВ15Б				
		ТН	КТ=0,2	A	ЗНОЛ.06				
			К _{тн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06				
Счетчик	3344-08	C	ЗНОЛ.06						
	КТ=0,2S/0,5	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.Е							
	Ксч=1								
93	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ- 2Ф, секция С-7, яч. 25, КЛ 10 кВ Ф-293	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 УТ2.1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	000 12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5	B	-				
			6009-77	C	ТОЛ-10 УТ2.1				
		ТН	КТ=0,2	НАМИ-10 У2					
			К _{тн} =10000/100	А,В,С					
Счетчик	11094-87								
	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
		22422-02							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
94	ТЭЦ-27, КРУ-1Ф 10 кВ, С-3, яч. 9, Ф-9	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10 М1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=800/5	B	-				
			25433-11	C	ТЛО-10 М1				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
95	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ- 2Ф, секция С-10, яч. 37, КЛ 10 кВ Ф-294	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 УТ2.1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			6009-77	C	ТОЛ-10 УТ2.1				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
96	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ- 1Ф, секция С-4, яч. 13, КЛ 10 кВ Ф-292	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10 УТ2.1	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5	B	-				
			6009-77	C	ТОЛ-10 УТ2.1				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
97	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-1, яч. 1, КЛ 10 кВ Ф-291	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10 УТ2.1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=600/5						В
			6009-77						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
98	ТЭЦ-27, КРУ-1Ф 10 кВ, С-3, яч. 12, Ф-283	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=300/5						В
			7069-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
99	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-1, яч.4, КЛ 10 кВ Ф-279	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			Ктт=200/5						В
			7069-79						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			Ктн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
100	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-3, яч.11, КЛ 10 кВ Ф-277	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5	B	-				
			7069-07	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
101	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-2, яч.8, КЛ 10 кВ Ф-275	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ 10-1 У2	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	8 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=400/5	B	-				
			15128-03	C	ТОЛ 10-1 У2				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							
102	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-1, яч.3, КЛ 10 кВ Ф-273	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=300/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
		ТН	КТ=0,2	A,B,C	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1 Ксч=1 22422-02	ZMD 405CT44.0457 S2							

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
103	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-1, яч.2, КЛ 10 кВ Ф-271	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5						В
			7069-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
104	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-2, яч.6, КЛ 10 кВ Ф-21001α+β	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=600/5						В
			7069-07						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								
105	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-2Ф, секция С-6, яч.21, КЛ 10 кВ Ф-2	ТТ	КТ=0,5	А	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			КТт=200/5						В
			7069-02						С
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			КТн=10000/100						
Счетчик	11094-87	ZMD 405CT44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1								
	Ксч=1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
106	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-2, яч.5, КЛ 10 кВ Ф-18015	ТТ		КТ=0,5 Ктт=600/5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				7069-07	B	-			
					C	ТОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2 Ктн=10000/100	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				11094-87					
				КТ=0,5S/1 Ксч=1					
Счетчик		22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2						
107	ТЭЦ-27, КРУ-1Ф 10 кВ, С-4, яч. 14, Ф-14	ТТ		КТ=0,2S Ктт=800/5	A	ТЛО-10 М1	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	16 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				25433-11	B	-			
					C	ТЛО-10 М1			
		ТН		КТ=0,2 Ктн=10000/100	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				11094-87					
				КТ=0,5S/1 Ксч=1					
Счетчик		22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2						
108	ТЭЦ-27, ГРУ-10 кВ, КРУ-1Ф, секция С-3, яч. 10, КЛ 10 кВ Ф-1	ТТ		КТ=0,5 Ктт=200/5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
				7069-02	B	-			
					C	ТОЛ-10			
		ТН		КТ=0,2 Ктн=10000/100	А,В,С	НАМИ-10 У2			
				11094-87					
				КТ=0,5S/1 Ксч=1					
Счетчик		22422-02	ZMD 405СТ44.0457 S2						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6
109	ТЭЦ-27, ЦРП 10 кВ №2, секция С-2, яч.15, КЛ-10 кВ Ф-15	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=200/5	B	-			
			25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								
110	ТЭЦ-27, ЦРП 10 кВ №2, секция С-1, яч.4, КЛ-10 кВ Ф-4	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	4 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=200/5	B	-			
			25433-11	C	ТЛО-10			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								
111	ТЭЦ-27, ЦРП-10 кВ № 2, 1С, яч. 7, Ф-7	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	6 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
			КТт=300/5	B	-			
			25433-03	C	ТЛО-10-1 У3			
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3			
			КТн=10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3			
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3			
		Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2				
Ксч=1								
22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
112	ТЭЦ-27, ЦРП-2 10кВ, секция 1С, яч.6, КЛ 10кВ Ф-6	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
113	ТЭЦ-27, ЦРП-2 10кВ, секция 2С, яч.11, КЛ 10кВ Ф-11	ТТ	КТ=0,2S	A	ТЛО-10-1 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =300/5	B	-				
			25433-06	C	ТЛО-10-1 У3				
		ТН	КТ=0,5	A	ЗНОЛ.06-10 У3				
			К _{гн} =10000:√3/100:√3	B	ЗНОЛ.06-10 У3				
			3344-04	C	ЗНОЛ.06-10 У3				
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
114	ТЭЦ-27, Щит 0,4 кВ ГРП, С-2, яч. 6с, КЛ-0,4 кВ ИП Вигдорчик Г.В.	ТТ	КТ=0,5S	A	Т-0,66 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	000 9	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{гт} =150/5	B	Т-0,66 У3				
			6891-85	C	Т-0,66 У3				
		ТН	ТН отсутствуют						
			Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2				
Ксч=1									
22422-02									

1	2	3			4			5	6
115	ТЭЦ-27, КРУЭ-220 кВ № 1, Ввод ТСН-ВК-61 220 кВ	ТТ	КТ=0,2S	A	SVAS 245	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	132 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	SVAS 245				
			39473-13	C	SVAS 245				
			КТ=0,2	A	SVAS 245				
		ТН	К _{тн} =220000:√3/100:√3	B	SVAS 245				
			39473-13	C	SVAS 245				
			КТ=0,2S/0,5 Ксч=1	ZMQ 202C.8f6					
116	ТЭЦ-27, СУС пит. № 2	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
			КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
		К _{тн} =6000/100	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		11094-87							
		Счетчик		КТ=0,5S/1	A				ТОЛ-10
Ксч=1	B		-						
22422-02	C		ТОЛ-10						
117	ТЭЦ-27, СУС пит. № 1	ТТ	КТ=0,5	A	ТОЛ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	3 600	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =300/5	B	-				
			7069-79	C	ТОЛ-10				
			КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
		К _{тн} =6000/100	ZMD 405СТ44.0457 S2						
		11094-87							
		ТН		КТ=0,5S/1	A,В,С				ТОЛ-10
Ксч=1									
22422-02									

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
118	ТЭЦ-27, ВК-665	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2000/5		ТЛШ-10				
			11077-87		ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
119	ТЭЦ-27, ВК-663	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2000/5		ТЛШ-10				
			11077-87		ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								
120	ТЭЦ-27, ВК-661	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛШ-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	24 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =2000/5		ТЛШ-10				
			11077-87		ТЛШ-10				
		ТН	КТ=0,2	А,В,С	НАМИ-10 У2				
			К _{тн} =6000/100						
			11094-87						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405CT44.0457 S2							
	К _{сч} =1								
	22422-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4	5	6	
121	ТЭЦ-27, Щ 0,4 кВ ПК, Сб.ПР № 2 дымовой трубы, ШУ Билайн 0,4 кВ	ТТ	ТТ отсутствуют			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	—	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют					
		Счетчик	КТ=1/1	ZMD 310СТ44.0457 S2a				
			Ксч=1					
122	ЯЩП 0,4 кВ ООО «Флекс», КЛ-0,4 кВ от ТЭЦ-27, Щ 0,4 кВ ПК, яч. 20н, сборки № 3, Авт. № 10	ТТ	ТТ отсутствуют			УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	—	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	ТН отсутствуют					
		Счетчик	КТ=1/1	ZMD 310СТ44.0457 S2a				
			Ксч=1					
123	ТЭЦ-27, Щ 0,4 кВ ПК, С-2, яч. 4в, ШУ-1.2 0,4 кВ (ОАО "Мобильные Телесистемы")	ТТ	КТ=0,5	A	T-0,66 У3	УСПД ТК16Л.31.00 Рег. № 36643-07	01	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени
		ТН	Ктт=50/5	B	T-0,66 У3			
			Счетчик	17551-06	C			
		КТ=0,5S/1		ZMD 405СТ44.0457 S2				
Ксч=1								
		22422-02						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
124	ТЭЦ-27, Щ 0,4 кВ ПК, С-1, яч. 17в, ШУ-1.1 0,4 кВ (ОАО "Мобильные Телесистемы")	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 УЗ			10	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и реактивная энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=50/5	B	Т-0,66 УЗ				
			17551-06	C	Т-0,66 УЗ				
		ТН	ТН отсутствуют						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-02								
125	ТЭЦ-27, Щ-0,4 кВ РХ, 1с, яч. 5в, КЛ-0,4 кВ 9-й р-н ОАО «МТК»	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 М УЗ			20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и реактивная энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5	B	Т-0,66 М УЗ				
			36382-07	C	Т-0,66 М УЗ				
		ТН	ТН отсутствуют						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
126	ТЭЦ-27, Щ-0,4 кВ РХ, 2с, яч. 16в, КЛ-0,4 кВ 9-й р-н ОАО «МТК»	ТТ	КТ=0,5	A	Т-0,66 М УЗ			20	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и реактивная энергия реактивная, время, интервал времени
			Ктт=100/5	B	Т-0,66 М УЗ				
			36382-07	C	Т-0,66 М УЗ				
		ТН	ТН отсутствуют						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4			5	6
127	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, ячейка 57	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5		-				
			25433-08		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
128	ТЭЦ-27, КРУ-4Ф 10 кВ, ячейка 133	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	20 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =1000/5		-				
			25433-08		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10-2 УХЛ2				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	КТ=0,5S/1	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	Ксч=1								
	22422-07								
129	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-12, яч. 90, КЛ-10 кВ Ф-90	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5		-				
			25433-08		ТЛО-10				
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			К _{тн} =10000/100						
Счетчик	16687-07	ZMD 405СТ44.0457 S2							
	КТ=0,5S/1,0								
	Ксч=1								
			22422-07						

Продолжение таблицы 2

1	2	3			4		5	6	
130	ТЭЦ-27, КРУ-3Ф 10 кВ, секция С-14, яч. 104, КЛ-10 кВ Ф-104	ТТ	КТ=0,2S	А	ТЛО-10	УСПД ТК16L.31.00 Рег. № 36643-07	12 000	Электрическая мощность и электрическая энергия активная, электрическая мощность и электрическая энергия реактивная, время, интервал времени	
			К _{тт} =600/5						В
			25433-08						С
		ТН	КТ=0,5	А,В,С	НАМИТ-10				
			К _{тн} =10000/100						
		Счетчик	16687-07	ZMD 405CT44.0457 S2					
			КТ=0,5S/1,0						
	Ксч=1 22422-07								

Примечание - Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, серверов точного времени на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблицах 3 и 4 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях (±δ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95						Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации (±δ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95					
		δ ₁₍₂₎ %,	δ ₅ %,	δ ₂₀ %,	δ ₁₀₀ %,	δ ₁₍₂₎ %,	δ ₅ %,	δ ₂₀ %,	δ ₁₀₀ %,	δ ₁₍₂₎ %,	δ ₅ %,	δ ₂₀ %,	δ ₁₀₀ %,
		$I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$	$I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$	$I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
ГЭС-1 им.Смидовича													
5-12, 16-21, 25, 29-31, 34-37, 42-44, 49, 51-54, 69-71, 73, 75, 78, 79, 81-87, 89-96, 98-101, 105-126 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6				
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8				
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6				
	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4				
129 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5				
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7				
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7				
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6				
55-60, 63-68 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9				
	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4				
	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7				
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3				
72, 76, 77 ТТ-0,5; Сч-0,5S	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8				
	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9				
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0				
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5				
142 Сч-1	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6				
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
	1	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
	0,8	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
1-4, 13-15, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 39-41, 45-48, 50, 80, 88, 97, 102-104 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
	0,8	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				
	1	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24, 26 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
38 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	-	1,7	0,9	0,7	-	1,8	1,1	0,9
	0,8	-	2,8	1,4	1,0	-	2,8	1,6	1,2
61, 62 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,5	-	5,3	2,7	1,9	-	5,3	2,8	2,0
	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
ГРЭС-3 им. Классона									
1-4, 41-46, 51, 52 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
10-13, 18, 19, 22, 28-38, 40 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	-	1,7	0,9	0,7	-	1,8	1,1	0,9
	0,8	-	2,8	1,4	1,0	-	2,8	1,6	1,2
5, 6, 14-17, 47 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,5	-	5,3	2,7	1,9	-	5,3	2,8	2,0
	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
7-9, 39 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
49, 50 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48, 53, 54 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	10
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	0,9	0,9
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	0,9	0,9
ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г.Павловский Посад)									
1, 2 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	1,1	1,1
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	1,1	1,1
3, 4 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
5-8 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
9, 10 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
ТЭЦ-8									
1, 2, 4, 5, 9-16, 19, 20, 24 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
17, 18, 21 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
129 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,2	0,9	0,9	-	1,7	1,5	1,5
	0,8	-	1,5	1,1	1,0	-	2,0	1,7	1,6
	0,5	-	2,5	1,7	1,5	-	2,8	2,2	2,0
	0,5	-	2,5	1,7	1,5	-	2,8	2,2	2,0
3, 6, 22, 23, 25-30, 32-34, 36-46, 48-52, 54, 55, 57, 59-75, 77-83, 87, 88, 91-94, 96, 99-113, 115, 119-122, 124-127, 130, 131 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
7, 8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31, 56, 58, 84-86, 95, 97, 117, 118, 123, 136-139 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
35, 47, 76, 90, 98, 114, 116, 128, 132-135 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3	3,0	2,1	1,8	1,8
53 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3	5,1	3,4	2,6	2,6
ТЭЦ-9									
1-4, 6, 7, 9-13 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
20-24, 40-43, 47, 77, 78 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
27, 28, 39, 44-46 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
5, 25, 26, 31-36, 48, 49, 53, 54, 59-62, 73 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	1,8	1,1	0,9	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,4
79, 80, 81 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2	4,8	3,0	2,3	2,3
	1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3	5,1	3,4	2,6	2,6
16, 50-52, 55-57, 58, 63-72, 75, 76, 82-86 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
20-24, 40-43, 47, 77, 78 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
27, 28, 39, 44-46 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
5, 25, 26, 31-36, 48, 49, 53, 54, 59-62, 73 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	1,8	1,1	0,9	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,4
79, 80, 81 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2	4,8	3,0	2,3	2,3
	1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3	5,1	3,4	2,6	2,6
16, 50-52, 55-57, 58, 63-72, 75, 76, 82-86 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
20-24, 40-43, 47, 77, 78 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
27, 28, 39, 44-46 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
5, 25, 26, 31-36, 48, 49, 53, 54, 59-62, 73 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	1,8	1,1	0,9	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,4
79, 80, 81 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2	4,8	3,0	2,3	2,3
	1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3	5,1	3,4	2,6	2,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14, 15, 17-19, 29, 30, 37, 38, 87-96 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
	ТЭЦ-11								
1, 2 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8
15, 16 Сч-1	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0
	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
17-19, 23, 30, 31, 34, 36-43, 46-49, 57, 63, 66, 119, 126 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
3-8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
61 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
68-78, 82-118 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
	1	2,0	1,1	0,9	0,9	2,3	1,6	1,5	1,5
	0,8	2,7	1,6	1,2	1,2	2,9	2,0	1,7	1,7
	0,5	4,8	2,9	2,0	2,0	4,9	3,2	2,4	2,4

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЭЦ-12									
13-15, 142 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	1,7	0,9	0,7	-	1,8	1,1	0,9
	0,8	-	2,8	1,4	1,0	-	2,8	1,6	1,2
	0,5	-	5,3	2,7	1,9	-	5,3	2,8	2,0
136, 137, 139-141, 148, 149, 152, 153, 159 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
1-4, 7, 8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
162, 163, 166, 167 ТТ-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4
	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3
164, 165, 168, 169 Сч-1	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8
	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0
16-51, 53-80, 82-104, 106-113, 115- 119, 121-125, 127-135, 138, 150, 151, 154, 161 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
5, 6, 9-12, 170-181 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
52, 81, 105, 114, 120, 126, 146, 156, 158 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
143-145, 147, 155, 157, 160 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЭЦ-16									
1, 9, 11, 172-179 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
12, 13, 31, 39-42, 72, 73, 76, 92, 93, 96, 97, 100, 146, 164-171, 180-182, 184, 185, 188, 193, 199, 203-213 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
14-18, 21-25, 28-30, 32-34, 45-48, 51-57, 60-63, 65, 67, 68, 70, 71, 77- 80, 83, 84, 87-91, 94, 95, 98, 99, 102-112, 115-122, 125-128, 139- 142, 147-150, 155, 156, 183 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
19, 20, 26, 27, 49, 50, 58, 59, 64, 82, 86, 101, 163, 189-192, 194-198 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
2, 10 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
3-6 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
37, 38, 43, 44, 66, 69, 113, 114, 123, 124, 151, 152, 157, 158, 200- 202 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
7, 8 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 75, 81, 85, 135-138, 143, 144, 153, 154, 159-162 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	2,1	1,2	1,0	1,0	2,4	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,7	1,7	1,3	1,3	3,0	2,1	1,8	1,8
	0,5	4,9	3,1	2,3	2,3	5,1	3,4	2,6	2,6
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
35, 36, 129-134, 186, 187 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
ТЭЦ-17									
1 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
19-24, 29-52 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
2 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,8	1,1	0,9	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0
	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,4
	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2	4,8	3,0	2,3	2,3
25-28, 53 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
3, 4, 11, 12 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
54 ТТ-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,7	0,9	0,6	-	1,8	1,0	0,8
	0,8	-	2,7	1,4	0,9	-	2,8	1,5	1,1
	0,5	-	5,3	2,6	1,8	-	5,3	2,7	1,9
55, 58 Сч-1	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8
	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0
56, 57 ТТ-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4
	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-8 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	1,7	0,9	0,7	-	1,8	1,1	0,9
	0,8	-	2,8	1,4	1,0	-	2,8	1,6	1,2
	0,5	-	5,3	2,7	1,9	-	5,3	2,8	2,0
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
9, 10, 13-18 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	ТЭЦ-20								
1, 3-6, 10, 11, 13, 14, 19, 20 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4
129 ТТ-0,5; Сч-0,5S	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3
	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
131, 133-138, 144-147, 161-164 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7
	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
2, 8, 9, 12, 25 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
26-59, 61-109, 111-125, 127 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
	1	2,0	1,1	0,9	0,9	2,3	1,6	1,5	1,5
	0,8	2,7	1,6	1,2	1,2	2,9	2,0	1,7	1,7
60, 110, 126, 128, 130, 132, 139-143, 148 ТТ-0,5S; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,5	4,8	2,9	2,0	2,0	4,9	3,2	2,4	2,4
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
7, 23, 24, 149-160 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЭЦ-21									
14, 15, 40-138 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
145-148, 151-155, 156-165, 169-174, 179-182 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
149, 150, 166-168 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
18, 19 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
176, 177 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,6	1,4	1,4
	0,8	-	1,4	0,9	0,8	-	1,9	1,5	1,5
	0,5	-	2,3	1,3	1,1	-	2,6	1,9	1,7
2-9, 12, 13, 16, 17, 36, 37 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
20, 21, 35 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7
22-24, 27-34, 38, 39, 139, 140, 175, 178 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
25, 26 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
10, 11, 141-144 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЭЦ-22									
1-4, 9, 11, 15, 16, 23, 24, 28, 29, 38 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
36, 37 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
25, 26 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
14, 27 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7
17, 18, 34, 35 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
5-8, 10, 12, 13, 19-22, 30-33 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
ТЭЦ-23									
1, 2, 94, 95 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3
27-30, 35-39, 41, 42, 57, 58 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
25, 26, 51, 53, 54, 60 ТТ-0,5S; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	2,0	1,1	0,9	0,9	2,3	1,6	1,5	1,5
	0,8	2,7	1,6	1,2	1,2	2,9	2,0	1,7	1,7
	0,5	4,8	2,9	2,0	2,0	4,9	3,2	2,4	2,4
31, 32, 46, 47, 52, 100, 101 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-6, 8, 9, 11, 14-19, 45, 48-50 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
40, 43, 44, 56, 61, 63 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
67, 68, 72, 73, 78, 81-83 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	1,7	0,9	0,7	-	1,8	1,1	0,9
	0,8	-	2,8	1,4	1,0	-	2,8	1,6	1,2
	0,5	-	5,3	2,7	1,9	-	5,3	2,8	2,0
7, 10, 12, 13, 59, 62, 64-66, 69, 70, 71, 74-77, 79, 80, 86, 87, 102 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
84, 85, 88-93, 96-99 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
20, 22-24, 103, 105 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5S	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4
	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7
21, 33, 55, 104 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
34 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
ТЭЦ-25									
1, 4, 49, 63 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
10, 13-16, 18, 27-33, 35, 40, 44, 67, 68, 69 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
2, 3 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47, 48 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
5, 6, 51-60 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
	1	1,1	0,8	0,7	0,7	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,5	1,2	1,1	1,1
7, 8, 11, 12, 19-23, 25, 26, 34, 37, 43, 62, 66 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,5	2,1	1,7	1,4	1,4	2,2	1,8	1,6	1,6
	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
9, 17, 24, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 64, 65 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	1,1	1,1
	ТЭЦ-26								
1-6, 11-14 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1	-	1,1	0,8	0,7	-	1,2	1,0	0,9
	0,8	-	1,4	1,0	0,9	-	1,5	1,1	1,1
	0,5	-	2,3	1,6	1,4	-	2,4	1,7	1,6
	1	-	1,8	1,2	1,0	-	2,2	1,7	1,6
17-34, 37-46 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	-	2,9	1,7	1,3	-	3,2	2,1	1,8
	0,5	-	5,5	3,0	2,3	-	5,7	3,3	2,6
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
35, 36, 49-74, 100-103 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
47, 48 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	-	1,8	1,1	0,9	-	1,9	1,2	1,0
7-10, 96-99 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	-	2,8	1,6	1,2	-	2,9	1,7	1,4
	0,5	-	5,4	2,9	2,2	-	5,5	3,0	2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75, 76 Сч-1	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8
	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0
	1	1,8	1,1	0,9	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0
77 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,2S	0,8	2,5	1,6	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,4
	0,5	4,8	3,0	2,2	2,2	4,8	3,0	2,3	2,3
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
85-87 ТТ-0,5; Сч-0,5S	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4
	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3
93-95 ТТ-0,5S; Сч-0,5S	1	2,0	1,0	0,8	0,8	2,3	1,6	1,4	1,4
	0,8	2,6	1,6	1,1	1,1	2,9	2,0	1,7	1,7
	0,5	4,7	2,8	1,9	1,9	4,9	3,1	2,3	2,3
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
104, 105 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,3	1,0	0,9	0,9
	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,9	1,4	1,1	1,1
	1	-	1,7	0,9	0,6	-	1,8	1,0	0,8
	0,8	-	2,7	1,4	0,9	-	2,8	1,5	1,1
106, 107 ТТ-0,5; Сч-0,2S	0,5	-	5,3	2,6	1,8	-	5,3	2,7	1,9
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
ТЭЦ-27									
114 ТТ-0,5S; Сч-0,5S	1	2,0	1,0	0,8	0,8	2,3	1,6	1,4	1,4
	0,8	2,6	1,6	1,1	1,1	2,9	2,0	1,7	1,7
	0,5	4,7	2,8	1,9	1,9	4,9	3,1	2,3	2,3
	1	2,1	1,7	1,1	1,1	3,3	3,0	2,8	2,8
121, 122 Сч-1	0,8	2,1	1,8	1,1	1,1	3,4	3,2	2,9	2,9
	0,5	2,1	1,9	1,1	1,1	3,5	3,4	3,0	3,0

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-6, 13, 66, 68, 70 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,2S	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
21-59, 109-113, 127, 128 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,0	2,0
	1	1,0	0,6	0,5	0,5	1,2	0,8	0,7	0,7
	0,8	1,1	0,8	0,6	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6
7-12, 14-20, 60-65, 67, 69, 71, 115 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,5	1,8	1,3	0,9	0,9	1,8	1,3	0,9	0,9
	1	-	1,7	1,0	0,8	-	2,1	1,6	1,4
	0,8	-	2,8	1,5	1,1	-	3,1	1,9	1,7
	0,5	-	5,4	2,7	1,9	-	5,5	3,0	2,3
72, 123-126 ТТ-0,5; Сч-0,5S	1	-	1,8	1,1	0,9	-	2,1	1,6	1,5
	0,8	-	2,9	1,5	1,2	-	3,1	2,0	1,7
	0,5	-	5,4	2,8	2,0	-	5,6	3,1	2,4
	1	1,4	0,8	0,7	0,7	1,9	1,4	1,4	1,4
73-76, 79, 80, 83-88, 93, 95-106, 108, 116-120 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5S	0,8	1,5	1,0	0,8	0,8	2,0	1,6	1,5	1,5
	0,5	2,1	1,6	1,1	1,1	2,5	2,1	1,7	1,7
	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
89-92 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,2S	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
129. 130 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9
	0,5	-	2,0	1,2	0,9	-	2,1	1,3	1,1
	1	1,5	0,9	0,9	0,9	1,9	1,5	1,5	1,5
ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5S	0,8	1,7	1,2	1,0	1,0	2,1	1,7	1,6	1,6
	0,5	2,3	1,9	1,5	1,5	2,7	2,3	2,1	2,1
	1	-	0,9	0,6	0,5	-	1,1	0,8	0,7
	0,8	-	1,2	0,7	0,6	-	1,4	0,9	0,9

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях (±δ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95				Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации (±δ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95			
		δ _{1(2) %}	δ _{5 %}	δ _{20 %}	δ _{100 %}	δ _{1(2) %}	δ _{5 %}	δ _{20 %}	δ _{100 %}
		$I_{1(2) \%} \leq I_{изм} < I_{5 \%}$	$I_{5 \%} \leq I_{изм} < I_{20 \%}$	$I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100 \%}$	$I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120 \%}$	$I_{1(2) \%} \leq I_{изм} < I_{5 \%}$	$I_{5 \%} \leq I_{изм} < I_{20 \%}$	$I_{20 \%} \leq I_{изм} < I_{100 \%}$	$I_{100 \%} \leq I_{изм} \leq I_{120 \%}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГЭС-1 им.Смидовича									
142 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
63, 68 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
38 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
104 1-4, 14, 15, 23, 32, 33, 39, 45-48, 80, 88, 102-104 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9
72, 76, 77 ТТ-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,5	2,6	2,1
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
61, 62 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5 74, 127, 128, 130-141 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,4	2,4	1,8	-	4,5	2,5	1,9
	0,5	-	2,6	1,5	1,2	-	2,7	1,6	1,4
	0,8	-	4,4	2,4	1,8	-	4,5	2,5	1,9
	0,5	-	2,6	1,5	1,2	-	2,7	1,6	1,4

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-12, 16-21, 25, 29-31, 34-37, 42-44, 49, 51-54, 69-71, 73, 75, 78, 79, 81-87, 89-96, 98-101, 105-126 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
ГРЭС-3 им. Классона									
48, 53, 54 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,5	2,6	2,1
5, 6 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5 14-17, 47	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,0	-	2,7	1,5	1,2
20, 21, 23-27 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
1-4, 41-46, 51, 52 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5 10-13, 18, 19, 22, 28-38, 40	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
7-9, 39 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
49, 50 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
ТЭЦ-30 (ГТУ ТЭЦ г.Павловский Посад)									
1, 2 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	2,3	1,6	1,3	1,3	2,9	1,9	1,5	1,4
3, 4 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	1,6	1,2	1,0	0,9	2,2	1,5	1,2	1,2
	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
9, 10 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
ТЭЦ-8									
17, 18, 21 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,3	1,6	1,4
	0,5	-	1,5	1,0	0,9	-	1,7	1,2	1,2

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	2,5	1,7	1,6	-	3,9	3,5	3,4
	0,5	-	2,1	1,4	1,3	-	3,6	3,3	3,2
47, 76, 90, 98, 114, 116, 128 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
35 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
4, 5, 7-16 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
1, 2, 19, 20, 24 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,4	2,4	1,8	-	4,5	2,5	1,9
	0,5	-	2,6	1,5	1,2	-	2,7	1,6	1,4
55, 99 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	4,6	2,6	2,1	-	5,5	4,0	3,7
	0,5	-	3,0	1,8	1,5	-	4,2	3,4	3,3
3, 6, 22, 23, 25-30, 32-34, 36-46, 48-52, 54, 57, 59-75, 77-83, 87, 88, 91-94, 96, 100-113, 115, 119-122, 124-127, 130, 131 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
95, 136-139 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
31, 56, 58, 84-86, 89, 97, 117, 118, 123 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
132-135 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
7, 8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
53 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,1	2,8	2,1	2,1	5,1	4,1	3,7	3,7
	0,5	2,7	1,9	1,5	1,5	4,0	3,5	3,3	3,3
ТЭЦ-9									
1-4, 6, 7, 9, 10 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
11-13 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,3	1,6	1,3	1,3	2,9	1,9	1,5	1,4
	0,5	1,6	1,2	1,0	0,9	2,2	1,5	1,2	1,2
44-46 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27, 28, 39 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
5, 25, 26, 31-36, 48, 49, 53, 54, 59-62, 73, 74 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
23, 40-43, 47 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
	0,8	4,0	2,5	1,9	1,9	4,2	2,9	2,3	2,3
20-22, 24, 77, 78 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	2,4	1,5	1,2	1,2	2,7	2,0	1,7	1,7
	0,8	2,4	2,0	1,6	1,6	3,9	3,6	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,5	1,3	1,3	3,6	3,3	3,2	3,2
14, 15, 17, 18, 29, 30, 37, 38, 87-96 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,9	3,0	2,1	2,1	6,0	3,6	2,5	2,4
	0,5	3,2	2,1	1,5	1,5	4,3	2,8	2,1	2,0
	0,8	4,1	2,8	2,1	2,1	5,1	4,1	3,7	3,7
16, 50-52, 55-58, 63-72, 75, 76 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	2,7	1,9	1,5	1,5	4,0	3,5	3,3	3,3
	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,0	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,7	1,8	1,4	1,3	3,9	2,6	1,9	1,9
ТЭЦ-11									
15, 16 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
9-14 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
3-8 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
	0,8	-	4,5	2,4	1,9	-	5,4	3,9	3,6
61 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,5	-	2,9	1,7	1,4	-	4,1	3,4	3,3
	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
107 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
68-78, 82-106, 108-118 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
1, 2 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	4,6	2,6	2,1	-	5,5	4,0	3,7
	0,5	-	3,0	1,8	1,5	-	4,2	3,4	3,3
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
17-19, 23, 30, 34, 36-43, 46-49, 57, 63, 66, 119, 126 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,8	2,8	1,9	1,9	6,0	3,6	2,4	2,3
	0,5	3,2	2,0	1,4	1,4	4,3	2,7	2,0	1,9
	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
79-81 ТТ-0,5S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
20-22, 24-29, 32, 33, 35, 44, 50-56, 58-60, 62, 64, 65, 120-125, 127, 129-138, 139-142, 144 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
ТЭЦ-12									
164, 165, 168, 169 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
5, 6, 11, 12 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
81, 105 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
52, 114, 120, 126, 146, 156, 158 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,5	2,6	2,1
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
162, 163, 166, 167 ТТ-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
13, 14 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
15, 142 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
136, 137, 139-141, 148, 149, 152, 153, 159 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
16-51, 53-80, 82-104, 106-113, 115-119, 121-125, 127-135, 138, 150, 151, 154 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
143-145, 147, 155, 157, 160 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,0	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,7	1,8	1,4	1,3	3,9	2,6	1,9	1,9
ТЭЦ-16									
2, 10 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5 по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	1,9	1,1	0,9	-	2,2	1,3	1,1
	0,5	-	1,3	0,8	0,7	-	1,6	1,1	1,0
7, 8 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
172-179 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
1, 9, 11 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
19, 20, 26, 27, 49, 50, 58, 59, 64, 82, 86, 101, 163, 189-192, 194-198 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
12, 13, 39, 40, 96, 97, 164-171, 180, 181, 184, 185, 188, 193, 203-213 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
31, 41, 42, 72, 73, 76, 92, 93, 100, 146, 182, 199 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
3-6 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
183 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	4,6	2,6	2,1	-	5,5	4,0	3,7
	0,5	-	3,0	1,8	1,5	-	4,2	3,4	3,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-18, 21-25, 28-30, 32-34, 45-48, 51-57, 60-63, 65, 67, 68, 70, 71, 77-80, 83, 84, 87-91, 94, 95, 98, 99, 102-112, 115-122, 125-128, 139-142, 145, 147-150, 155, 156 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
43, 44, 66, 69, 123, 124, 200-202 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
37, 38, 113, 114, 151, 152, 157, 158 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
74, 75, 81, 85, 135-138, 143, 144, 153, 154, 159-162 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	3,0	2,1	2,1	6,0	3,6	2,5	2,4
	0,5	3,2	2,1	1,5	1,5	4,3	2,8	2,1	2,0
35, 36, 129-134, 186, 187 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,0	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,7	1,8	1,4	1,3	3,9	2,6	1,9	1,9
ТЭЦ-17									
55, 58 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
9, 10 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
13-18 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
1 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
25, 26 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
27, 28, 53 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
54 ТТ-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,3	2,2	1,5	-	4,5	2,5	2,0
	0,5	-	2,4	1,3	1,0	-	2,7	1,8	1,6
56, 57 ТТ-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-8 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,5	2,6	2,1
	0,5	-	2,5	1,4	1,1	-	2,8	1,8	1,6
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
3, 4, 11, 12 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
19-24, 29-52 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,0	2,5	1,9	1,9	4,2	2,9	2,3	2,3
	0,5	2,4	1,5	1,2	1,2	2,7	2,0	1,7	1,7
ТЭЦ-20									
15-18, 21, 22 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
23, 24, 149-160 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
150, 152, 155 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	2,2	1,9	1,3	1,3	3,7	3,6	3,3	3,3
131, 133-137, 161-164 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1	0,5	1,9	1,8	1,2	1,2	3,5	3,4	3,2	3,2
	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
138, 144-147 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,3	1,6	1,3	1,3	2,9	1,9	1,5	1,4
1, 3-6 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	1,6	1,2	1,0	0,9	2,2	1,5	1,2	1,2
	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9
129 ТТ-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
26-59, 61-109, 111-125, 127 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
8, 9 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2, 12, 25 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,4	2,4	1,8	-	4,5	2,5	1,9
	0,5	-	2,6	1,5	1,2	-	2,7	1,6	1,4
60, 110, 126, 128, 130, 132, 139-143, 148 ТТ-0,5S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,8	2,8	1,9	1,9	6,0	3,6	2,4	2,3
	0,5	3,2	2,0	1,4	1,4	4,3	2,7	2,0	1,9
ТЭЦ-21									
18, 19 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	-	1,9	1,1	1,0	-	2,3	1,7	1,6
	0,5	-	1,3	0,8	0,8	-	1,8	1,5	1,4
176, 177 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	2,4	1,5	1,3	-	3,3	2,1	1,9
	0,5	-	1,9	1,3	1,2	-	2,7	1,9	1,8
38, 39, 139, 140 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
22-24, 27-34, 175, 178 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
20, 21, 35 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
10, 11, 141-144 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
149, 150, 166-168 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
25, 26 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
2-9, 12, 13, 16, 17, 36, 37 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
52, 134 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	4,6	2,6	2,1	-	5,5	4,0	3,7
	0,5	-	3,0	1,8	1,5	-	4,2	3,4	3,3
14, 15, 40-51, 53-133, 135-138 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
145-148, 151-155, 156-165, 169-174, 179-182 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЭЦ-22									
25, 26 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	1,9	1,1	0,9	-	2,2	1,3	1,1
	0,5	-	1,3	0,8	0,7	-	1,6	1,1	1,0
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
9, 11, 23, 29, 24 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
14, 27 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
5-8, 19-22, 31, 32 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,3	1,6	1,3	1,3	2,9	1,9	1,5	1,4
10, 12, 13, 30, 33 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	1,6	1,2	1,0	0,9	2,2	1,5	1,2	1,2
	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
17, 18, 34, 35 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
36, 37 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
ТЭЦ-23									
84, 85, 88-93, 96-99 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
7, 10, 12, 13, 59, 62, 64, 65, 86, 87, 102 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
66, 69, 70, 71, 74-77, 79, 80 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
40, 43, 44, 56, 61, 63 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
67, 68, 72, 73, 78, 81-83 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,3	2,2	1,6	-	4,4	2,4	1,7
	0,5	-	2,5	1,4	1,0	-	2,7	1,5	1,2
19 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1	0,8	-	4,5	2,4	1,9	-	5,4	3,9	3,6
	0,5	-	2,9	1,7	1,4	-	4,1	3,4	3,3
3-6, 8, 9, 11, 14-18, 45, 48-50 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1, 2, 94, 95 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
25, 26, 51, 53, 54, 60 ТТ-0,5S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,8	2,8	1,9	1,9	6,0	3,6	2,4	2,3
	0,5	3,2	2,0	1,4	1,4	4,3	2,7	2,0	1,9
31, 32, 46, 47, 52, 100, 101 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
103, 105 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1	0,8	2,2	1,9	1,3	1,3	3,7	3,6	3,3	3,3
	0,5	1,9	1,8	1,2	1,2	3,5	3,4	3,2	3,2
104 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
20, 22-24 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
21, 33, 55, 104 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
34 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,0	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,7	1,8	1,4	1,3	3,9	2,6	1,9	1,9
ТЭЦ-25									
5, 6, 51-60 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
1, 4, 49 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
7, 8, 11, 12, 19-23, 25, 26, 34, 37, 43, 66 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	2,0	1,6	1,3	1,3	2,4	2,1	1,9	1,9
	0,5	1,6	1,1	1,0	1,0	2,0	1,7	1,6	1,6
	0,8	2,3	1,6	1,3	1,3	2,9	1,9	1,5	1,4
	0,5	1,6	1,2	1,0	0,9	2,2	1,5	1,2	1,2
10, 15, 16, 18, 27-33, 35, 40, 44, 67 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
2, 3 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9, 17, 24, 38, 42, 45, 46, 64, 65 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83) 47, 48	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83) 13, 14, 68, 69 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 36, 41	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
	0,8	-	4,6	2,6	2,1	-	5,5	4,0	3,7
	0,5	-	3,0	1,8	1,5	-	4,2	3,4	3,3
50, 61 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	1,8	1,4	0,9	0,9	2,3	2,0	1,7	1,7
	0,5	1,5	0,9	0,7	0,7	2,0	1,6	1,5	1,5
ТЭЦ-26									
75, 76 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83) 1-6, 11-14	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
	0,8	-	2,1	1,4	1,3	-	2,5	1,9	1,9
	0,5	-	1,4	1,0	1,0	-	1,9	1,6	1,6
89-92 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 15, 16, 78, 79, 81, 83	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
80, 82, 84, 88 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83) 49-74, 100-103	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
35, 36 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83) 85-87	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9
7-10, 96-99 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5 17-34, 37-46	0,8	-	4,4	2,4	1,9	-	4,6	2,8	2,3
	0,5	-	2,5	1,5	1,2	-	2,8	1,9	1,7
	0,8	-	4,7	2,6	2,1	-	5,2	3,0	2,5
	0,5	-	2,9	1,8	1,5	-	3,5	2,3	2,0
ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83) 93-95	0,8	4,7	2,8	1,8	1,8	6,0	3,5	2,4	2,2
	0,5	3,2	1,9	1,4	1,3	4,3	2,7	2,0	1,9

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8	4,0	2,5	1,9	1,9	4,2	2,9	2,3	2,3
	0,5	2,4	1,5	1,2	1,2	2,7	2,0	1,7	1,7
	0,8	4,1	2,9	2,1	2,1	5,1	4,2	3,7	3,7
47 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1	0,5	2,7	2,1	1,5	1,5	4,0	3,7	3,3	3,3
	0,8	4,9	2,9	2,1	2,1	6,1	3,7	2,6	2,5
	0,5	3,2	2,1	1,6	1,5	4,4	2,8	2,1	2,0
48 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
	0,8	-	4,3	2,2	1,5	-	4,5	2,5	2,0
106, 107 ТТ-0,5; Сч-0,5	0,5	-	2,4	1,3	1,0	-	2,7	1,8	1,6
	0,8	2,4	2,0	1,6	1,6	3,9	3,6	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,5	1,3	1,3	3,6	3,3	3,2	3,2
ТЭЦ-27									
121, 122 Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,0	1,8	1,2	1,1	4,8	2,9	1,9	1,7
	0,5	2,4	1,6	1,1	1,1	3,8	2,5	1,8	1,7
	0,8	-	1,9	1,1	1,0	-	2,3	1,7	1,6
1-6 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5	0,5	-	1,3	0,8	0,8	-	1,8	1,5	1,4
	0,8	-	1,9	1,1	0,9	-	2,2	1,3	1,1
	0,5	-	1,3	0,8	0,7	-	1,6	1,1	1,0
13, 66, 68, 70 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	1,8	1,4	1,0	1,0	2,2	1,9	1,6	1,6
	0,5	1,5	0,9	0,8	0,8	1,9	1,5	1,4	1,4
	0,8	2,1	1,3	0,9	0,9	2,8	1,7	1,2	1,1
60-65, 115 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5	0,5	1,5	1,0	0,7	0,7	2,1	1,4	1,0	1,0
	0,8	3,3	2,0	1,4	1,3	5,0	3,0	2,0	1,9
	0,5	2,6	1,7	1,2	1,2	3,9	2,5	1,9	1,8
7-12, 14-20, 67, 69, 71 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-0,5 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	2,4	2,1	1,6	1,6	3,9	3,7	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,9	1,3	1,3	3,6	3,5	3,2	3,2
	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
77, 78, 81, 82, 94, 107 ТТ-0,2S; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,4	3,9	3,5
	0,5	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
21-59 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
	0,5	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
	0,8	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
109-113, 127, 128 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	3,5	2,2	1,7	1,6	5,1	3,1	2,2	2,1
	0,5	2,6	1,8	1,4	1,3	4,0	2,6	2,0	1,9
	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,4	3,9	3,5
125, 126 ТТ-0,5; Сч-1	0,5	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
	0,5	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3
	0,8	-	2,9	1,6	1,3	-	4,1	3,4	3,3

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72, 123, 124 ТТ-0,5; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,5	2,4	1,8	-	5,1	2,8	2,2
	0,5	-	2,8	1,6	1,3	-	3,4	2,1	1,9
73-76, 79, 80, 83-88, 93, 95-106, 108, 116-120 ТТ-0,5; ТН-0,2; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	-	4,6	2,5	1,9	-	5,1	2,9	2,3
	0,5	-	2,8	1,7	1,4	-	3,4	2,2	1,9
114 ТТ-0,5S; Сч-1 (по ГОСТ 26035-83)	0,8	4,7	2,8	1,8	1,8	6,0	3,5	2,4	2,2
	0,5	3,2	1,9	1,4	1,3	4,3	2,7	2,0	1,9
89-92 ТТ-0,2; ТН-0,2; Сч-0,5	0,8	-	1,8	1,1	0,9	-	2,2	1,7	1,6
	0,5	-	1,2	0,8	0,7	-	1,7	1,5	1,4
129, 130 ТТ-0,2S; ТН-0,5; Сч-1	0,8	2,4	2,0	1,6	1,6	3,9	3,6	3,4	3,4
	0,5	2,0	1,5	1,3	1,3	3,6	3,3	3,2	3,2

Пределы допускаемой погрешности СОЕВ, ($\pm\Delta$), 5 с.

Примечания

1. Границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)\%P}$ для $\cos\varphi=1,0$ нормируются от $I_{1\%}$, границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)\%P}$ и $\delta_{2\%Q}$ для $\cos\varphi<1,0$ нормируются от $I_{2\%}$.
2. Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 10 до плюс 30 °С.
3. Метрологические характеристики ИИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).
4. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$.

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005, АВЛГ.411152.033 ТУ ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 от 1(5) до 120 0,87 от 49,85 до 50,15 от -40 до +50 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более	от 90 до 110 от 1(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4 от -45 до +45 от +10 до +30 от +10 до +30 0,5
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: электросчетчики типа ZMD, ZMQ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более электросчетчики СЭТ-4ТМ.03: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более электросчетчики СЭТ-4ТМ.03М: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более электросчетчики Меркурий 234 (рег.№ 75755-19): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более электросчетчики Меркурий 234 (рег.№ 48266-11): - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УСПД ТК16L: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более УССВ РСТВ-01 - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	90000 48 90000 48 140000 48 320000 48 220000 48 55000 24 55000 24

Продолжение таблицы 5

1	2
СОЕВ: - коэффициент готовности - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более сервер: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более ИВК: - коэффициент готовности - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	0,95 24 90000 1 0,99 1
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее - при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	45 45 3 3,5

Надежность системных решений:

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика электроэнергии и УСПД фиксируются факты:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчике электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Количество, шт
1	2	3
Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные	Landis & Gyr Dialog серии ZMD и ZFD	1126
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	Dialog ZMD и ZFD	186
Счетчики статические активной и реактивной энергии	ZMQ, ZFQ	137
Счетчики электрической энергии статические трехфазные	Меркурий 234	227
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	2
Счетчики электрической энергии статические	Меркурий 204, Меркурий 208, Mercury 204, Mercury 208, Меркурий 234, Меркурий 238, Mercury 234, Mercury 238	41
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	ZMD и ZFD	60
Счетчики статические многофункциональные активной и реактивной электрической энергии	ZMQ и ZFQ серии E850	25
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	7
Трансформаторы тока	ТЛО-10	890
Трансформаторы тока измерительные	ТВШЛ-10, ТВЛ-10, (ТВЛМ-10 с 1967 г.)	293
Трансформаторы тока проходные с литой изоляцией	ТПЛ-10, ТПЛ-10У3, ТПЛ-10Т3, ТПЛУ-10, ТПЛУ-10У3, ТПЛУ- 10Т3, ТПЛС-10	34
Трансформаторы тока	ТПОЛ-10	181
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	280
Трансформаторы тока	ТВ-110/50	24
Трансформаторы тока	ТПФ	47
Трансформаторы тока	ARP 10 a2m	8
Трансформаторы тока	ТПОФ	37
Трансформаторы тока	ТПЛМ-10	6
Трансформаторы тока	ТПФМ-10	100
Трансформаторы тока	ТВ-ЭК исп. М1, М2, М3	30
Трансформаторы тока	ТЛШ-10	15
Трансформаторы тока	ТГФ110-II*	30
Трансформаторы тока	ТЛП-10	113
Трансформаторы тока	TG 145-420	6
Трансформаторы тока	ТШЛ 20-1, ТШЛ20Б-1	3
Трансформаторы тока шинные	ТШВ-15	7
Трансформаторы тока 10...1500 А	Т-0,66У3, ТШ-0,66У3	3
Трансформаторы тока	ТОЛ 10	99
Трансформаторы тока	ТС, ТСН, ТСМ, ТСВ	6
Трансформаторы тока	ТШВ15, ТШВ15Б	24

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформаторы тока	ТШЛ-20	20
Трансформаторы тока	ТОЛ-10-I	219
Трансформаторы тока	ТШЛ-20-1	27
Трансформаторы тока	ТЛМ-10	72
Трансформаторы тока	ТПШФ	13
Трансформаторы тока	ТПЛ 35	9
Трансформаторы тока	ТЛ-10	14
Трансформаторы тока встроенные	ТВ	21
Трансформаторы тока	ТЛК-СТ	2
Трансформаторы тока	ТВ-220	9
Трансформаторы тока	ТШ-20	6
Трансформаторы тока	SAS 123/245/362/550/800	12
Трансформаторы тока шинные	ТШЛ 20	22
Трансформаторы тока	ТПШЛ-10, ТПШЛМ-10	28
Трансформаторы тока	ТШВ15Б	17
Трансформаторы тока	GSR	69
Трансформаторы тока	ТВЛМ	8
Трансформаторы тока	ТОЛ 10-1	22
Трансформаторы тока	ТОЛ-СЭЩ	20
Трансформаторы тока	ТЛШ-10У3, ТЛШ-10Т3, ТЛШ-10	3
Трансформаторы тока	IORAZ	6
Трансформаторы комбинированные	SVAS 123/245/362/550	27
Трансформаторы тока	VIS WI	18
Трансформаторы тока встроенные	TAT	6
Трансформаторы тока	KSON (4MC7)	15
Трансформаторы тока	ТПЛ-10-M	6
Трансформаторы тока	TG145-420	15
Трансформаторы тока	TAG 123/245/362/550	6
Трансформаторы тока	ТПК-10	32
Трансформаторы тока	ТЛК-10	10
Трансформаторы тока	ТЛК10-5,6	14
Трансформаторы тока встроенные	SB 0,8	30
Трансформаторы тока	ТШЛ-10	3
Трансформаторы тока климатического исполнения VI, ХЛ1	ТФЗМ-110Б-ШУ1, ТФЗМ- 110Б- IXЛ1, ТФЗМ-110Б- ШХЛ1, ТФЗМ-110Б-IY1	6
Трансформаторы тока	ТОЛ-10	22
Трансформаторы тока опорные	ТОЛ, ТОП, ТОЛК, ТЛК	71
Трансформаторы тока	ТОЛ-10 УТ2	24
Трансформаторы тока	Т-0,66	21
Трансформаторы тока	ТВ-ЭК	18
Трансформаторы тока	АМТ-ОС-245/300/362/420/1-6	24
Трансформаторы тока	АМТ 123/145/3	4
Трансформаторы тока встроенные	ВСТ	69
Трансформаторы тока	ТШЛ-10У3, ТШЛ-10Т3	3
Трансформаторы тока	ТШВ15	9
Трансформаторы тока	ТПУ4	231

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформаторы тока	ТПУ 40.13	9
Трансформаторы тока	ТПУ	51
Трансформаторы тока	ТПОЛ 10	72
Трансформаторы тока встроенные	ТВГ-110	12
Трансформаторы тока	ТОЛ 10ХЛЗ	15
Трансформаторы тока	ТНШЛ-0,66	3
Трансформаторы тока	Т-0,66УЗ	9
Трансформаторы тока	Т-0,66, ТШ-0,66	3
Трансформаторы тока шинные	ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШП, ТНШ, ТШЛГ	9
Трансформаторы тока	ТШ20	18
Трансформаторы тока	ТПУ 40.23	9
Трансформаторы тока проходные	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК	9
Трансформаторы тока	JK ELK CN14	24
Трансформаторы тока	GAR3	12
Трансформаторы тока	ТОЛ-СЭЦ-10	52
Трансформаторы тока	IMB 72-800	6
Трансформаторы тока	ТГФ110	6
Трансформаторы тока	ТГФМ-110	9
Трансформаторы тока	ТГФ220-II*	15
Трансформаторы тока	ТВ-110 и ТВ-220	9
Трансформаторы тока	ТВ-110 и ТВ-220	3
Трансформаторы тока	ЛУК 123а	3
Трансформаторы тока	ТШЛ20Б-II, ТШЛ20-II, ТШЛ20Б-III	9
Трансформаторы тока	ТГФМ-220 II*	18
Трансформаторы тока	Т-0,66	15
Трансформаторы тока	Т-0,66	9
Трансформаторы тока	JK ELK CN/CM 14	39
Трансформаторы тока	ТГ-220	9
Трансформаторы комбинированные	КОТЕФ	3
Трансформаторы тока	ТЛШ-10УТЗ	6
Трансформаторы тока	AB12	18
Трансформаторы тока	ТОЛ-НТЗ	123
Трансформаторы тока	4МС	9
Трансформаторы тока	BDG 072A1	6
Трансформаторы тока	ТШЛ-СВЭЛ	3
Трансформаторы тока	ТПОЛ-СВЭЛ	42
Трансформаторы тока	ТТН-Ш	6
Трансформаторы тока	ТШ-ЭК-0,66	6
Трансформаторы напряжения	НОМ-10-66	258
Трансформаторы напряжения заземляемые	ЗНОЛ	54
Трансформаторы напряжения	СРВ 72-800	63
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6, НТМИ-10, НТМИ-18 (г.Москва); НТМИ-6 (г.Хмельницкий); НТМИ-10 (г.Ленинград, г.Благовещенск)	65
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10	248

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10, ЗНОЛП-ЭК-10, ЗНОЛ-ЭК-15	120
Трансформаторы напряжения емкостные	СРТf 123/245/550	6
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6-66, НОМ-10-66	27
Трансформаторы напряжения	НТМИ-6	5
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	23
Трансформаторы напряжения	НОМ-35	9
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ-06	6
Трансформаторы напряжения измерительные	ЗНОЛ.06	597
Трансформаторы напряжения	SVS 123/245/362/550/800	63
Трансформаторы напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	9
Трансформаторы напряжения антирезонансные трехфазные	НАМИ-10-95УХЛ2	83
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-15-63, ЗНОМ-20-63	37
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛП	36
Трансформаторы напряжения	НОМ-10-66	4
Трансформаторы	НОМ-10	2
Трансформаторы напряжения	НТМИ-10-66, НТМИ-10-66У3	345
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-15-63	90
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ.06	198
Трансформаторы напряжения	НОМ-6	48
Трансформаторы напряжения	НОМ-6, НОМ-10, НОМ-15	3
Трансформаторы напряжения	EPR 20Z	6
Трансформаторы напряжения	SU 170/S, SU 245/S, SU 362/S, SU 420/S, SU 550/S	3
Трансформаторы напряжения	TVBs	6
Трансформаторы напряжения заземляемые	ЗНОЛ-ЭК, ЗНОЛП-ЭК	18
Трансформаторы напряжения	SU 170/S, SU 245/S, SU 362/S, SU 420/S, SU 550/S	3
Трансформаторы напряжения	TVBs	6
Трансформаторы напряжения заземляемые	ЗНОЛ-ЭК, ЗНОЛП-ЭК	18
Трансформаторы напряжения	EMF 52-170	18
Трансформаторы напряжения	UGE	21
Трансформаторы напряжения	SU 245/300/362/420/1-6	24
Трансформаторы напряжения	SUD 123/145/S	4
Трансформаторы напряжения	ЗНОГ-110	9
Трансформаторы напряжения	ф.А,В ЗНОГ-110; ф.С ЗНОГ	6
Трансформаторы напряжения	TJP4	66
Трансформаторы напряжения	TJP4	141
Трансформаторы напряжения	TJP4	42
Трансформаторы напряжения	TJP	21
Трансформаторы напряжения	TJP 6	24
Трансформаторы напряжения	UGE	12
Трансформаторы напряжения	СРВ 123-550	21
Трансформаторы напряжения	НКФ-110	9
Трансформаторы напряжения	НКФ-110	21
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-15-63М	12
Трансформаторы напряжения	STE1	21

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформаторы напряжения	STE 1/170/245/362/420/550 S	3
Трансформаторы напряжения	EGS, EGG	12
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ.06	6
Трансформаторы напряжения	CPTf 123/245/362/550/750	42
Трансформаторы напряжения	ЗНОМ-20-63, ЗНОМ-24-69	27
Трансформаторы напряжения	GSES 12D, GSES 24D, GSE 20, GSE 30, GE 36	6
Трансформаторы напряжения	UGE	6
Трансформаторы напряжения антирезонансные	НАМИ-110 УХЛ1	3
Трансформаторы напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	6
Трансформаторы напряжения однофазные	ЗНОМ-15-63, ЗНОМ-20-63	57
Трансформаторы напряжения	TVG 123/245	15
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	6
Трансформаторы напряжения	НАМИТ-10	33
Трансформаторы комбинированные	JUK 123a	3
Трансформаторы напряжения емкостные	TEMP, ТЕНMF 765	3
Трансформаторы напряжения емкостные	TEMP 123/245/362/550, ТЕНMF 765	3
Трансформаторы напряжения	НОЛ.08	64
Трансформаторы напряжения	НКФ-220-58	12
Трансформаторы напряжения	UKM 24/3 мод. FKG1F, FKG1N	12
Трансформаторы напряжения	EPR20Z	24
Трансформаторы напряжения	UGE 3-35	6
Трансформаторы напряжения	STE1/245/420/550	39
Трансформаторы напряжения	ЗНОГ-220У3	9
Трансформаторы напряжения	ЗНОГ-М-110, ЗНОГ-М-220	3
Трансформаторы напряжения	TJC 6-G	9
Трансформаторы напряжения	SVS245	6
Трансформаторы напряжения	ЗНГА-110	3
Трансформаторы комбинированные	KOTEF	3
Трансформаторы напряжения	ЗНОЛ(П)-НТЗ	12
Радиосервер точного времени	PCTB-01-01	19
УСПД	TK16L.31.00	85
Комплексы аппаратно-программные для автоматизации учета энергоресурсов	Телескоп +	1
Сервер сбора и обработки данных		5
Автоматизированные рабочие места		5
Руководство по эксплуатации		1
Паспорт-формуляр	ВУАМ.422231.105.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документах «Методика (методы) измерений количества электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго», аттестованном ООО «ЭнерТест», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311723, «Методика (методы) измерений количества электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого

учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго» в части отдельных измерительных каналов», аттестованном ООО «АСЭ», уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.312617 и «Методика (методы) измерений количества электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Мосэнерго» в части отдельных измерительных каналов», аттестованном ООО ИИГ «КАРНЕОЛ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312601.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Правообладатель

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго»)

ИНН 7705035012

Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

Телефон: +7 (495) 957-1-957

Факс: +7 (495) 957-1-957

Изготовитель

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго»)

ИНН 7705035012

Адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

Телефон: +7 (495) 957-1-957

Факс: +7 (495) 957-1-957

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнерТест» (ООО «ЭнерТест»)

Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2, комната 504

Телефон: +7 (499) 991-19-91

Web-сайт: www.enertest.ru

E-mail: info@enertest.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311723

В части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА «КАРНЕОЛ» (ООО ИИГ «КАРНЕОЛ»)

Юридический адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 124, офис 15

Адрес: 455038, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130, стр.2

Телефон: +7 (982) 282-82-82

E-mail: carneol@bk.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312601.